

FANUC Robot ARC Mate 100iD

FANUC Robot M-10iD

机 构 部

操作说明书

B-83944CM/06

非常感谢您购买 FANUC 机器人。

在使用机器人之前，务须仔细阅读“FANUC Robot series 安全手册(B-80687CM)”，并在理解该内容的基础上使用机器人。

- 本说明书的任何内容不得以任何方式复制。
- 本机的外观及规格如需改良而变更，恕不另行通知。

本说明书中所载的商品，受到日本国《外汇和外国贸易法》的限制。从日本出口该商品时，可能需要日本国政府的出口许可。另外，将该商品再出口到其他国家时，应获得再出口该商品的国家的政府许可。此外，某些商品可能还受到美国政府的再出口法的限制。若要出口或再出口该商品时，请向我公司洽询。

我们试图在本说明书中描述尽可能多的情况。然而，要在本说明书中注明所有禁止或不能做的事宜，需要占用说明书的大量篇幅，所以本说明书中没有一一列举。因此，对于那些在说明书中没有特别指明可以做的事，都应解释为“不可”。

安全使用须知

本章对安全使用机器人的注意事项进行说明，在使用机器人之前，务必熟读并理解本章中所载的内容。

有关操作机器人时的详细功能，请用户通过说明书充分理解其规格。

在使用机器人和外围设备及其组合的机器人系统时，必须充分考虑作业人员和系统的安全措施。有关安全使用 FANUC 机器人的注意事项，归纳在“FANUC Robot series 安全手册 (B-80687CM)”中，可同时参阅该手册。

1 使用者

使用者的定义如下所示。

- **操作者**
进行机器人的电源 ON/OFF 操作。
从操作面板启动机器人程序。
- **程序员/示教作业者**
进行机器人的操作。
在安全保护范围内进行机器人的示教等。
- **维护技术人员**
进行机器人的操作。
在安全保护范围内进行机器人的示教等。
进行机器人的维修（修理、调整、更换）作业。

“操作者”不能在安全保护范围内进行作业。
“程序员/示教作业者”、“维护技术人员”可以在安全保护范围内进行作业。
安全保护范围内的作业，包括搬运、设置、示教、调整、维修等。
要在安全保护范围内进行作业，必须接受过机器人的专业培训。

表 1 (a)表示安全保护范围外的作业。各个机器人作业者可以执行在此表中有「○」标示的作业项目。

表 1 (a)安全保护范围外的作业

	操作者	程序员 /示教作业者	维护技术人员
控制装置电源的 ON/OFF	○	○	○
运行模式的选择 (AUTO, T1, T2)		○	○
遥控/本地模式的选择		○	○
以示教器选择程序		○	○
以外部设备选择程序		○	○
以操作盘开始程序	○	○	○
以示教器开始程序		○	○
以操作盘复位报警		○	○
以示教器复位报警		○	○
以示教器的数据设定		○	○
以示教器的示教		○	○
以操作盘的紧急停止	○	○	○
以示教器的紧急停止	○	○	○
操作盘的维修			○
示教器的维修			○

在进行机器人的操作、编程、维修时，操作者、程序员、维护技术人员必须注意安全，至少应穿戴下列物品进行作业。

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽

2 有关安全的记载的定义

本说明书包括保证使用者人身安全以及防止机床损坏的有关安全的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在正文中以“警告”和“注意”来叙述。

此外，有关的补充说明以“注释”来叙述。

用户在使用之前，必须熟读“警告”、“注意”和“注释”中所叙述的事项。

标识	定义
 警告	用于在错误操作时，有可能会发生使用者死亡或者受重伤等危险的情况。
 注意	用于在错误操作时，有可能会发生人员轻伤或中度受伤、物品受损等危险的情况。
注释	用于记述补充说明属警告或者注意以外的事项。

3 紧急时、异常时机器人的轴操作步骤

- (1) 在人被机器人夹住或围在里面等紧急和异常情况下，通过使用制动器开闸装置，即可从外部移动机器人的轴。制动器开闸装置请订购如下规格者。

产品名称	备货规格
制动器开闸装置主体	A05B-2450-J350 (输入电压 AC100-115V 单相)
	A05B-2450-J351 (输入电压 AC200-240V 单相)
机器人连接电缆	A05B-2525-J047 (5m)
	A05B-2525-J048 (10m)
电源电缆	A05B-2525-J010 (5m) (带有 AC100-115V 电源插销) (*)
	A05B-2525-J011 (10m) (带有 AC100-115V 电源插销) (*)
	A05B-2450-J364 (5m) (AC100-115V 或者 AC200-240V 无电源插销)
	A05B-2450-J365 (10m) (AC100-115V 或者 AC200-240V 无电源插销)

(*) 与 CE 认证不对应。

- (2) 有关制动器开闸装置，用户可根据机器人系统事先准备适当数量，并将其保管在紧急和异常时能够马上使用的场所和状态。
- (3) 有关制动器开闸装置的使用方法，请参照机器人控制装置维修说明书。

注意

在无法针对机器人系统准备适当数量的制动器开闸装置（或者与此类似的设备）时，该系统将不适合 EN ISO 10218-1 以及机械指令，从而无法取得 CE 认证。

警告

被解除了制动器的轴，手臂有可能会落下。因此，为了对应因解除制动器所造成的手臂动作，请在解除制动器之前采取适当的措施，比如用吊车等来支撑手臂。

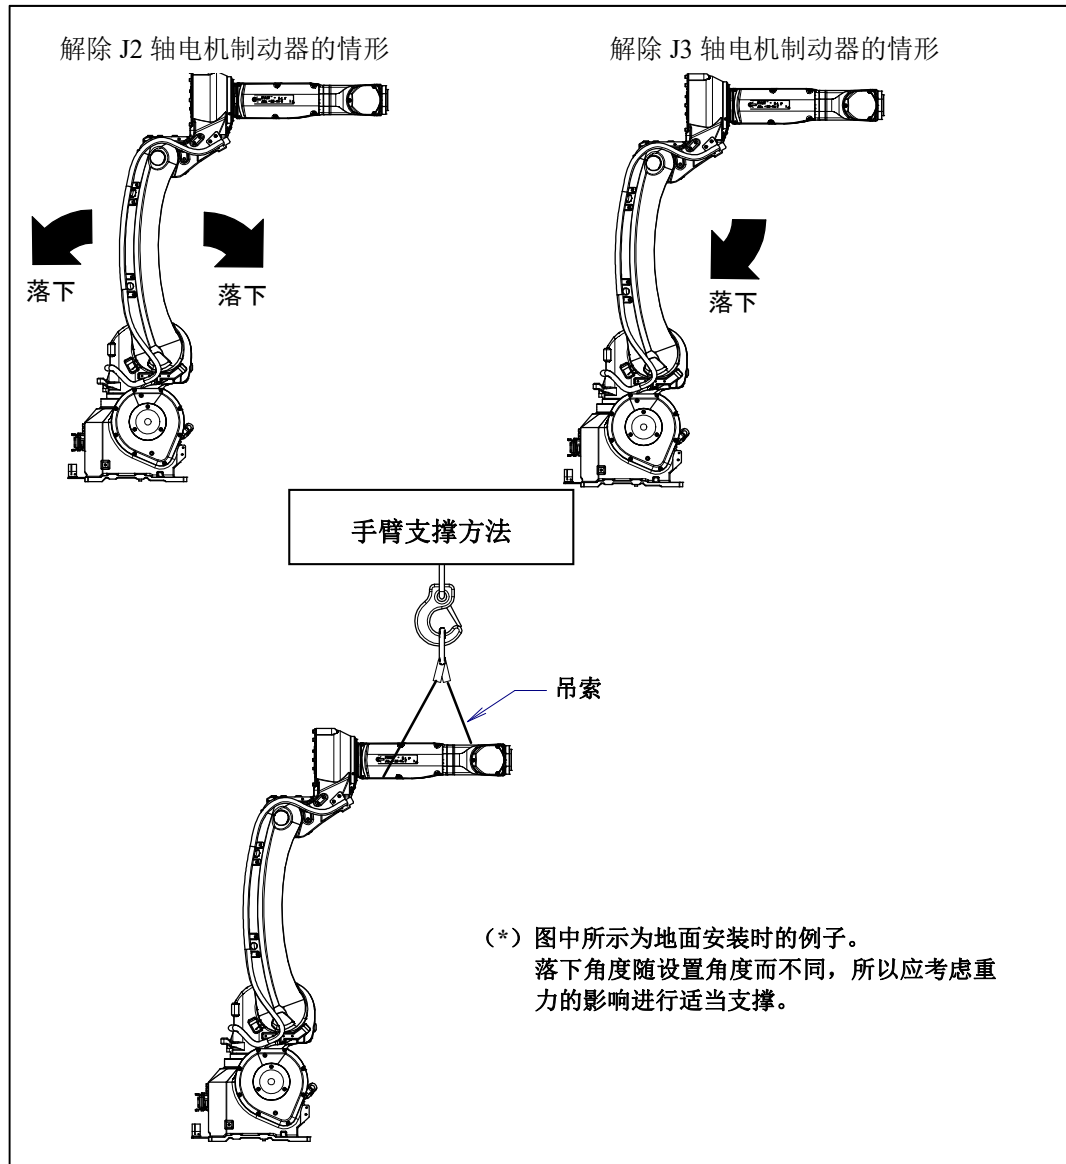


图 3 (a) 解除 J2/J3 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例

4 警告、注意标签

(1) 润滑脂供脂/排脂标签



ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S 以外



ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S

图 4 (a) 供脂/排脂标签

内容

在润滑脂供脂/排脂时，应按此标签的指示执行。

- 1) 务必打开排脂口供脂。
- 2) 应使用手动式泵供脂。
- 3) 务必使用指定的润滑脂。



注意

有关各机型的指定润滑脂、供脂量、供脂口/排脂口的位置，请参阅“7.3 维修作业”。

(2) 禁止脚踩标签



图 4 (b) 禁止脚踩标签

内容

不要将脚搭放在机器人上，或爬到其上面。这样不仅会给机器人造成不良影响，而且还有可能因为作业人员踩空而受伤。

(3) 注意高温标签

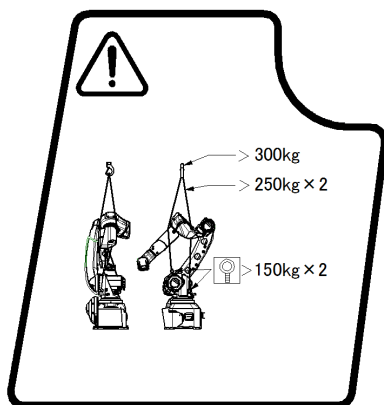


图 4 (c) 注意高温标签


内容

贴有此标签处会发热，应予以注意。在发热的状态下因不得已而非触摸设备不可时，应准备好耐热手套等保护用具。

(4) 搬运标签



ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S 以外

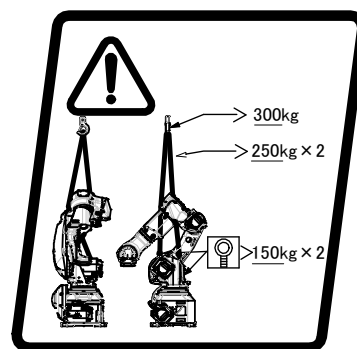

ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S

图 4 (d) 搬运标签

内容

搬运机器人时，应按照此标签的指示执行。

若是上述标签，其内容如下。

利用吊车搬运时

- 应使用可搬运重量在 300kg 以上的吊车。
- 应使用 2 根可搬运重量在 250kg 以上的吊索，参照操作说明书第 1 章将其吊起。
- 应使用耐载荷在 1470N (150kgf) 以上的 2 个 M10 吊环螺钉。



注意

有关各机型的运送姿势，请参阅“1.1 节 搬运”。

(5) 高电流注意标签



图 4 (e) 高电流注意标签

内容

焊接中会有高电流流向内部，要注意避免接触。

(6) 动作范围、可搬运重量标签

指定 CE 规格时追加如下标签。

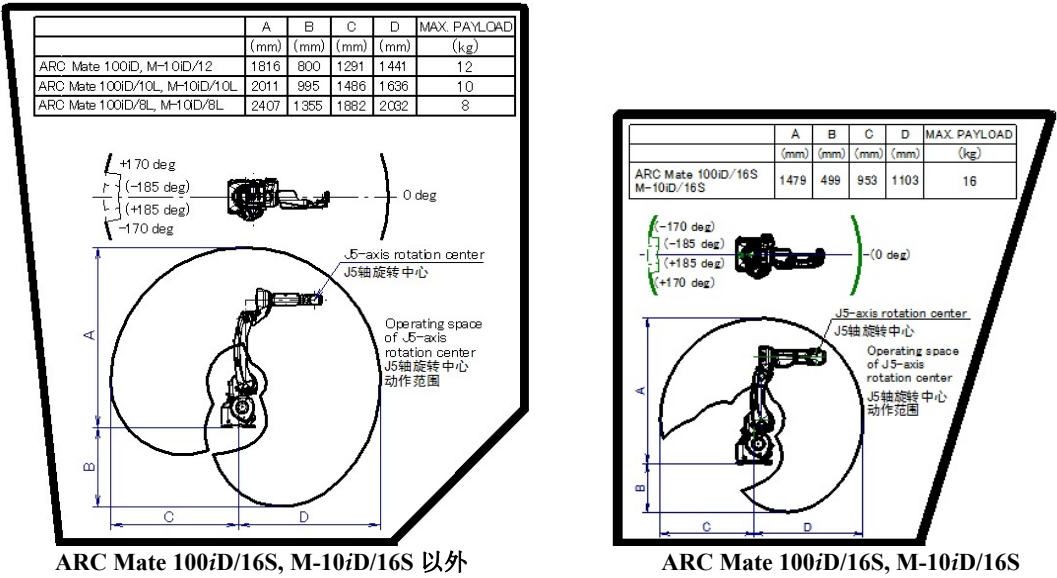



图 4 (f) 动作范围标签

前言

本说明书就与以下的机器人机构部相关的操作进行描述。

机型名称	机构部规格编号	可搬运重量	备注
FANUC Robot ARC Mate 100iD	A05B-1227-B201	12kg	所有轴都带制动器
	A05B-1227-B221		
FANUC Robot ARC Mate 100iD	A05B-1227-B251	12kg	J2～J5 轴带制动器
	A05B-1227-B271		
FANUC Robot M-10iD/12	A05B-1227-B202	12kg	所有轴都带制动器
	A05B-1227-B222		
	A05B-1227-B224	12kg	所有轴都带制动器 防尘手腕外罩规格
	A05B-1227-B226	12kg	所有轴都带制动器 食品润滑油规格
	A05B-1227-B252	12kg	J2～J5 轴带制动器
	A05B-1227-B272		
FANUC Robot ARC Mate 100iD/10L	A05B-1227-B301	10kg	所有轴都带制动器
	A05B-1227-B321		
FANUC Robot M-10iD/10L	A05B-1227-B302	10kg	所有轴都带制动器
	A05B-1227-B322		
FANUC Robot ARC Mate 100iD/16S	A05B-1227-B421	16kg	所有轴都带制动器
FANUC Robot M-10iD/16S	A05B-1227-B422	16kg	所有轴都带制动器
FANUC Robot ARC Mate 100iD/8L	A05B-1227-B521	8kg	所有轴都带制动器
FANUC Robot M-10iD/8L	A05B-1227-B522	8kg	所有轴都带制动器

机构部规格编号贴在图示位置，请予确认，并阅读各章说明。

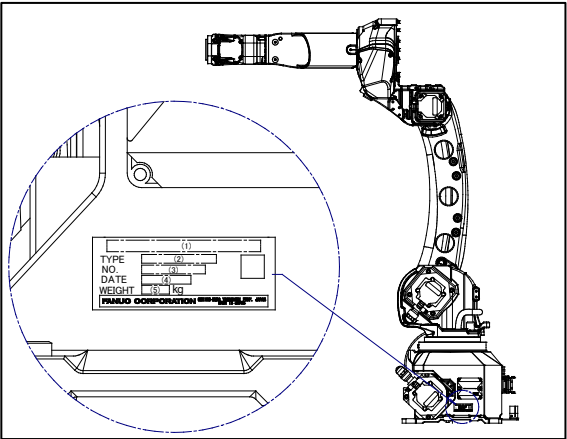

机构部规格编号标贴位置

表 1 (a)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
内容	机型名称	机构部规格编号	机号	日期	总重量 kg (不含控制部)
字符	FANUC Robot ARC Mate 100iD	A05B-1227-B201	印有机器编号。	印有制造日期。	145
		A05B-1227-B221			
	FANUC Robot ARC Mate 100iD	A05B-1227-B251			145
		A05B-1227-B271			
	FANUC Robot M-10iD/12	A05B-1227-B202			145
		A05B-1227-B222			
		A05B-1227-B224			145
		A05B-1227-B226			
		A05B-1227-B252			145
		A05B-1227-B272			
	FANUC Robot ARC Mate 100iD/10L	A05B-1227-B301			150
		A05B-1227-B321			
	FANUC Robot M-10iD/10L	A05B-1227-B302			150
		A05B-1227-B322			
	FANUC Robot ARC Mate 100iD/16S	A05B-1227-B421			140
	FANUC Robot M-10iD/16S	A05B-1227-B422			140
	FANUC Robot ARC Mate 100iD/8L	A05B-1227-B521			180
	FANUC Robot M-10iD/8L	A05B-1227-B522			180

相关说明书

下面是相关说明书。

安全手册 B-80687CM 使用发那科机器人的人员以及系统设计者应通读该手册并理解其中的内容。		对象：操作者、机器人系统设计者 内容：机器人的系统设计、操作、维修
R-30iB Plus, R-30iB Mate Plus 控制部	操作说明书（基本操作篇） B-83284CM 操作说明书（报警代码列表） B-83284CM-1 选项功能操作说明书 B-83284CM-2 弧焊功能操作说明书 B-83284CM-3 点焊功能操作说明书 B-83284CM-4 Dispense Function OPERATOR'S MANUAL B-83284EN-5	对象：操作者、程序员、维修技术人员、系统设定者 内容：机器人的功能、操作、编程、启动、接口、报警 用途：机器人的操作、示教、系统设计
	维修说明书 R-30iB Plus : B-83195CM R-30iB Mate Plus : B-83525CM	对象：维修技术人员、系统设定者 内容：安装、启动、连接、维修 用途：安装、启动、连接、维修

本说明书使用了以下表述。

名称	本说明书中的表述
机器人～控制装置间连接电缆	机器人连接电缆
机器人机构部	机构部

目录

安全使用须知.....	s-1
前言	p-1
1 搬运和安装.....	1
1.1 搬运.....	1
1.2 安装.....	6
1.2.1 安装方法	7
1.2.2 安装角度的设定	10
1.3 维修空间	11
1.4 安装条件	11
2 与控制装置之间的连接	12
3 基本规格	13
3.1 机器人的构成.....	13
3.2 机构部外形尺寸和动作范围图	17
3.3 原点位置和可动范围	21
3.4 机械手电缆内装时的动作范围设定	26
3.5 手腕负载条件.....	27
3.6 呈倾斜角设置时的机器人动作范围图	32
4 安装设备到机器人上	41
4.1 安装末端执行器到手腕前端上	41
4.2 设备安装面	45
4.3 关于负载设定	49
5 向末端执行器布线和安设管线	51
5.1 气压供应（可选项）	52
5.2 空气配管（可选项）	53
5.3 可选项电缆用接口（可选项）	54
6 变更可动范围	64
6.1 基于 DCS 的可动范围限制（可选项）	64
6.2 基于机械式可变制动器的可动范围的变更（可选项）	67
6.2.1 机械式可变制动器的安装	67
6.2.2 参数的设置变更	68
7 检修和维修	69
7.1 检修和维修内容	69
7.1.1 日常检修	69
7.1.2 定期检修・定期维修	70
7.2 检修要领	72
7.2.1 渗油的确认	72
7.2.2 空气 3 点套件的确认（可选项）	73
7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修	74
7.2.4 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修	76
7.2.5 手腕外罩和碎片防护罩的确认 (M-10iD/12 防尘手腕外罩规格的情况下)	77

7.3	维修作业	78
7.3.1	电池的更换（1 年（3840 个小时）定期检修）	78
7.3.2	驱动机构部的润滑脂、润滑油的更换（3 年（11520 小时）定期检修）	79
7.3.2.1	J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤（M-10iD/12 食品润滑油规格以外）	80
7.3.2.2	释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤（J2/J3 轴）（M-10iD/12 食品润滑油规格以外）	82
7.3.2.3	J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤（M-10iD/12 食品润滑油规格）	82
7.3.2.4	释放油槽残留压力的作业步骤（J2/J3 轴）（M-10iD/12 食品润滑油规格）	87
7.3.2.5	J1 轴齿轮箱的润滑油更换步骤	88
7.3.2.6	J4 轴齿轮箱的润滑油更换步骤	90
7.3.2.7	J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤 （ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L, M-10iD/12/10L/8L）	93
7.3.2.8	J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤（ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S）	96
7.3.2.9	释放油槽残留压力的作业步骤（J1/J4/J5/J6 轴）	98
7.3.3	手腕外罩的更换（M-10iD/12 防尘手腕外罩规格）	99
7.4	保管	100
8	零点标定的方法	101
8.1	概述	101
8.2	解除报警和准备零点标定	103
8.3	全轴零点位置标定	104
8.4	简易零点标定	108
8.5	简易零点标定（单轴）	110
8.6	单轴零点标定	112
8.7	输入零点标定数据	115
8.8	确认零点标定结果	116
9	常见问题处理方法	117
9.1	常见问题处理方法	117
10	有关物料搬运导线管（可选项）	123
10.1	向物料搬运导线管装配电缆时的注意事项	123
10.2	其他注意事项	124

附录

A	定期检修表	127
B	螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览	132
C	弧焊机器人的绝缘	133
C.1	手腕的绝缘	133
C.2	附加轴的绝缘	134
D	关于多台机器人控制	135

1 搬运和安装

1.1 搬运

机器人的搬运，采用吊车或叉车起重机进行。搬运机器人时，务须采用如下所示的运送姿势，并在规定位置安装吊环螺钉和运送构件。

警告

- 1 在用吊车或叉车起重机来搬运机器人时，应慎重进行。将机器人放置在地板面上时，应注意避免机器人设置面强烈抵碰地板面。
- 2 装有刀具和附带设备的情况下，机器人的重心位置会发生变化，在运送过程中可能会导致不稳定，所以在运送时，务必将这些刀具或附带设备拆除。（焊炬、送丝机等轻量物除外）
- 3 叉车起重机用运送构件，只能在采用叉车起重机运送时使用。不要使用运送构件来固定机器人。
- 4 使用运送构件运送机器人的情况下，请事先检查运送构件的固定螺栓，拧紧松开的螺栓。
- 5 请勿横拉吊环螺钉。

(1) 用吊车搬运（图 1.1 (a)~(d)）

将 M10 吊环螺钉栓安装在机器人机座的 2 个部位，用 2 根吊索将其吊起来。此时，请按照图示方式使 2 根吊索交叉地进行吊装。

注意

吊起机器人时，应充分注意避免吊索损坏电机、连接器和电缆等上。防尘手腕外罩规格的情况下，请注意避免吊索与手腕猛力触碰。

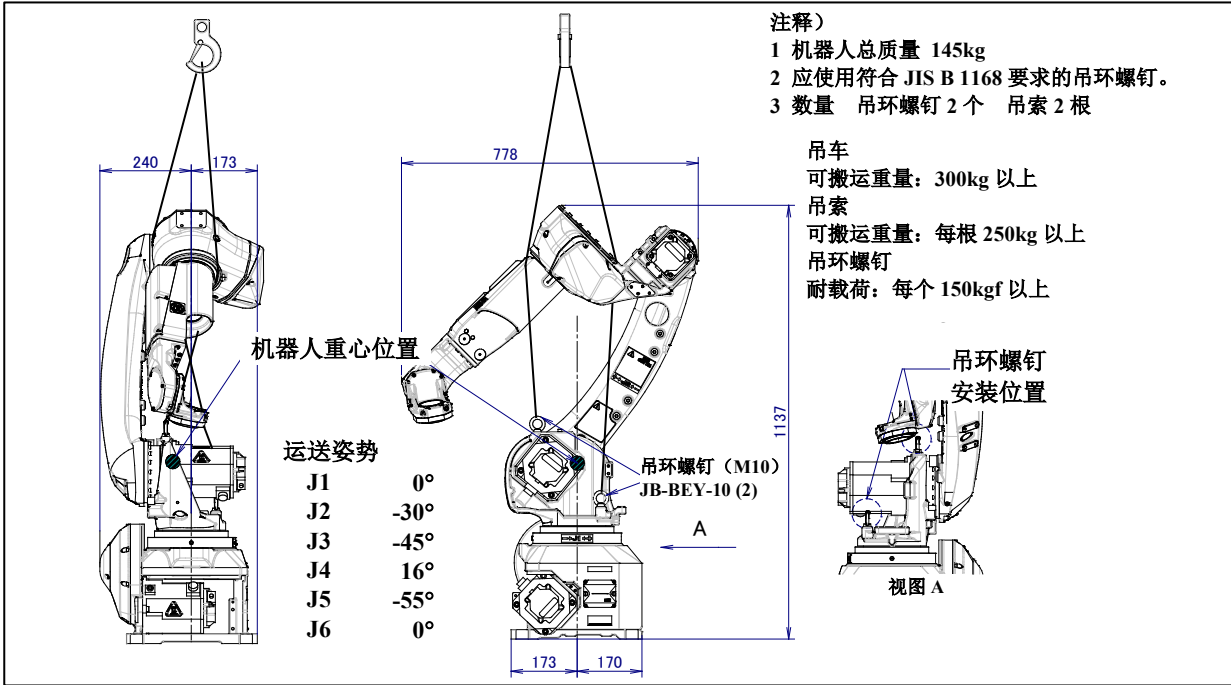


图 1.1 (a) 用吊车搬运（ARC Mate 100iD, M-10iD/12）

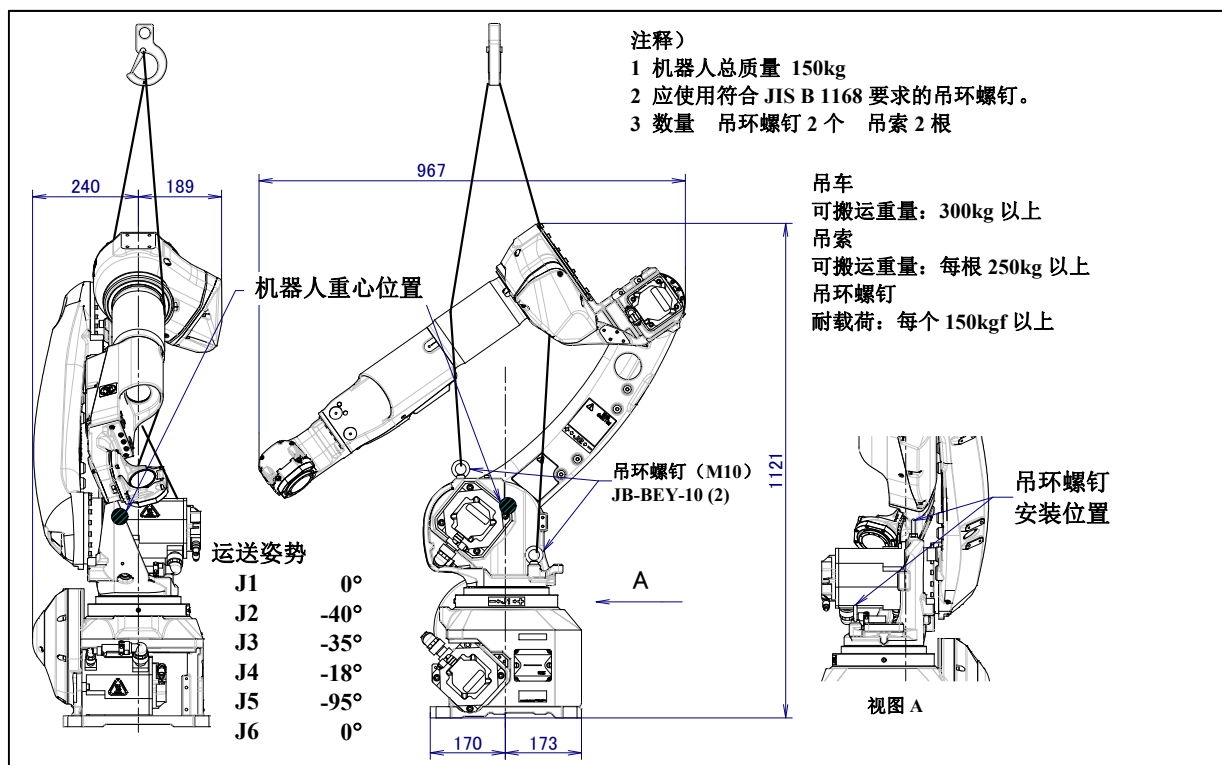


图 1.1 (b) 用吊车搬运 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)

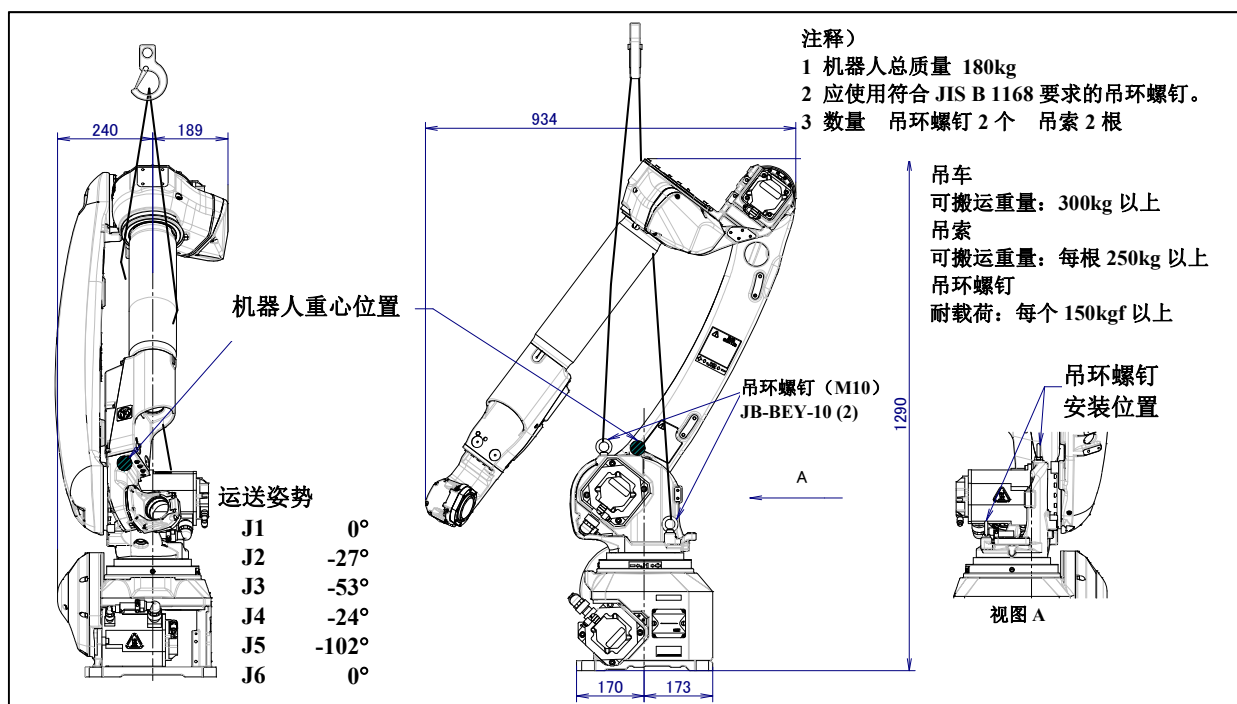


图 1.1 (c) 用吊车搬运 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

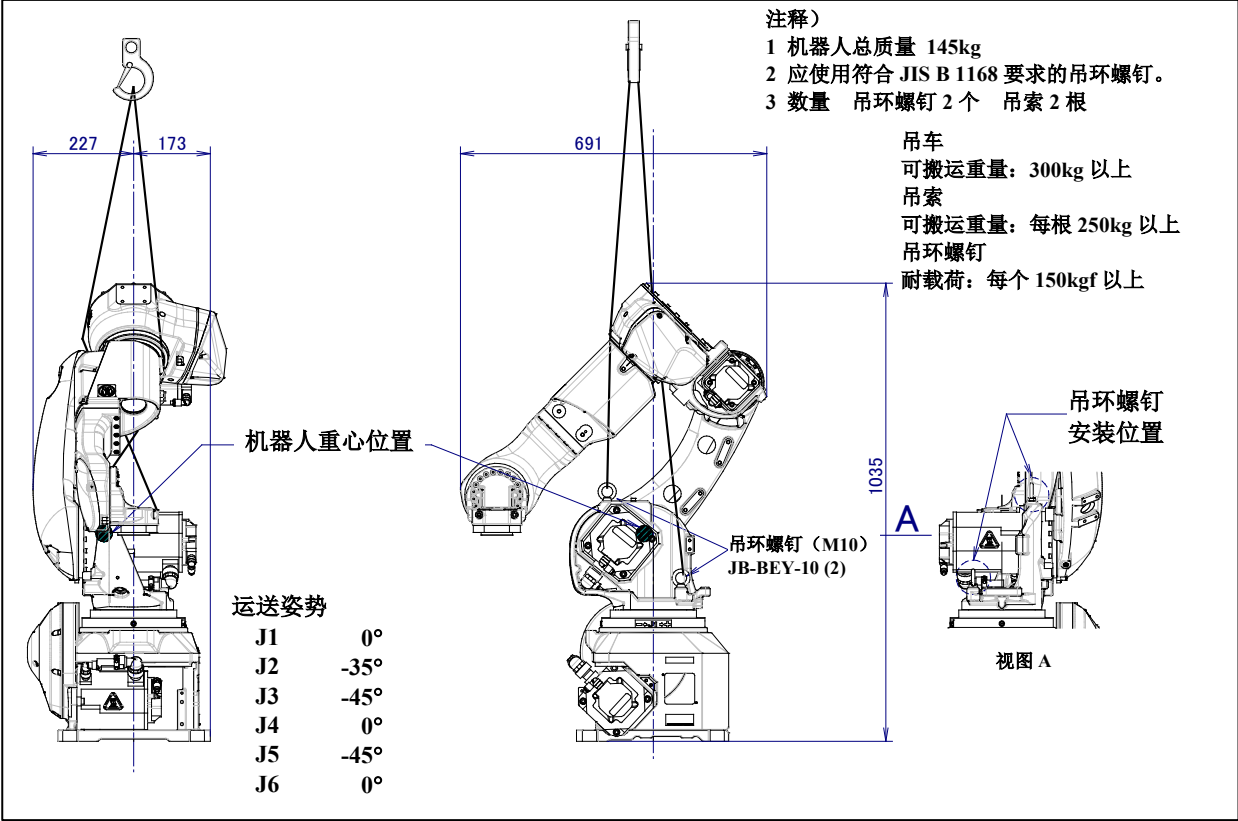


图 1.1 (d) 用吊车搬运 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

- (2) 用叉车起重机搬运（图 1.1 (e)~(h)）
安装上专用的运送构件后搬运。运送构件作为可选项提供。

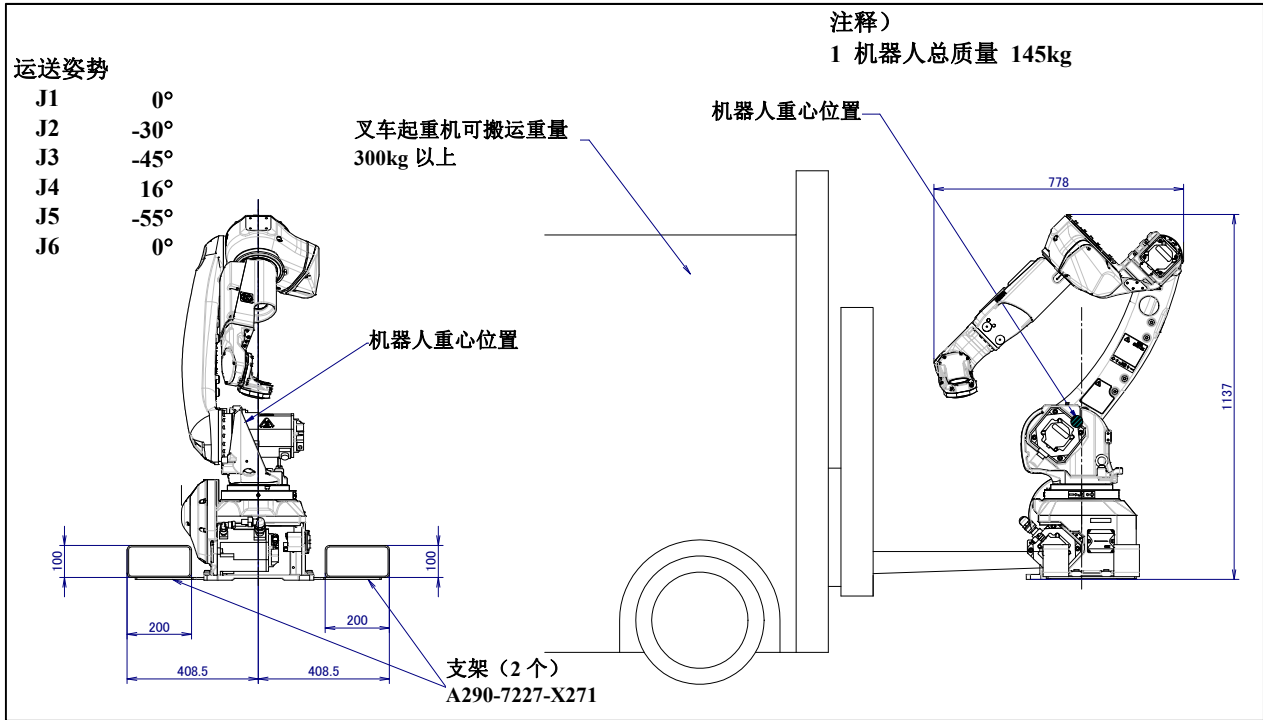


图 1.1 (e) 用叉车起重机搬运 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)

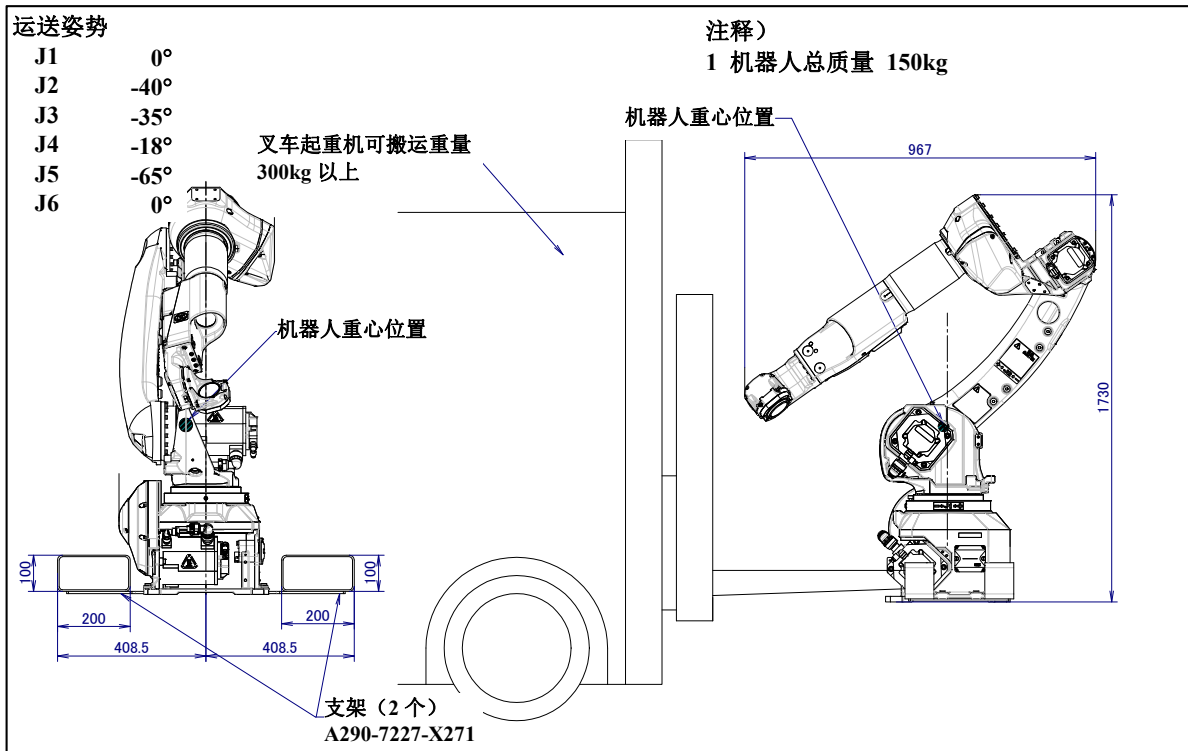


图 1.1 (f) 用叉车起重机搬运 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)

⚠ 注意
应注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛力触碰。

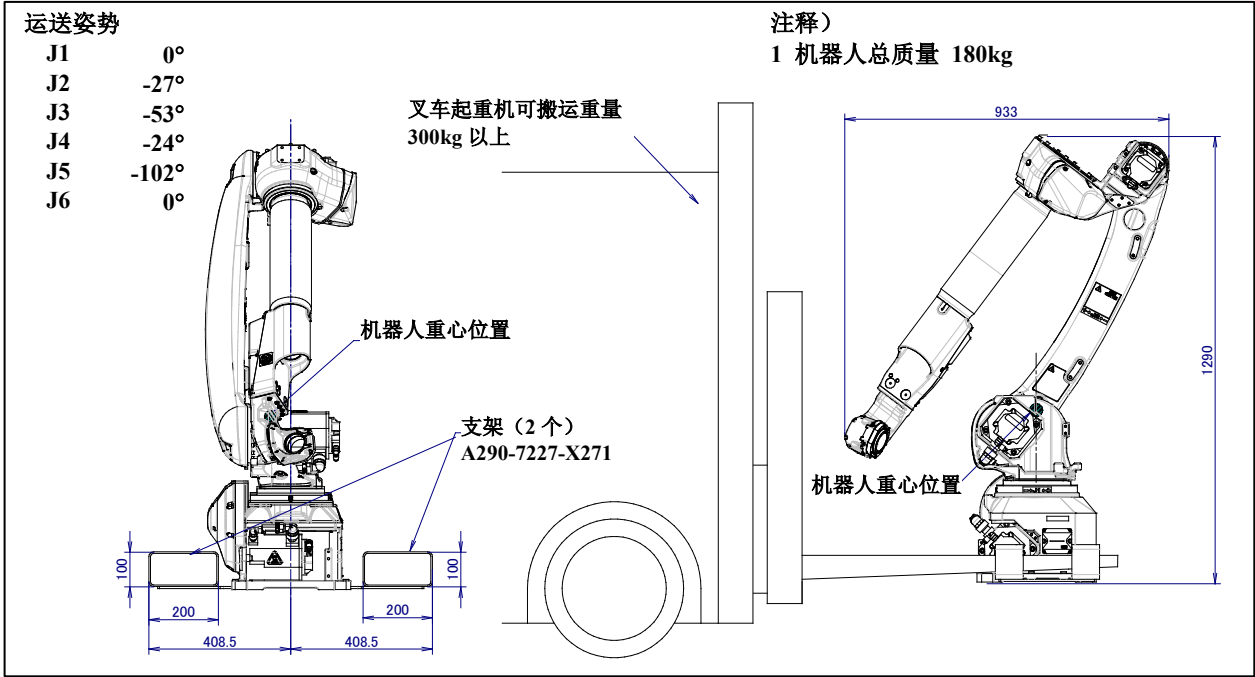


图 1.1 (g) 用叉车起重机搬运 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

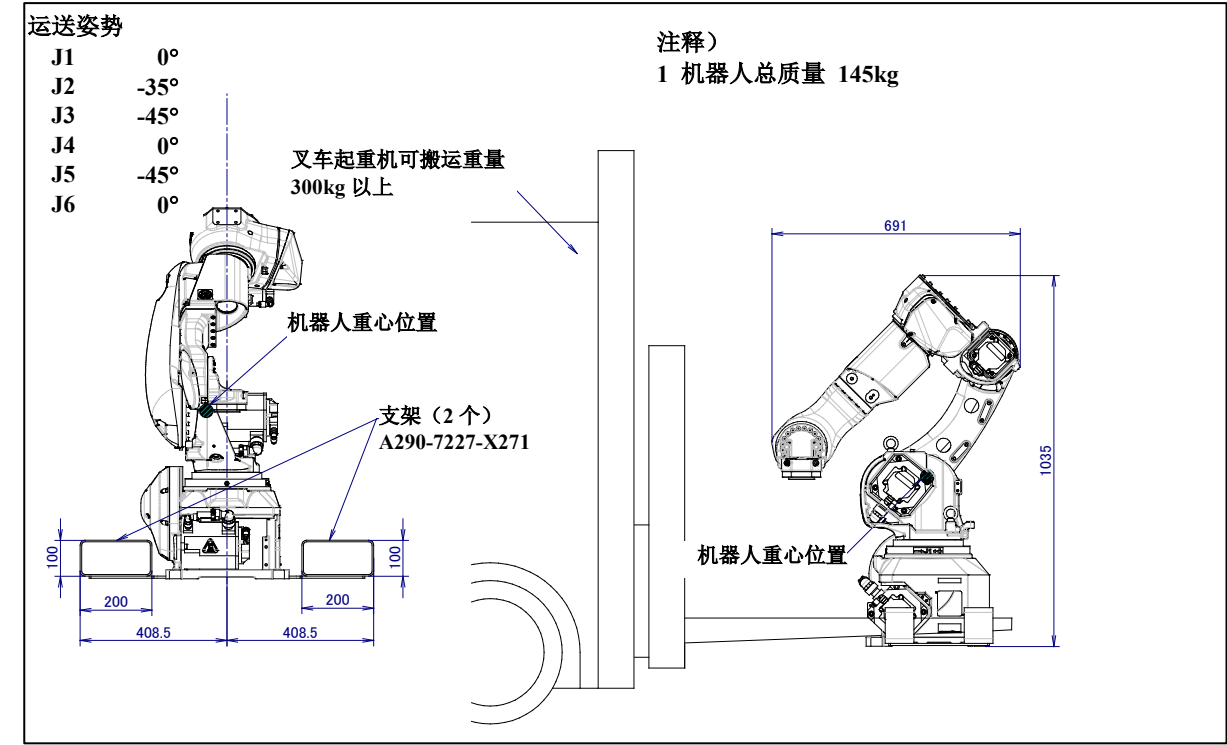


图 1.1 (h) 用叉车起重机搬运 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

⚠ 注意
应注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛力触碰。

1.2 安装

图 1.2 (a) 示出机器人机座的尺寸。为了便于零点标定夹具的安装，不要在正面方向上设置突起物等障碍物。

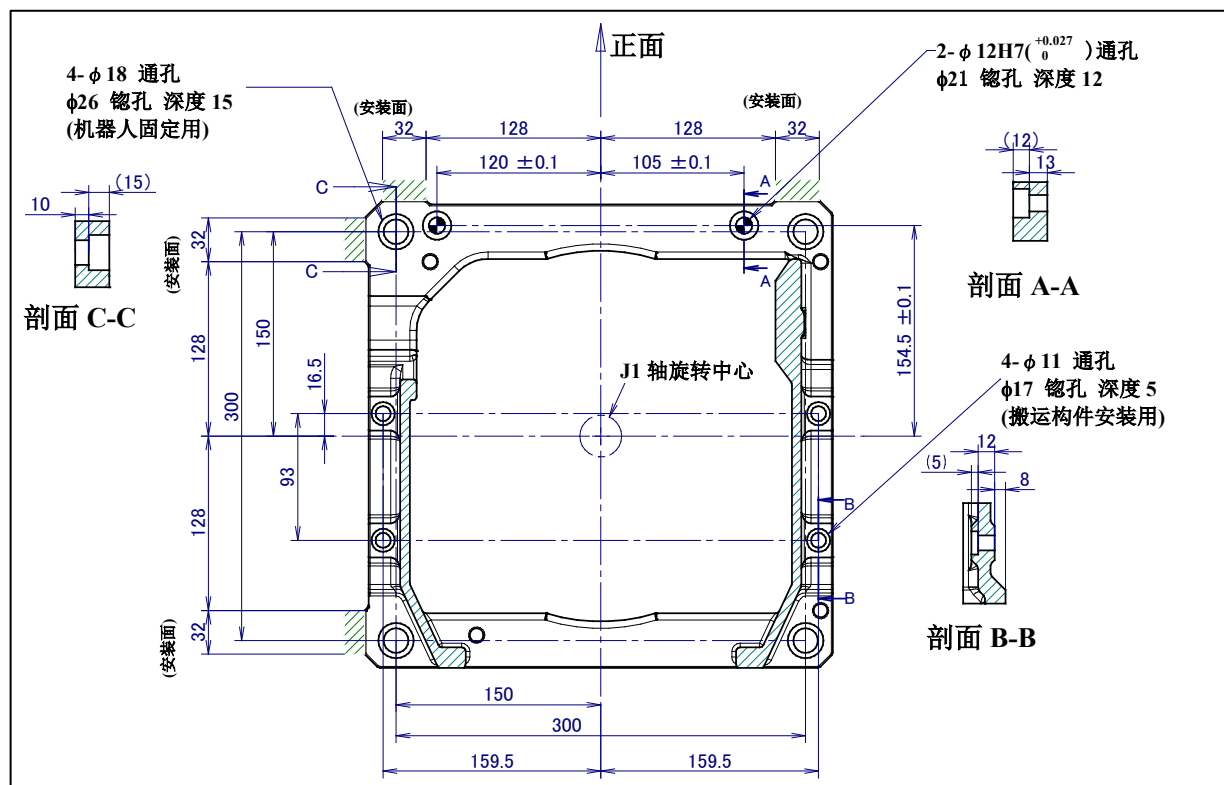


图 1.2 (a) 机器人机座尺寸

1.2.1 安装方法

图 1.2.1 (a) 为机器人设置的具体例子。用 4 个 M20 化学螺栓（拉伸强度为 400N/mm^2 ）固定垫板。用 4 个 M16 x 40（拉伸强度为 1200N/mm^2 ）将机器人机座固定在垫板上。更换机器人机构部时，若要求示教的兼容性，请利用安装面。

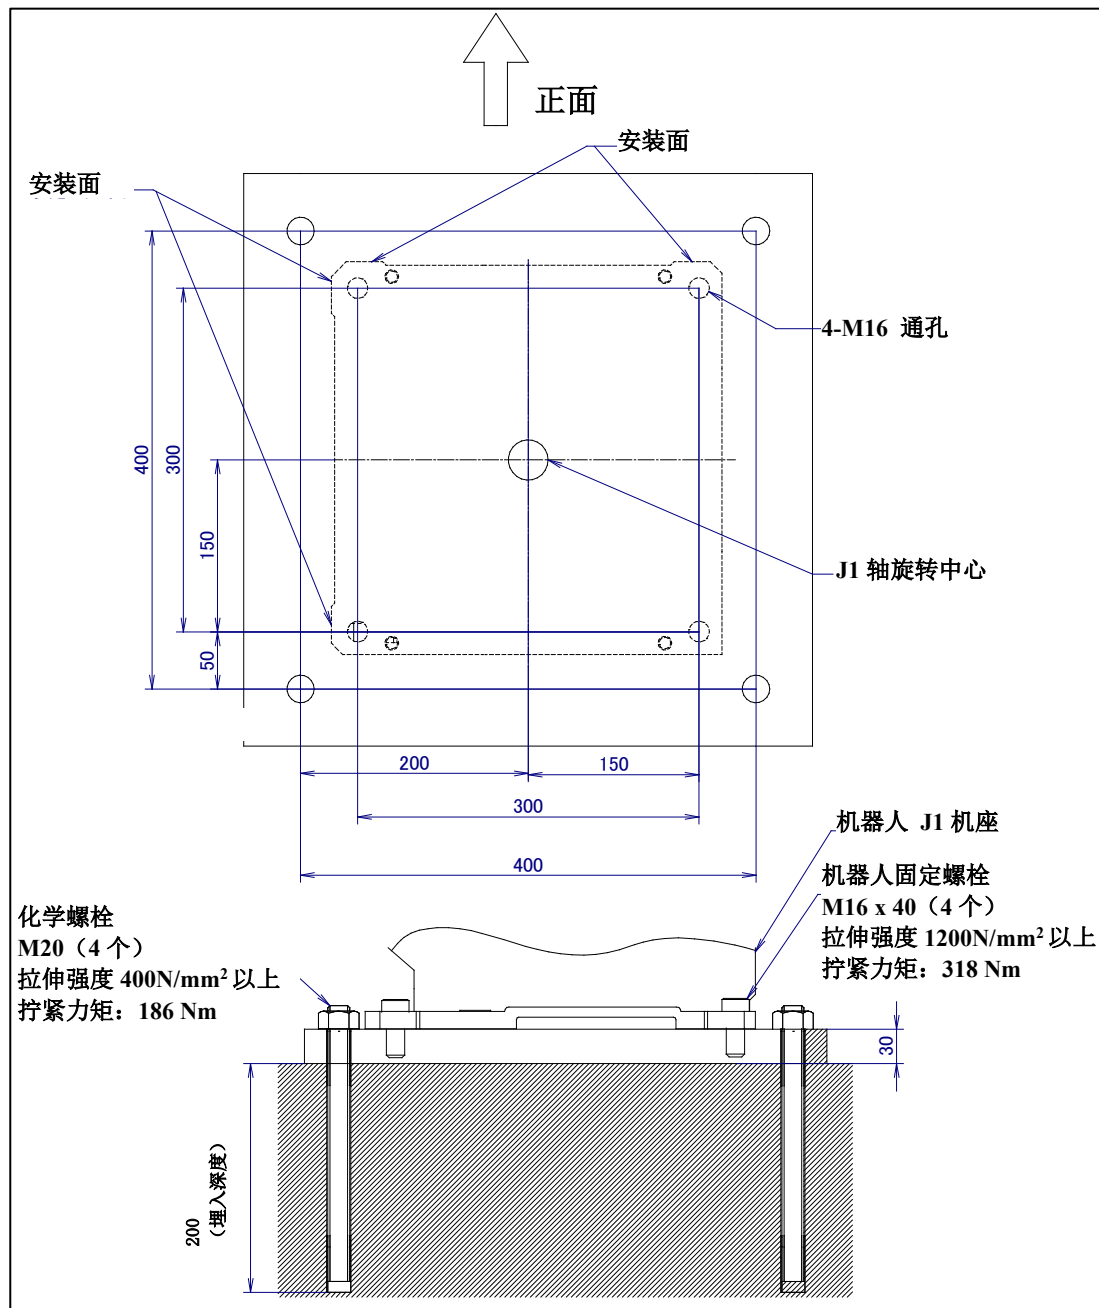


图 1.2.1 (a) 机器人安装具体例

注释

定位用插脚、化学螺栓、地装底板由客户自备。请勿在机座设置面用楔形或按压螺栓进行调平。
 固定机器人机座时，请使用 4 个内六角螺栓 M16 x 40（拉伸强度 1200N/mm^2 以上），以规定的扭矩 318Nm 予以紧固。
 化学螺栓的强度受到混凝土强度的影响。化学螺栓的施工，请参照各制造厂商的设计指南，充分考虑安全率后使用。
 确保机器人安装面的平面度在 0.5mm 以内，倾斜角度在 0.5° 以内。如果机器人机座安装面的平面度不好，则有可能导致机座破损或者导致机器人不能充分发挥性能。

图 1.2.1 (b)、表 1.2.1 (a)~(d) 中示出机器人断电停止时作用于机器人机座的力和力矩。表 1.2.1 (e), (f) 中示出输入了停止信号后进行断电停止或者平稳停止前 J1~J3 轴的惯性移动时间和惯性移动角度。应考虑到安装面的强度进行参考。

注释

表 1.2.1 (e), (f) 是根据 ISO10218-1 计量的参考值。由于机器人的个体差异、负载、程序，值会变动。请通过计量确认实际的值。

表 1.2.1 (e) 的值受到机器人的运转情况、伺服断电停止的次数的影响。实际的值，请定期通过计量确认。

表 1.2.1 (a) 作用于机器人机座的力和力矩 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)

	垂直面力矩 M _v [Nm](kgfm)	垂直方向作用力 F _v [N](kgf)	水平面力矩 M _h [Nm](kgfm)	水平方向作用力 F _h [N](kgf)
静止时	714 (73)	1620 (165)	0 (0)	0 (0)
加/减速时	2007 (205)	2205 (225)	255 (26)	566 (58)
断电停止时	3855 (393)	3450 (352)	1247 (127)	1283 (131)
平稳停止时	1686 (172)	2081 (212)	354 (36)	625 (64)

表 1.2.1 (b) 作用于机器人机座的力和力矩 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)

	垂直面力矩 M _v [Nm](kgfm)	垂直方向作用力 F _v [N](kgf)	水平面力矩 M _h [Nm](kgfm)	水平方向作用力 F _h [N](kgf)
静止时	740 (76)	1618 (165)	0 (0)	0 (0)
加/减速时	1888 (193)	2116 (216)	253 (26)	460 (47)
断电停止时	2961 (302)	2791 (285)	799 (82)	805 (82)
平稳停止时	1710 (174)	2071 (211)	342 (35)	502 (51)

表 1.2.1 (c) 作用于机器人机座的力和力矩 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

	垂直面力矩 M _v [Nm](kgfm)	垂直方向作用力 F _v [N](kgf)	水平面力矩 M _h [Nm](kgfm)	水平方向作用力 F _h [N](kgf)
静止时	957 (98)	1746 (178)	0	0
加/减速时	2232 (228)	2238 (228)	314 (32)	410 (42)
断电停止时	3098 (316)	2721 (278)	916 (93)	760 (78)
平稳停止时	2024 (207)	2200 (224)	458 (47)	480 (49)

表 1.2.1 (d) 作用于机器人机座的力和力矩 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

	垂直面力矩 M _v [Nm](kgfm)	垂直方向作用力 F _v [N](kgf)	水平面力矩 M _h [Nm](kgfm)	水平方向作用力 F _h [N](kgf)
静止时	714 (73)	1620 (165)	0 (0)	0 (0)
加/减速时	2007 (205)	2205 (225)	255 (26)	566 (58)
断电停止时	3855 (393)	3450 (352)	1247 (127)	1283 (131)
平稳停止时	1686 (172)	2081 (212)	354 (36)	625 (64)

表 1.2.1 (e) 从断电停止时的、输入停止信号到机器人停止前的时间以及惯性移动角度

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
ARC Mate 100iD, M-10iD/12	惯性移动时间 [ms]	96	124	124
	惯性移动角度 [deg] (rad)	13.5 (0.24)	16.5 (0.29)	14.6 (0.25)
ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L	惯性移动时间 [ms]	148	128	148
	惯性移动角度 [deg] (rad)	21.2 (0.37)	16.8 (0.29)	14.3 (0.25)
ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L	惯性移动时间 [ms]	176	184	172
	惯性移动角度 [deg] (rad)	20.5 (0.36)	18.3 (0.32)	11.0 (0.19)
ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S	惯性移动时间 [ms]	96	124	124
	惯性移动角度 [deg] (rad)	13.5 (0.24)	16.5 (0.29)	14.6 (0.25)

表 1.2.1 (f) 从平稳停止时的、输入停止信号到机器人停止前的时间以及惯性移动角度

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
ARC Mate 100iD, M-10iD/12	惯性移动时间 [ms]	328	344	432
	惯性移动角度 [deg] (rad)	30.0 (0.52)	36.8 (0.64)	29.4 (0.51)
ARC Mate 100iD/10L,M-10iD/10L	惯性移动时间 [ms]	336	288	324
	惯性移动角度 [deg] (rad)	43.0 (0.75)	36.6 (0.64)	25.8 (0.45)
ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L	惯性移动时间 [ms]	352	456	344
	惯性移动角度 [deg] (rad)	34.5 (0.60)	34.1 (0.59)	18.6 (0.32)
ARC Mate 100iD/16S,M-10iD/16S	惯性移动时间 [ms]	328	344	432
	惯性移动角度 [deg] (rad)	30.0 (0.52)	36.8 (0.64)	29.4 (0.51)


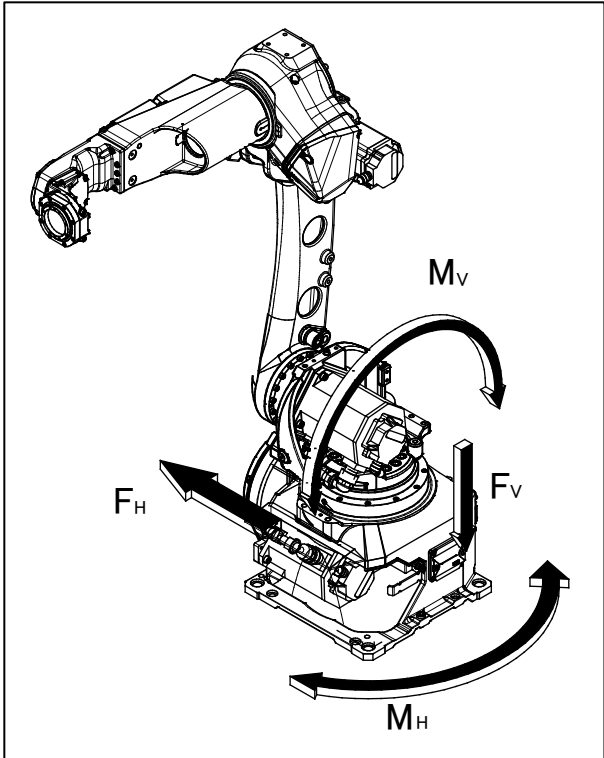


图 1.2.1 (b) 作用于机器人机座的力和力矩


1.2.2 安装角度的设定

在地面安装以外的环境下使用机器人的时候，按照以下的记述，必须设定安装角度。关于安装形式，请参照 3.1 节的规格一览表。

- 1 一边按下“PREV”和“NEXT”键，接通电源。接着选择”3.Controlled start”。
- 2 按下菜单(MENU)键，然后选择“9 MAINTENANCE”。
- 3 选择设置角度的机器人，然后按下 ENTER 键。

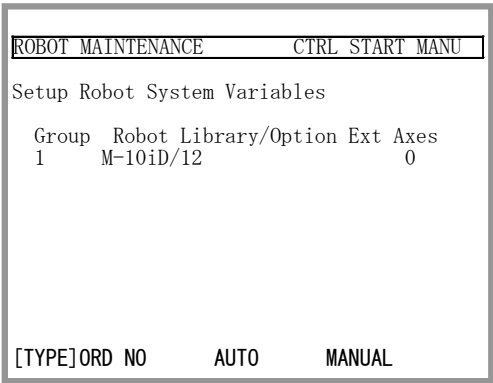

- 4 按下 F4 键。
- 5 按下 ENTER 键，直到出现以下的画面。

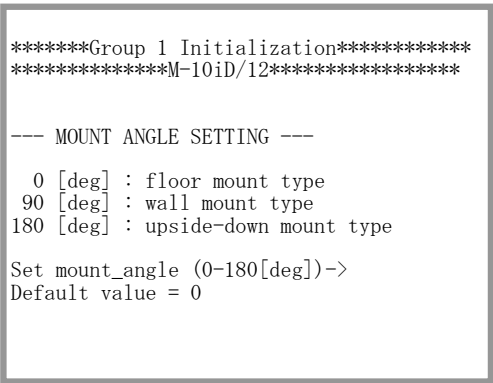

- 6 按照图 1.2.2 (a),输入安装角度。


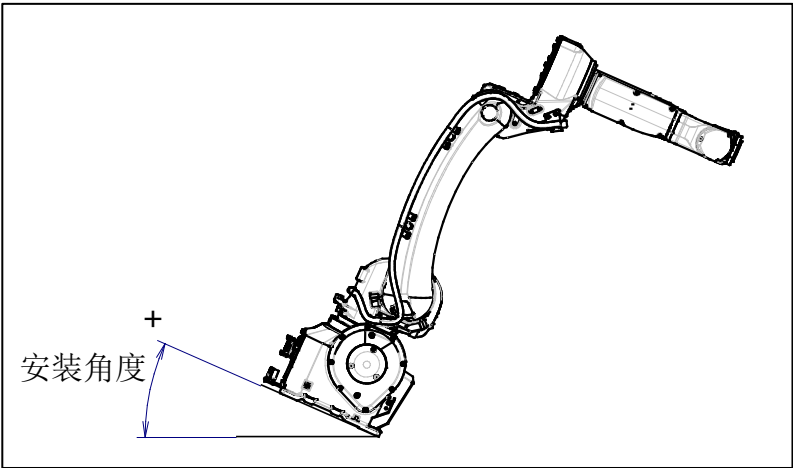


图 1.2.2 (a) 机器人的安装角度

7 按下 ENTER 键，直到再度出现以下的画面。

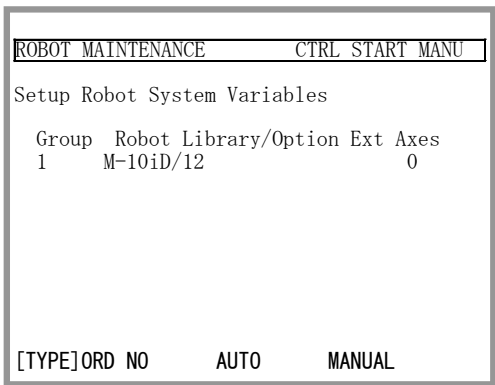

8 按下 FCTN 键，然后选择 "1 START (COLD)"。

1.3 维修空间

图 1.3 (a)示出维修空间的布局图。维修时还应确保零点标定区域。
有关零点标定，请参阅 8 章。

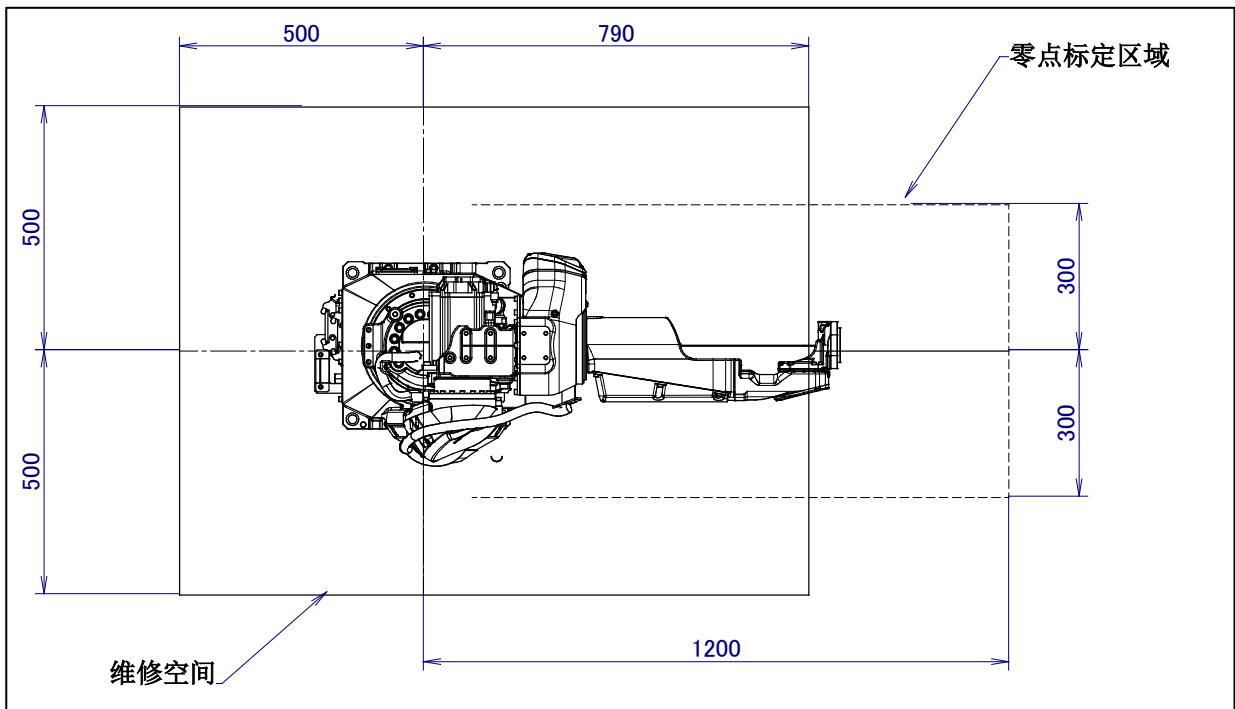


图 1.3 (a) 维修空间的布局图

1.4 安装条件

关于机器人安装条件，请参照 3.1 节的规格一览。

2 与控制装置之间的连接

机器人与控制装置之间的连接电缆，有动力电缆、信号电缆和接地线。请将各电缆连接于机座背面的连接器部。

有关空气、可选项电缆，请参阅 5 章。



警告

接通控制装置的电源之前，请通过地线连接机器人机构部和控制装置。尚未连接地线的情况下，有触电危险。



注意

- 1 电缆的连接作业，务须在切断电源后进行。
- 2 请勿将机器人连接电缆的多余部分（10m 以上）卷绕成线圈状使用。在这样的状态下使用时，有可能会在执行某些机器人动作时导致电缆温度大幅度上升，从而对电缆的包覆造成破坏。

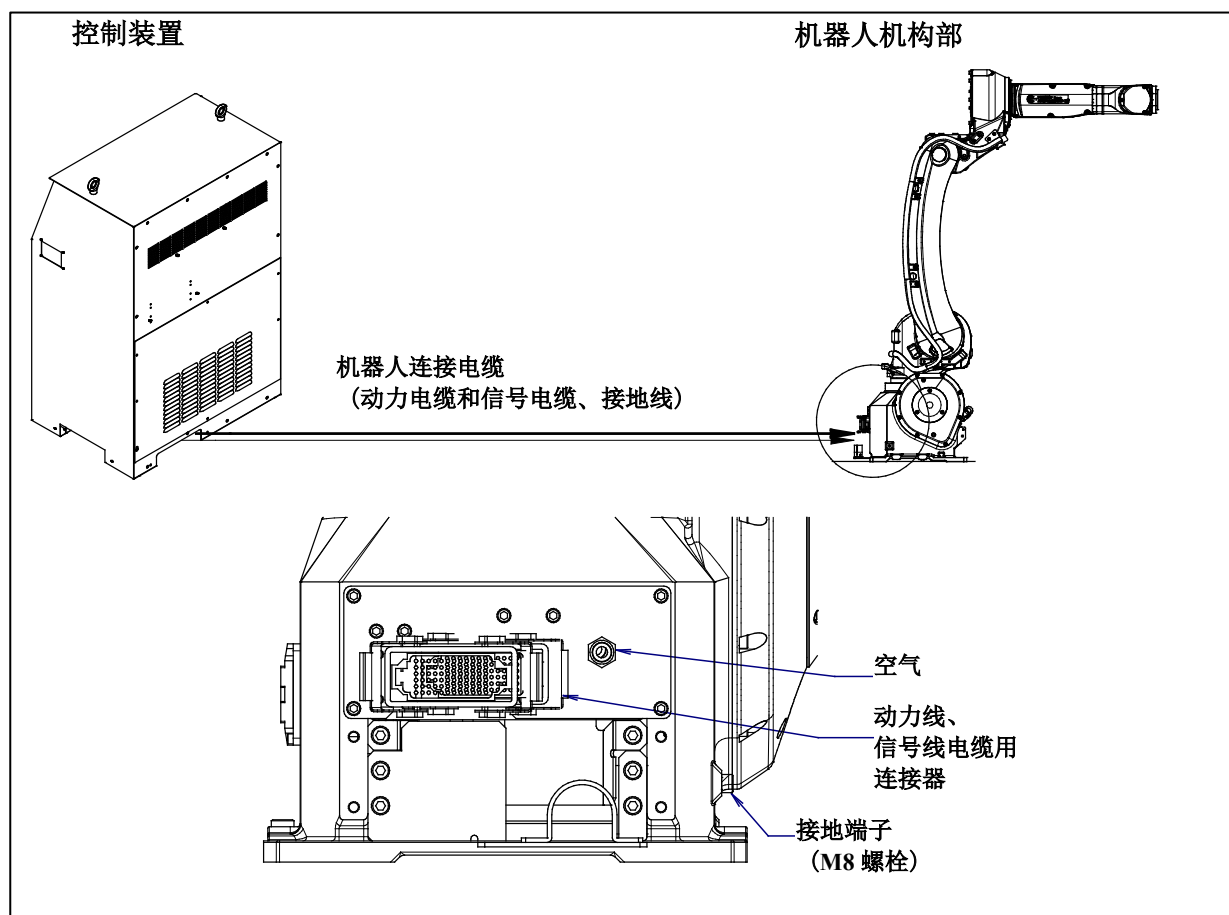


图 2 (a) 电缆连接图

3 基本规格

3.1 机器人的构成

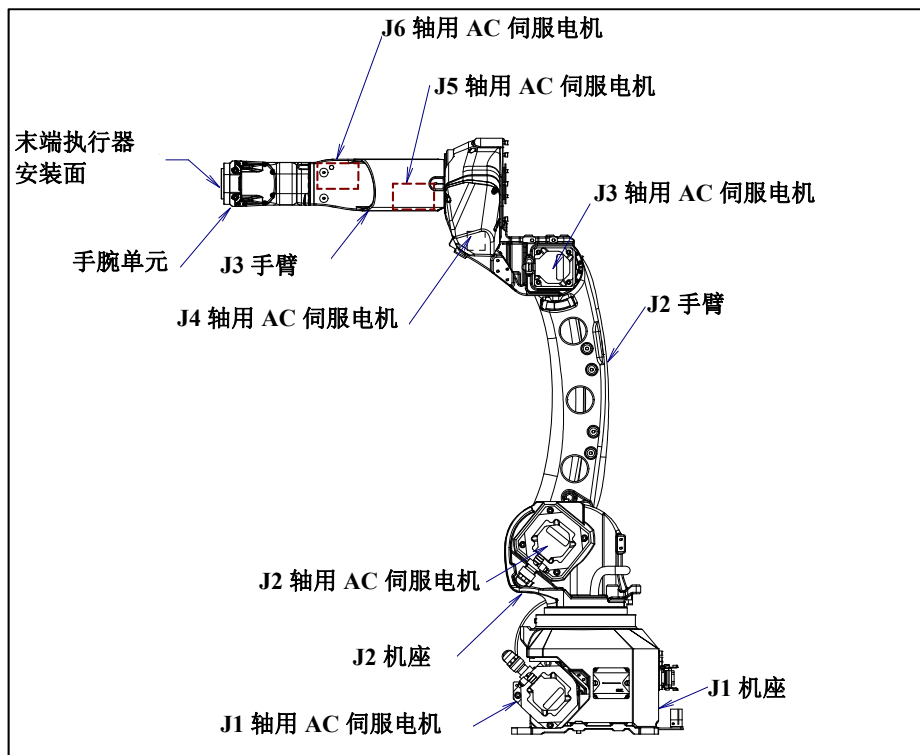


图 3.1 (a) 机构部的构成

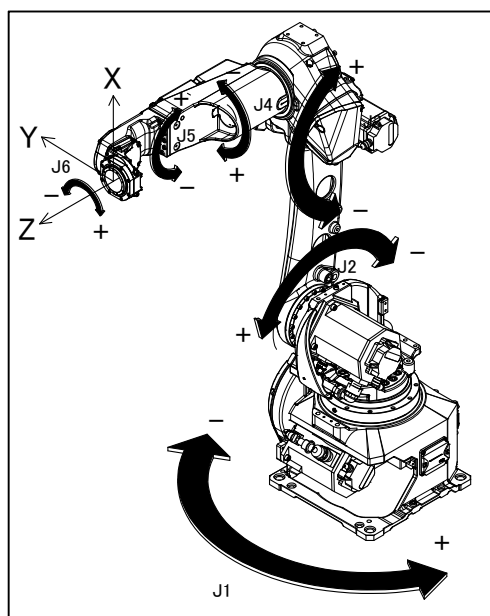


图 3.1 (b) 各轴坐标和机械接口坐标

注释

机械接口坐标的原点(0.0.0)是末端执行器中心。

表 3.1 (a) 规格一览表(注释 1) (1/2)

项目		规格		
机型名称		ARC Mate 100iD M-10iD/12	ARC Mate 100iD/10L M-10iD/10L	
机构		多关节型机器人		
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)		
安装形式		地面安装、顶吊安装、倾斜角 *4 轴制动器规格为地面安装、顶吊安装 (注释 2)		
动作范围 (注释 3)	J1 轴	上限/下限	170°(2.97rad) /-170°(-2.97rad) 185°(3.23rad) /-185°(-3.23rad) (可选项)	
	J2 轴	上限/下限	145°(2.53rad) / -90°(-1.57rad)	
	J3 轴	上限/下限	275°(4.80rad) /-180°(-3.14rad)	
	J4 轴	上限/下限	190°(3.31rad) /-190°(-3.31rad)	
	J5 轴	上限/下限	电缆内置型	140°(2.44rad)/-140°(-2.44rad)
			电缆外置型	180°(3.14rad)/-180°(-3.14rad)
			防尘手腕外罩规格	120°(2.09rad)/-120°(-2.09rad)
	J6 轴	上限/下限	电缆内置型	270°(4.71rad)/-270°(-4.71rad)
防尘手腕外罩规格				
电缆外置型			450°(7.85rad)/-450°(-7.85rad)	
最大动作速度 (注释 4)	J1 轴	260°/s (4.54rad/s)		
	J2 轴	240°/s (4.19rad/s)		
	J3 轴	260°/s (4.54rad/s)		
	J4 轴	430°/s (7.50rad/s)		
	J5 轴	450°/s (7.85rad/s)		
	J6 轴	720°/s(12.57rad/s)		
可搬运重量	手腕部	12 kg	10 kg	
	J3 手臂上 (注释 5)	12 kg	12 kg	
手腕部允许 负载转矩	J4 轴	26.0 N·m	22.0 N·m	
	J5 轴	26.0 N·m	22.0 N·m	
	J6 轴	11.0 N·m	9.8 N·m	
手腕部允许 负载转动惯量	J4 轴	0.90 kg·m ²	0.65 kg·m ²	
	J5 轴	0.90 kg·m ²	0.65 kg·m ²	
	J6 轴	0.30 kg·m ²	0.17 kg·m ²	
重复定位精度 (注释 6)		±0.02 mm	±0.03 mm	
机器人质量		145kg	150kg	
噪声		70dB 以下 (注释 7)		
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 8) 环境湿度: 通常 75%RH 以下 (无结露) 短期 (1 个月以内) 在 95%RH 以下 (无结露) 允许高度: 海拔 1000m 以下 振动加速度: 4.9m/s ² (0.5G)以下 不应有腐蚀性气体 (注释 9)		

注释

- 即使在机器人规格范围内使用机器人时, 某些动作程序也有可能引起减速机寿命缩短或者发生过热报警。可以在导入机器人前活用 ROBOGUIDE 进行详细的研讨。
- 倾斜角安装时动作范围受到限制。请按照 3.6 节。
- 在 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格上没有电缆内置型和电缆外置型的设置。
- 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。
- J3 手臂上的可搬运重量, 根据手腕部负载重量而受到限制。详情请参阅 4.2 节。
- 遵照 ISO9283 标准。
- 此值为根据 ISO11201 (EN31201)测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。
 - 最大载荷,最高速度
 - 自动运转 (AUTO 模式)
- 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警 (SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。
- 在高温、低温环境、振动、尘埃、在机器人上飞来水, 水蒸气, 切削液, 清洗剂的环境下使用时, 请向我公司洽询。

表 3.1 (b) 规格一览表 (注释 1) (2/2)

项目		仕様	
机型名称		ARC Mate 100iD/8L M-10iD/8L	ARC Mate 100iD/16S M-10iD/16S
机构		多关节型机器人	
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)	
设置形式		地面安装、顶吊安装、倾斜角 (注释 2)	
动作范围	J1 轴	上限/下限	170°(2.97rad) /-170°(-2.97rad) 185°(3.23rad) /-185°(-3.23rad) (可选项)
	J2 轴	上限/下限	145°(2.53rad) / -90°(-1.57rad)
	J3 轴	上限/下限	275°(4.80rad) /-180°(-3.14rad)
	J4 轴	上限/下限	190°(3.31rad) /-190°(-3.31rad)
	J5 轴	上限/下限	电缆内置型 140°(2.44rad)/-140°(-2.44rad)
			电缆外置型 180°(3.14rad)/-180°(-3.14rad)
	J6 轴	上限/下限	电缆内置型 270°(4.71rad)/-270°(-4.71rad)
			电缆外置型 450°(7.85rad)/-450°(-7.85rad)
最大动作速度 (注释 3)	J1 轴	210°/s (3.66rad/s) 290°/s (5.06rad/s)	
	J2 轴	210°/s (3.66rad/s) 270°/s (4.71rad/s)	
	J3 轴	220°/s (4.62rad/s) 270°/s (4.71rad/s)	
	J4 轴	430°/s (6.98rad/s) 430°/s (7.50rad/s)	
	J5 轴	450°/s (7.33rad/s) 450°/s (7.85rad/s)	
	J6 轴	720°/s(12.57rad/s) 730°/s(12.74rad/s)	
可搬运重量	手腕部	8 kg 16 kg	
	J3 手臂上 (注释 4)	12 kg 12 kg	
手腕部允许 负载转矩	J4 轴	16.1 N·m 26.0 N·m	
	J5 轴	16.1 N·m 26.0 N·m	
	J6 轴	5.9 N·m 11.0 N·m	
手腕部允许 负载转动惯量	J4 轴	0.63 kg·m ² 0.90 kg·m ²	
	J5 轴	0.63 kg·m ² 0.90 kg·m ²	
	J6 轴	0.061 kg·m ² 0.30 kg·m ²	
重复定位精度 (注释 5)		±0.03 mm ±0.02 mm	
机器人质量		180kg 145kg	
噪声		70dB 以下 (注释 6)	
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 7) 环境湿度: 通常 75%RH 以下 (无结露) 短期 (1 个月以内) 在 95%RH 以下 (无结露) 允许高度: 海拔 1000m 以下 振动加速度: 4.9m/s ² (0.5G)以下 不应有腐蚀性气体 (注释 8)	

注释

- 即使在机器人规格范围内使用机器人时, 某些动作程序也有可能引起减速机寿命缩短或者发生过热报警。
可以在导入机器人前活用 ROBOGUIDE 进行详细的研讨
- 倾斜角安装时动作范围受到限制。请按照 3.6 节。
- 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。
- J3 手臂上的可搬运重量, 根据手腕部负载重量而受到限制。详情请参阅 4.2 节。
- 遵照 ISO9283 标准。
- 此值为根据 ISO11201 (EN31201)测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。
 - 最大载荷,最高速度
 - 自动运转 (AUTO 模式)
- 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警 (SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。
- 在高温、低温环境、振动、尘埃、在机器人上飞来水, 水蒸气, 切削液, 清洗剂的环境下使用时, 请向我公司洽询。

表 3.1 (c) 有关防尘和防液性能 (ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L/16S)

	标准规格
手腕部(注释 1)+J3 手臂部	IP67
其他机构部	IP54

表 3.1 (d) 有关防尘和防液性能 (M-10iD/12/10L/16S)

	标准规格	防尘防液强化组件	防尘手腕外罩规格
手腕部(注释 1)+J3 手臂部	IP67	IP67	IP67
其他机构部	IP54	IP65	

注释

1 不含导线管部。物料搬运导线管上没有防尘防液性能。有关物料导线管和防尘物料导线管，按照 10 章。

2 关于 IP（保护结构等级）的定义

IP67 的定义

6→耐尘型：粉尘不会侵入内部

7→针对浸渍的保护：在规定压力、时间下即使浸在水中也不会产生有害的影响。

IP54 的定义

5→防尘型：防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入内部，也不会妨碍正常运转。

4→针对飞沫的保护：不管来自什么方向的水的飞沫，也不会产生有害的影响。

IP65 的定义

6→耐尘型：粉尘不会侵入内部

5→针对喷流的保护：不管来自什么方向的水的直接喷流，也不会产生有害的影响。

机器人机构部的抗药品、抗溶剂性能

- (1) 下列液体，可能会造成对机器人使用的橡胶部件（密封件、油封、O 形密封圈等）的老化或腐蚀，请不要使用。
（但是，经过我公司认可的产品可以使用）
 - (a) 有机溶剂
 - (b) 氯类、汽油类的切削液・清洗剂
 - (c) 胺类切削液・清洗剂
 - (d) 酸、碱等腐蚀性液体、导致生锈的液体或水溶液
 - (e) 其它如丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶（CR 橡胶）等没有抗性的液体或水溶液
- (2) 在水等液体飞溅到机器人上的环境下使用机器人时，应充分注意 J1 机座下的排水。若排水不充分而导致 J1 机座经常浸水，将会引起机器人故障。
- (3) 请勿使用性状不明的切削液、洗净液。
- (4) 机器人不能长时间浸在水中，或易被淋湿的环境下使用。
 - * 例如，在电机外露的情况下，如果电机表面长时间处于淋湿状态，液体会侵入电机内引起故障。



注意

如果使用 200V 单相规格的 R-30iB Mate Plus 控制装置，请注意以下事项。

- (1) 请使用截面积为 5.5mm² 以上，长度为 7m 以下的一次电源电缆。
- (2) 根据动作条件，有可能发生移动时误差过大报警（SRVO-024）。如果发生了移动时误差过大报警，请放松动作条件。
- (3) 如果用于弧焊以外的情况下，由于高速动作时有可能发生移动时误差过大报警，所以需要事先进行研究。详情请联系本公司销售部门。



注意

使用 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格的情况下，对于手腕外罩部请注意以下几点。

- (1) 在有超过 150℃ 的飞溅物等的的环境下无法使用。
- (2) 因为有可能导致早期破损，请注意避免与固体尖角的冲撞和反复接触。
- (3) 手腕外罩不是完全防水。不能长时间浸在水中，以及不能在或易被淋湿的环境下使用。另外，不支持高压喷水直击的使用方法。
- (4) 请避免机械手电缆和手腕外罩的接触。建议使用物料搬运导线管。

3.2 机构部外形尺寸和动作范围图

图 3.2 (a)~(d)示出机器人的动作范围图。在安装外围设备时，应注意避免干涉机器人主体部分和动作范围。

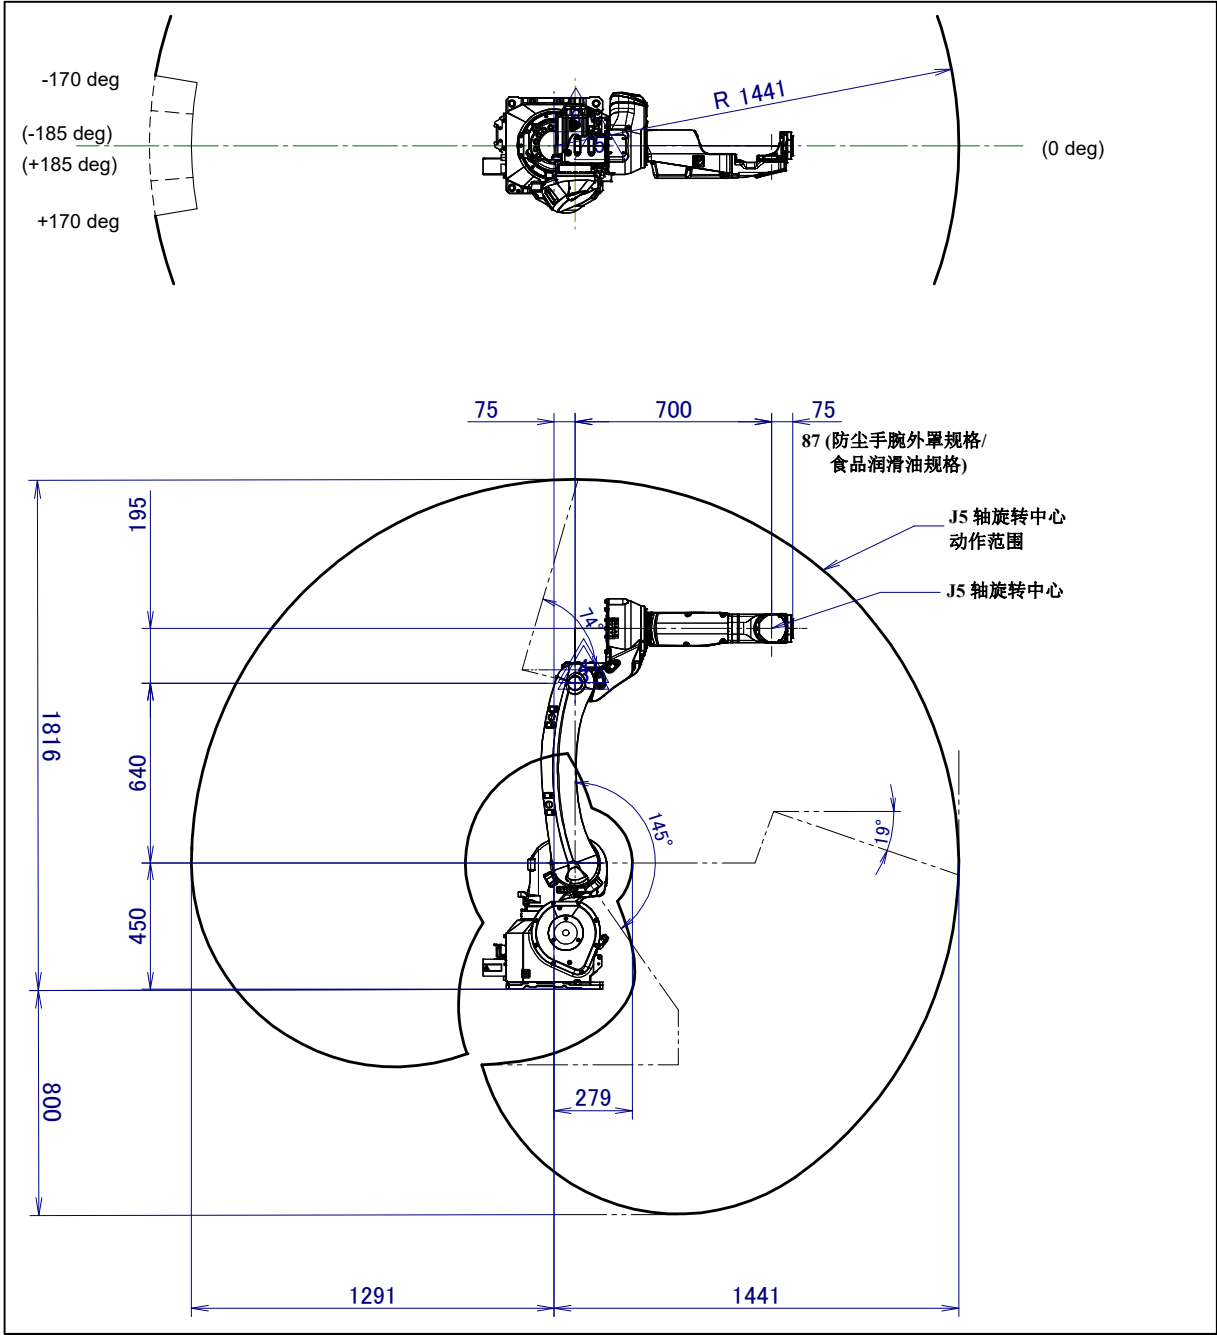


图 3.2 (a) 动作范围图 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)

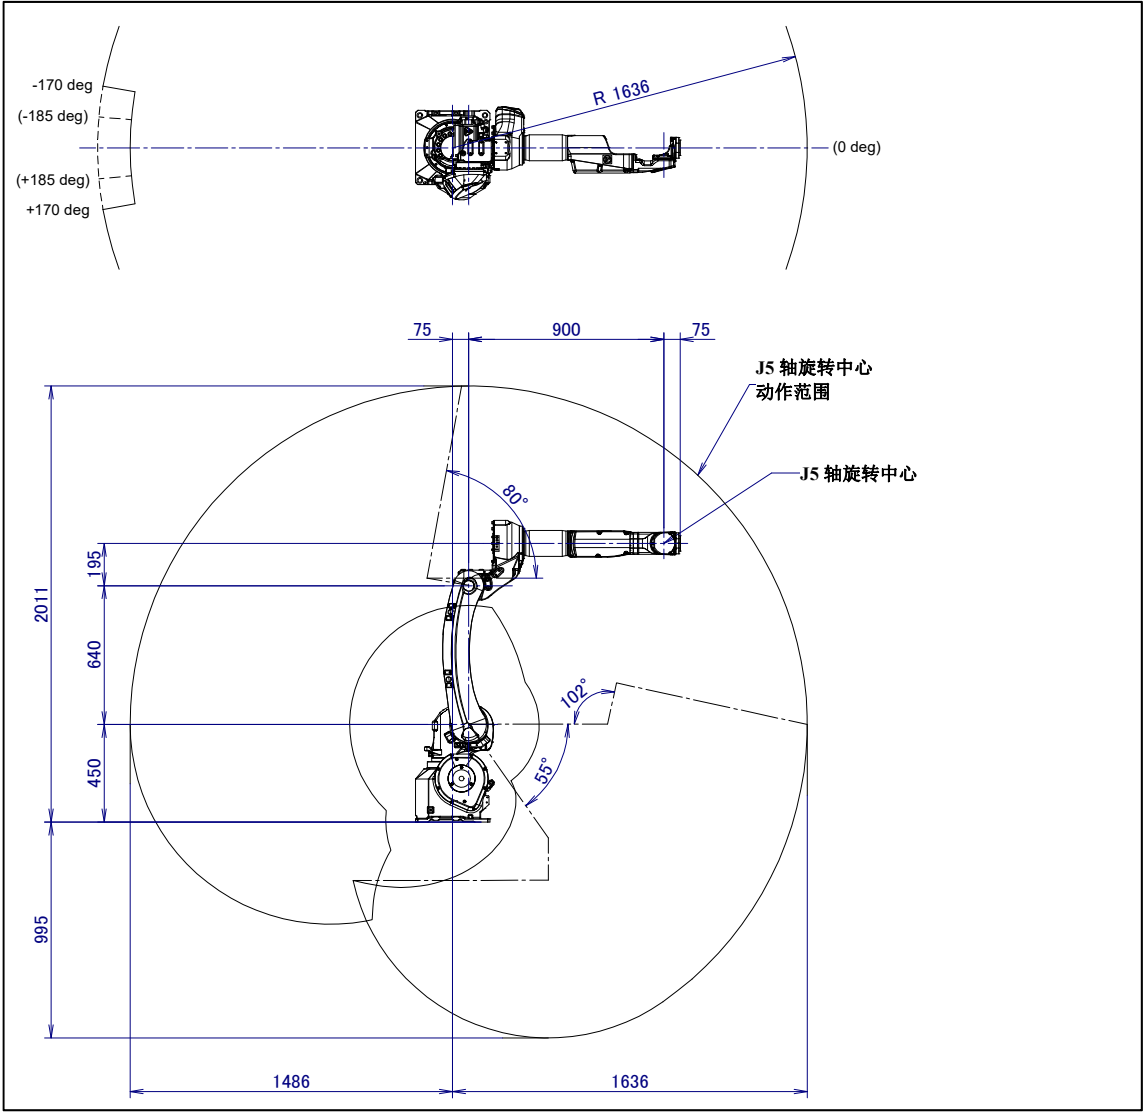


图 3.2 (b) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)

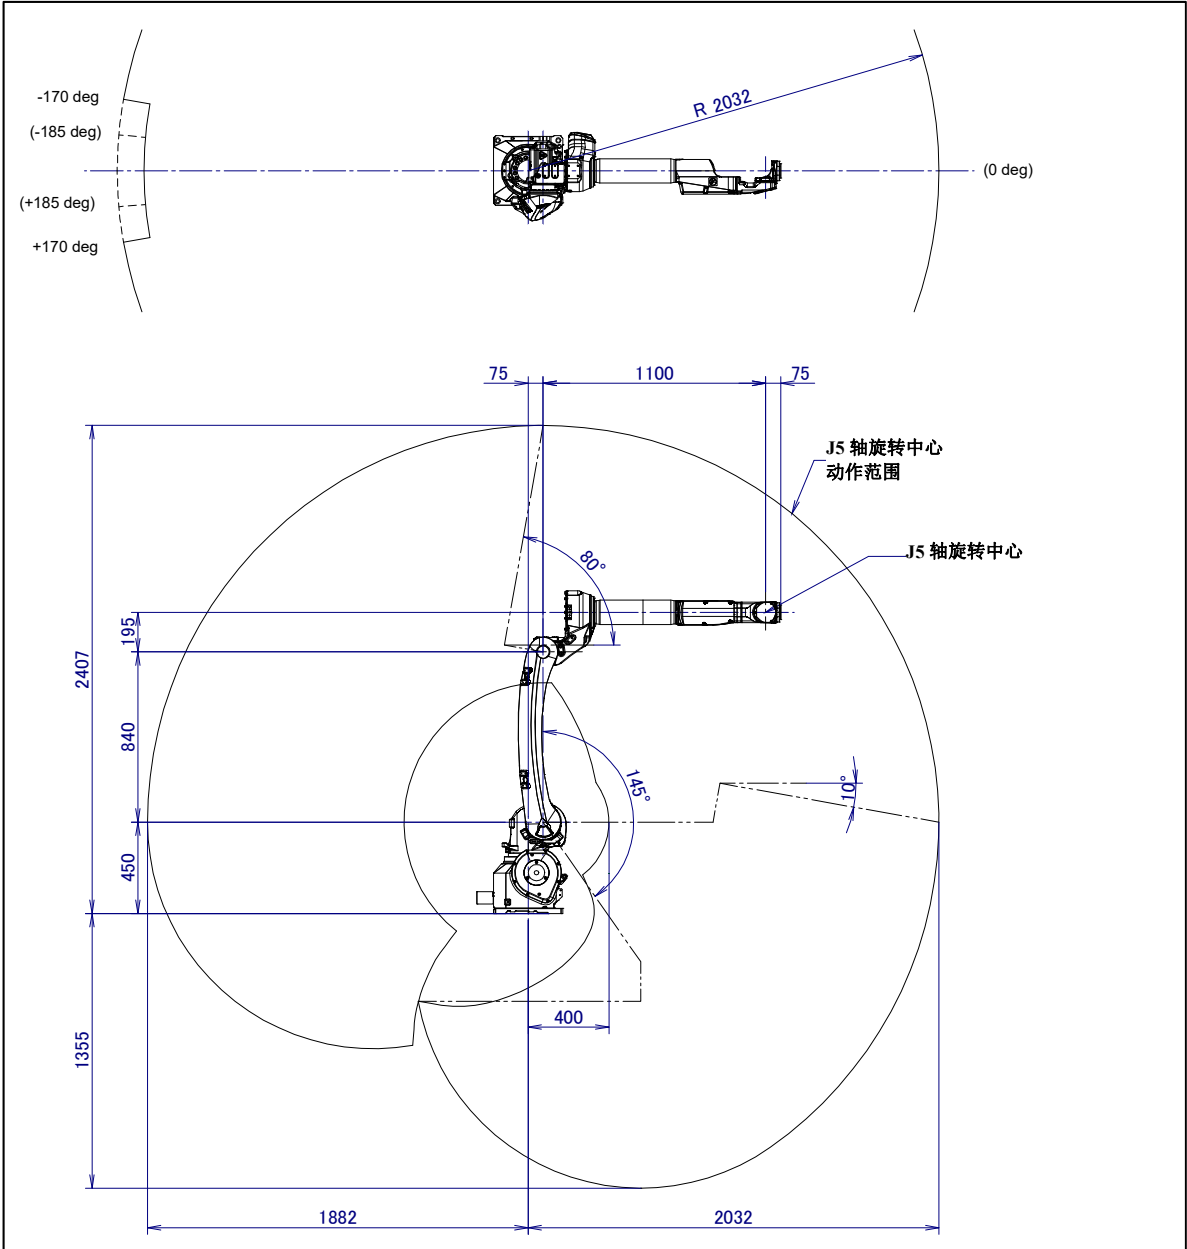


图 3.2 (c) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

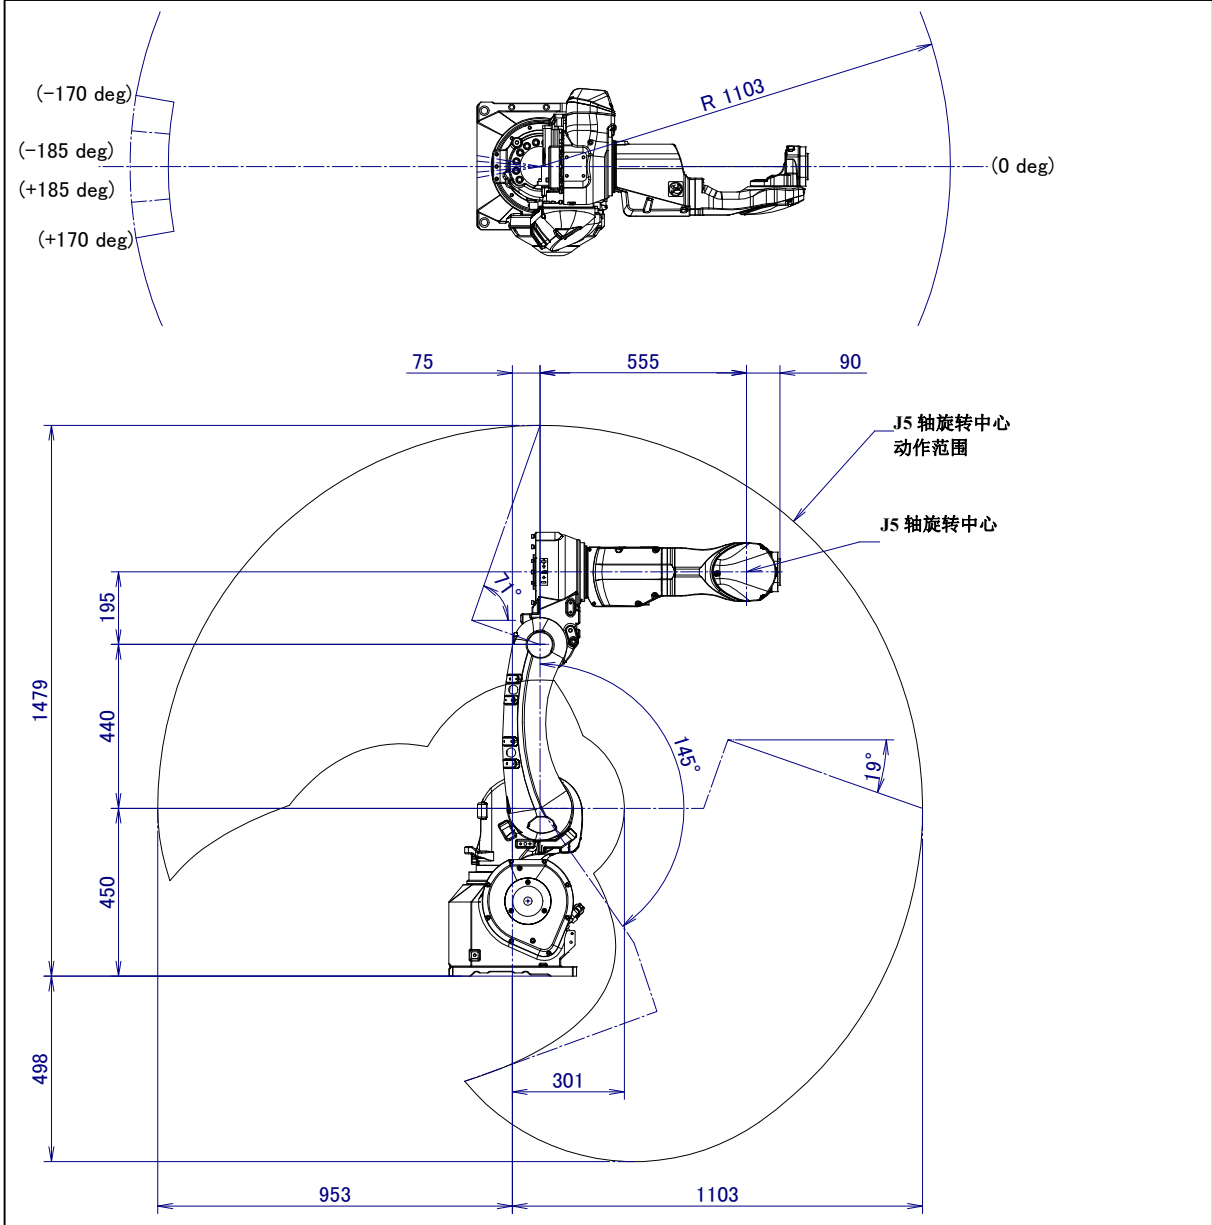


图 3.2 (d) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

3.3 原点位置和可动范围

各控制轴上，分别设有原点和可动范围。控制轴到达可动范围的极限，叫做超程(OT)。各轴都在可动范围的两端进行超程检测。只要不是由于伺服系统的异常和系统出错等而导致原点位置丢失，都要为避免机器人的动作超出可动范围而进行控制。此外，为了进一步确保安全，还提供采用机械式固定制动器的可动范围限制。

图 3.3 (a) 示出机械式制动器的位置。其结构上为在 J1~J3 轴的机械式制动器变形时会使机器人安全停止。务须将已经变形的制动器更换为新的制动器。请勿进行机械式制动器的改造等。否则有可能导致机器人不能正常停止。

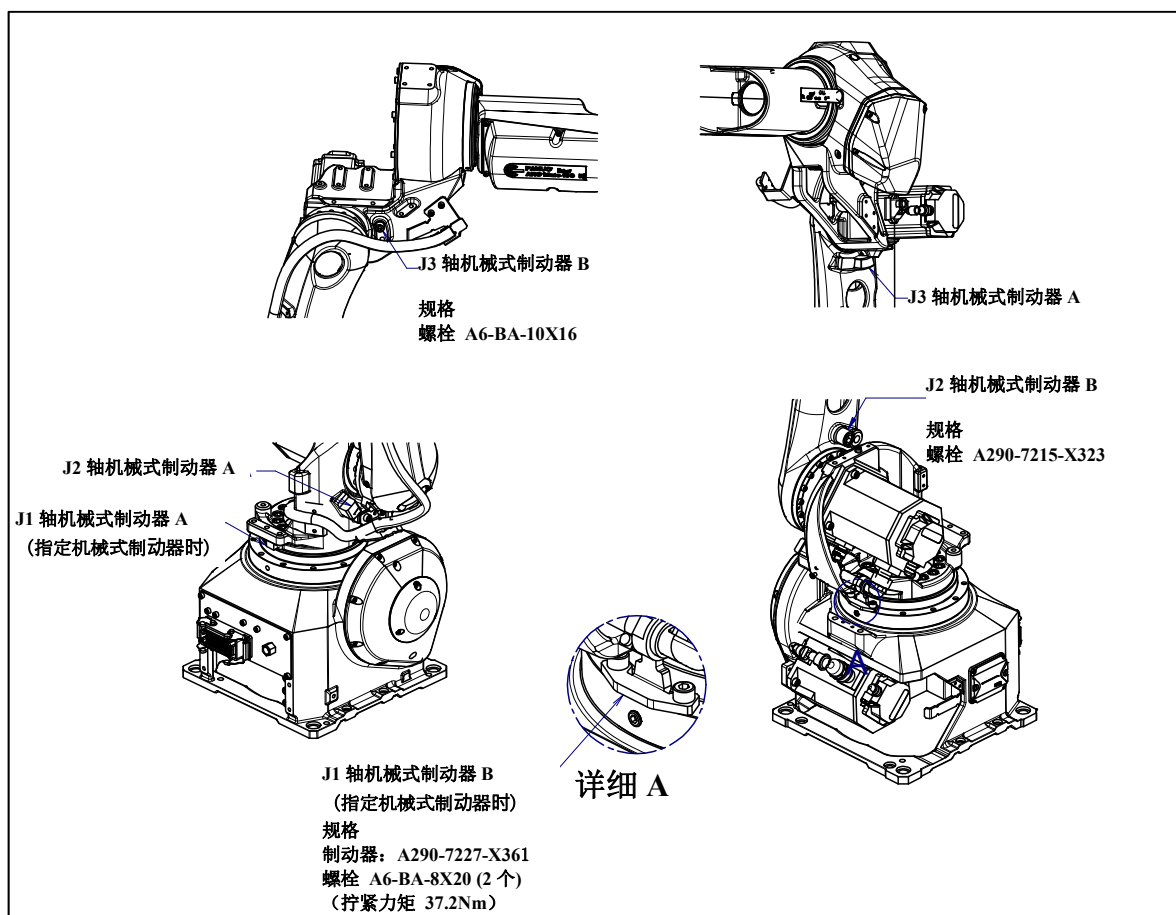


图 3.3 (a) 机械式制动器的位置

图 3.3 (b)~3.3 (h)中示出各轴的原点、可动范围、以及机械式制动器位置。
※可动范围可以变更。变更详情，请参阅第 6 章“变更可动范围”。

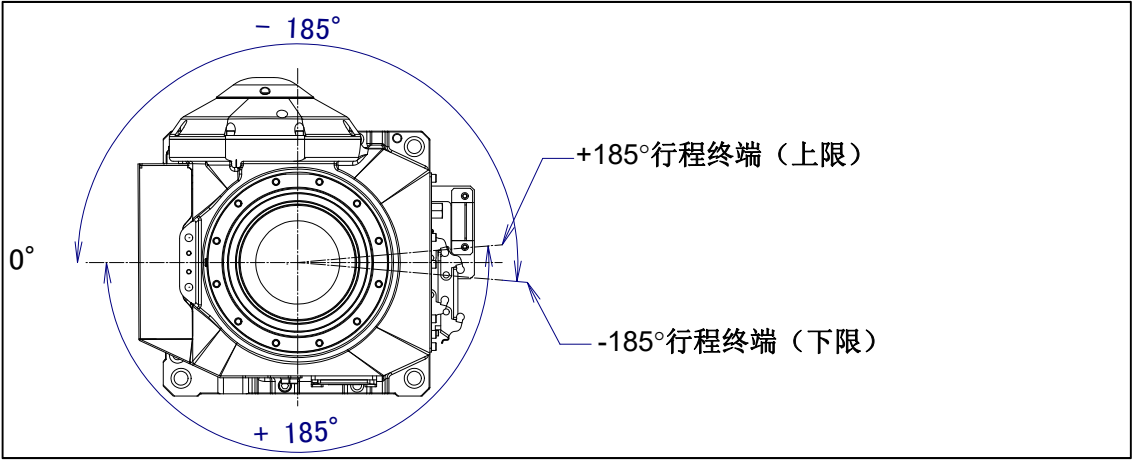


图 3.3 (b) J1 轴可动范围（未选择机械式制动器时）

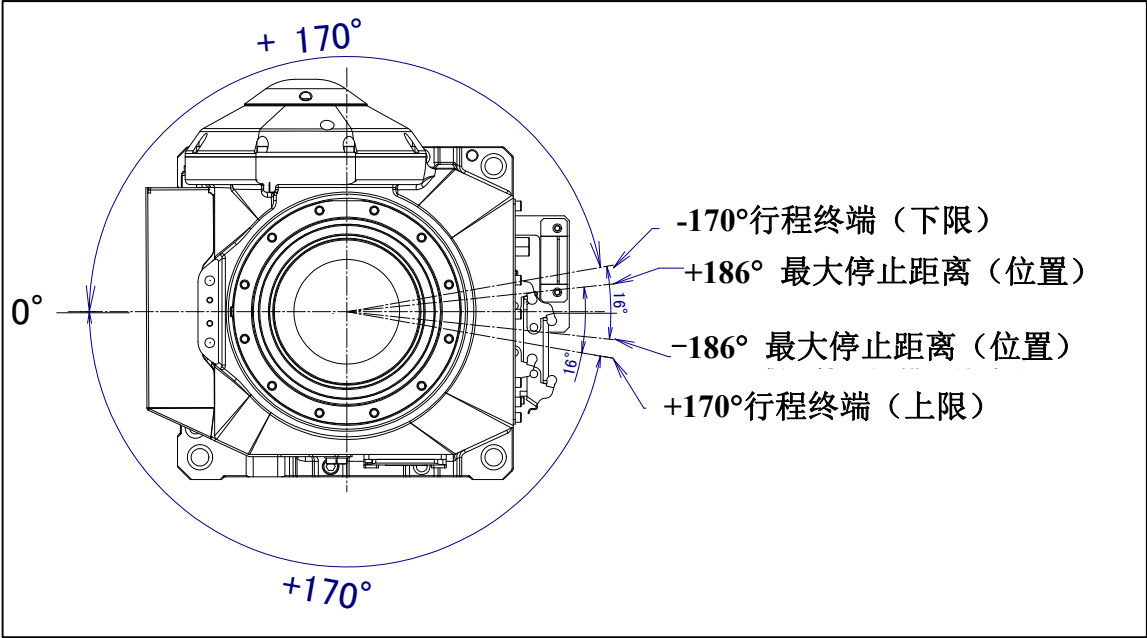


图 3.3 (c) J1 轴可动范围（选择机械式制动器时）

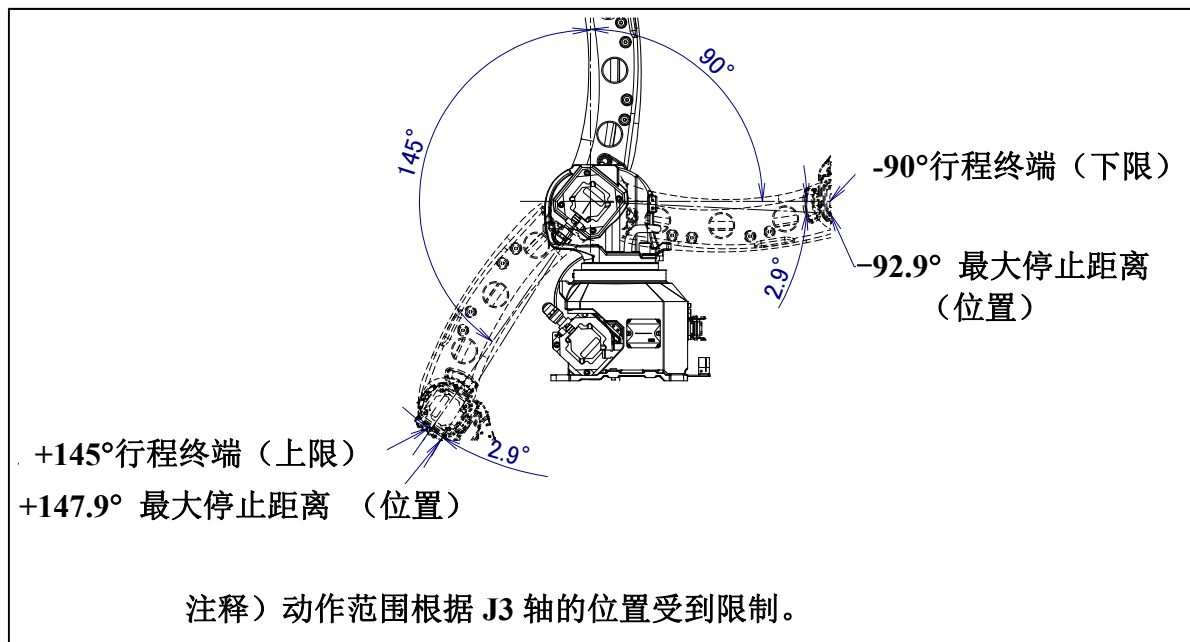


图 3.3 (d) J2 轴可动范围

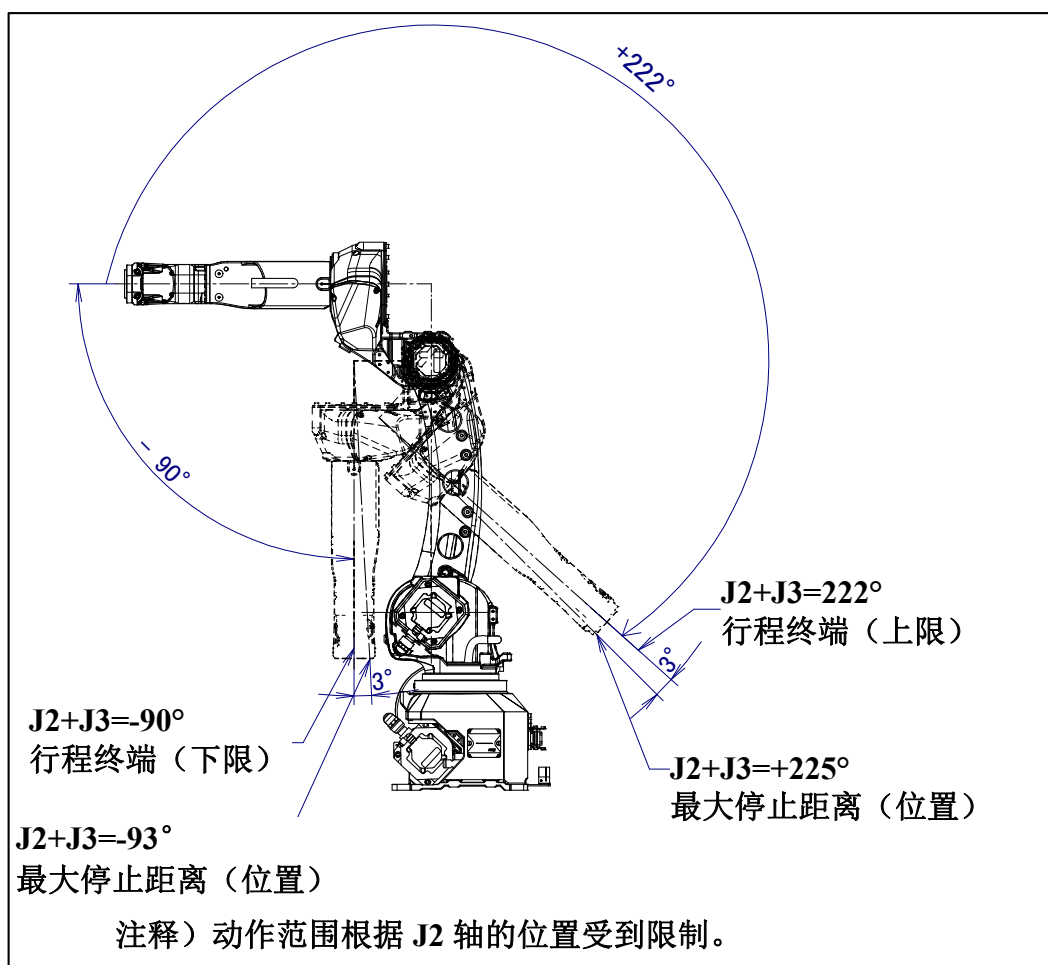


图 3.3 (e) J3 轴可动范围

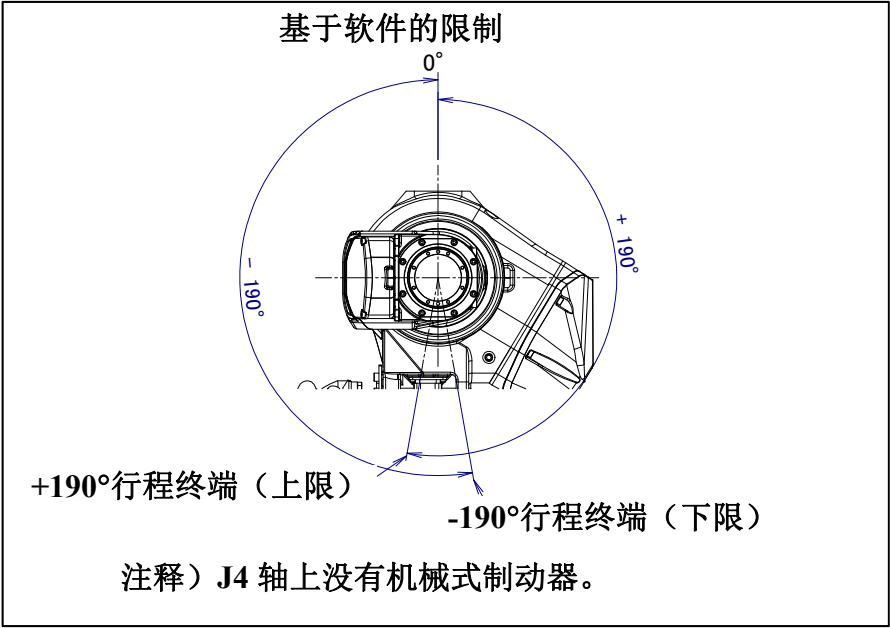


图 3.3 (f) J4 轴可动范围

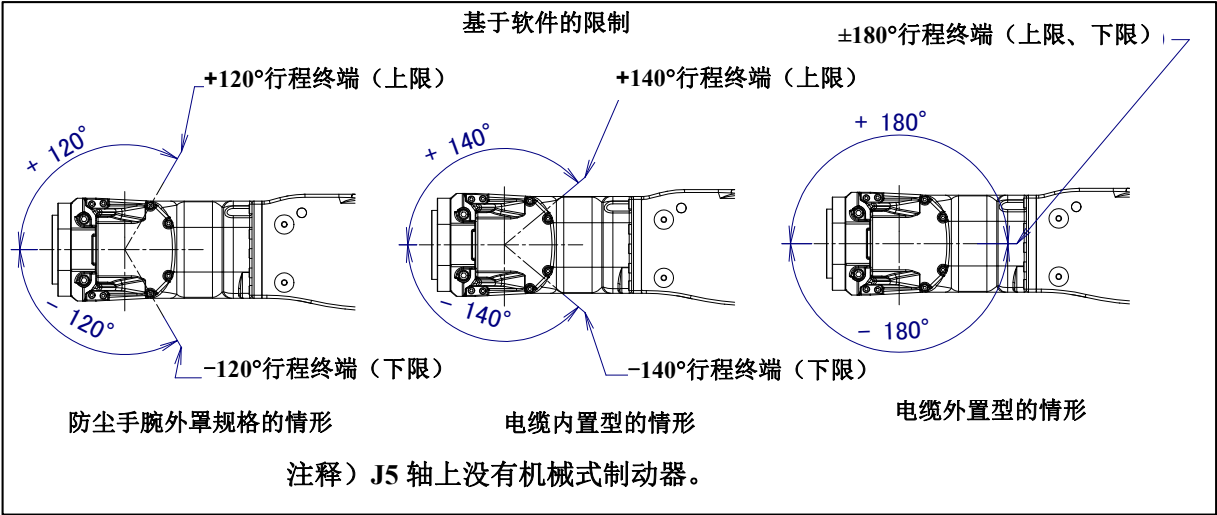


图 3.3 (g) J5 轴可动范围

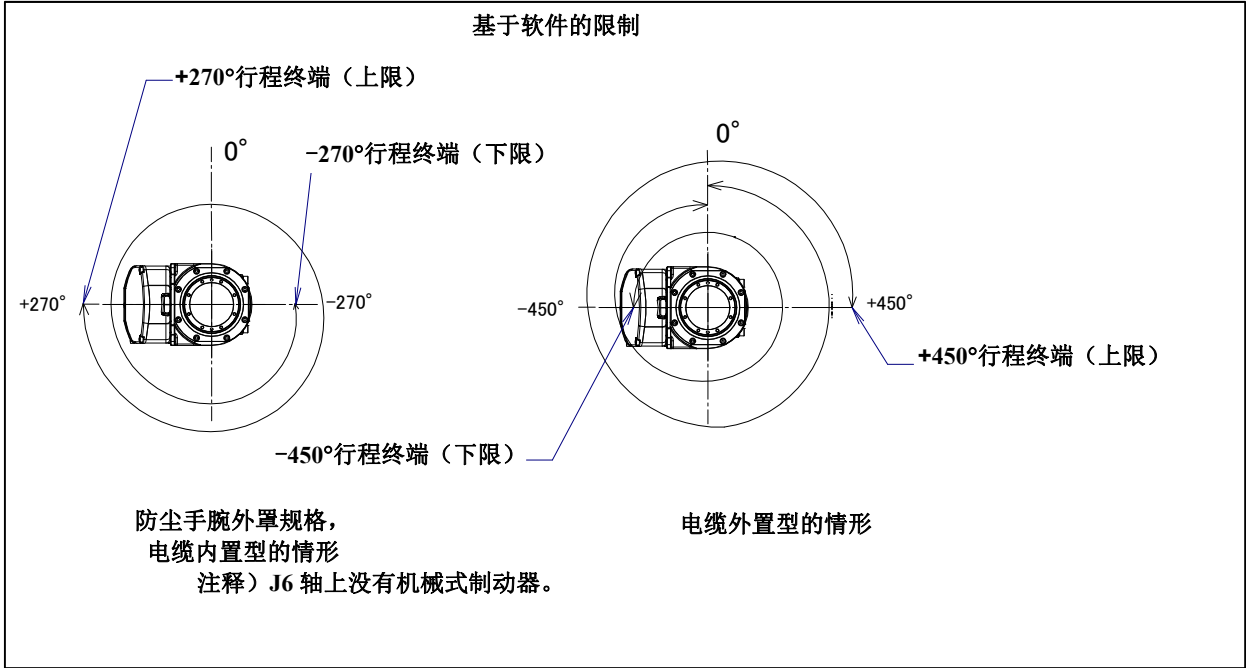


图 3.3 (h) J6 轴可动范围

3.4 机械手电缆内装时的动作范围设定

ARC Mate 100iD, M-10iD 上将机械手（焊炬、刀具）电缆内装于 J3 手臂内的电缆内置型(下称“Cable integrated J3 arm”)作为标准，工厂出货时已设定电缆内置型时的动作范围。

这里，将“电缆内置型”定义为如图 3.4 (a)所示那样将导线管插入 J3 手臂中空部，使电缆穿过其中的情形。

上述以外在 J3 手臂的外侧穿过电缆的情形，定义为“电缆外置型”。

另外，在 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格上没有电缆内置型和电缆外置型的设置。

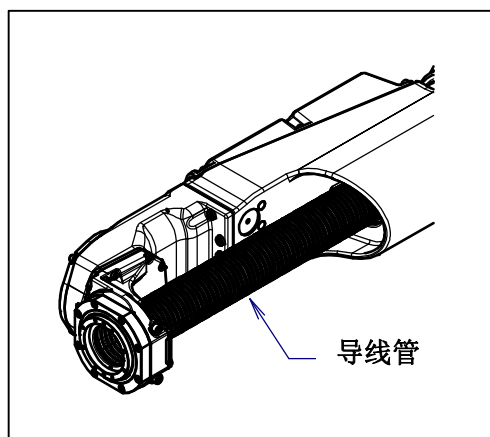


图 3.4 (a) 电缆内置型例

在电缆外置型(下称“External cable type”)上使用机器人时，需要重新设定动作范围。请按照如下所示方法进行设定。

- 1 按下“PREV”和“NEXT”键的同时接通电源。接着选择”3.Controlled start”
- 2 在机器人初期设定画面的修整方式下，设定为电缆外置型。
- 3 进行冷启动。

1: Cable integrated type
(J5:-140 .. 140, J6:-270 .. 270[deg])
2: External cable type
(J5:-180 .. 180, J6:-450 .. 450[deg])
Select J3 dress-out type (1 or 2) ->

1) 电缆内置型 (“Cable integrated”)的注意事项

1 的动作范围，系将发那科公司建议使用的机械手（焊炬、刀具）电缆内置于 J3 手臂时的设定值。（搬运规格下，需要物料搬运导线管可选项[A05B-1227-J701#□□□或者 A05B-1228-J701#□□□]。有关更换周期，请参阅 10.2 节。）除此以外的情况下，根据与以往修整相同方式装备的机械手（焊炬、刀具）电缆的规格，设定手腕轴的动作范围、定期更换周期。

2) 电缆外置型 (“External cable type”) 的注意事项

2 的动作范围为电缆外置型，请根据以往方式装备的机械手（焊炬、刀具）电缆，设定手腕轴的动作范围、定期更换周期。

3.5 手腕负载条件

- 图 3.5 (a)~(e)中示出手腕部允许负载线图。
- 负载条件应在图表所示的范围内。
- 使用时应同时符合手腕允许力矩、手腕允许惯量的条件。有关手腕允许力矩、手腕允许负载惯量，请参阅规格一览表。
- 有关向末端执行器的安装，请参阅 4.1 节。

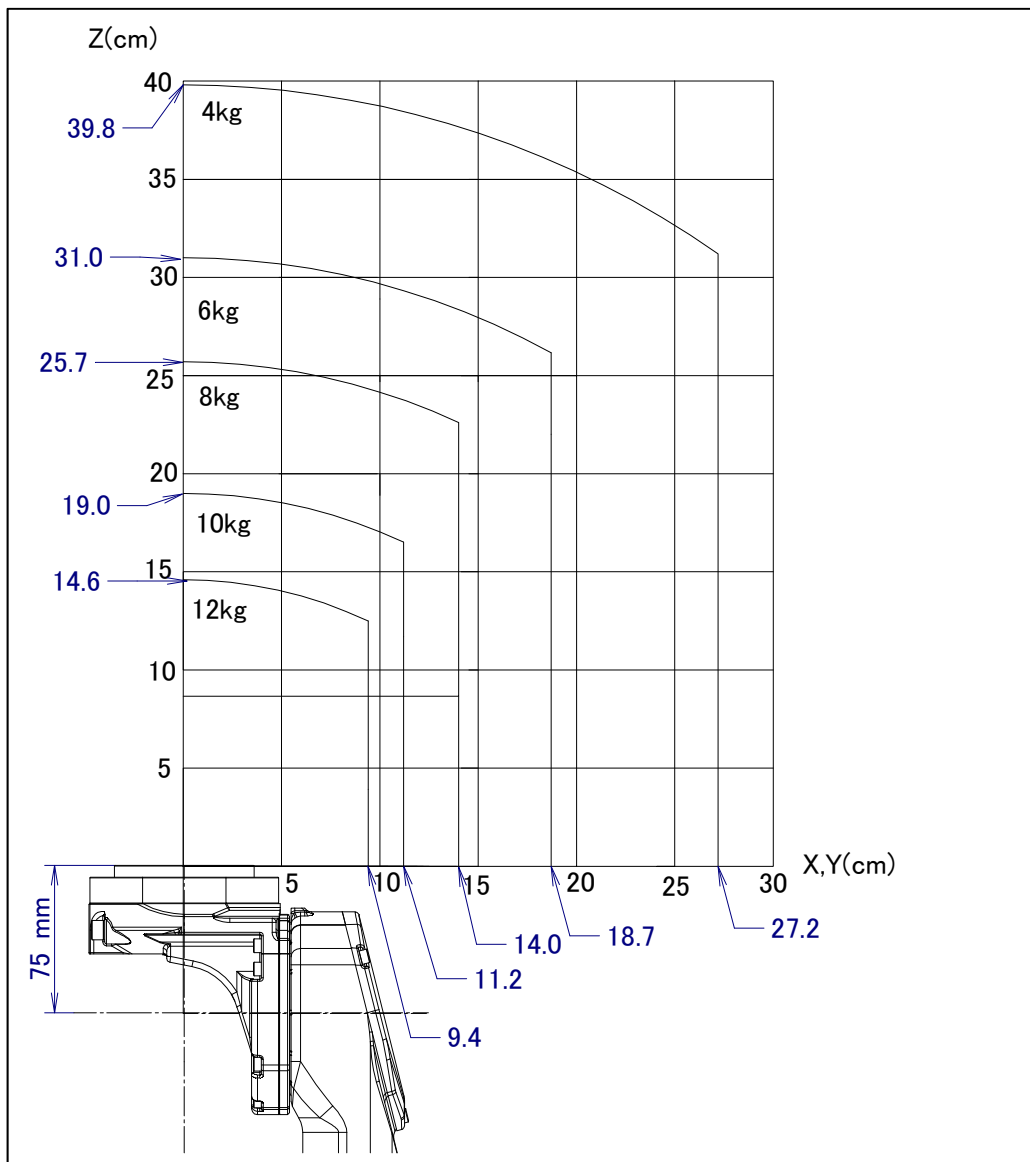


图 3.5 (a) 手腕部允许负载线图 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)

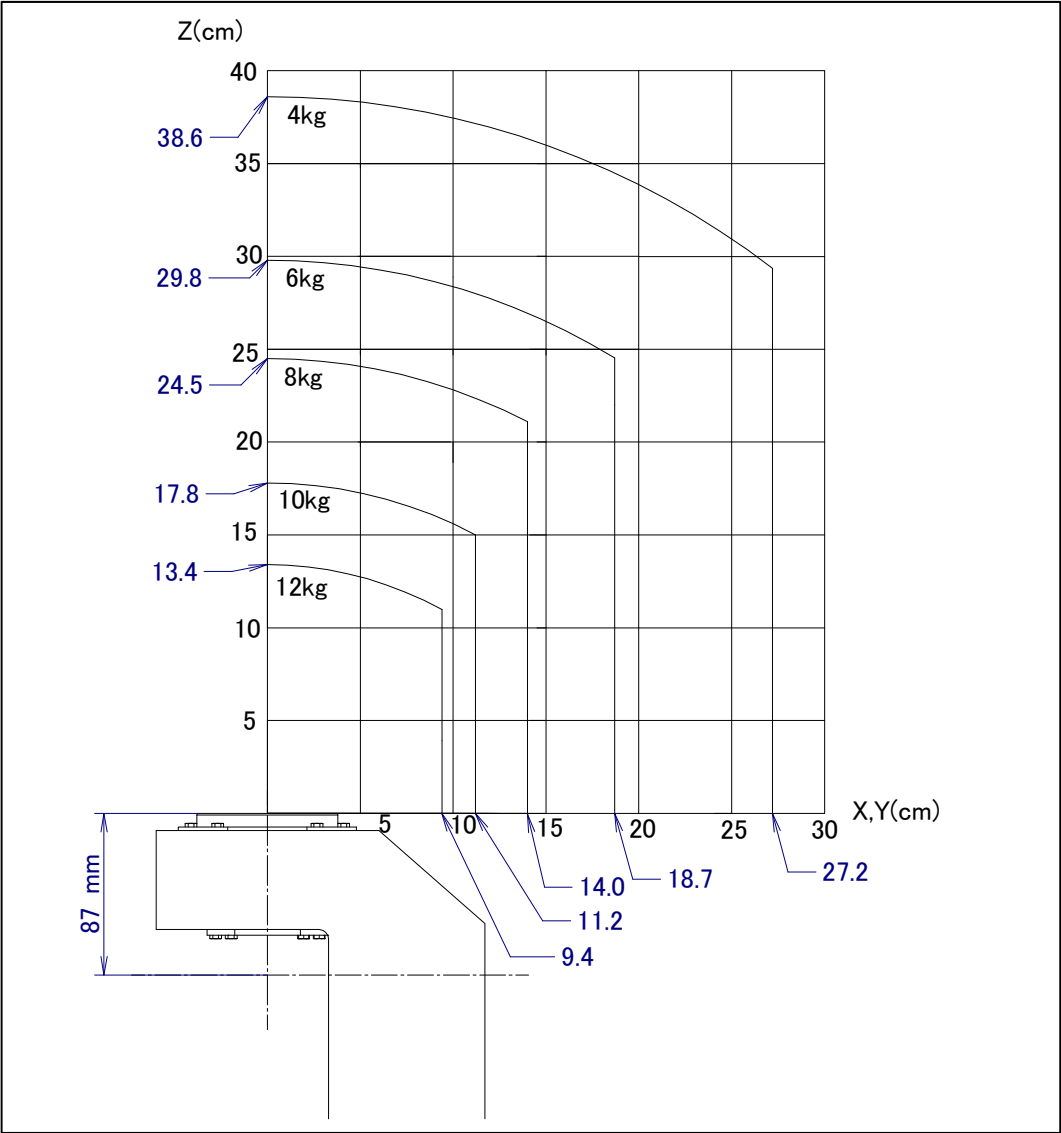


图 3.5 (b) 手腕部允许负载线图 (M-10iD/12 防尘手腕外罩规格, M-10iD/12 食品润滑油规格)

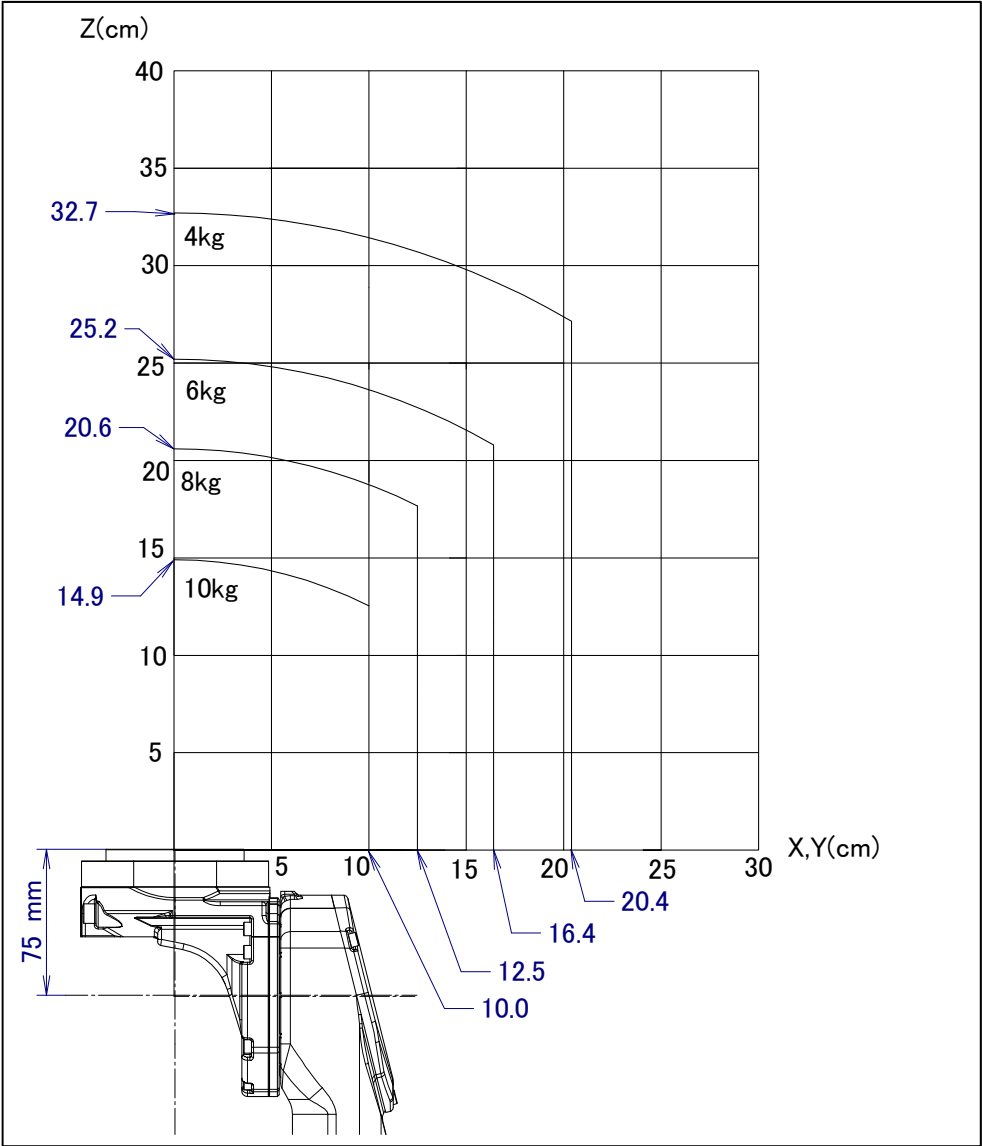


图 3.5 (c) 手腕部允许负载线图 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)

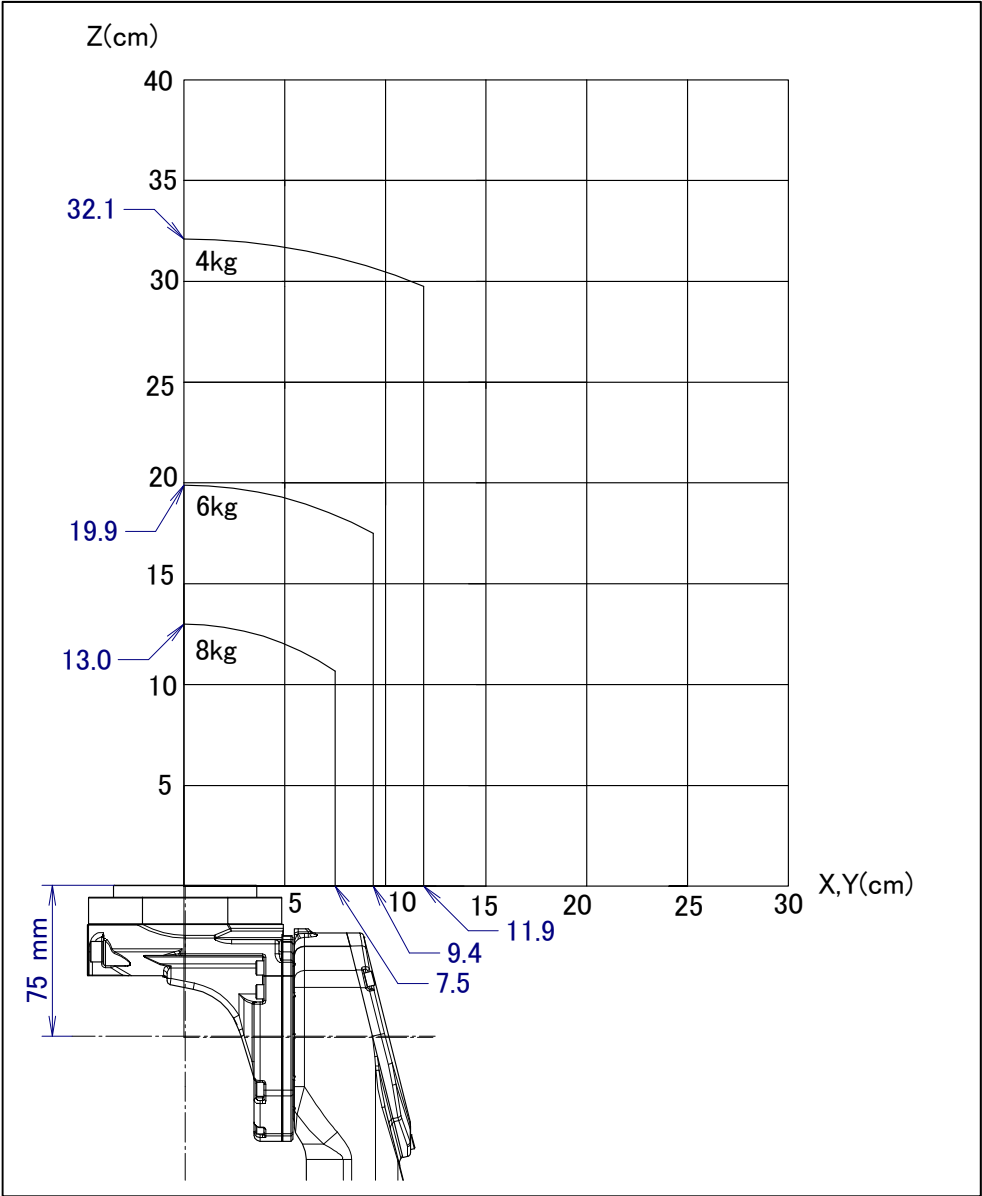


图 3.5 (d) 手腕部允许负载线图 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

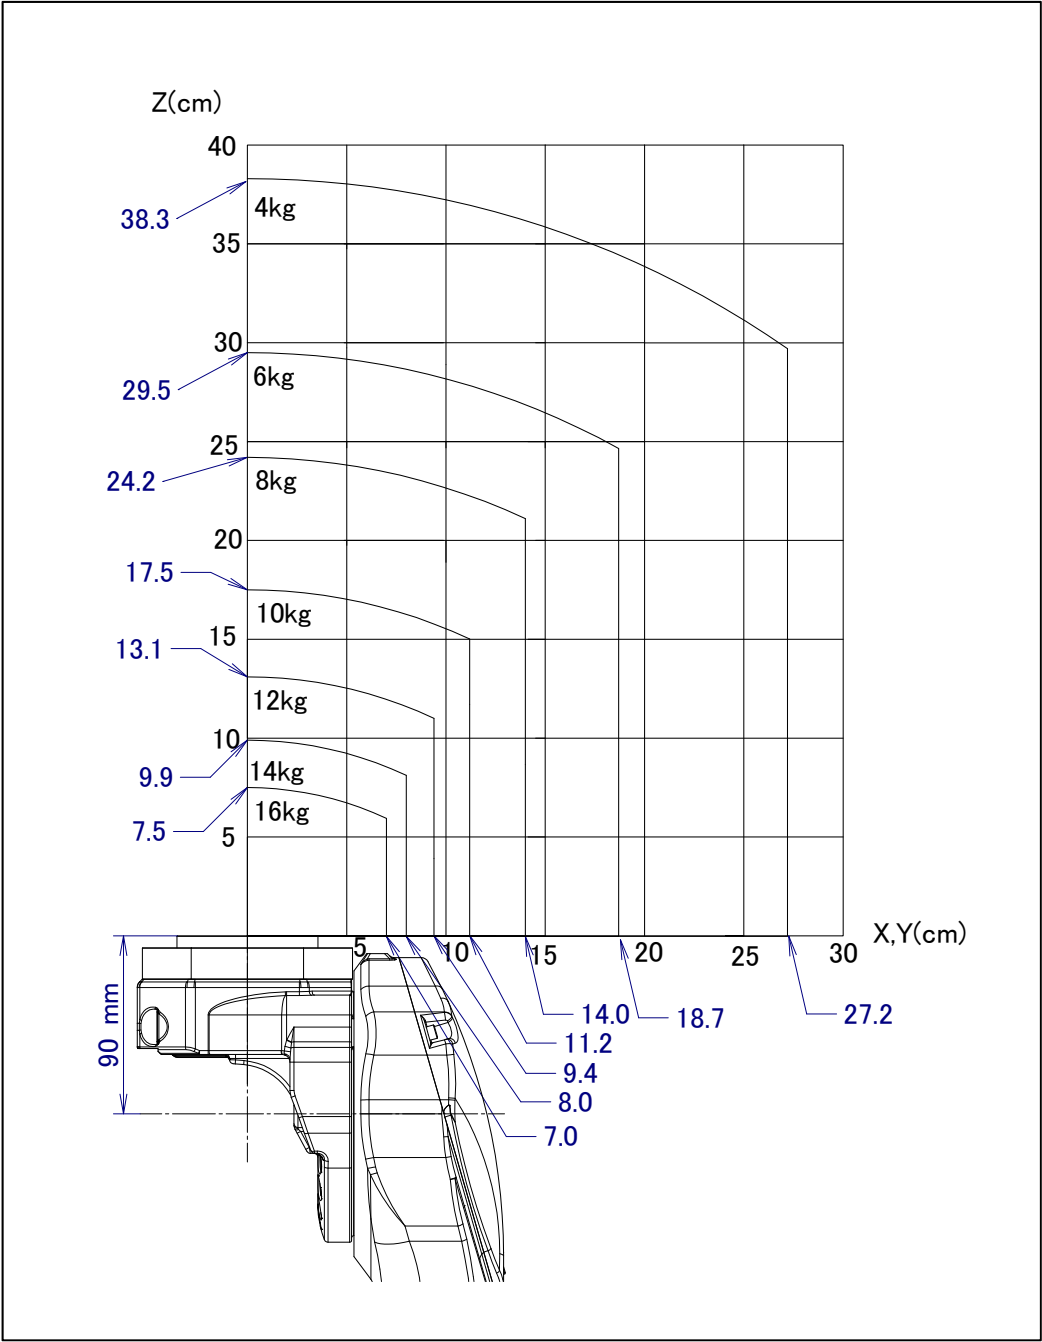


图 3.5 (e) 手腕部允许负载线图 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

3.6 呈倾斜角设置时的机器人动作范围图

倾斜角设置机器人时，根据设置角度，动作范围受到限制。

机器人只能以向正面或背面倾斜的状态进行壁挂、倾斜角安装。不能以向侧方向倾斜的状态进行壁挂、倾斜角安装。

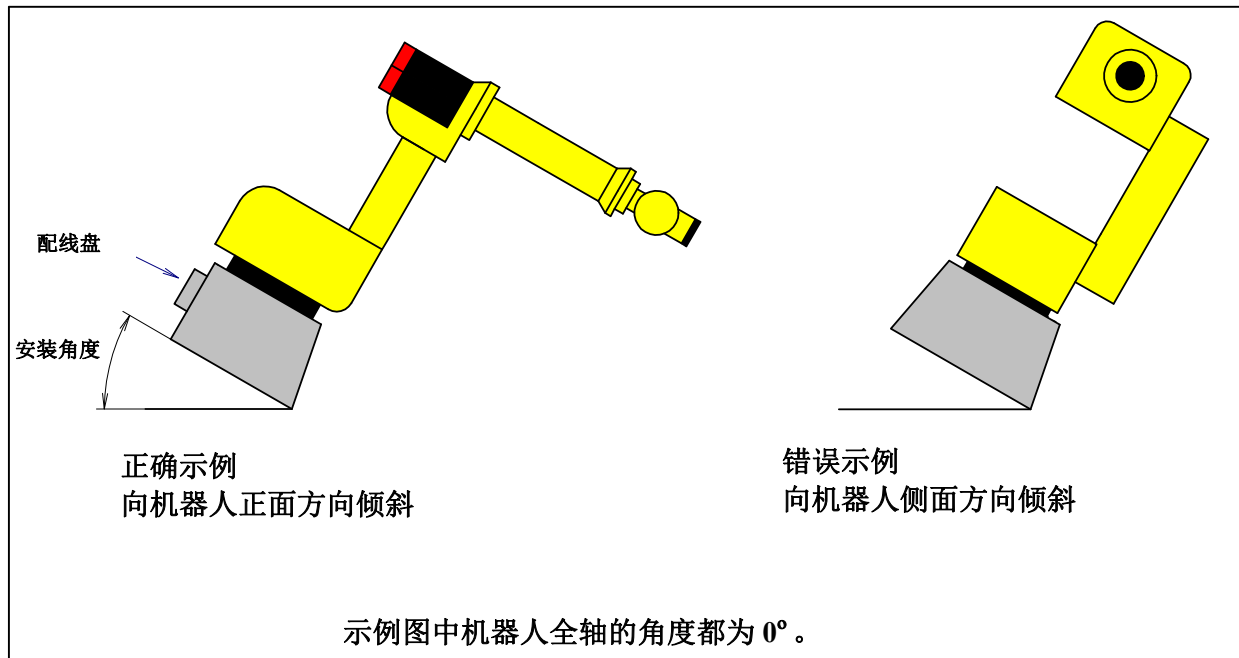


图 3.6 (a) 机器人的壁挂、倾斜角安装的方向

机器人不能停止在图 3.6 (b)~(i)所示的范围以外的地方。

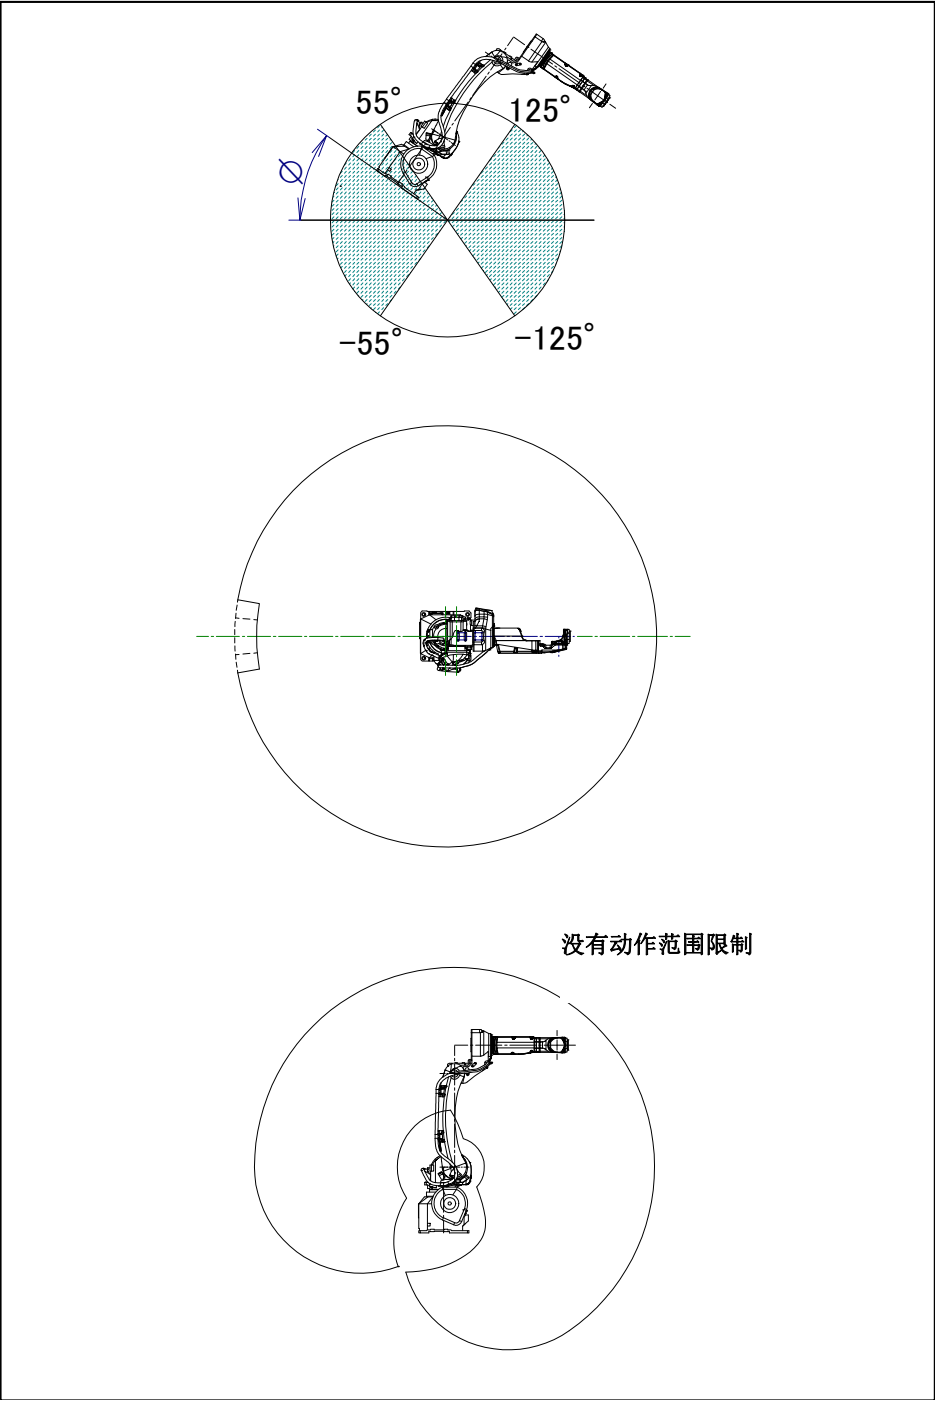


图 3.6 (b) 设置范围 (1) 动作范围图 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)
($-180^\circ \leq \phi \leq -125^\circ$, $-55^\circ \leq \phi \leq 55^\circ$, $125^\circ \leq \phi \leq 180^\circ$)

注释

设置范围(1)的时候，没有动作范围的限制。

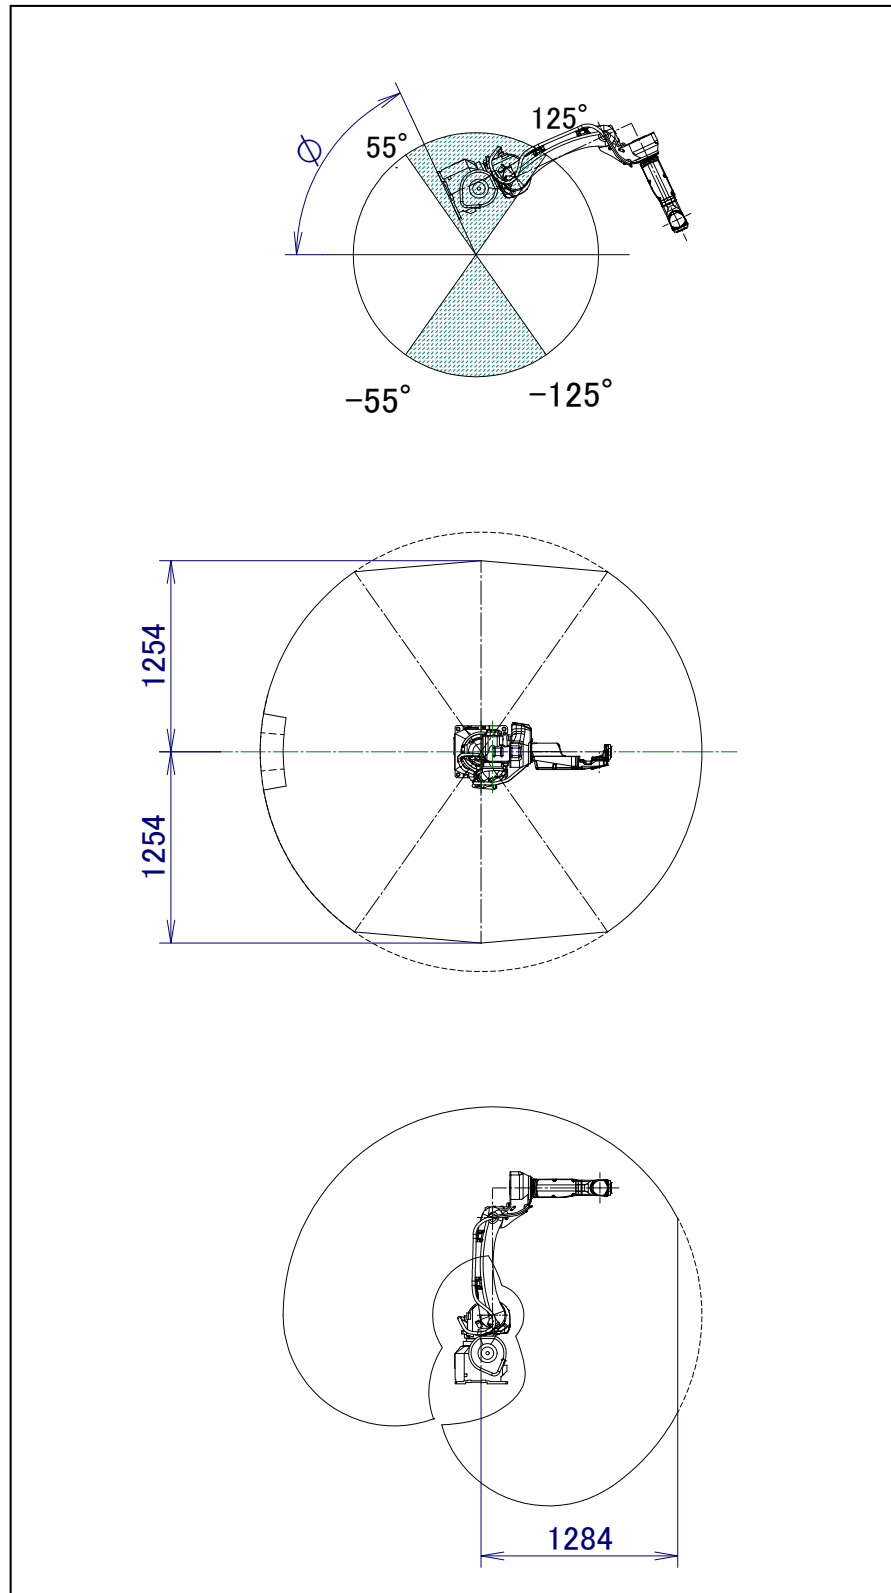


图 3.6 (c) 设置范围 (2) 动作范围图 (ARC Mate 100iD, M-10iD/12)
 $(-125^\circ < \phi < -55^\circ, 55^\circ < \phi < 125^\circ)$

注释

机器人可以停止的范围在实线标示范围内。不予停止时，可以在整个区域动作。

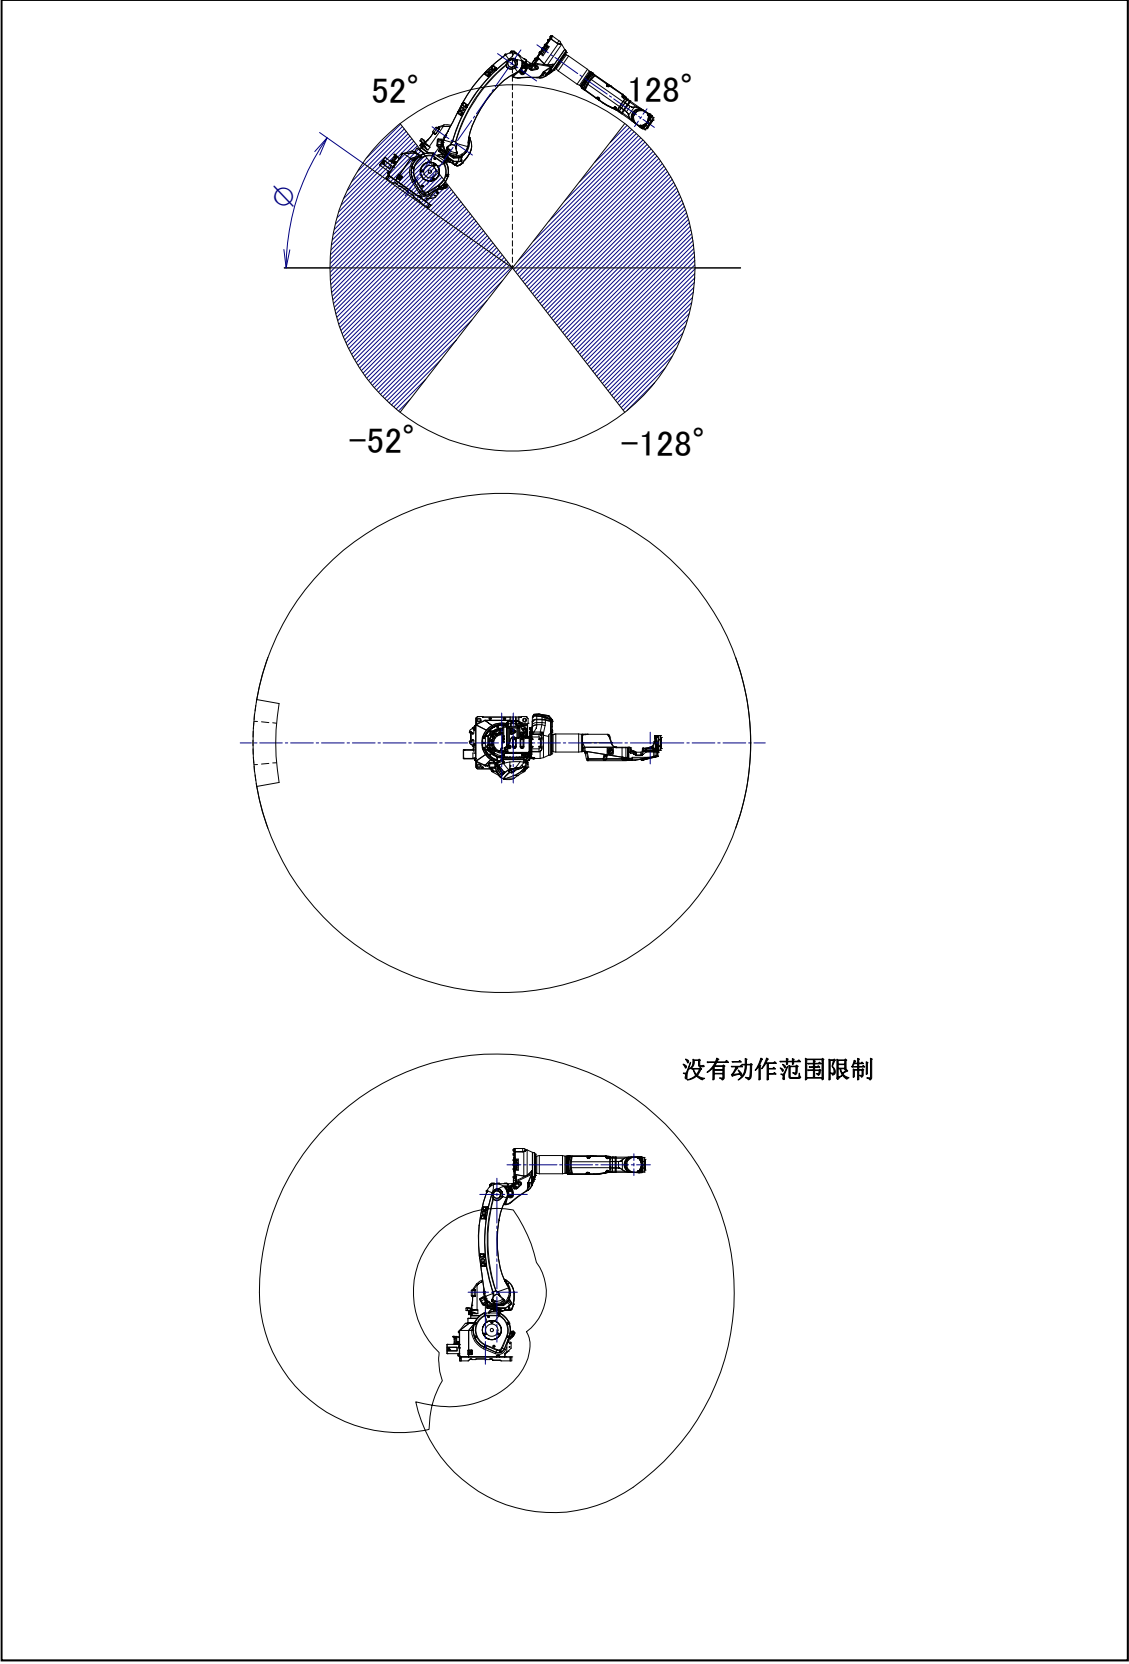


图 3.6 (d) 设置范围 (1) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)
($-180^\circ \leq \phi \leq -128^\circ$, $-52^\circ \leq \phi \leq 52^\circ$, $128^\circ \leq \phi \leq 180^\circ$)

注释

设置范围(1)的时候，没有动作范围的限制。

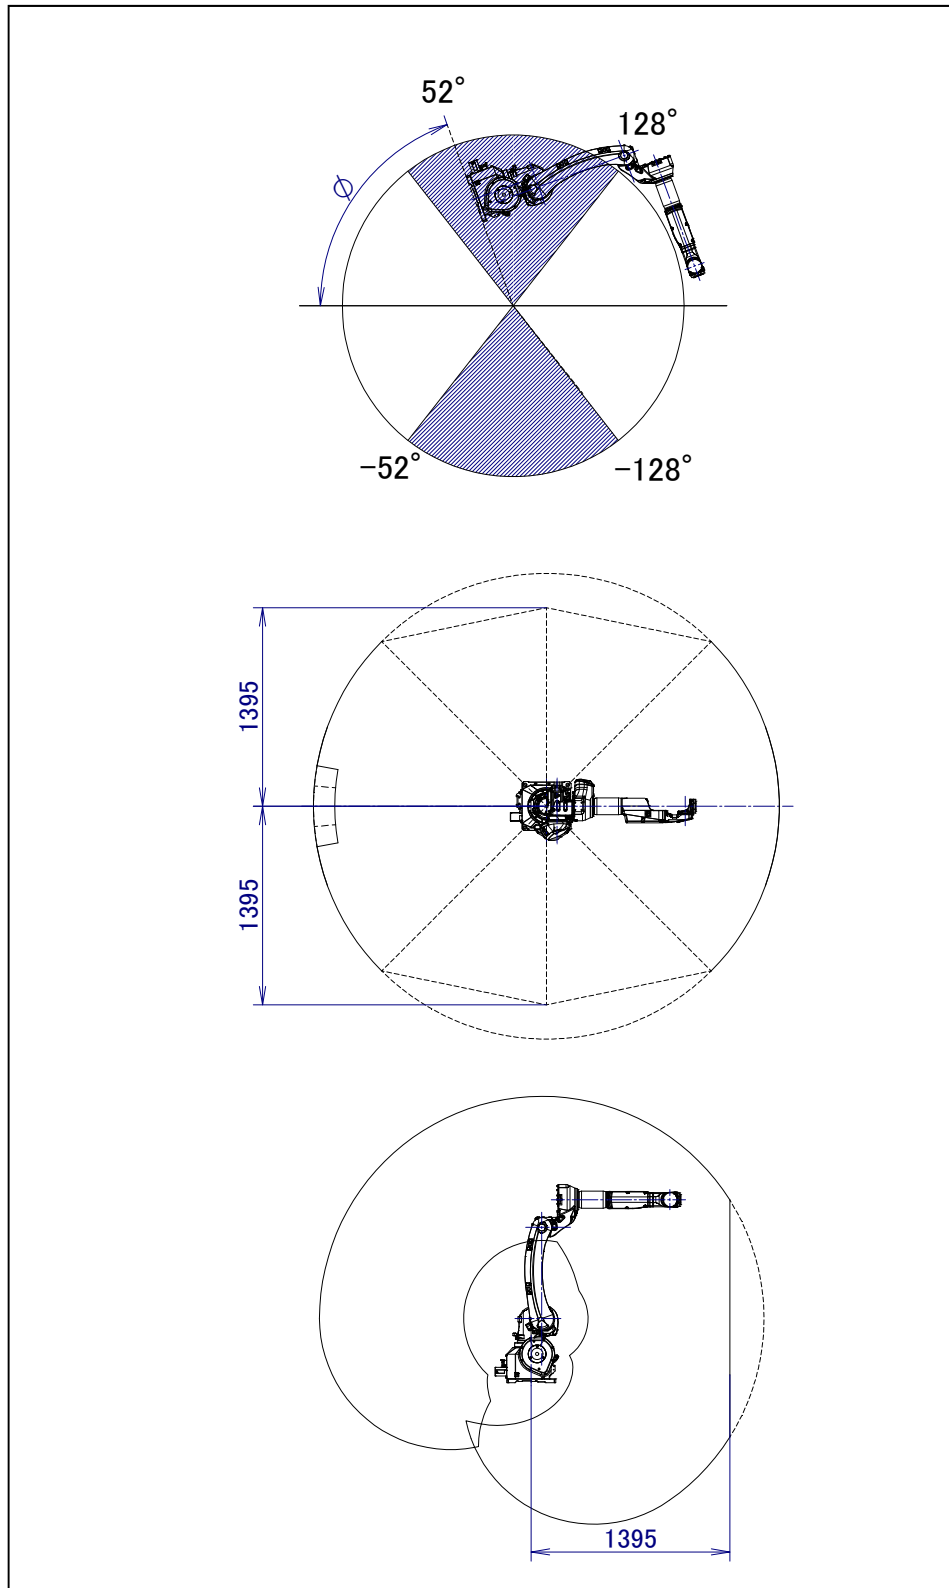


图 3.6 (e) 设置范围 (2) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L)
 $(-128^\circ < \phi < -52^\circ, 52^\circ < \phi < 128^\circ)$

注释

机器人可以停止的范围在实线标示范围内。不予停止时，可以在整个区域动作。

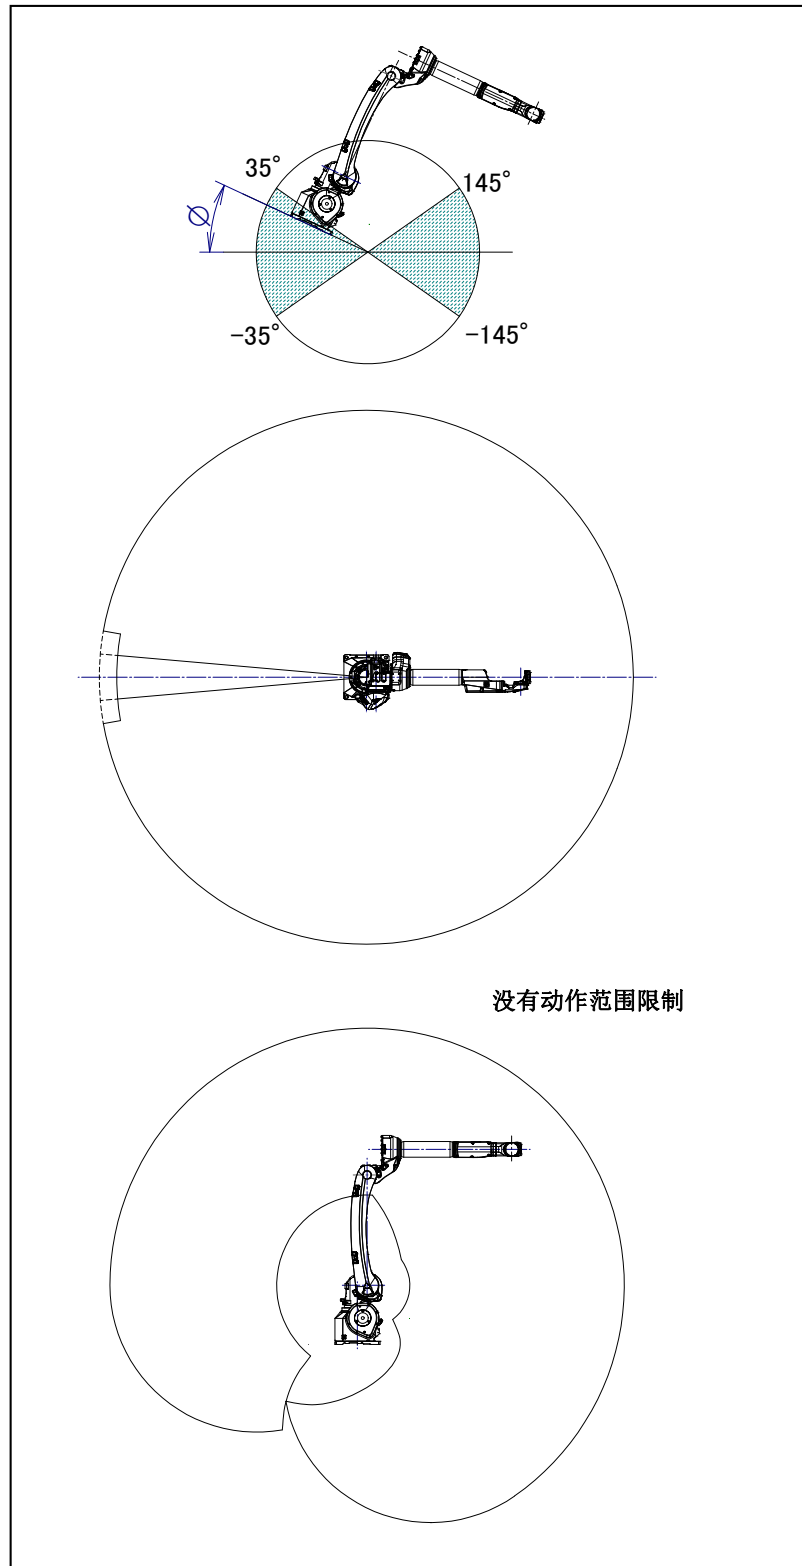


图 3.6 (f) 设置范围 (1) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)
 $(-180^\circ \leq \phi \leq -145^\circ, -35^\circ \leq \phi \leq 35^\circ, 145^\circ \leq \phi \leq 180^\circ)$

注释

设置范围(1)的时候，没有动作范围的限制。

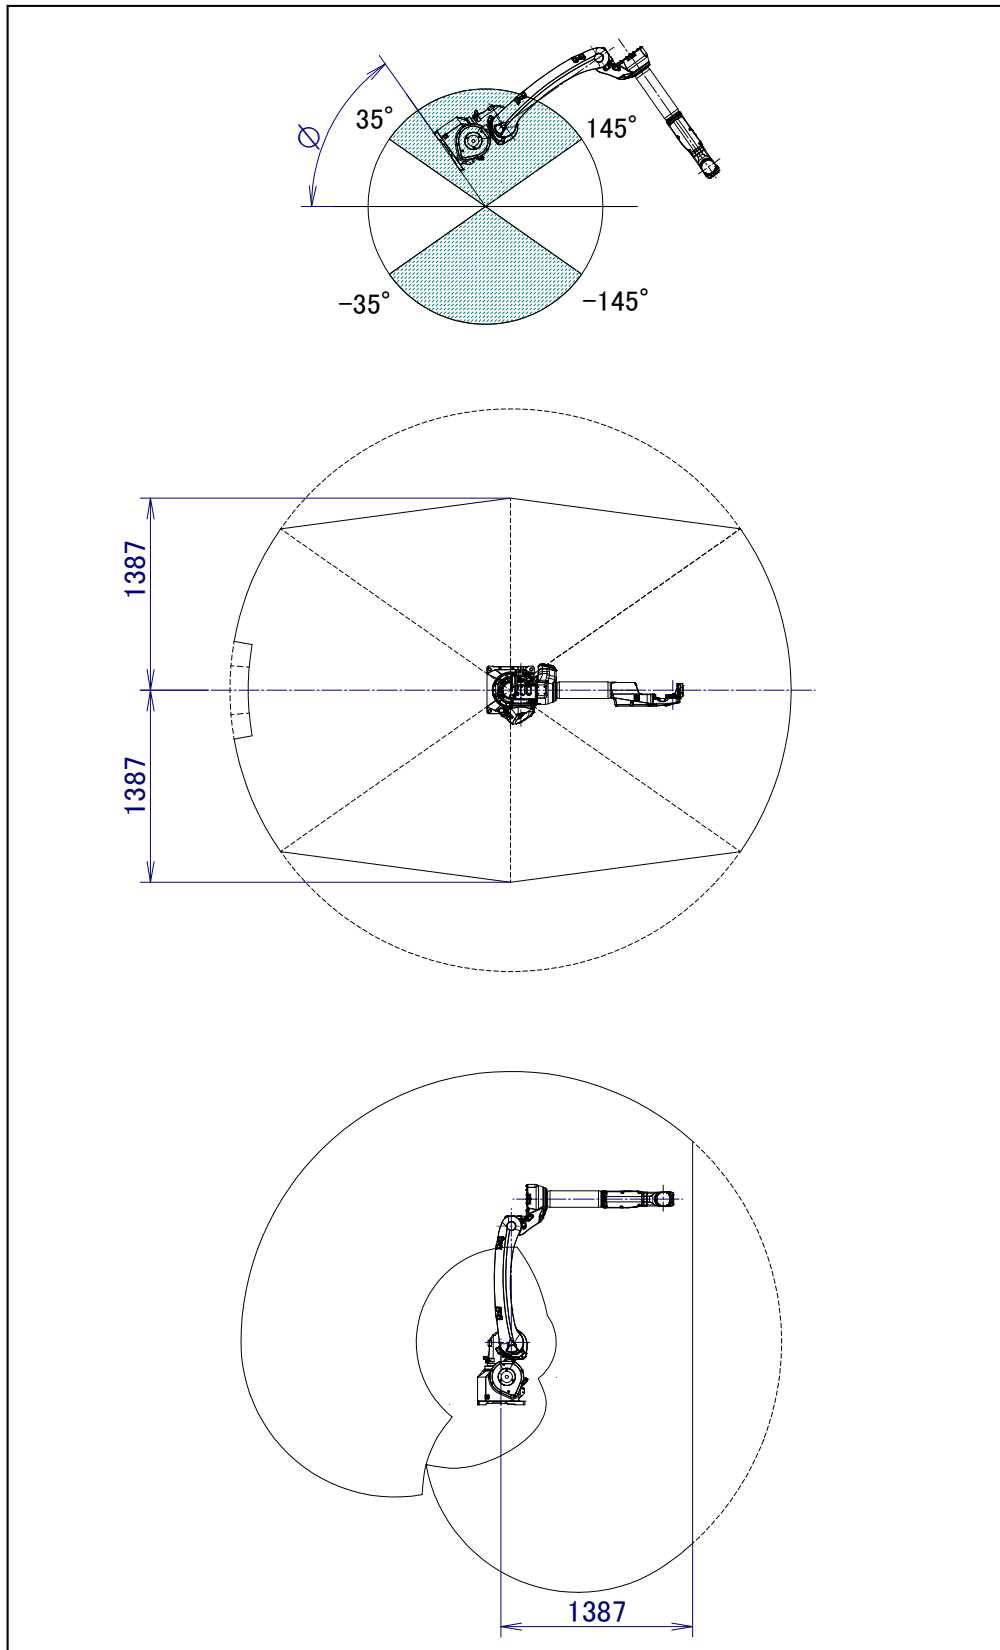


图 3.6 (g) 设置范围 (2) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)
 $(-145^\circ < \phi < -35^\circ, 35^\circ < \phi < 145^\circ)$

注释

机器人可以停止的范围在实线标示范围内。不予停止时，可以在整个区域动作。

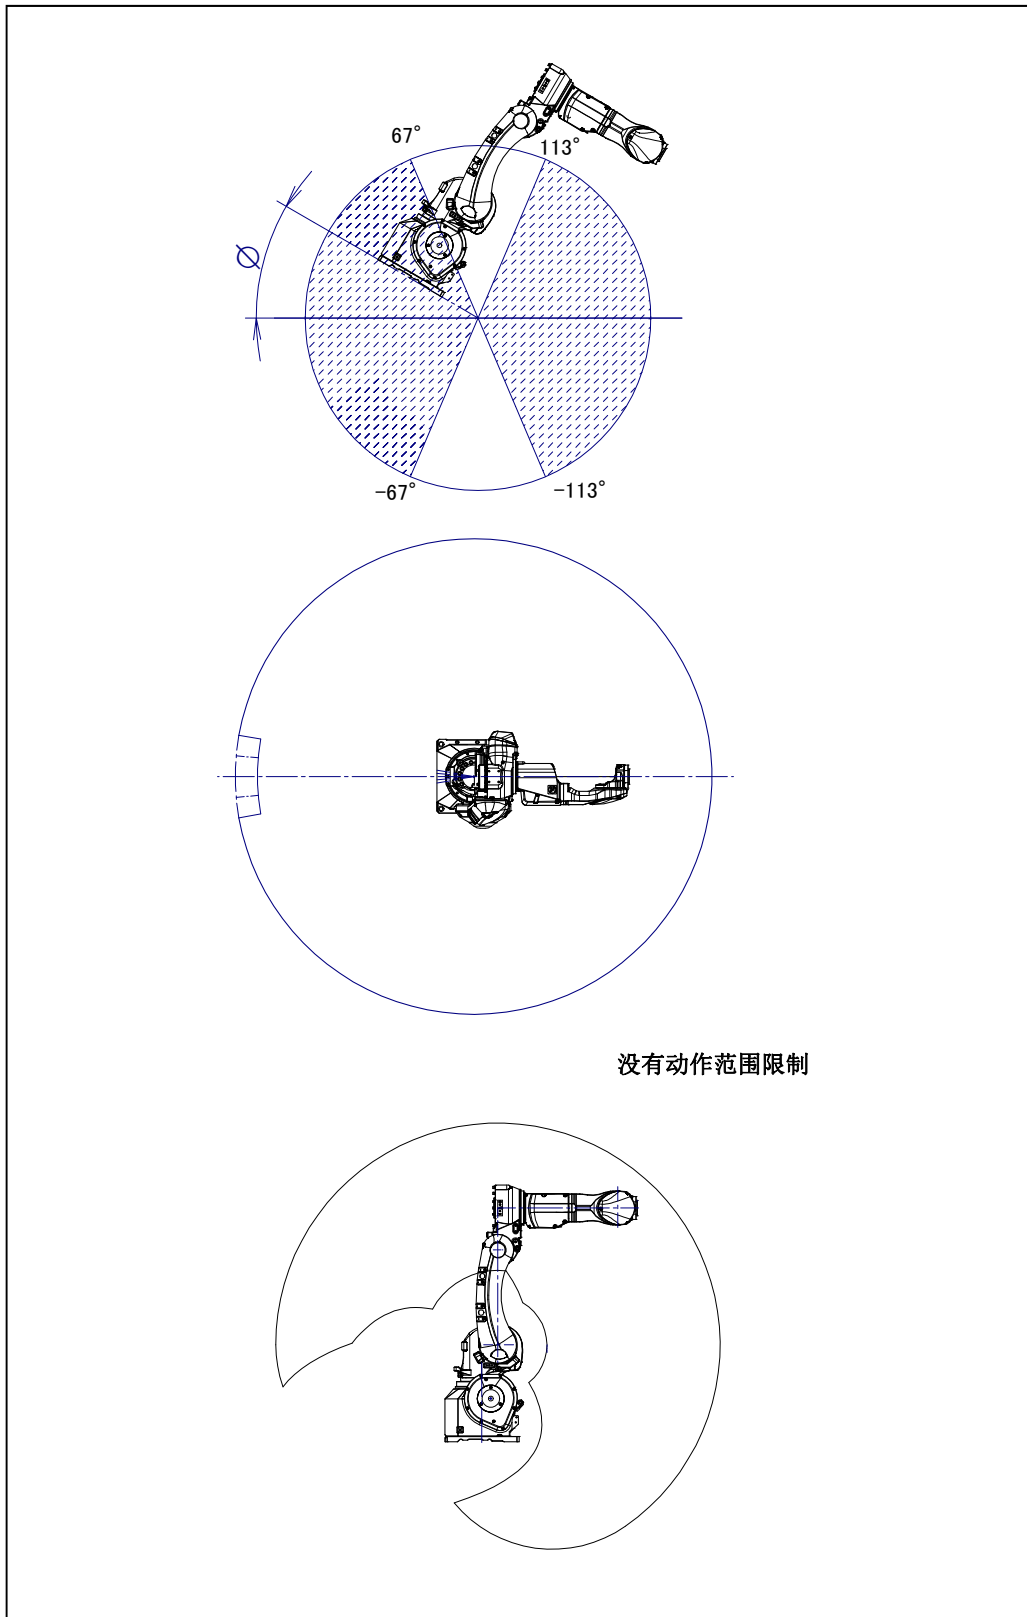


图 3.6 (h) 设置范围 (1) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)
 $(-180^\circ \leq \phi \leq -113^\circ, -67^\circ \leq \phi \leq 67^\circ, 113^\circ \leq \phi \leq 180^\circ)$

注释

设置范围(1)的时候，没有动作范围的限制。


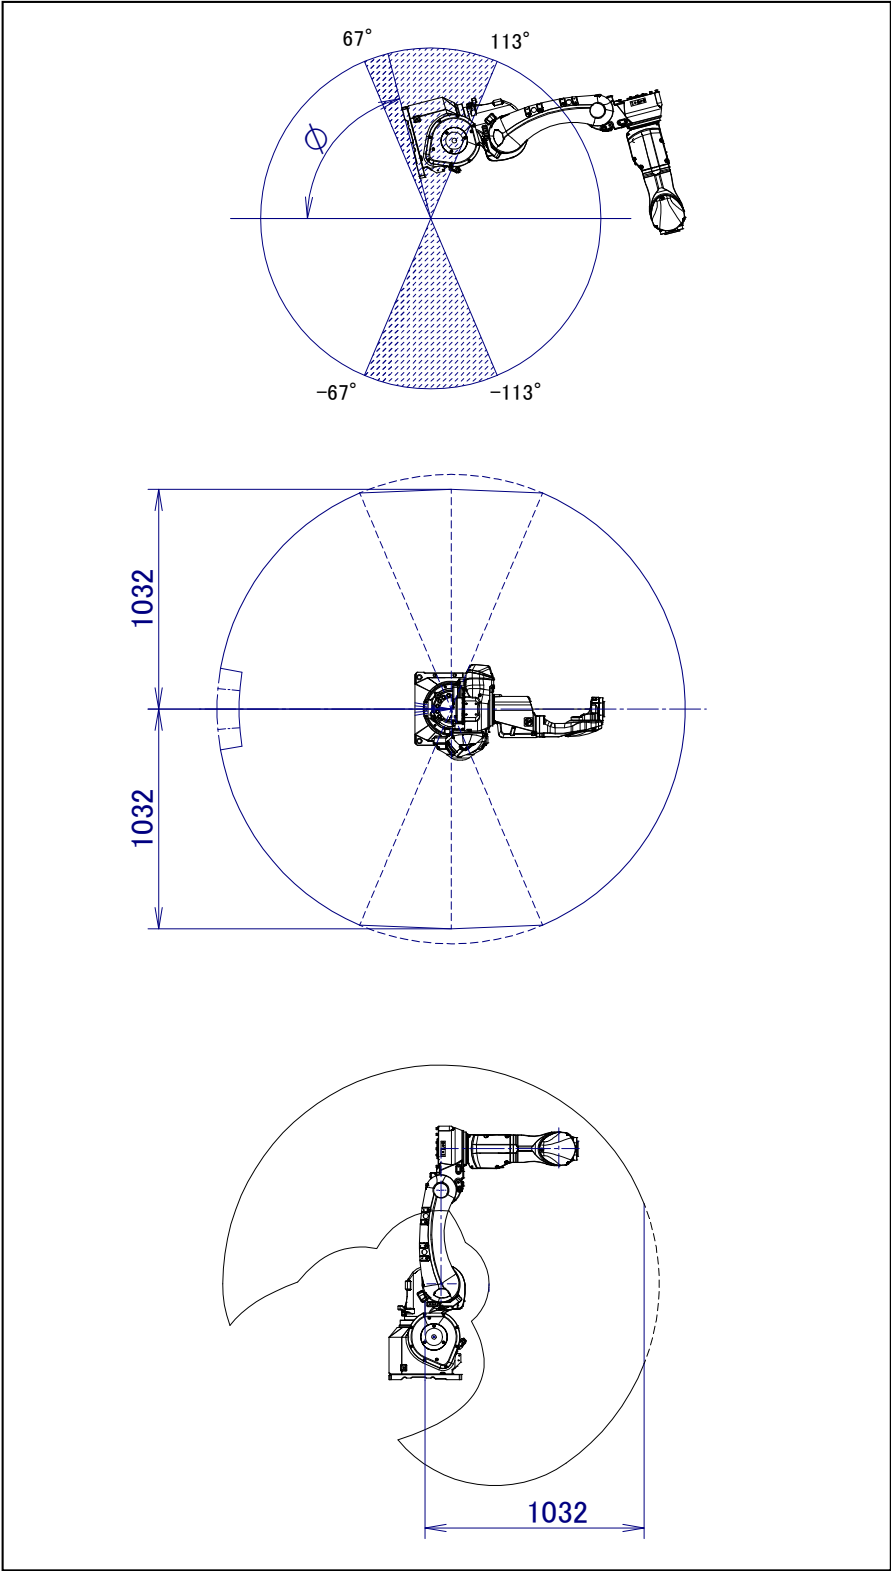


图 3.6 (i) 设置范围 (2) 动作范围图 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)
($-113^\circ < \phi < -67^\circ$, $67^\circ < \phi < 113^\circ$)

注释

机器人可以停止的范围在实线标示范围内。不予停止时，可以在整个区域动作。

4 安装设备到机器人上




注意

出厂时手腕的末端执行器安装面上喷涂了防锈油。如有需要，请擦拭掉防锈油。

4.1 安装末端执行器到手腕前端上

图 4.1 (a)~(d) 中示出手腕前端的末端执行器安装面。所使用的螺栓以及定位插销，应充分考虑螺孔以及插销孔深度后选择长度。另外，有关末端执行器固定用螺栓的拧紧力矩，请参阅“附录 B 螺栓拧紧力矩一览表”。



注意

将设备安装到末端执行器安装面上时，请勿进行凹坑长度以上的嵌合。

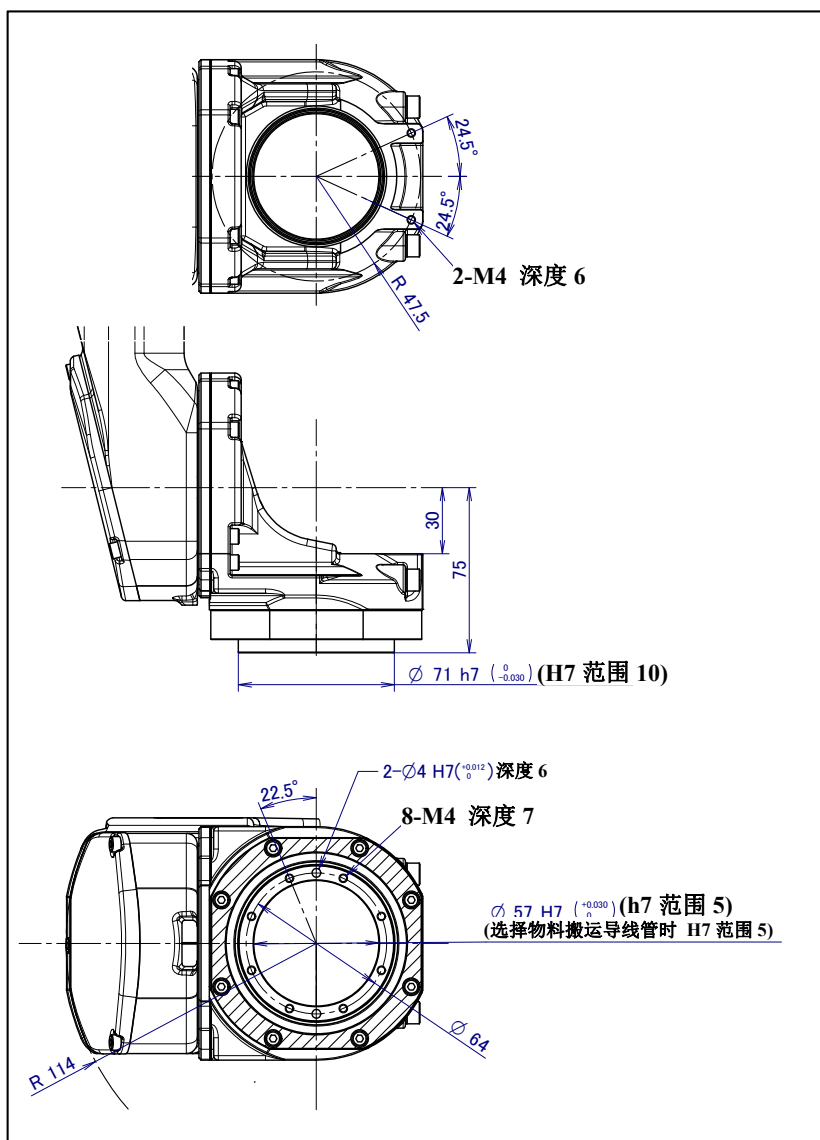


图 4.1 (a) 末端执行器安装面
(ARC Mate 100iD, M-10iD/12, ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L, ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)



注意

勿错误地拆除斜线部分的 M4 螺栓。否则，机器人会无法回复。

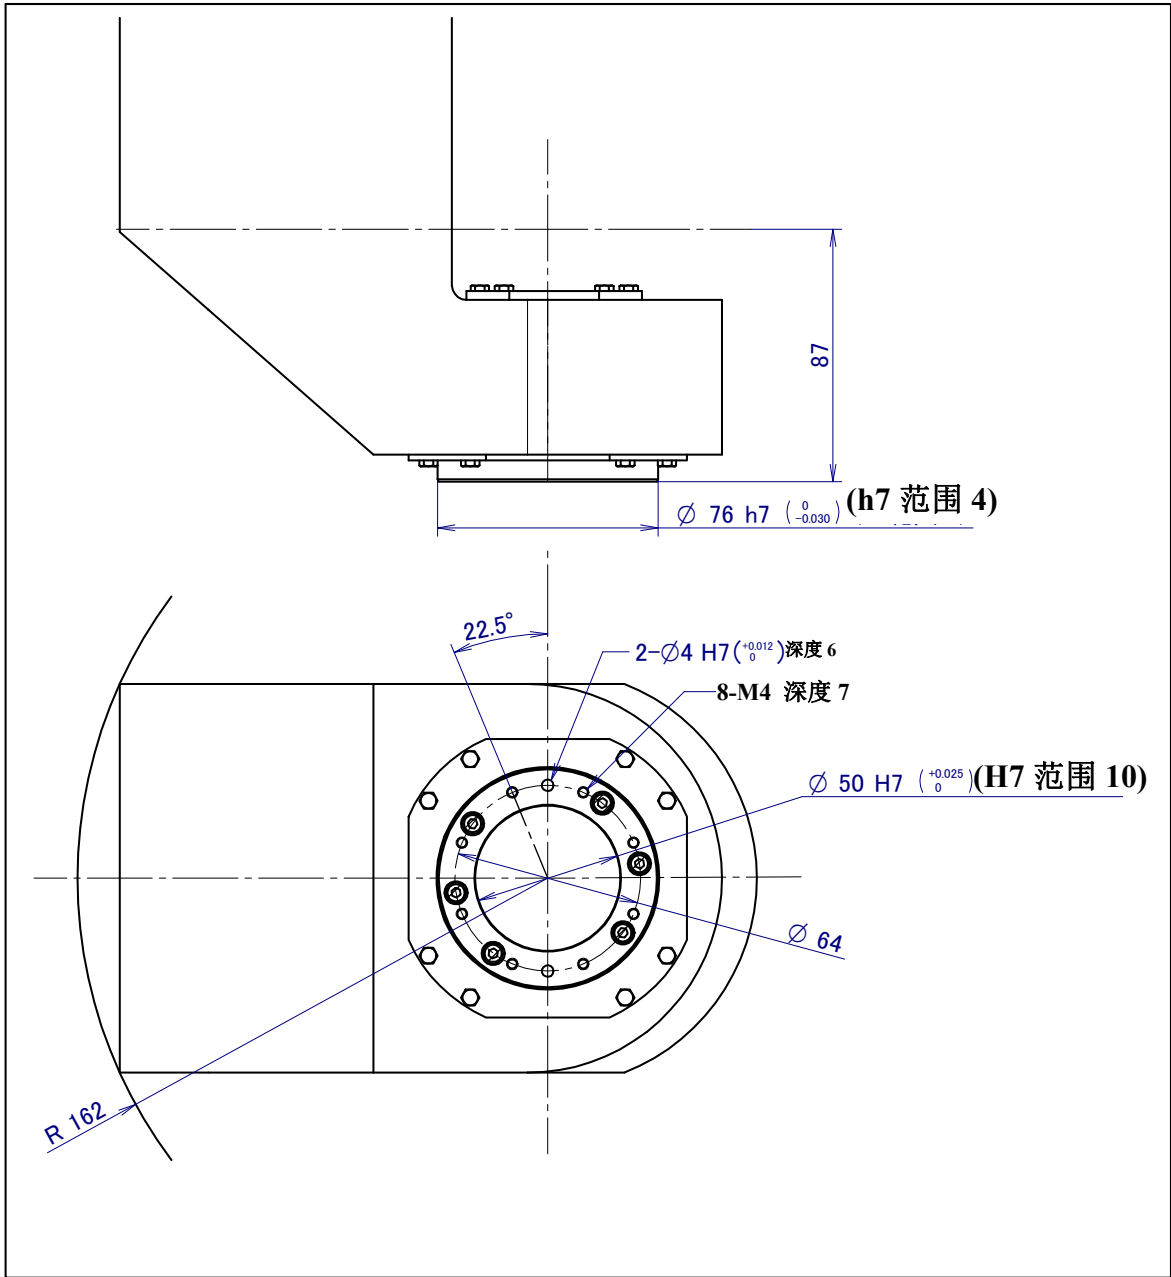


图 4.1 (b) 末端执行器安装面
(M-10iD/12 防尘手腕外罩规格)


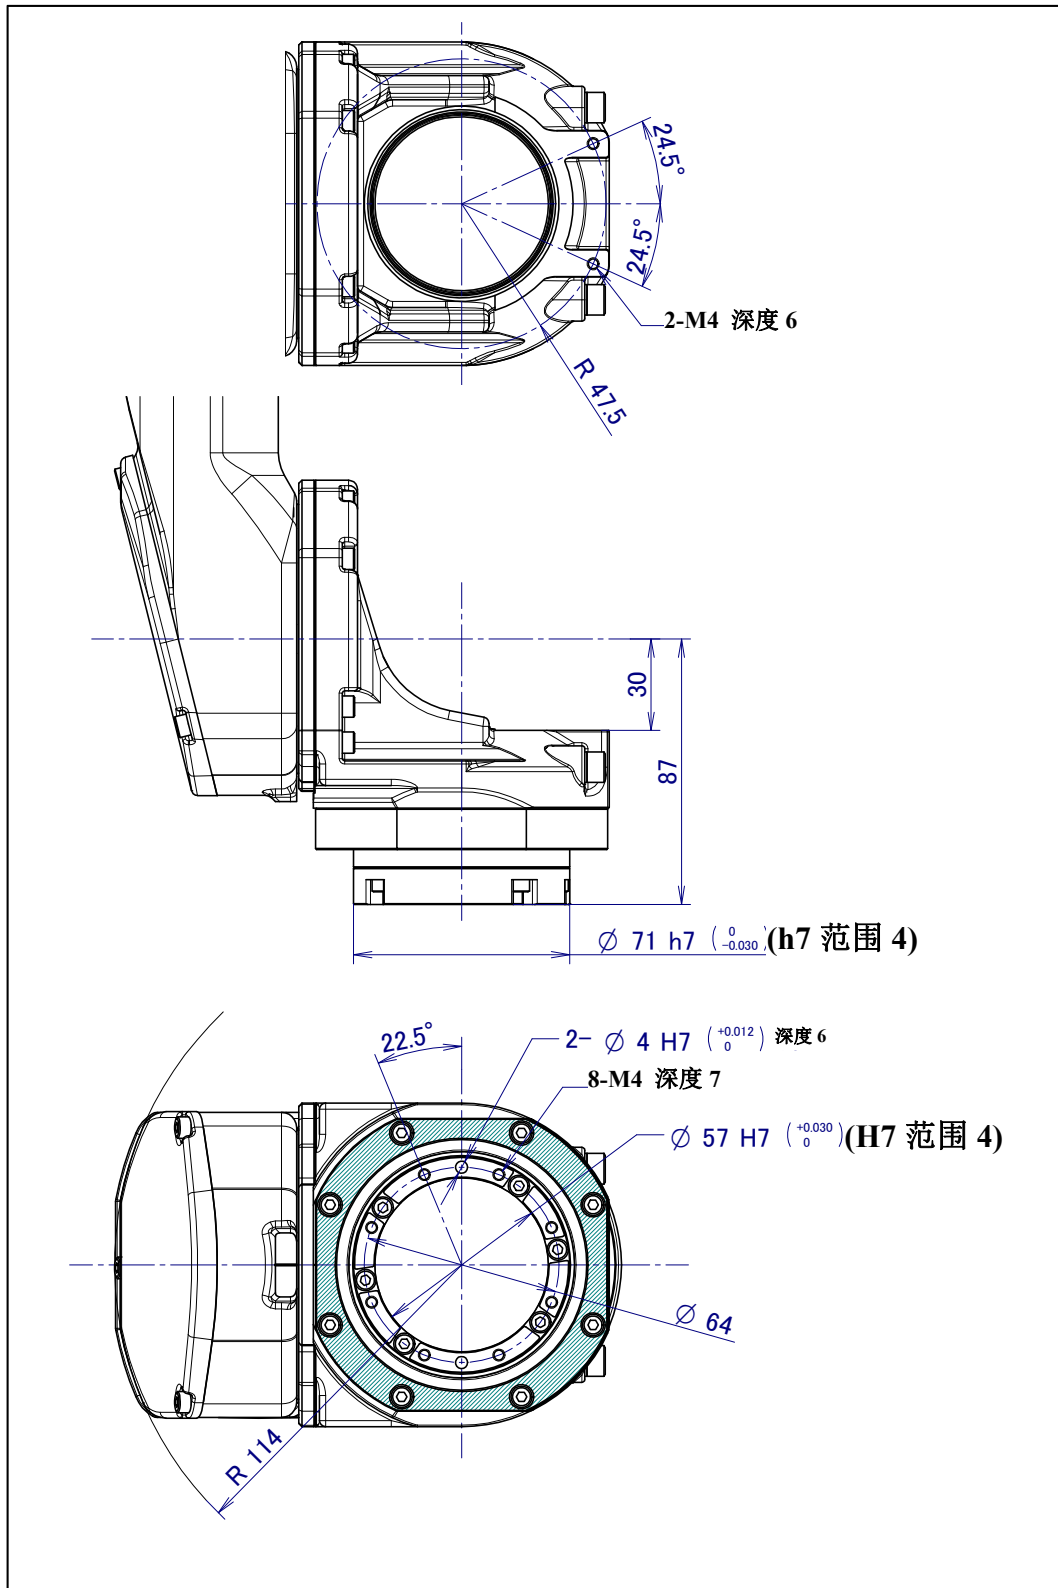


图 4.1 (c) 末端执行器安装面
(M-10iD/12 食品润滑油规格)



注意

勿错误地拆除斜线部分的 M4 螺栓。否则，机器人会无法回复。

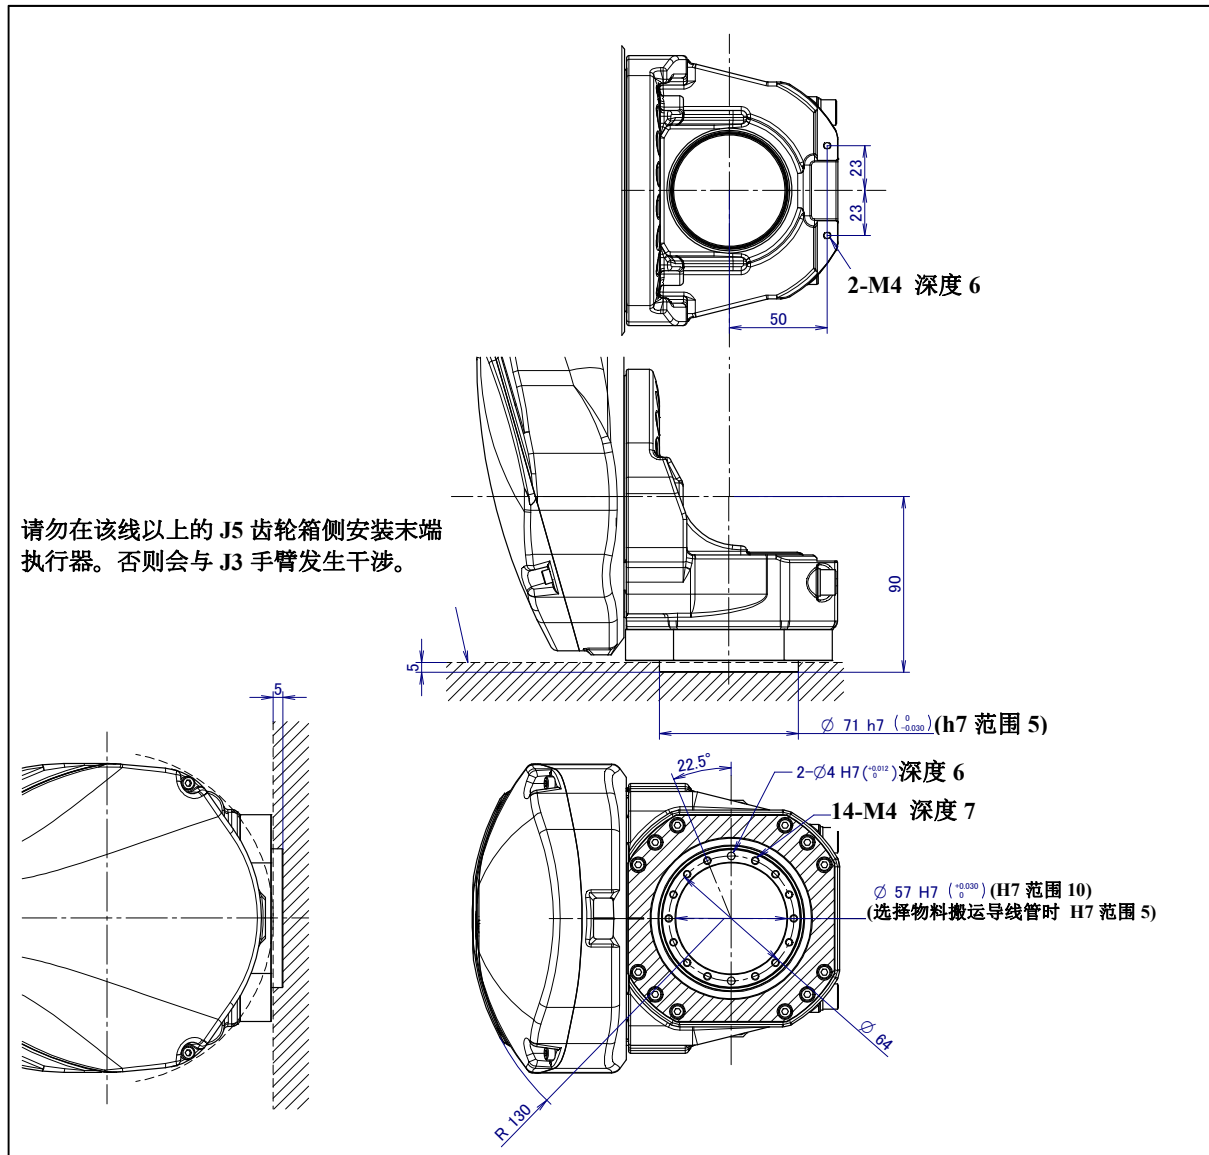

4.2 设备安装面

图 4.2 (a), (c) 示出负载条件。图 4.2 (b), (d) 示出设备安装用的螺孔位置。

⚠ 注意

- 1 因为有可能对机器人的安全性和功能造成不良影响，所以绝对不要向机器人主体追加加工孔或螺孔。
- 2 请注意，对使用下图所示螺孔以外螺孔的使用方式不予保证。也不要在使用螺栓紧固的机构部位与机构部一起紧固。
- 3 将设备安装到机器人上时，注意避免与机构部内电缆干涉。发生干涉时，恐会导致机构部内电缆断线而发生预想不到的故障。

W: 末端执行器安装面的重量
A,B,C: J3 外壳设备安装面的重量

应使得 W、A、B、C 满足如下条件。

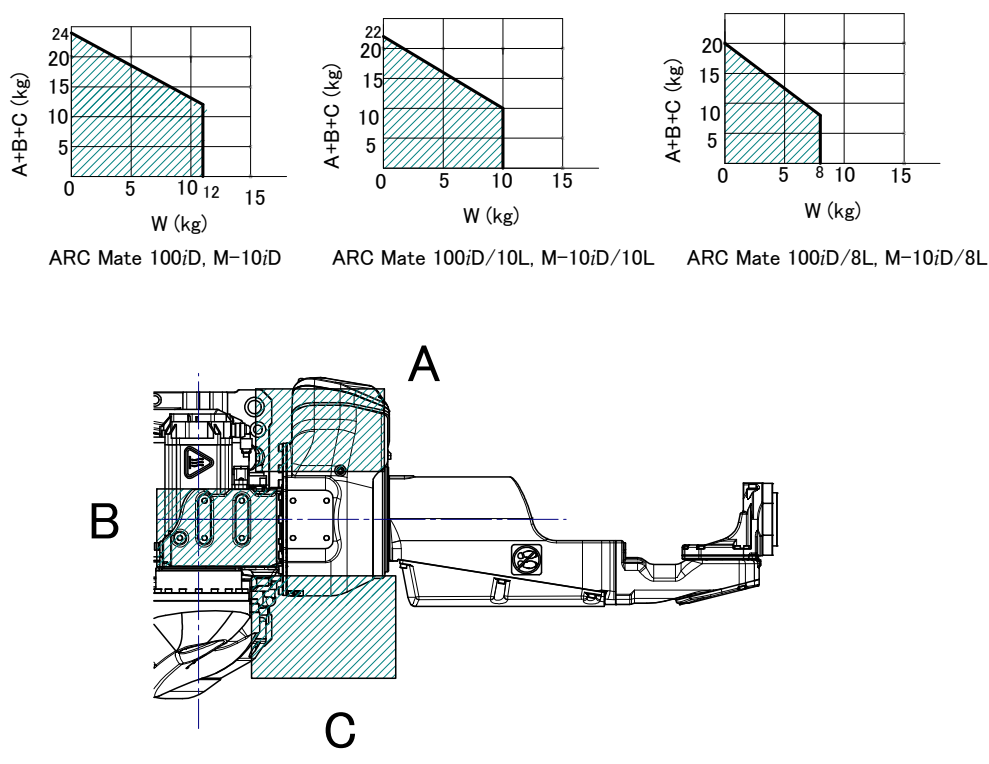


图 4.2 (a) 负载条件

(ARC Mate 100iD, M-10iD/12, ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L, ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

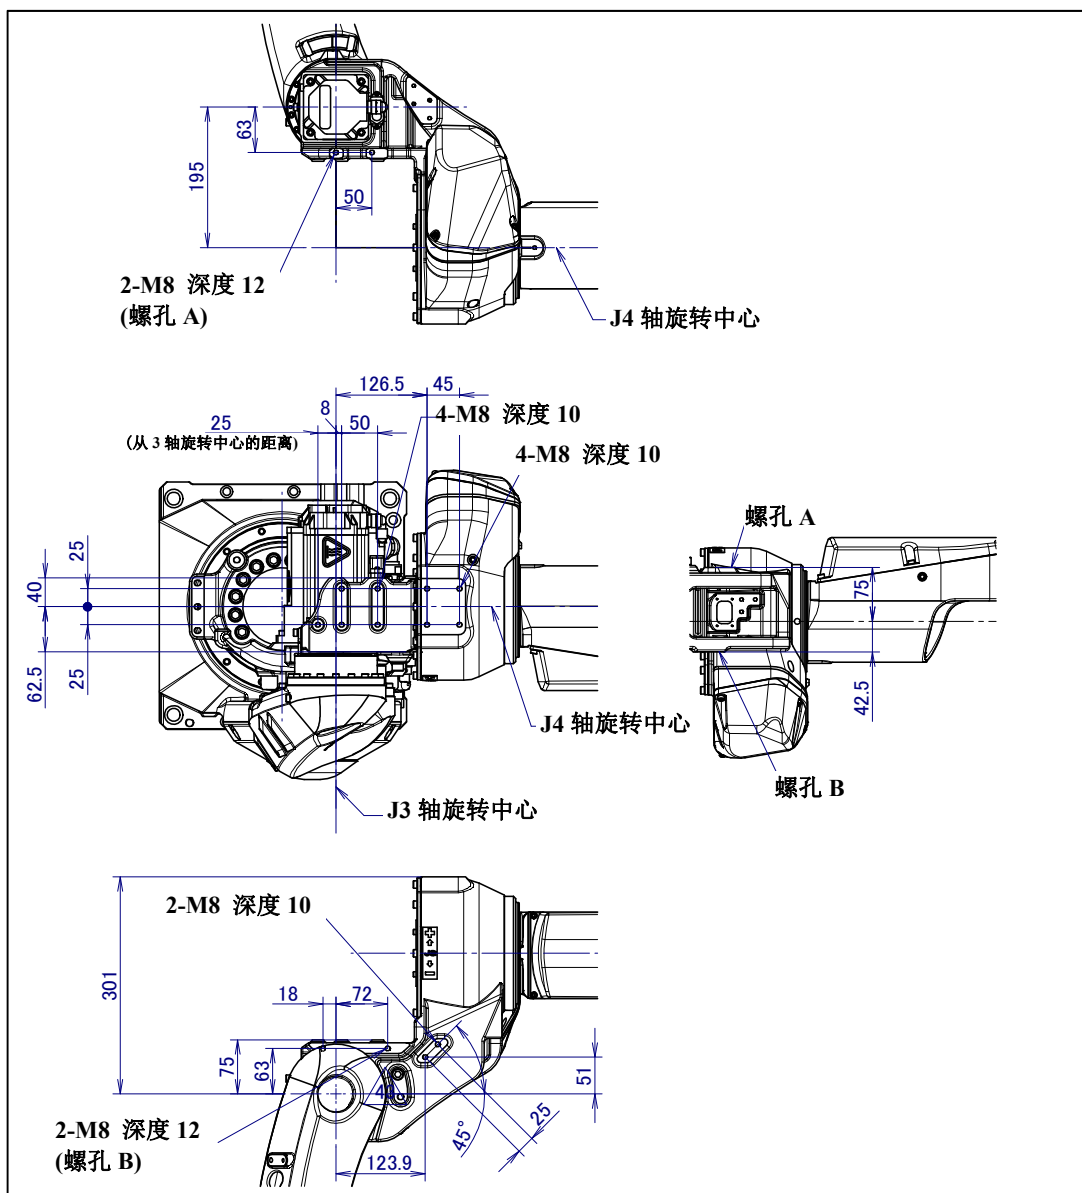


图 4.2 (b) 设备安装面尺寸


(ARC Mate 100iD, M-10iD/12, ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L, ARC Mate 100iD/8L, M-10iD/8L)

注释

在上述所示的螺孔的拧紧力矩是 23Nm。

W: 末端执行器安装面的重量
A,B: J3 外壳设备安装面的重量

应使得 **W**、**A**、**B** 满足如下条件。

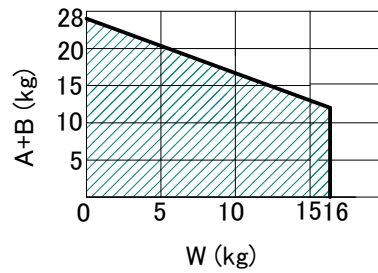

ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S

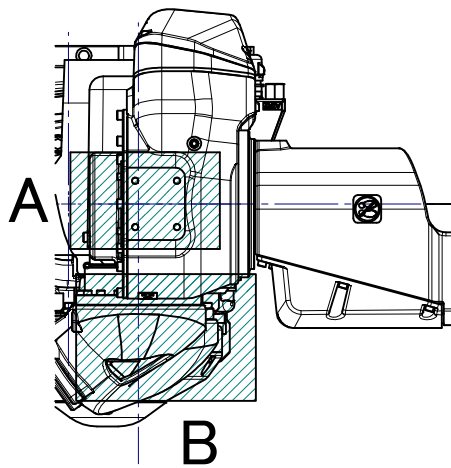


图 4.2 (c) 负载条件
 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

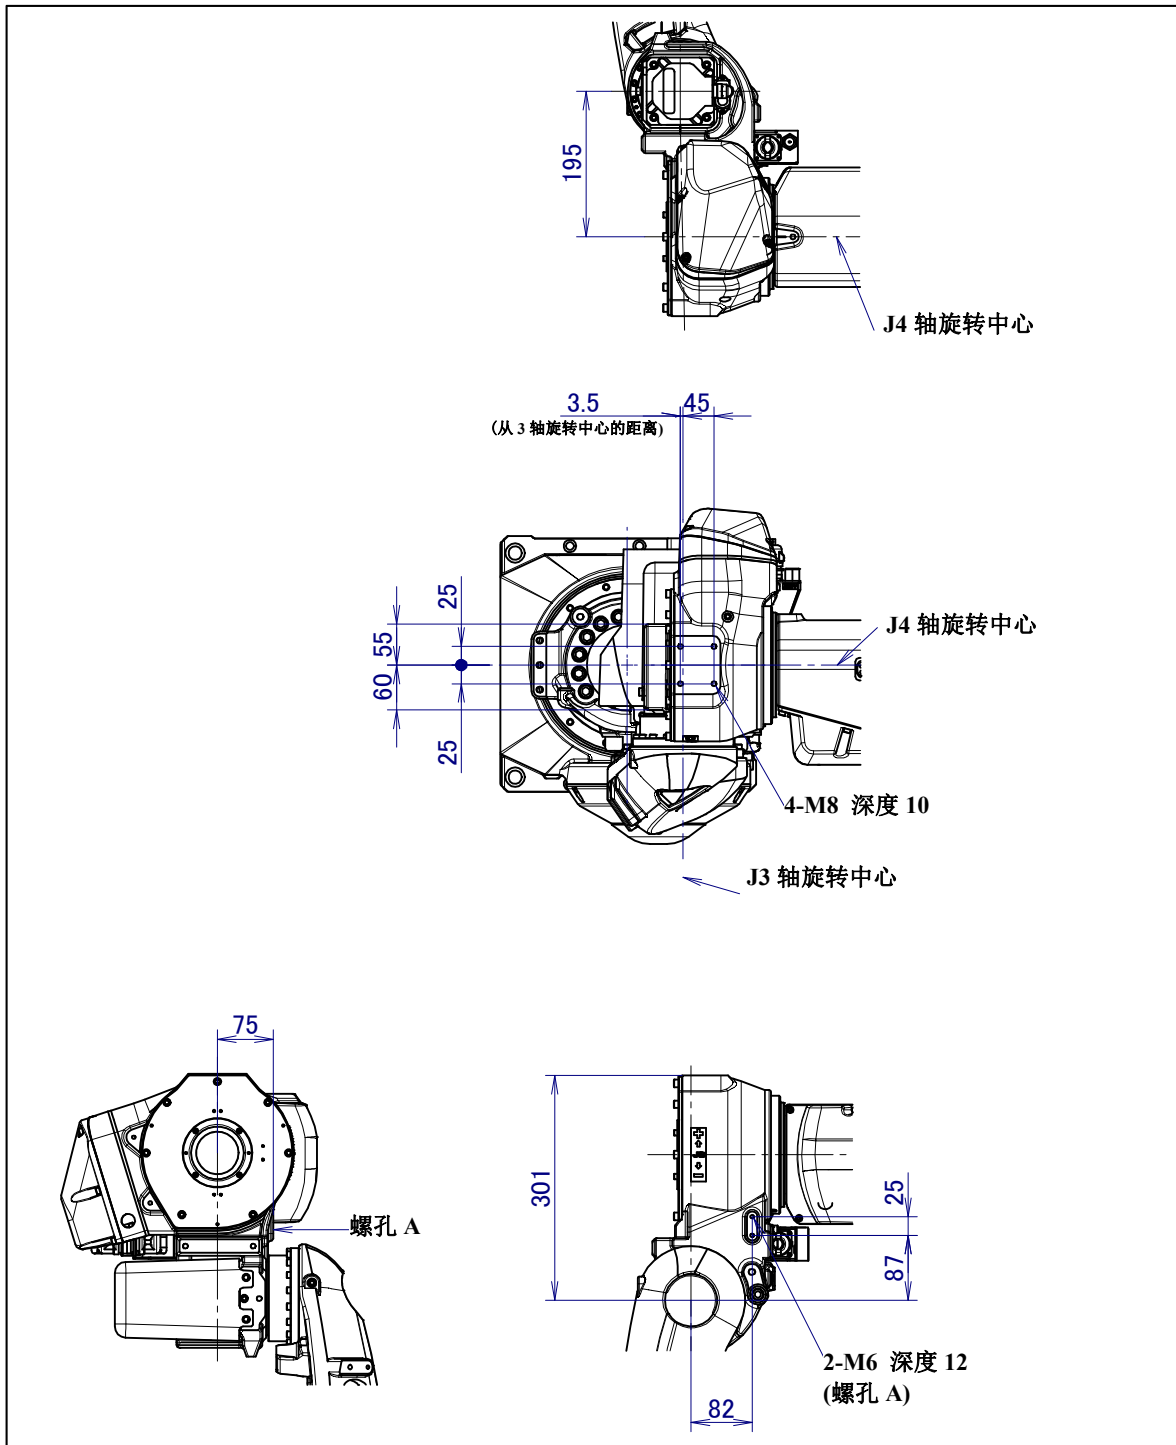


图 4.2 (d) 设备安装面尺寸
(ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

注释

在上述所示的螺孔的拧紧力矩是 M6 : 9.6Nm 、 M8: 23Nm 。

4.3 关于负载设定

⚠ 注意
机器人运转之前，务必正确地进行负载设定。请勿在跟设定负载不一致的负载下或者过载状态下进行运转。包括与周边设备连接用电缆等在内的负载重量不可超过机器人的可搬运重量。否则将有可能导致减速机的寿命缩短。

动作性能画面，具有一览画面、负载设定画面以及设备设定画面。在本画面设定负载信息以及安装在机器人上的设备信息。

- 1 按下 MENU(菜单)键，显示菜单画面。
- 2 选择下页“6 系统”。
- 3 按下 F1 类型，显示画面切换菜单。
- 4 选择“动作”。出现一览画面。

动作性能			
组1			
编号	负载[kg]	注释	
1	12.00	[	]
2	0.00	[	]
3	0.00	[	]
4	0.00	[	]
5	0.00	[	]
6	0.00	[	]
7	0.00	[	]
8	0.00	[	]
9	0.00	[	]
10	0.00	[	]
`当前负载编号= 0			
[类型] 组 详细 手臂负载 选负载 >			

- 5 可以设定条件编号 1~10 共 10 类负载信息。将光标移动到任一编号的行，按下 F3 (详细)，即进入负载设定画面。

动作性能			
组1			
1	设定编号	[1]	[*****]
2	负载	[kg]	12.00
3	负载中心X	[cm]	-7.99
4	负载中心Y	[cm]	0.00
5	负载中心Z	[cm]	6.44
6	负载惯量X	[kgfcms^2]	0.13
7	负载惯量Y	[kgfcms^2]	0.14
8	负载惯量Z	[kgfcms^2]	0.07
[类型] 组 编号 缺省值 ?帮助 >			

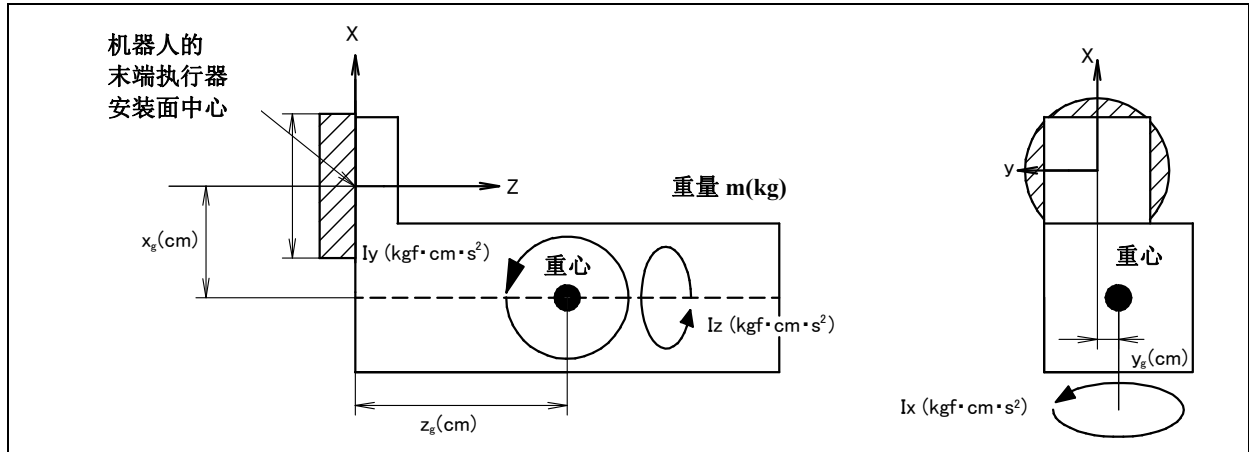


图 4.3 (a) 标准的工具坐标

- 6 分别设定负载的重量、重心位置、重心周围的惯量。负载设定画面上所显示的 X、Y、Z 方向，相当于标准的（尚未设定工具坐标系状态的）工具坐标。输入设定值时，显示出“路径和周期时间将会改变。设置吗？”这样的确认信息，按下 F4（是）或 F5（否）。
- 7 按下 F3（编号），即可移动到其他条件编号的负载设定画面。此外，若采用多组系统，按下 F2（组）即可移动到其他组的设定画面。
- 8 按下 PREV（返回）键，返回到一览画面。按下 F5（选负载），输入要使用的负载设定条件编号。
- 9 在一览画面上，按下 F4（手臂设备），进入设备设定画面。

动作/手臂负载设定			
组	1		
1 手臂负载轴1	[kg]	0.00	
2 手臂负载轴3	[kg]	12.00	
[类型]	组	缺省值	?帮助

- 10 分别设定 J2 机座部以及 J3 外壳部的负载重量。
 手臂负载轴 #1[kg]：J2 机座部负载重量（安装机器时，请向我公司洽询）
 手臂负载轴 #3[kg]：J3 外壳部负载重量（手腕侧）
 输入上述值后，显示“路径和周期时间将会改变。设置吗？”这样的确认信息，输入 F4（是）或 F5（否）。设定了设备重量，并断电重启后，这些设定才会生效。

5

向末端执行器布线和安设管线

警告

- 机器人机构内部应使用装备有必要的用户接口的电缆。
- 请勿向机器人机构内部追加电缆或软管等。
- 在机器人机构外部安装电缆类时，请注意不要妨碍到机构部的动作。
- 请勿进行妨碍到电缆的外露部分移动的改造（追加保护盖板、对外部电缆进行追加固定等）。
- 将外部设备安装到机器人上时，需十分注意不要与机器人的其他部位发生干涉。
- 请剪除末端执行器（机械手）电缆的未使用电线（缆芯）的多余部分并进行绝缘处理。如缠绕醋酸布胶带等。（见图 5 (a)）
- 在无法防止末端执行器或工件带电的情况下，请尽量远离末端执行器或工件进行末端执行器（机械手）电缆的布线。当不得不靠近末端执行器或工件布线时，请在电缆与末端执行器或工件之间进行绝缘处理。
- 为防止机器人机构内部进水，对电缆连接器及电缆末端要切实地进行密封处理。此外，请在未使用的连接器上安装盖板。
- 进行日常检查，检查连接器部是否松脱，末端执行器（机械手）电缆的外护层是否损伤。
- 如未遵守上述注意事项造成电缆破损，有可能导致末端执行器执行错误动作，机器人报警停止或执行错误动作。此外，如果接触破损的动力电缆，有触电的危险。

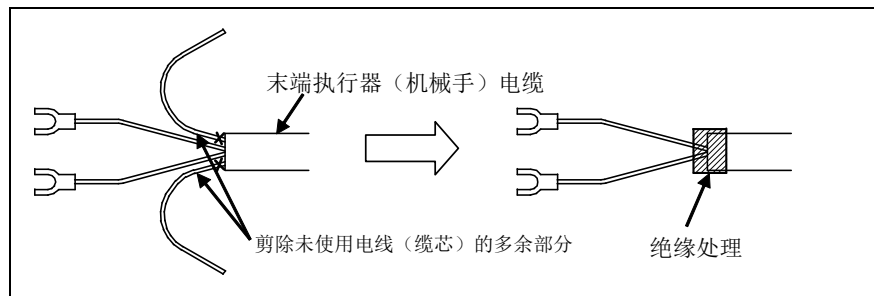


图 5 (a)末端执行器（机械手）电缆的处理方法

5.1 气压供应（可选项项）

在机器人的 J1 机座侧面和 J3 外壳上，提供有通向末端执行器的用来供应气压的空气入口和空气出口。
请用户根据所使用的管准备接头类。有关控制板管接头和气管的外形、内径，可参阅下列内容。

机构部内电缆规格	控制板管接头 (输入侧)	控制板管接头 (输出侧)	气管的外径、内径和数量
A05B-1227-H201#□□ A05B-1227-H205#□□ A05B-1227-H291#12	Rc3/8 X1	无	外径 6mm 内径 4mm 的管 (1 根)
A05B-1227-H221#□□ A05B-1227-H222#□□ A05B-1227-H223#□□ A05B-1227-H224#□□	Rc3/8 X1	Rc3/8 X1	外径 6mm 内径 4mm 的管 (1 根)

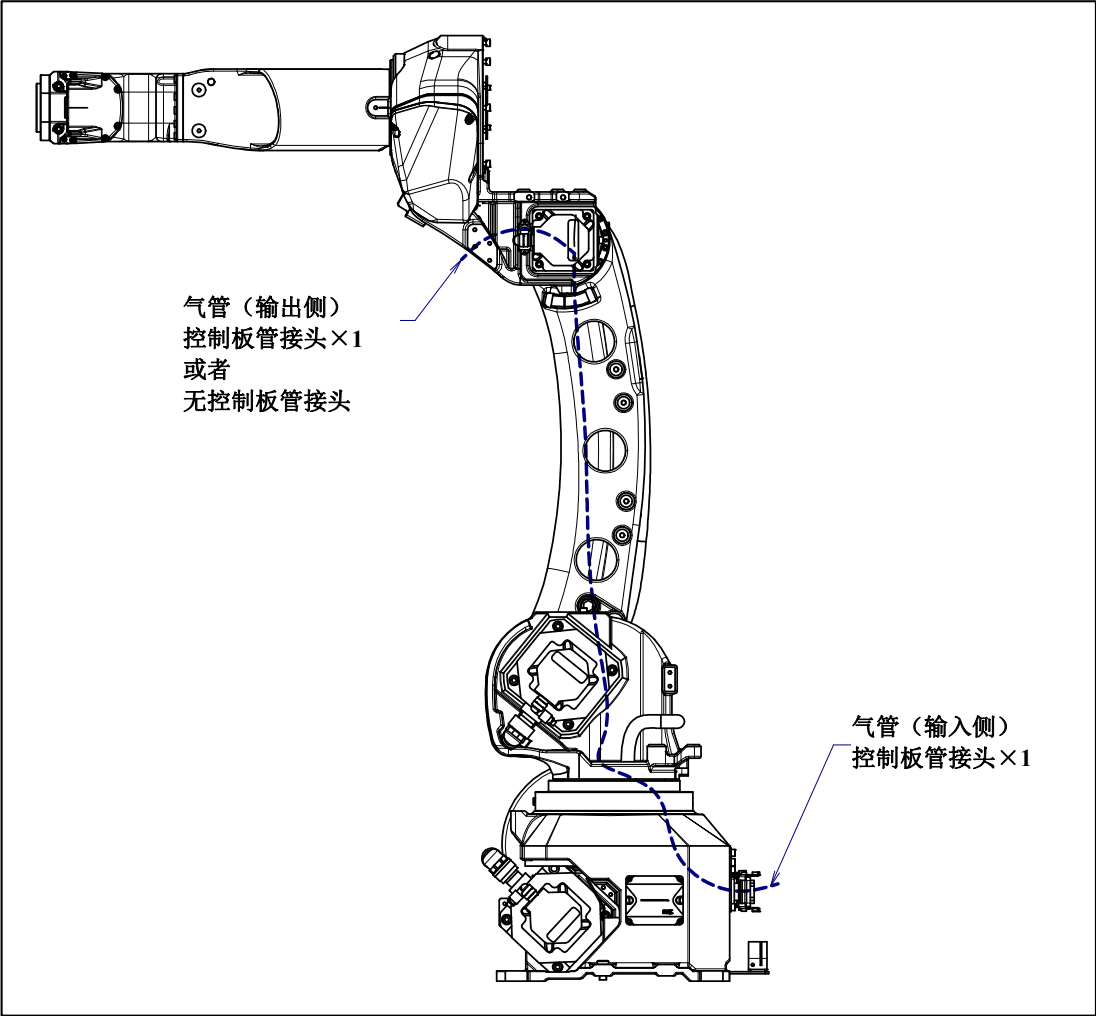


图 5.1 (a) 气压供应口（可选项项）

5.2 空气配管（可选项项）

图 5.2 (a)示出机器人的空气配管例。
作为可选项项指定了空气 3 点套件的情况下，随附有机构部和空气 3 点套件之间的气压配管。安装空气 3 点套件时，需要图 5.2 (b) 所示的螺孔。请客户自备。

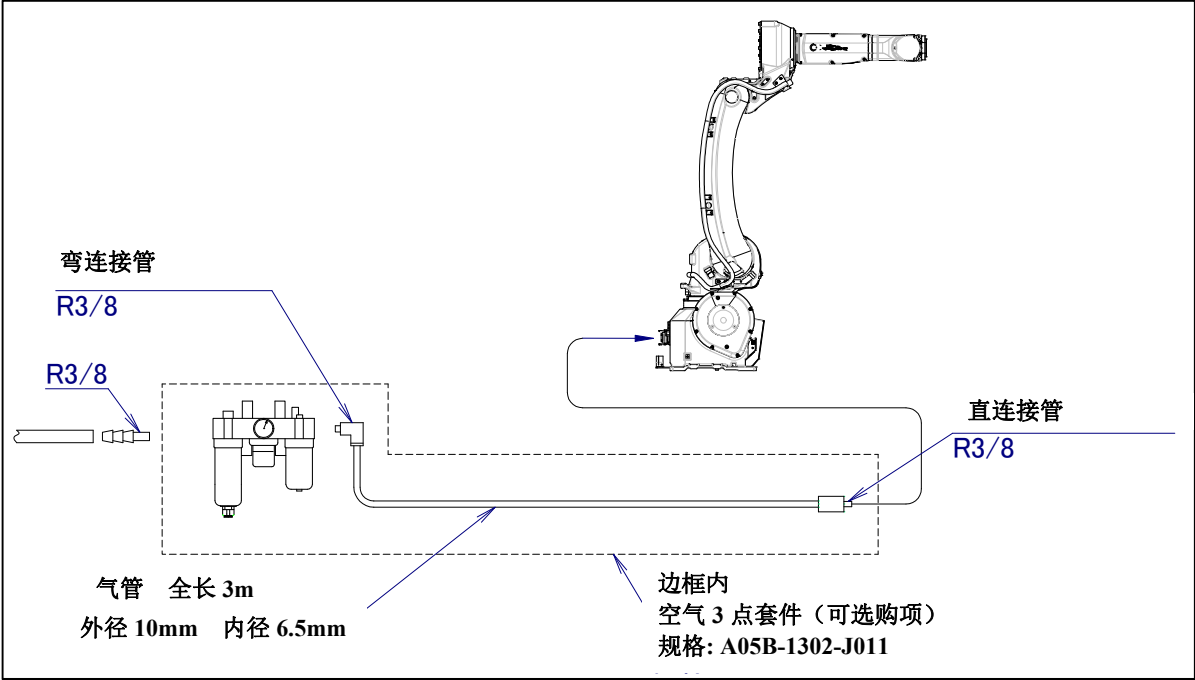


图 5.2 (a) 空气配管（可选项项）

空气 3 点套件

向空气 3 点套件的注油器内注入透平油#90~#140，一直注入到规定油位为止。安装螺栓，请客户自备。

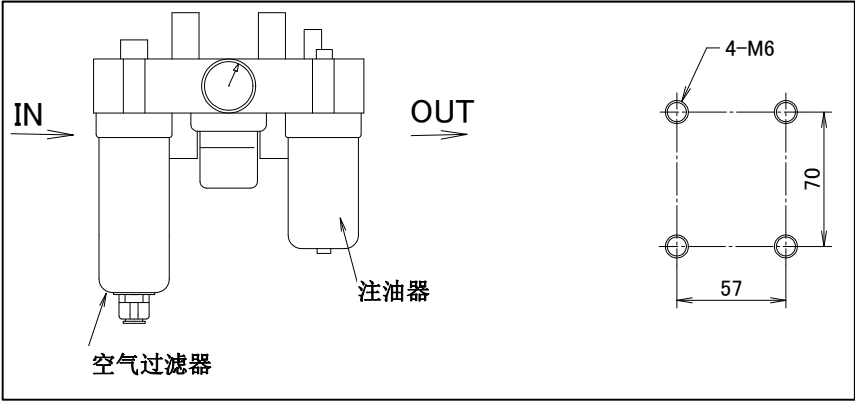


图 5.2 (b) 空气 3 点套件（可选项项）

注释

空气 3 点套件的电容如下所示。请在该值以下的条件下使用。

气压	供气压	0.49~0.69MPa (5~7kgf/cm ²), 设定压 0.49MPa (5kgf/cm ²)
	耗费量	瞬间最大 150Nl/min(0.15Nm ³ /min)

5.3 可选项项电缆用接口（可选项项）

图 5.3 (a)～(g) 示出可选项项电缆的接口位置。作为可选项项提供有 EE(RI/RO)，焊接电源电缆接口，送丝机电缆接口，用户电缆（对应立体传感器和力觉传感器的信号线），以太网电缆(信号线)接口，相机电缆接口。

注释

各可选项项电缆的配线板上已按照如下方式进行标注。

EE(RI/RO)接口	: EE
焊接电源电缆接口	: W/P
送丝机电缆接口	: W/F
用户电缆（对应立体传感器和力觉传感器的信号线）	: ASi
以太网电缆(信号线)接口	: ES
相机电缆接口	: CAM

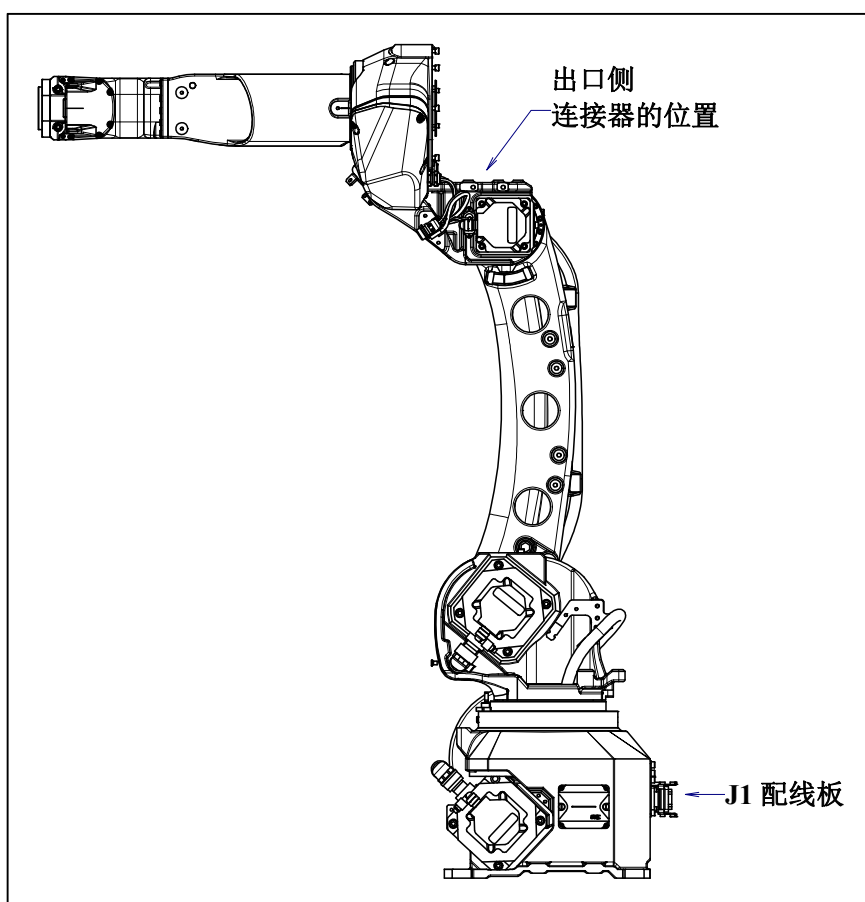


图 5.3 (a) 可选项项电缆用接口的位置（可选项项）

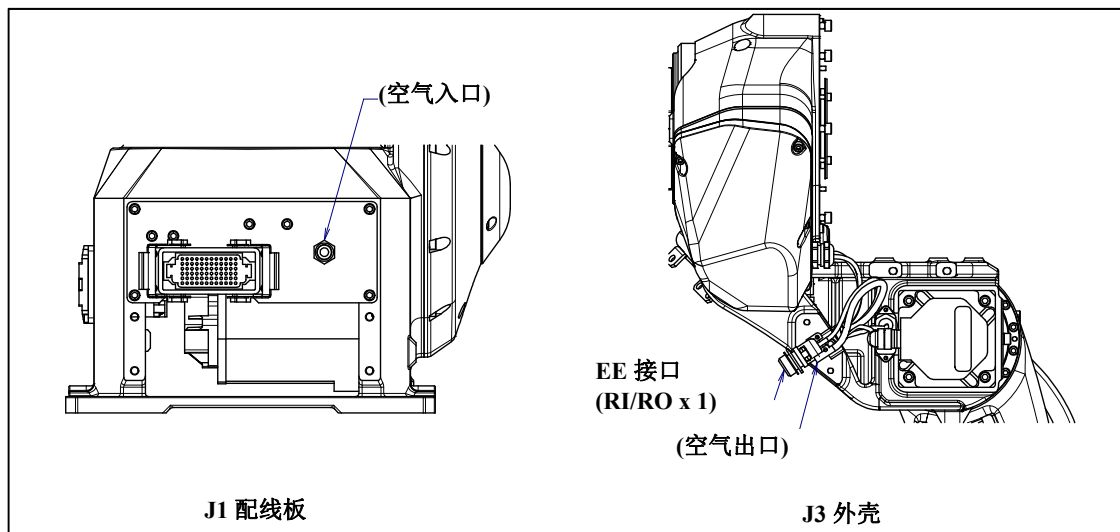
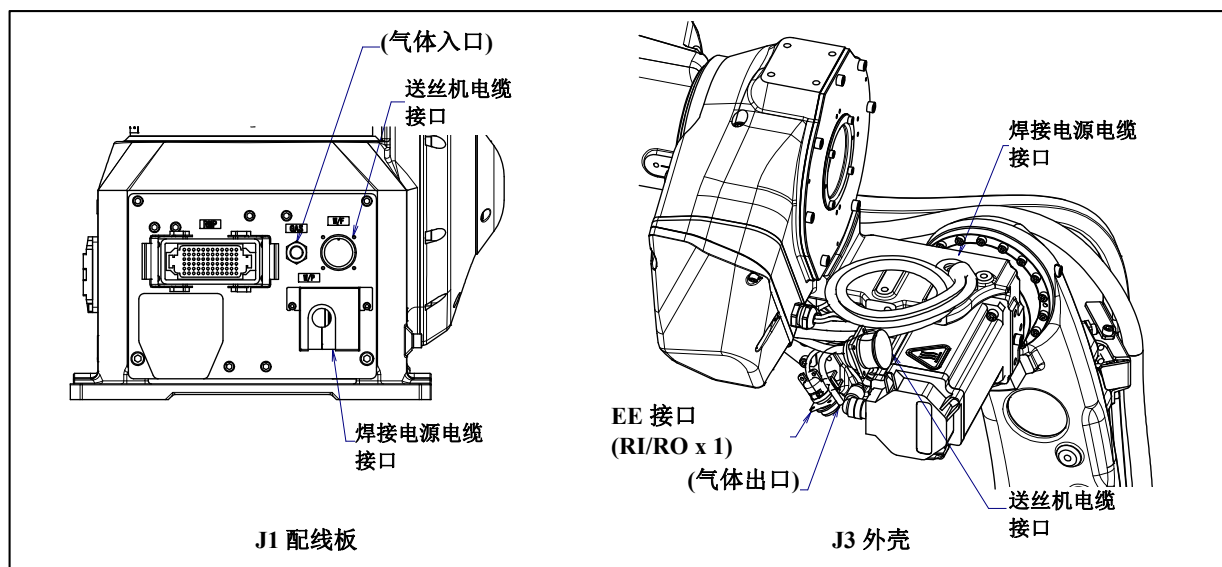
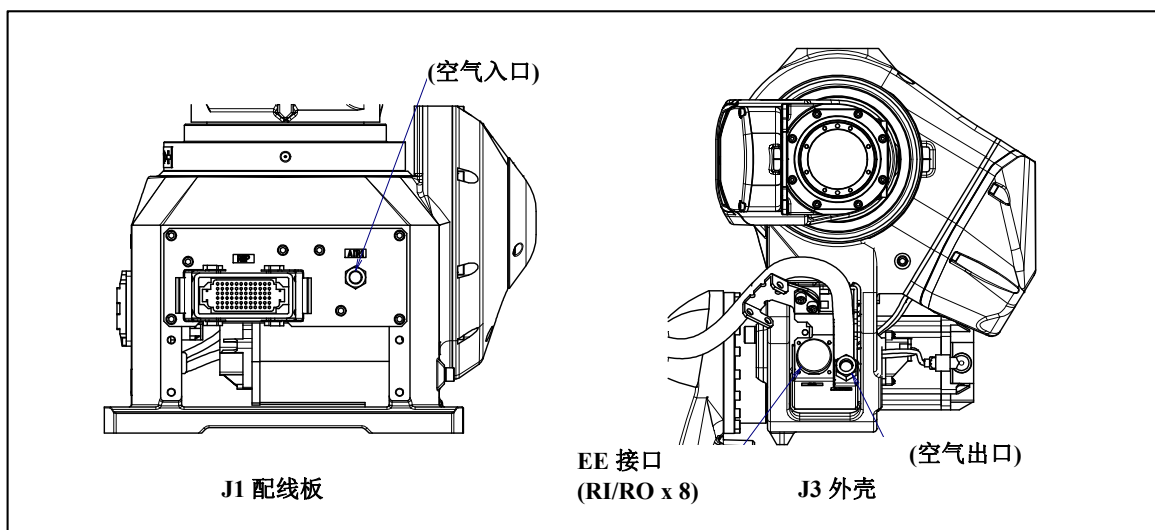


图 5.3 (b) 可选项项电缆用接口 (指定 A05B-1227-H201#□□, H291#12 时)

图 5.3 (c) 可选项项电缆用接口
(指定 A05B-1227-H205#□□时)图 5.3 (d) 可选项项电缆用接口
(指定 A05B-1227- H221#□□时)

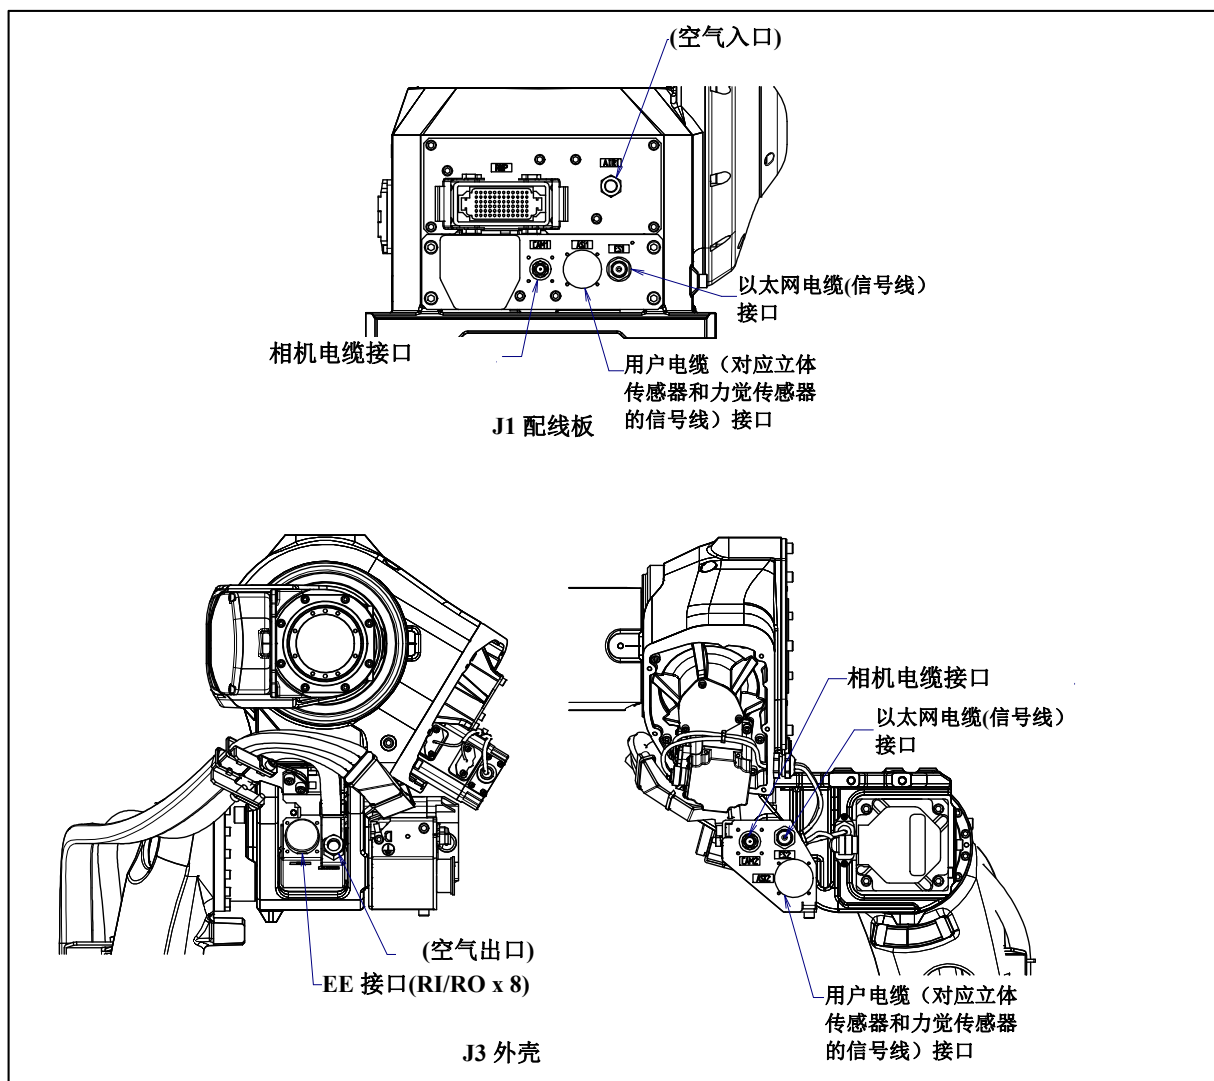


图 5.3 (e) 可选项项电缆用接口(指定 A05B-1227-H222#□□时)

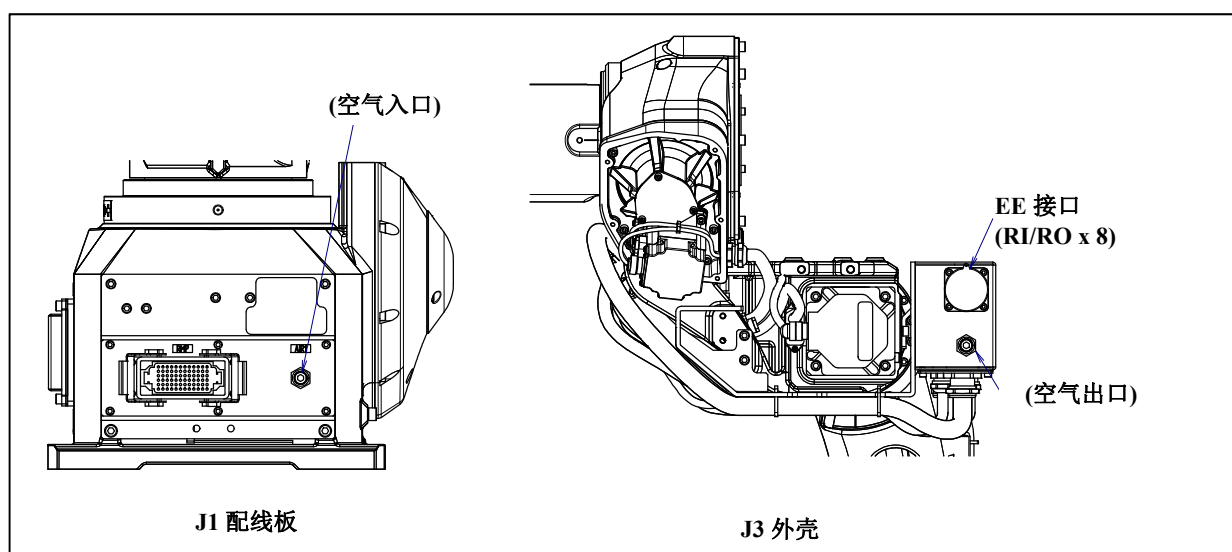


图 5.3 (f) 可选项项电缆用接口(指定 A05B-1227-H223#□□时)

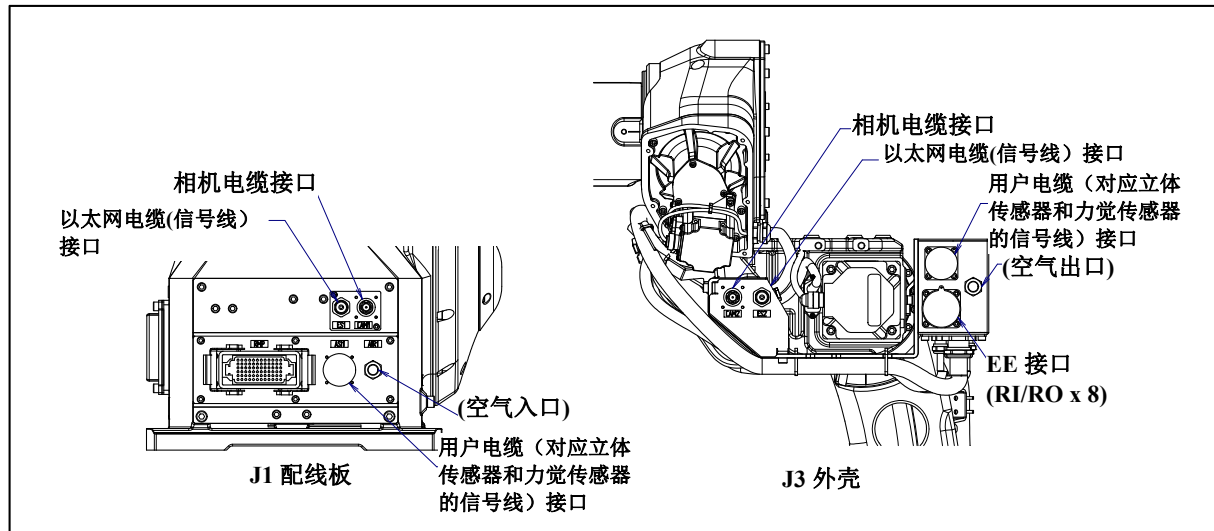


图 5.3 (g) 可选项电缆用接口(指定 A05B-1227-H224#□□□时)

(1) EE 接口(RI/RO) (可选项)

图 5.3 (h)~(j)示出 EE 接口(RI/RO)的插针排列。

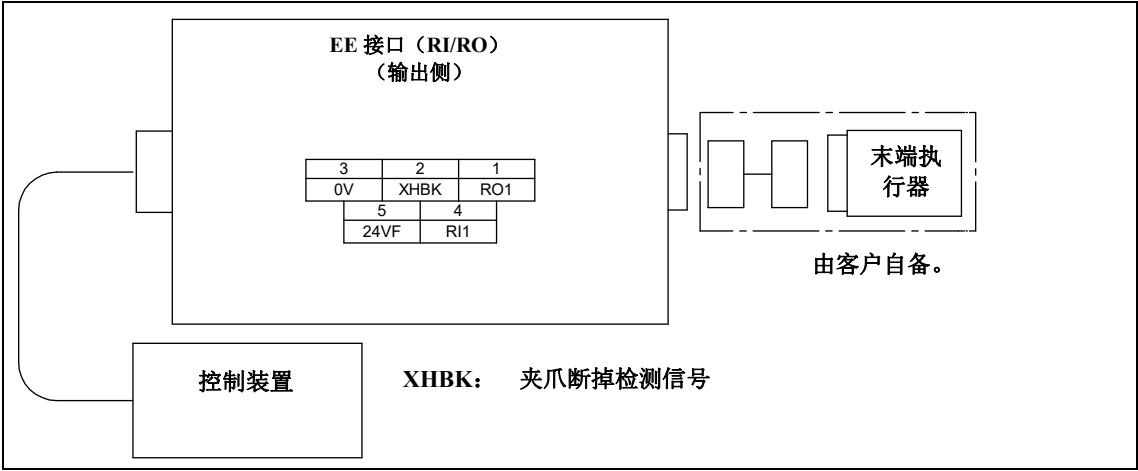


图 5.3 (h) EE 接口(RI/RO)的插针排列 RI/RO 各 1 点 (可选项)
(指定 A05B-1227-H201#□□, H205#□□, H291#12 时)

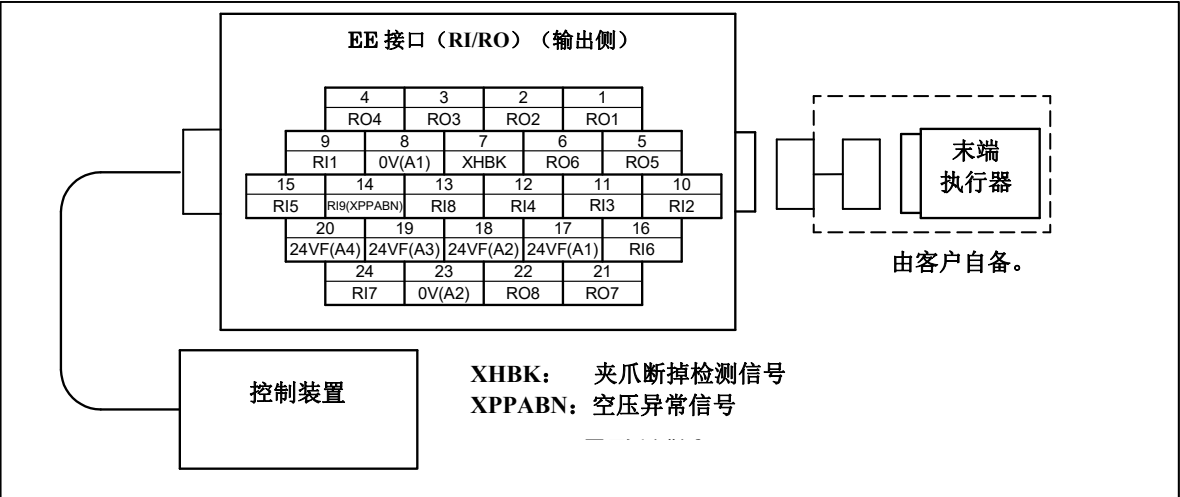


图 5.3 (i) EE 接口(RI/RO)的插针排列 RI/RO 各 8 点 (可选项)
(指定 A05B-1227- H221#□□, H222#□□时)


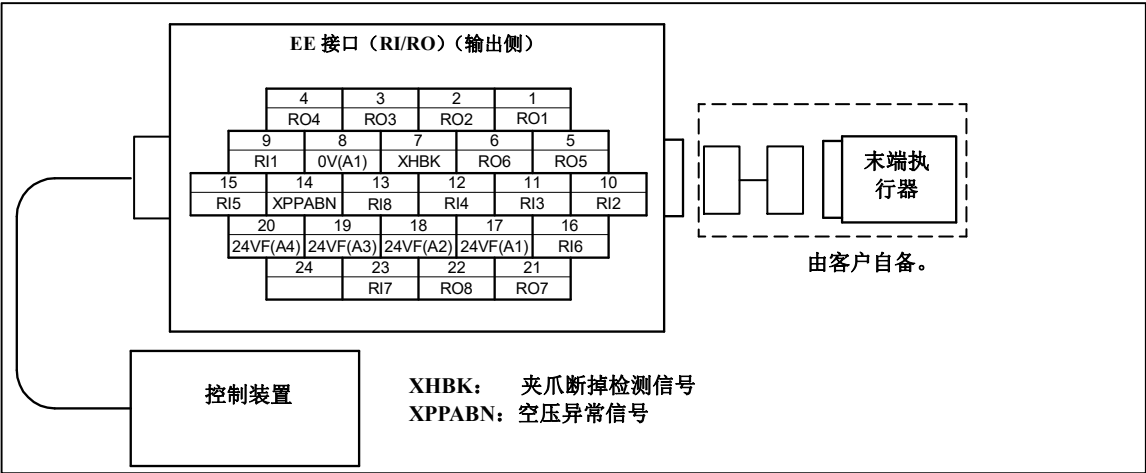


图 5.3 (j) EE 接口(RI/RO)的插脚排列 RI/RO 各 8 点
(指定 A05B-1227- H223#□□, H224#□□时)



注意
有关向 EE 接口的外围设备的布线方法，请参阅控制部维修说明书的机器间的连接的章也。

(2) 送丝机(W/F)用接口（可选项项）

图 5.3 (k)~(m) 示出送丝机用接口的插针排列。

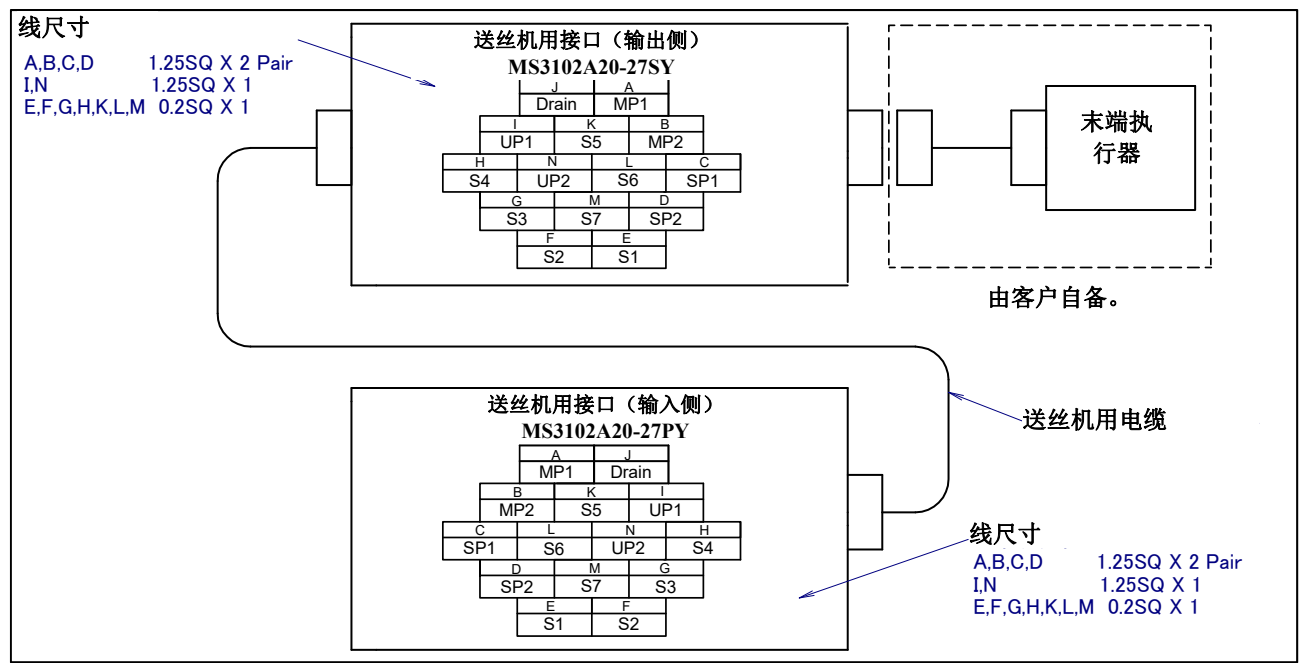


图 5.3 (k) 林肯电气送丝机用接口的插脚排列（可选项项）
(指定 A05B-1227- H205#□□L,时)

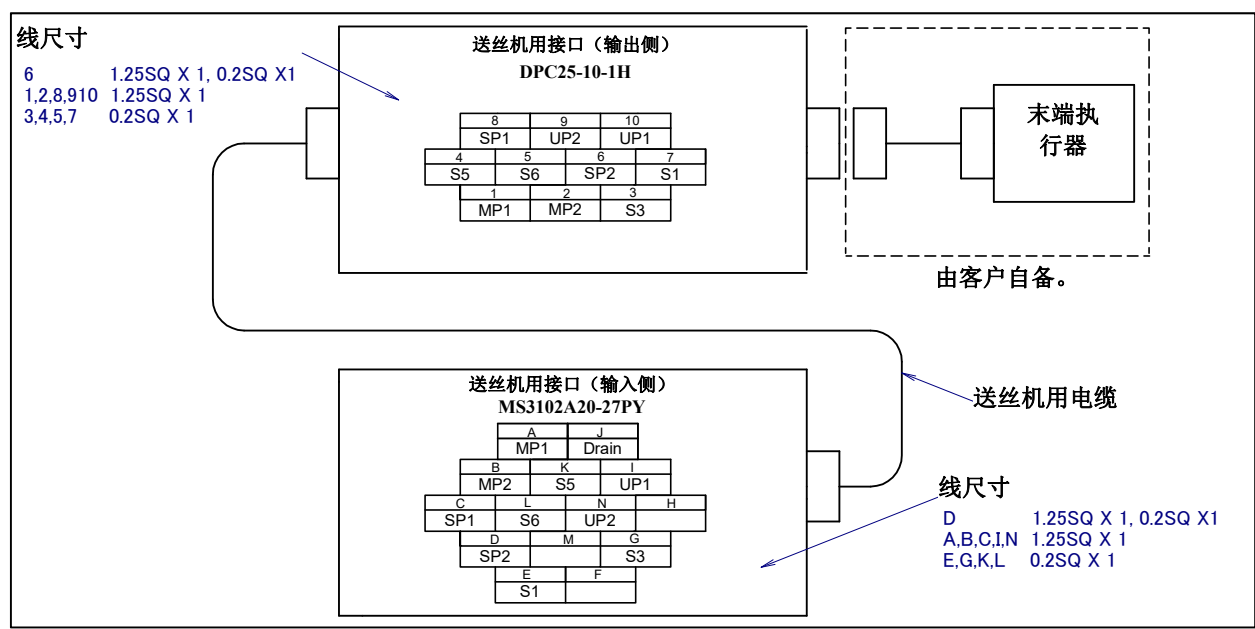


图 5.3 (l) DAIHEN 送丝机(W/F)用接口的插针排列（可选项项）
(指定 A05B-1227- H205#□□D 时)

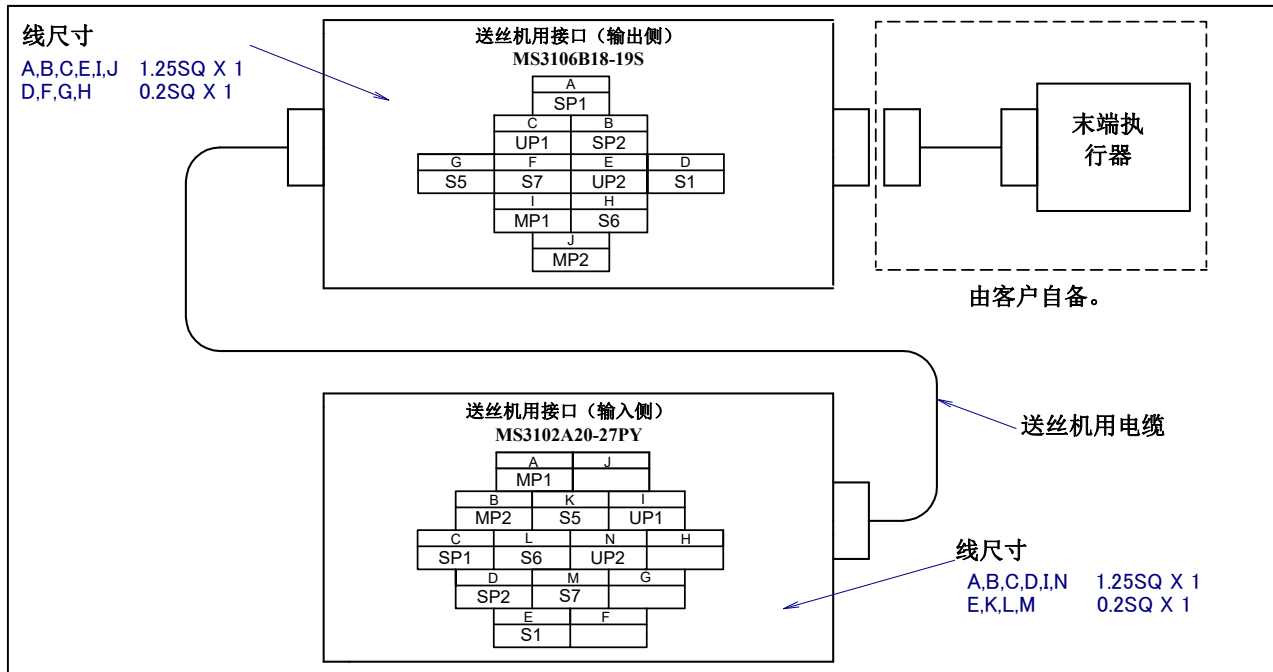


图 5.3 (m) FANUC 丝机(W/F)用接口的插针排列 (可选项)
(A05B-1227- H205#□□H 指定時)

(3) 用户电缆 (对应应力觉传感器、立体传感器的信号线) (ASi)接口 (可选项)

图 5.3 (n) 示出用户电缆 (信号线/对应应力觉传感器、立体传感器的信号线) 接口的插针排列。

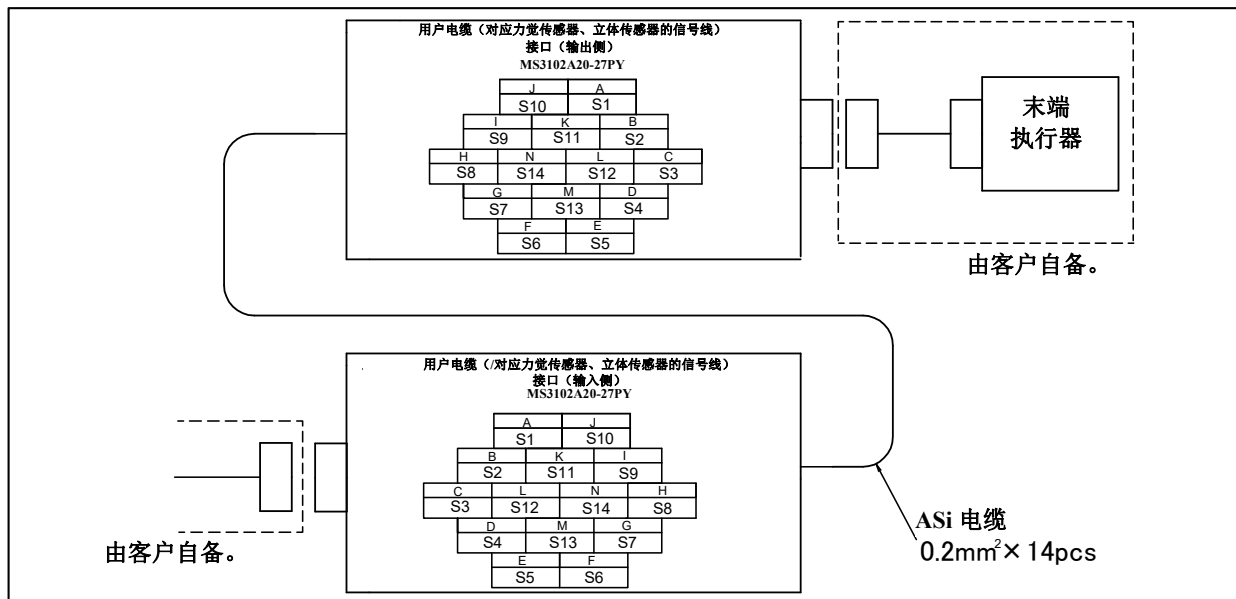


图 5.3 (n) 用户电缆 (对应应力觉传感器、立体传感器的信号线) (ASi)接口的插针排列 (可选项)
(指定 A05B-1227-H222#□□□时)

- (4) 以太网电缆(ES)用接口（可选项）
图 5.3 (o) 示出以太网电缆用接口的插针排列。

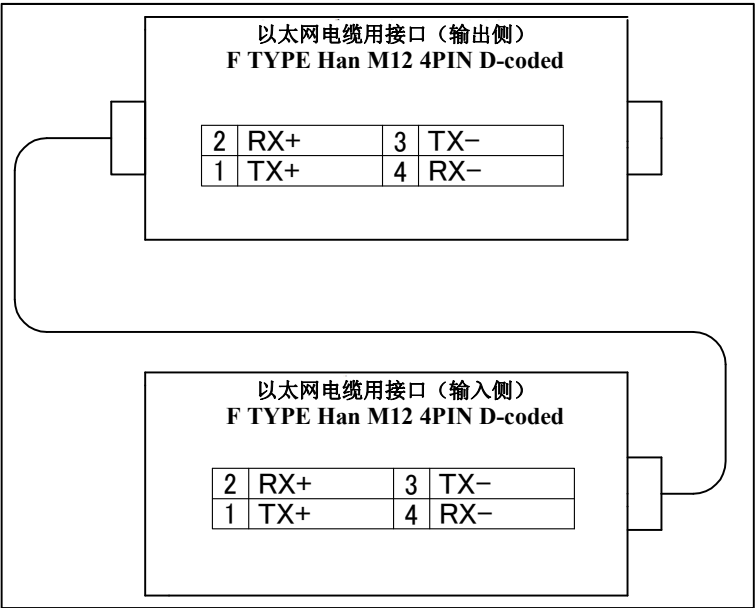


图 5.3 (o) 以太网电缆(ES)用接口的插针排列（可选项）
(指定 A05B-1227-H222#12, H222#LG 时)

连接器规格

表 5.3 (a) 连接器规格一览 (用户侧)

电缆名称	输入侧(J1 机座)	输出侧(J3 外壳)	制造、销售商
EE (RI/RO x 1)	—————	JMSP1305M 直线插头 (发那科规格 : A05B-1221-K845) JMLP1305M 角插头	(株) FUJIKURA
EE (RI/RO x 8)	—————	JMSP2524M 直线插头 (随附) (发那科规格 : A63L-0001-0234#S2524M) JMLP2524M 角插头	
EE (RI/RO x 8) 选择对应 防尘防液 强化规格 的电缆时。	—————	插头: JL05-6A24-28PC-F0-R (发那科规格: A63L-0001-0463#P2424P) 种形端板(End bell)(弯曲): JL04-24EBH-R (发那科规格: A63L-0001-0463#24EBL) 电缆夹: JL04-2428CK(20)-R (发那科规格: A63L-0001- 0463#2428CK20) 插脚接点: ST-JL05-16P-C3-100 (发那科规格: A63L-0001-0463#16PC3)	日本航空電 子工業(株)
W/F(*1), ASi	连接器 直线插头: MS3106B20-27SY (*1) 弯曲插头: MS3108B20-27SY 或者其兼容品 电缆夹: MS3057-12A (*1) (发那科规格: A05B-1221-K843 包含有直线插头(*1)和电缆夹(*1)。)	直线插头: MS3106B20-27PY (*2) 弯曲插头: MS3108B20-27PY 或者其兼容品 电缆夹 MS3057-12A (*2) (发那科规格: A05B-1221-K841 包含有直线插头(*2)和电缆夹(*2)。)	(株)FUJIK URA 日本 航空电子工 业(株)等
ASi 选择对应 防尘防液 强化规格 的电缆时	插头: D/MS3106A20-27SY(D190)(R1) 后壳(直线): CE02-20BS-S-D(R1) 后壳(弯曲): CE-20BA-S-D(R1) 电缆夹(电缆径) φ 12.5~16 : CE3057-12A-1-D(R1) φ 9.5~13 : CE3057-12A-2-D(R1) φ 6.8~10 : CE3057-12A-3-D(R1) φ 14.5~17 : CE3057-12A-7-D(R1)	插头: D/MS3106A20-27PY(D190)(R1) 后壳(直线): CE02-20BS-S-D(R1) 后壳(弯曲): CE-20BA-S-D(R1) 电缆夹(电缆径) φ 12.5~16 : CE3057-12A-1-D(R1) φ 9.5~13 : CE3057-12A-2-D(R1) φ 6.8~10 : CE3057-12A-3-D(R1) φ 14.5~17 : CE3057-12A-7-D(R1)	(株) FUJIKURA
W/F(*2)	连接器 直线插头: MS3106B20-27SY (*1) 弯曲插头: MS3108B20-27SY 或者其兼容品 电缆夹: MS3057-12A (*1) (发那科规格: A05B-1221-K843 包含有直线插头(*1)和电缆夹(*1)。)	DPC25-10A-1H (发那科规格: A63L-0101-0074#S)	输入侧 (株)FUJIK URA 日本 航空电子工 业(株)等 输出侧 (株)東亜 無線
W/F(*3)	连接器 直线插头: MS3106B20-27SY (*1) 弯曲插头: MS3108B20-27SY 或者其兼容品 电缆夹: MS3057-12A (*1) (发那科规格: A05B-1221-K843 包含有直线插头(*1)和电缆夹(*1)。)	插头: MS3101A18-19P (*2) 或者其兼容品 电缆夹 MS3057-10A (*2)	输入侧 (株)FUJIK URA 日本 航空电子工 业(株)等
ES	连接器 2103 881 1405 2103 882 3405 接点 0967 000 7576 0967 000 5576 0967 000 8576 0967 000 3576	连接器 2103 881 1405 2103 882 3405 接点 0967 000 7576 0967 000 5576 0967 000 8576 0967 000 3576	雅迪(株)

(注释)送丝机用连接器的可输入电压为直流 40V。

(*1) 林肯电气送丝机用

(*2) DAIHEN 送丝机用

(*3) FANUC 送丝机用

表 5.3 (b) 连接器规格一览 (机构部侧 参考)

电缆名称	输入侧(J1 机座)	输出侧(J3 外壳)	制造、销售商
EE (RI/RO×1)	——	JMWR1305F	(株) FUJIKURA
EE (RI/RO×8)	——	JMWR2524F	
W/F (*1) ASi	MS3102A20-27PY	MS3102A20-27SY	(株)FUJIKURA 日本航空电子工业(株)等
ASi 选择对应 防尘防液 强化规格 的电缆时	MS3102R20-27PY	MS3102R20-27SY	(株)FUJIKURA 日本航空电子工业(株)等
W/F (*2)	MS3102A20-27PY	DPC25-10C-1H	TOUA WIRELESS CO
W/F(*3)	MS3102A20-27PY	MS3106B18-19S	(株)FUJIKURA 日本航空电子工业(株)等
ES	连接器 接点 21 03 881 2425 09 67 000 7476	连接器 接点 21 03 881 2425 09 67 000 7476	雅迪(株)

(*1) 林肯电气送丝机用

(*2) DAIHEN 送丝机用

(*3) FANUC 送丝机用

表 5.3 (c) 连接器规格一览 (指定 M-10iD/12 防尘防液强化可选项时机构部侧 参考)

部件名称	型号	制造、销售商
插头	JL05-2A24-28SC-F0-R	日本航空电子工业(株)
插口接点	ST-JL05-16S-C3-100	日本航空电子工业(株)

注释

有关尺寸等详情, 请参阅各公司的商品目录, 或者直接联络我公司。

6 变更可动范围

通过设定各轴的可动范围，可以将机器人的可动范围从标准值进行变更。

在下面所举的环境下，改变机器人的可动范围将有效。

- 机器人的使用动作范围受到限制。
- 存在工具和外围设备之间干涉的区域。
- 安装在应用系统上的电缆和软管的长度受到限制。

为避免机器人超出所需的可动范围，提供有基于如下方法。

- 基于 DCS 的可动范围限制（所有轴（可选项））
- 基于机械式可变制动器的可动范围限制（J1（可选项））

警告

- 1 各轴可动范围的变更会对机器人的动作范围产生影响。为了避免出现问题，在变更各轴可动范围之前，要预先充分考虑其会产生影响。若不加充分考虑就变更可动范围，则有可能导致在以前示教好的位置发生报警等预料不到的情况。
- 2 限制可动范围时，为了避免损坏外围设备或危及作业人员，对于 J1 轴，请使用由于机械式可变制动器的可动范围限制，对于 J2/J3 轴，请使用 DCS 的可动范围限制。
- 3 机械式可变制动器是实际的障碍物，J1 轴的机械式可变制动器的位置可以改变，机器人不能越过机械式可变制动器执行动作。J2/J3 轴制动器为固定式。J4/J5/J6 轴只通过 DCS 来限制动作范围。
- 4 机械式可变制动器(J1 轴)通过在碰撞时产生变形来使机器人停止。碰撞过的制动器无法保证原有的强度，极有可能无法使机器人停止，所以发生碰撞后必须要更换新的制动器。

6.1 基于 DCS 的可动范围限制（可选项）

通过使用下述的软件可选项，可以基于 DCS（Dual Check Safety）功能，限制机器人的动作。通过使用这个，关于 J2/J3 轴，这软件的效果与在 6.2 节中所示的 J1 轴机械式可变制动器相同。在机器人的动作范围以内，可以在任意角度或者位置对其动作范围进行限制。DCS 功能，符合国际安全标准 ISO13849-1 和 IEC 61508 的要求，已通过标准认证机关的认证。

如果只设置关节位置检查的动作范围，超过机器人的动作范围之后，机器人会停止。机器人惯性移动之后停止。所以实际的机器人停止位置超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人的动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。

- DCS 位置/速度检查功能 (J567)

这里，作为示例，关于对于 J2 轴的可动范围设置 $\pm 30^\circ$ 的步骤进行说明。关于 DCS 功能的其他设置，功能的详细和 DCS 停止位置预测功能的设置，请参阅双重安全性检查功能操作说明书 (B-83184CM)。

变更步骤

- 1 按下 MENU（菜单）键，显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“DCS”。出现各轴可动范围设定画面。

DCS		AUTO
		关节 1%
1	关节位置检查	
2	关节速度检查	
3	直角坐标位置检查	
4	直角坐标速度检查	
5	T1 模式速度检查	
6	用户模式	
7	工具坐标系	
8	用户坐标系	
9	停止位置预测	
[类型] 应用 详细		

- 5 将光标指向『1 关节位置检查』，按下『详细』。

DCS		AUTO
		关节 1%
关节位置检查		
No.	G A 状态	注释
1 禁用	1 1 ----	[]
2 禁用	1 1 ----	[]
3 禁用	1 1 ----	[]
4 禁用	1 1 ----	[]
5 禁用	1 1 ----	[]
6 禁用	1 1 ----	[]
7 禁用	1 1 ----	[]
8 禁用	1 1 ----	[]
9 禁用	1 1 ----	[]
10 禁用	1 1 ----	[]
[类型] 详细		

- 6 将光标指向『1』，按下『详细』。

DCS		AUTO
		关节 1%
No. 1	G 轴 状态	注释
1 注释	[*****]	
2 启用/禁用		禁用
3 组		1
4 轴		1
5 安全侧		
当前值 (deg):		
现在值:		0.000
6 上限值 :		0.000
7 下限值 :		0.000
8 停止类型 :		断电停止
[类型] 上一步 下一步 撤消		

- 7 将光标指向『禁用』，按下『选择』，设置为『启用』。
- 8 将光标指向『组』，输入对象机器人的组编号，按下『ENTER』键。
- 9 将光标指向『轴』的右侧，输入『2』，按下『ENTER』键。
- 10 将光标指向『上限值』的右侧，输入『30』，按下『ENTER』键。
- 11 将光标指向『下限值』的右侧，输入『-30』，按下『ENTER』键。



警告

如果只使用基于关节位置检查的动范围的设置，超过了机器人的动作范围之后，机器人会停止。**机器人会性移口之后停止。**所以实际的机器人停止位置会超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。

DCS		AUTO	
		关节 1%	
No. 1	G 轴 状态	注释	
1 注释	[*****]		
2 启用/禁用		启用	
3 组		1	
4 轴		2	
5 安全侧			
当前值 (deg):			
现在值:		0.000	
6 上限值 :		+30.000	
7 下限值 :		-30.000	
8 停止类型 :		断电停止	
[类型] 上一步 下一步 撤消			

12 按下『前戻』键 2 次，返回到最初的画面。

DCS		AUTO	
		关节 1%	
1	关节位置检查	UNSF	CHGD
2	关节速度检查		
3	直角坐标位置检查		
4	直角坐标速度检查		
5	T1 模式速度检查		
6	用户模式		
7	工具坐标系		
8	用户坐标系		
9	停止位置预测		
[类型] 应用 详细			

13 按下『应用』。

14 输入 4 位数的密码，按下『ENTER』键。（最初的密码是”1111”。）

15 显示如下所示的画面，按下『确定』。

DCS		AUTO	
		关节 1%	
Verify (diff)			
F Number : F0000			
VERSION : HandlingTool			
\$VERSION : V7.7097 9/1/2015			
DATE: 17-7-28 19:44			
DCS 版本 n: V2. 0. 11			
---关节位置检查 ---			
编号	G A	状态	注释
1 启用	1 2	CHGD	[
2 禁用	1 2	----	[
3 禁用	1 2	----	[
		全部	确定 中断

『1 关节位置检查』右侧的『CHGD』变为『PEND』。

DCS		AUTO	
		关节 1%	
1	关节位置检查	UNSF	PEND
2	关节速度检查		
3	直角坐标位置检查		
4	直角坐标速度检查		
5	T1 模式速度检查		
6	用户模式		
7	工具坐标系		
8	用户坐标系		
9	停止位置预测		
[类型] 应用 详细			

16 要使已经设定的值有效，请暂时断开电源，在冷启动下重新通电。



警告

要使新的设定有效，必须重新接通控制装置的电源。若不这样做，机器人恐会执行预想不到的动作，由此造成人员受伤，设备受损。

6.2 基于机械式可变制动器的可动范围的变更（可选项项）

J1 轴可以改变机械式制动器的位置。请根据所期望的可动范围变更机械式制动器的位置。

项目		
J1 轴机械式可变制动器	上限	可在+20°~+170°的范围内以每 30°为单位进行设定。
	下限	可在-170°~-20°的范围内以每 30°为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 40°以上的间隔。

注释

- 1 已经改变的动作区域内没有包含 0° 时，在进行全轴零点位置标定时，需要重新进行变更，以使该区域内包含 0°。
- 2 以单体方式筹备机械式可变制动器（可选项项）时，随附有安装螺栓。
- 3 通过机械式可变制动器改变可动范围时，务必参照” 6.2.2 参数设置变更”，根据参数设置变更使可动范围同一化。

6.2.1 机械式可变制动器的安装

J1 轴行程的变更

按照图 6.2.1 (a), 安装机械式可变制动器。

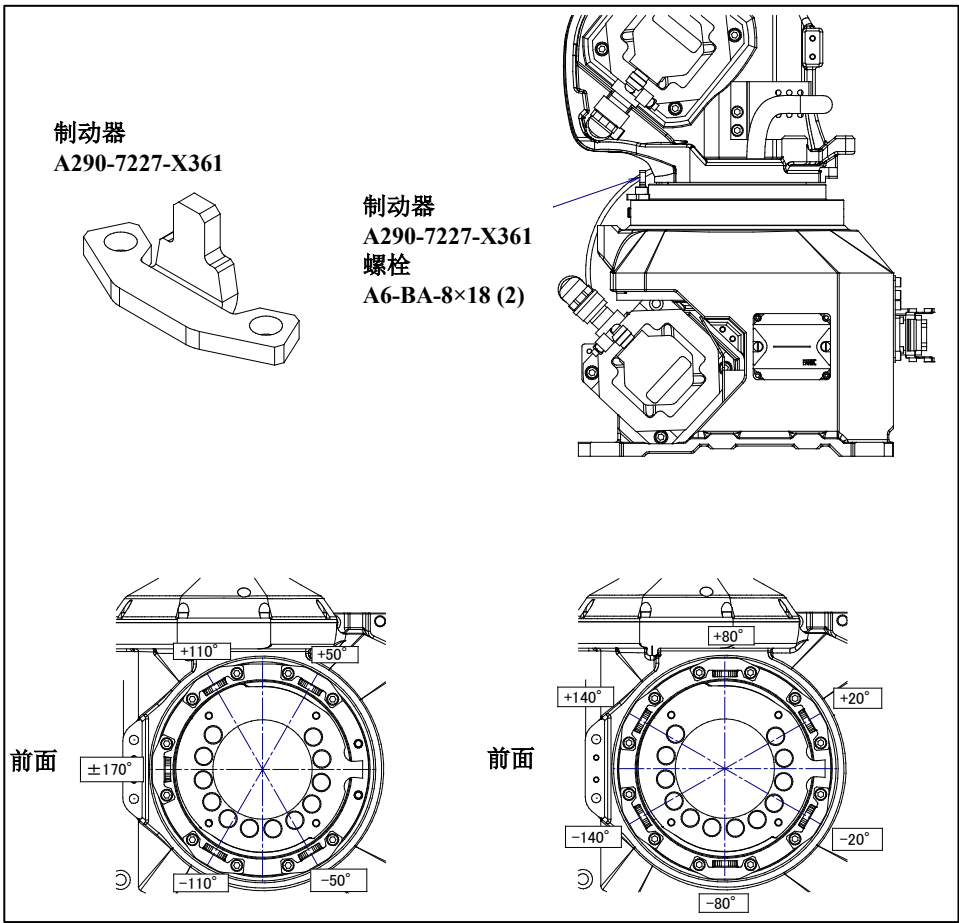


图 6.2.1 (a) J1 轴机械式可变制动器的安装

6.2.2 参数的设置变更

变更步骤

- 1 按下 MENU（菜单）键，显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“轴动作范围”。出现各轴可动范围设定画面。

系统 轴动作范围					1/16
轴	组	下限	上限		
1	1	-185.00	185.00	deg	
2	1	-90.00	145.00	deg	
3	1	-180.00	275.00	deg	
4	1	-190.00	190.00	deg	
5	1	-190.00	190.00	deg	
6	1	-450.00	450.00	deg	
7	1	0.00	0.00	mm	
8	1	0.00	0.00	mm	
9	1	0.00	0.00	mm	
[类型]					

注释

设定值 0.00 表示机器人上没有该轴。

- 5 将光标对准于希望设定的轴范围处，使用示教器的数字键输入新的设定值。此时，将 J1 轴的上限和下限设置在和机械式可变制动器相同位置。

系统 轴动作范围s					2/16
轴	组	下限	上限		
2	1	-90.00	145.00	deg	
[类型]					

- 6 要使已经设定的值有效，请暂时断开电源，在冷启动下重新通电。



警告

- 1 要使新的设定有效，必须重新接通控制装置的电源。若不这样做，机器人恐会执行预想不到的动作，由此造成人员受伤，设备受损。
- 2 变更参数的设置后，务必使机器人低速动作，确认机器人在行程端停止。
- 3 J1 轴制动器，在冲撞时候会变形，由此吸收能量使得机器人安全停止。错误变形时，务必更换上新的制动器。更换方法及备货部件，与 J1 轴机械式制动器相同。请参阅 3.3 节。
- 4 请勿通过只变更参数变更可动范围。

7 检修和维修

通过检修和维修，可以将机器人的性能保持在稳定的状态。（参阅附录 A 的定期检修表）

注释

发那科机器人的全年运转累计时间设想为 3840 小时。如果全年运转时间超过 3840 小时的时候，需根据运转时间缩短检修周期。例如，全年运转累计时间为 7680 小时的时候，进行检修和维修的周期缩短为一半。

7.1 检修和维修内容

7.1.1 日常检修

在每天运转系统时，应就下列项目随时进行检修。

检修项目	检修要领和处置
渗油的确认	检查是否有油分从轴承中渗出来。有油分渗出时，请将其擦拭干净。 ⇒ “7.2.1 渗油的确认”
空气 3 点套件的确认	（安装空气 3 点套件的时候） ⇒ “7.2.2 空气 3 点套件的确认”
振动、异常声音的确认	确认是否发生振动、异常声音。发生振动、异常声音的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：产生振动。出现异常声音。）
定位精度的确认	检查是否与上次再生位置偏离，停止位置是否出现离差等。发生偏移的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：位置偏移）
外围设备的动作确认	确认是否基于机器人、外围设备发出的指令切实动作。
控制装置通气口的清洁	确认断开电源末端执行器安装面的落下量是否在 5mm 以内。末端执行器（机械手）落下的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：轴落下）
警告的确认	确认在示教器的警告画面上是否发生出乎意料的警告。发生出乎意料的警告的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “控制装置操作说明书（报警代码列表）(B-83284CM-1)”

7.1.2 定期检修・定期维修

对于这些项目，以规定的期间或者运转累计时间中较短一方为大致标准进行如下所示项目的检修和维修。

（○：需要实行的项目）

检修・维修周期 (期间、运转累计时间)						检修・维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期 检修表 No.
1个月 320h	3个月 960h	1年 3840h	2年 7680h	3年 11520h	4年 15360h			
○ 只有 首次	○					控制装置通气口的清洁	控制装置的通气口上粘附大量灰尘时，应将其清除掉。	24
	○					外伤，油漆脱落的确认	请确认机器人是否有由于跟外围设备发生干涉而产生的外伤或者油漆脱落。如果有发生干涉的情况，要排除原因。另外，如果由于干涉产生的损坏比较大以至于影响使用的时候，需要对相应部件进行更换。 (M-10iD/12 防尘手腕外罩规格的情况下) ⇒“7.2.5 手腕外罩和碎片防护罩的确认”	1
	○					沾水的确认	请检查机器人上是否溅上水或者切削油液体。溅上水或者切削油的时候，要排除原因，擦掉液体。	2
	○ 只有 首次	○				示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏的确认	请检查示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。	23
	○ 只有 首次	○				机构部内电缆（可动部）的损坏的确认	请观察机构部电缆的可动部，检查电缆的包覆有无损伤，是否发生局部弯曲或扭曲。 ⇒“7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修”	3
	○ 只有 首次	○				末端执行器（机械手）电缆的损坏的确认	请检查末端执行器电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。	4
	○ 只有 首次	○				各轴电机的连接器，其他的外露的连接器的松动的确认	请检查各轴电机的连接器和其他的外露的连接器是否松动。 ⇒“7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修”	5
	○ 只有 首次	○				末端执行器安装螺栓的紧固	请拧紧末端执行器安装螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照以下 ⇒“4.1 安装末端执行器到手腕前端上”	6
	○ 只有 首次	○				焊接动力电缆安装螺栓的紧固	请拧紧焊接动力电缆安装螺栓。	
	○ 只有 首次	○				外部主要螺栓的紧固	请紧固机器人安装螺栓、检修等松脱的螺栓和露出在机器人外部的螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照卷末的“螺栓拧紧力矩一览”。有的螺栓上涂敷有防松接合剂。在用建议拧紧力矩以上的力矩紧固时，恐会导致防松接合剂剥落，所以务必使用建议拧紧力矩加以紧固。	8
	○ 只有 首次	○				机械式固定制动器、机械式可变制动器的确认	请确认机械式固定制动器，机械式可变制动器是否有外伤，变形等碰撞的痕迹，制动器固定固定螺栓是否有松动。 ⇒“7.2.4 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修”	9

检修・维修周期 (期间、运转累计时间)						检修・维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期 检修表 No.
1个月 320h	3个月 960h	1年 3840h	2年 7680h	3年 11520h	4年 15360h			
	○ 只有 首次	○				飞溅, 切削屑, 灰尘等的 清洁	请检查机器人本体是否有飞溅, 切削屑, 灰尘等的 附着或者堆积。有堆积物的时候清洁。机器人的可 动部(各关节, J1 机座内和周围, 焊炬周围, 手腕 法兰盘周围, 导线管, 手腕轴中空部周围)特别注 意清洁。如果 J1 机座内和周围的清扫不够干净, 有 可能引起火灾, 请特别注意。因为从外面无法直接 看到 J1 机座内部, 所以请从 J1 中空部窥视, 确认 是否有含有油分的粉尘的堆积。焊炬周围、手腕法 兰盘周围积存飞溅物时, 会发生绝缘不良, 有可能 会因焊接电流而损坏机器人机构部。(见附录 C)	10
		○				机构部电池的更换	请对机构部电池进行更换。不管运转时间, 每 1 年 更换电池。 ⇒ “7.3.1 电池的更换”	11
			○			机构部内焊接电源电缆的 更换	请对机构部内焊接电源电缆进行更换。关于更换方 法, 请向我公司咨询。	18
				○		J2,J3 轴减速机及 J1,J4~J6 轴齿轮箱润 滑脂及润滑油的更换	请对各轴减速机的润滑脂和润滑油进行更换。 ⇒ “7.3.2 驱动机构部的润滑脂、润滑油的更换”	12~16
					○	机构部内电缆的更换	请对机构部内电缆进行更换。关于更换方法, 请向 我公司咨询。	17
			○			物料搬运导线管的更换	请对物料搬运导线管进行更换。关于更换方法, 请 向我公司咨询。	19
				○		手腕外罩的更换 (M-10iD/12 防尘手腕外 罩规格)	更换手腕外罩。 ⇒ “7.3.3 手腕外罩的更换”	20
				○		碎片防护罩的更换 (M-10iD/12 防尘手腕外 罩规格)	更换碎片防护罩。关于更换方法, 请向我公司咨 询。	21
				○		追加密封部件的更换 (M-10iD/12 防尘手腕外 罩规格)	更换追加密封部件。关于更换方法, 请向我公司咨 询。	22
					○	控制装置电池的更换	请对控制装置电池进行更换。不管运转时间, 每 4 年更换电池。 ⇒ “R-30iB/R-30iB Plus 控制装置 维修说明书 (B-83195CM) 或者 R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus 控制装置 维修说明书 (B-83525CM) 维修篇 7 章 电池的更换方法”	25

7.2 检修要领

7.2.1 渗油的确认

需要检修的部位

- 把布块等插入到各关节部的间隙 检查是否有油分从密封各关节部的油封中渗出来。有油分渗出时，请将其擦拭干净。

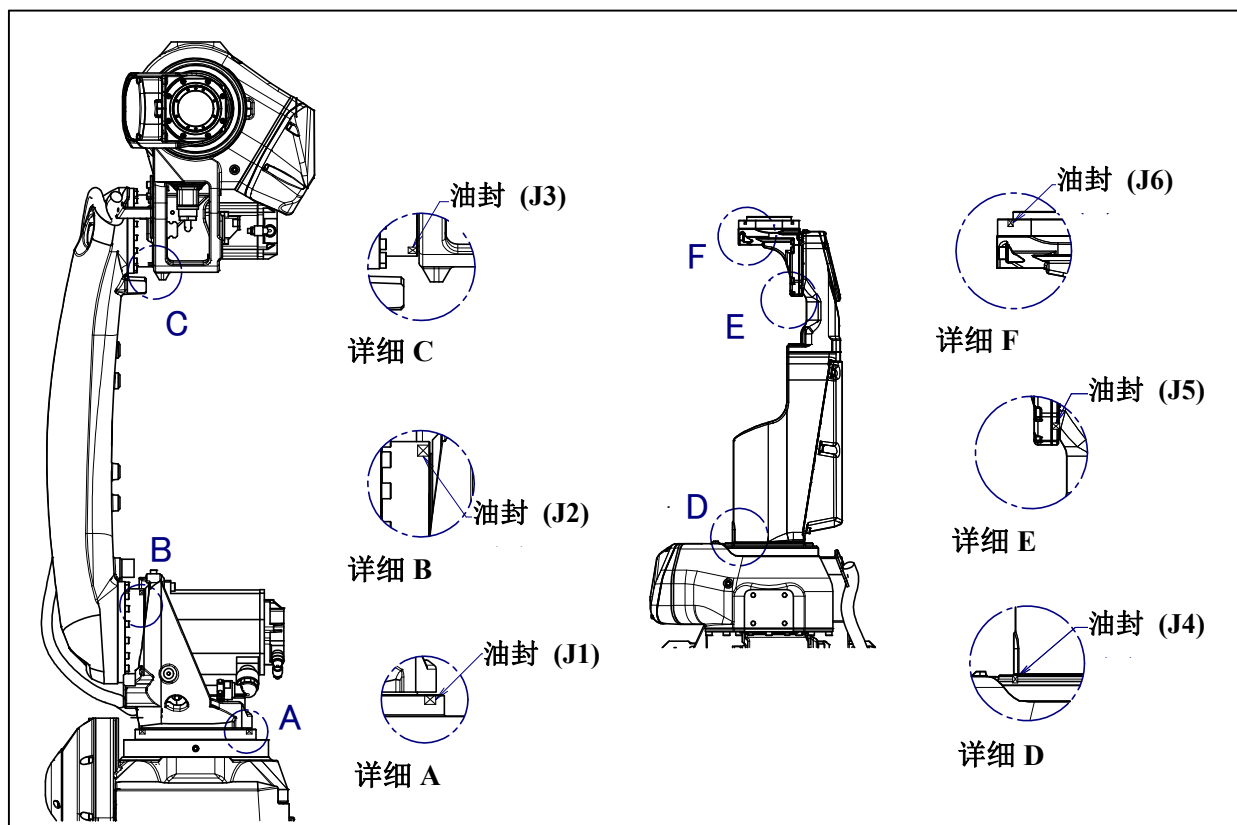


图 7.2.1 (a) 渗油的检查部位

- 根据动作条件和周围环境，油封的油唇外侧可能有油分渗出（微量附着）。该油分累积而成为水滴状时，根据动作情况恐会滴下。在运转前通过清扫如下油封部下侧的油分，就可以防止油分的累积。
- 漏出大量油分渗的情形，更换润滑脂或者润滑油，有可能改善。
- 此外，如果驱动部变成高温，润滑脂槽内压可能会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，打开一次排脂口和排油口，就可以恢复内压。（打开 J2, J3 的排脂口时，请参照 7.3.2 节，注意避免润滑脂的飞散。打开 J1, J4~J6 的排油口时，请参照 7.3.2 节，在排油口下设置油盘或者使排油口上面。润滑油溢出时补充润滑油。）

警告

打开排脂口的时候，高温的润滑脂有可能猛烈流出。事先用塑料袋等铺在排脂口下。另外，根据需要，请使用耐热手套、防护眼镜、面具、防护服。

- 如果擦拭油分的频率很高，开放排脂口和排油口来恢复润滑脂槽或者润滑油槽的内压也得不到改善时，请按照以下对策进行应对。
⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：润滑脂泄漏）

7.2.2 空气 3 点套件的确认（可选项项）

有空气 3 点套件的时候，请进行以下项目的检修。

项	检修项目	检修要领
1	气压的确认	通过图 7.2.2 (a)所示的空气 3 点套件的压力表进行确认。若压力没有处在 0.49~0.69MPa (5~7kgf/cm ²)这样的规定压力下，则通过调节器压力设定手轮进行调节。
2	油雾量的确认	启动气压系统检查滴下量。在没有滴下规定量（1 滴/10~20 秒）的情况下，通过润滑器调节旋钮进行调节。在正常运转下，油将会在 10~20 天内用尽。
3	油量的确认	检查空气 3 点套件的油量是否在规定液面内。
4	配管有无泄漏	检查接头、软管等是否泄漏。有故障时，拧紧接头，或更换部件。
5	泄水的确认	检查泄水，并将其排出。泄水量显著的情况下，请研究在空气供应源一侧设置空气干燥器。

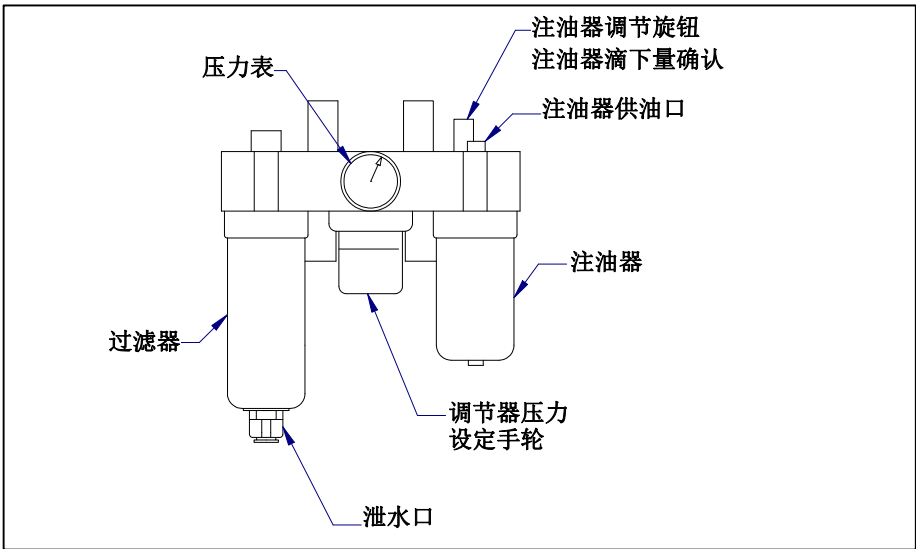


图 7.2.2 (a) 空气 3 点套件（可选项项）

7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修

机构部内电缆、焊接电缆检修部位

确认外露的电缆是否损伤。特别要仔细确认可动部是否损伤。粘附有飞溅物时要进行清洁。

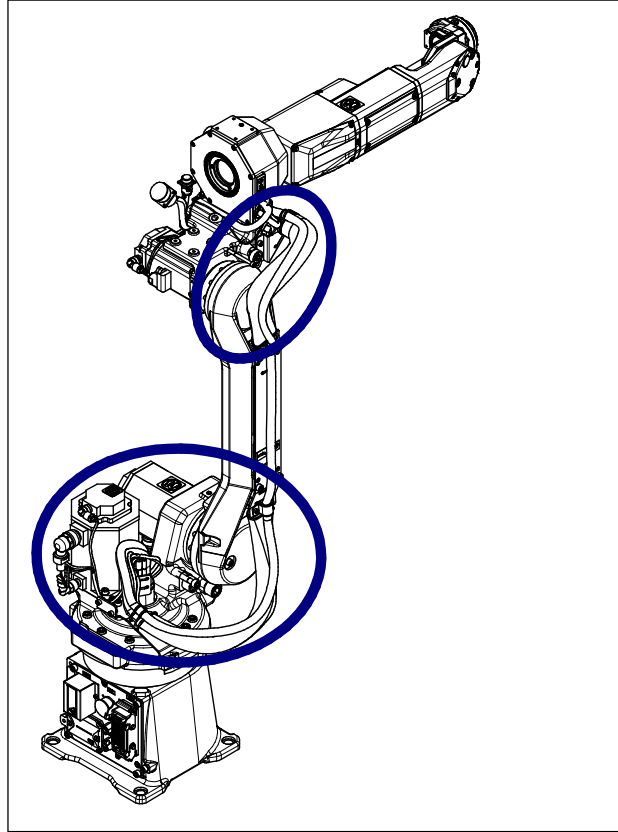


图 7.2.3 (a) 机构部内电缆的检修部位

连接器检修部位

- 露出在外部的电机动力和制动连接器
- 机器人连接电缆、接地端子、用户电缆

确认事项

- 圆形连接器：用手转动看看，确认是否松动。
- 方形连接器：确认控制杆是否脱落。
- 接地端子：确认其是否松脱。

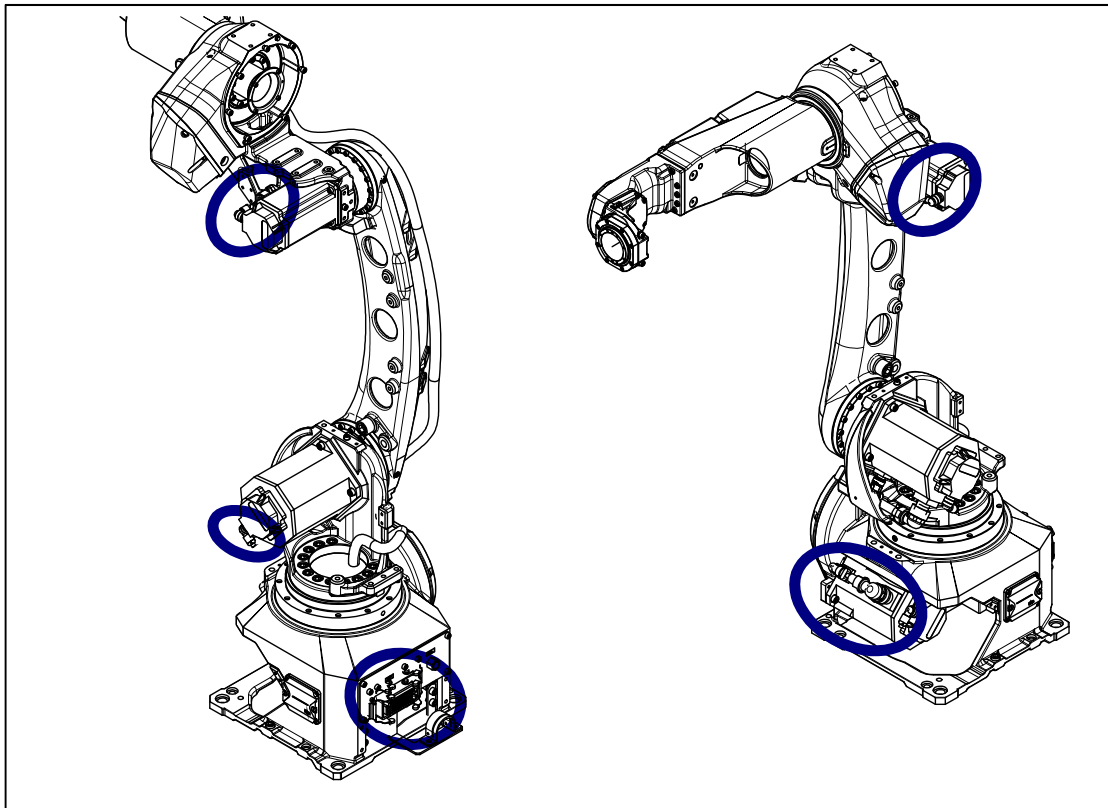


图 7.2.3 (b) 连接器的检修部位

7.2.4 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修

- 确认各制动器是否有碰撞的痕迹。如果有碰撞的痕迹的话，请更换该部件。
- 检查制动器固定螺栓是否松动，如果松动则予以紧固。特别要检查 J1 轴制动器固定螺栓是否松动。
- 有关每一机型的机械式可变制动器的详情，请参照操作说明书 6.2 节。

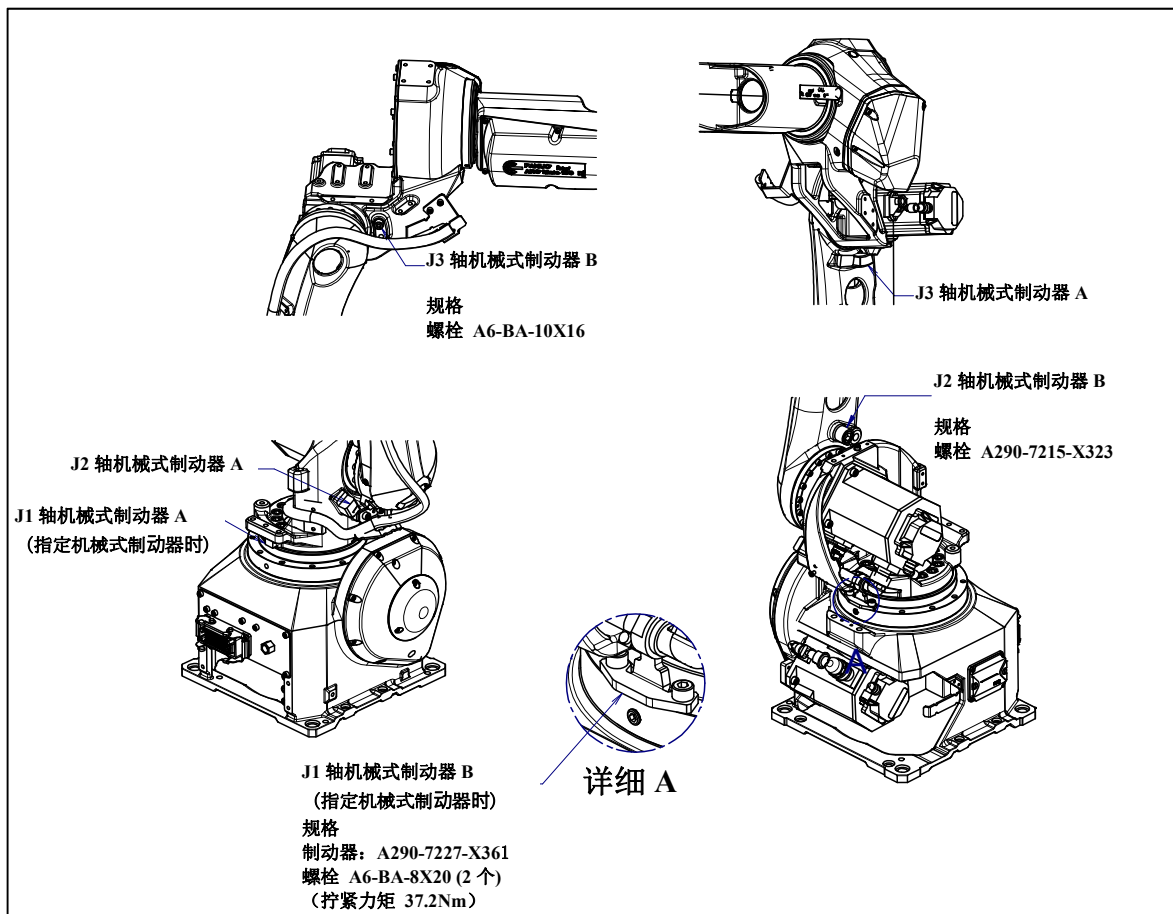


图 7.2.4 (a) 机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修

7.2.5 手腕外罩和碎片防护罩的确认 (M-10iD/12 防尘手腕外罩规格的情况下)

请确认手腕外罩是否破损。特别是要仔细确认 J5 轴可动部是否有损伤。有损伤的话，请按照 7.3.3 节更换手腕外罩。确认 J4 轴一侧下面的粘扣带是否松开。如果松开的话请粘合。检查在碎片防护罩上是否有偏移或者异常磨损。

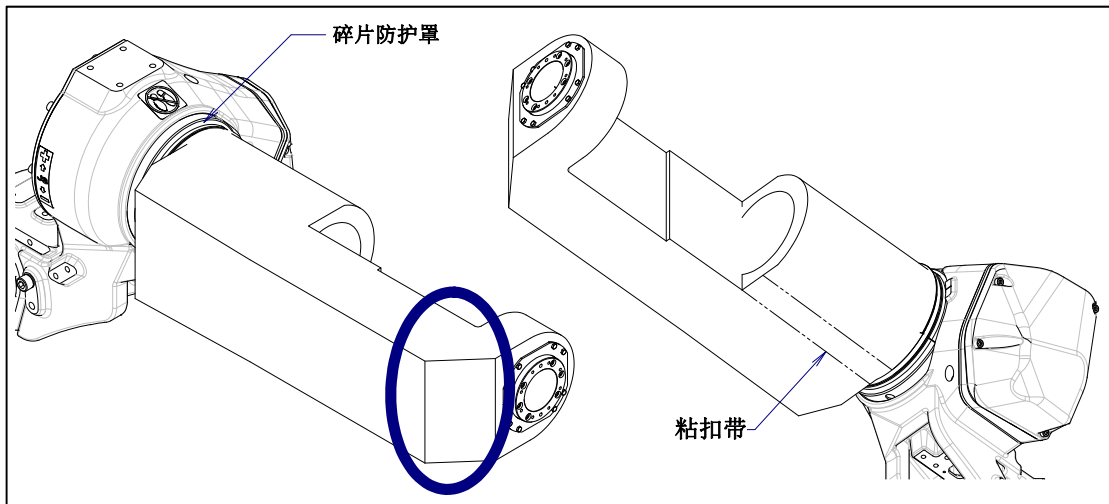


图 7.2.5 (a) 手腕外罩和碎片防护罩的确认部位

7.3 维修作业

7.3.1 电池的更换（1 年（3840 个小时）定期检修）

机器人各轴的位置数据，通过后备电池保存。电池，请每一年进行定期更换。此外，后备电池的电压下降报警显示时，也应更换电池。

电池更换步骤

- 1 为预防危险，请按下急停按钮。

⚠ 注意

务须将电源置于 ON 状态。若在电源处在 OFF 状态下更换电池，将会导致当前位置信息丢失，这样就需要进行零点标定。

- 2 拆下电池盒的盖子。（图 7.3.1 (a)）电池盒盖无法拆除的时候，用塑料锤子轻轻地横着敲一下。
- 3 从电池盒中取出用旧的电池。此时，通过拉起电池盒中央的棒即可取出电池。
- 4 将新电池装入电池盒中。注意不要弄错电池的正负极性。
- 5 安装电池盒盖。

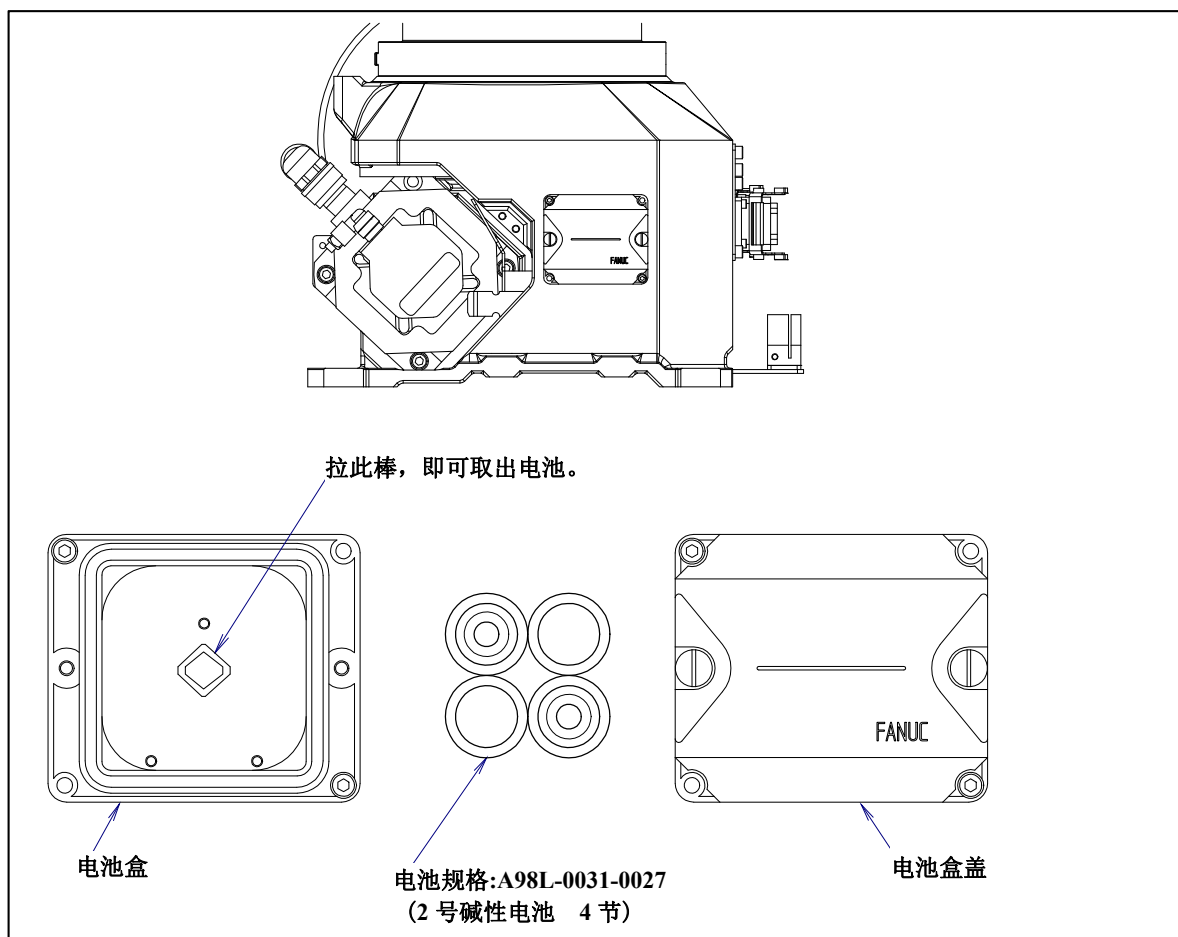


图 7.3.1 (a) 电池的更换

⚠ 注意

若是 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格或者带有防尘防液强化可选购项的机器人，如图 7.3.21(b)所示，请打开覆盖电池盒的板更换电池。电池更换完后，装回电池盒盖板。

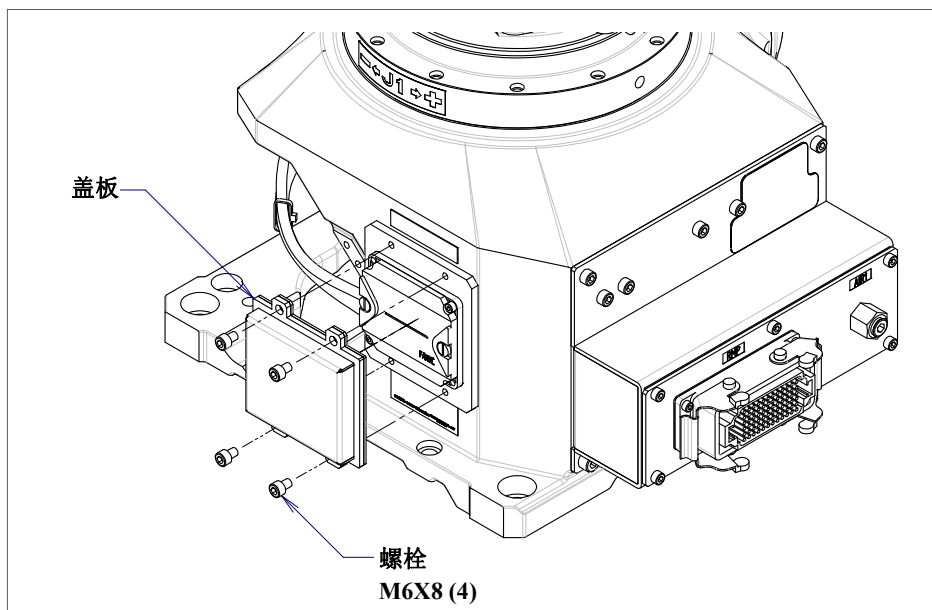


图 7.3.1 (b) 电池盖板的拆除

7.3.2 驱动机构部的润滑脂、润滑油的更换（3 年（11520 小时）定期检修）

J2/J3 轴的减速机的润滑脂以及 J1/J4/J5/J6 轴齿轮箱的润滑油必须按照如下步骤以每 3 年、或者运转累计时间每达 11520 小时的较短一方为周期进行更换。

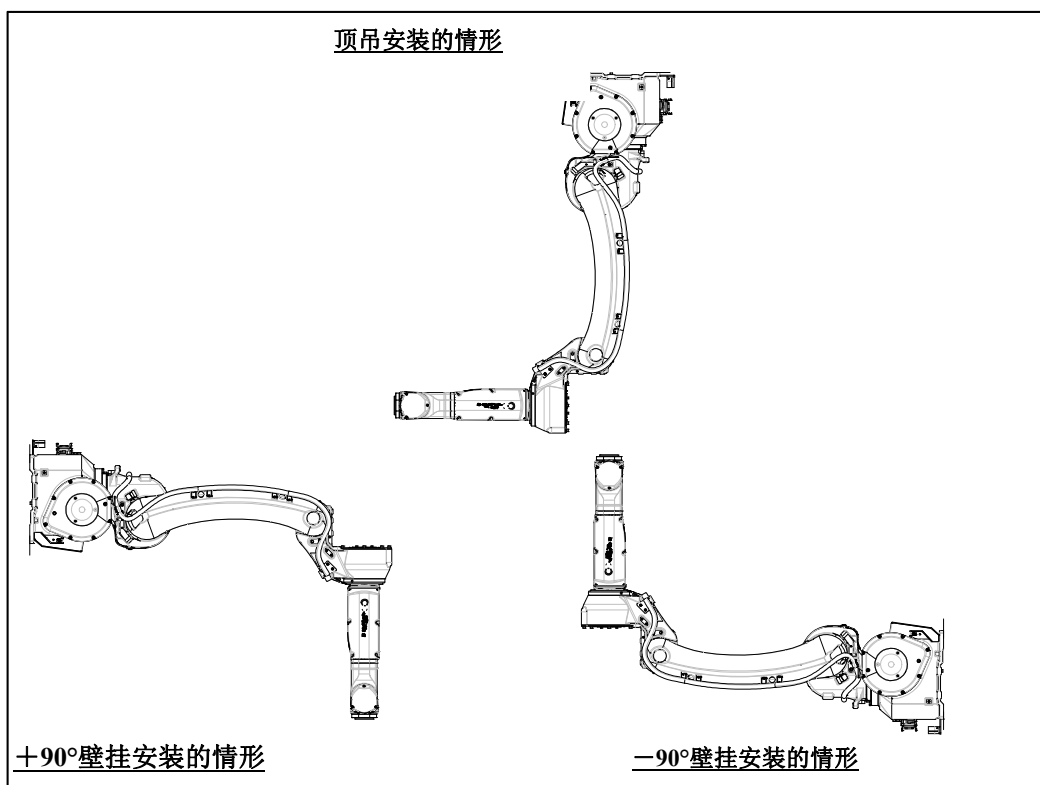


图 7.3.2 (a) 安装形式

7.3.2.1 J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤（M-10iD/12 食品润滑油规格以外）

⚠ 注意

如果供脂作业操作错误，会因为润滑脂室内的压力急剧上升等原因造成油封破损，进而有可能导致润滑脂泄漏或机器人动作不良。进行供脂作业时，务必遵守下列注意事项。

- 1 供脂前，为了排出陈旧的润滑脂，务必拆下排脂口的密封螺栓。
- 2 使用手动泵缓慢供脂。（以每 2 秒按压泵 1 次作为大致标准。）
- 3 尽量不要使用利用工厂压缩空气的空气泵。在某些情况下不得不使用空气泵供脂时，务必保持注油枪前端压力在表 7.3.2.1 (a)所示压力以下。
- 4 务必使用指定的润滑脂。如使用指定外的润滑脂，恐会导致减速机的损坏等故障。
- 5 供脂后，先按照 7.3.2.2 节的步骤释放润滑脂室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
- 6 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。
- 7 润滑脂注入口套件规格：A05B-1227-K002

表 7.3.2.1 (a) 3 年（11520 小时）定期更换用指定润滑脂以及供脂量

供脂部位	供脂量	注油枪前端压力	指定润滑脂
J2 轴减速机	250g (280ml)	0.1MPa 以下(注释)	规格：A98L-0040-0174
J3 轴减速机	200g (220ml)		

注释

用手按压泵供脂时，以每 2 秒按压泵 1 次作为大致标准。

⚠ 警告

打开排脂口的时候，高温的润滑脂有可能猛烈流出。事先用塑料袋等铺在排脂口下。另外，根据需要，请使用耐热手套、防护眼镜、面具、防护服。

润滑脂的更换、补充，应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地面安装时的姿势考虑相对角度。

表 7.3.2.1 (b) 供脂的姿势（J2/J3 轴减速机）

供脂部位		姿势					
		J1	J2	J3	J4	J5	J6
J2 轴减速机供脂姿势	地面安装	任意	0°	任意	任意	任意	任意
	顶吊安装		-90°				
	-90°壁挂安装		90°				
	+90°壁挂安装		-90°				
J3 轴减速机供脂姿势	地面安装	任意	0°	0°	任意	任意	任意
	顶吊安装		0°	180°			
	-90°壁挂安装		0°	0°			
	+90°壁挂安装		0°	0°			

- 1 移动机器人，使其成为表 7.3.2.1 (b)所示的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 拆除排脂口的螺栓和密封螺栓。（图 7.3.2.1 (a)）
- 4 拆除供脂口的密封螺栓或者锥形螺塞，安装随附的润滑脂注入口。
- 5 从供脂口供脂，直到新的润滑脂也从排脂口排出为止。
- 6 供脂后，按照 7.3.2.2 节释放滑脂槽内的残留压力。

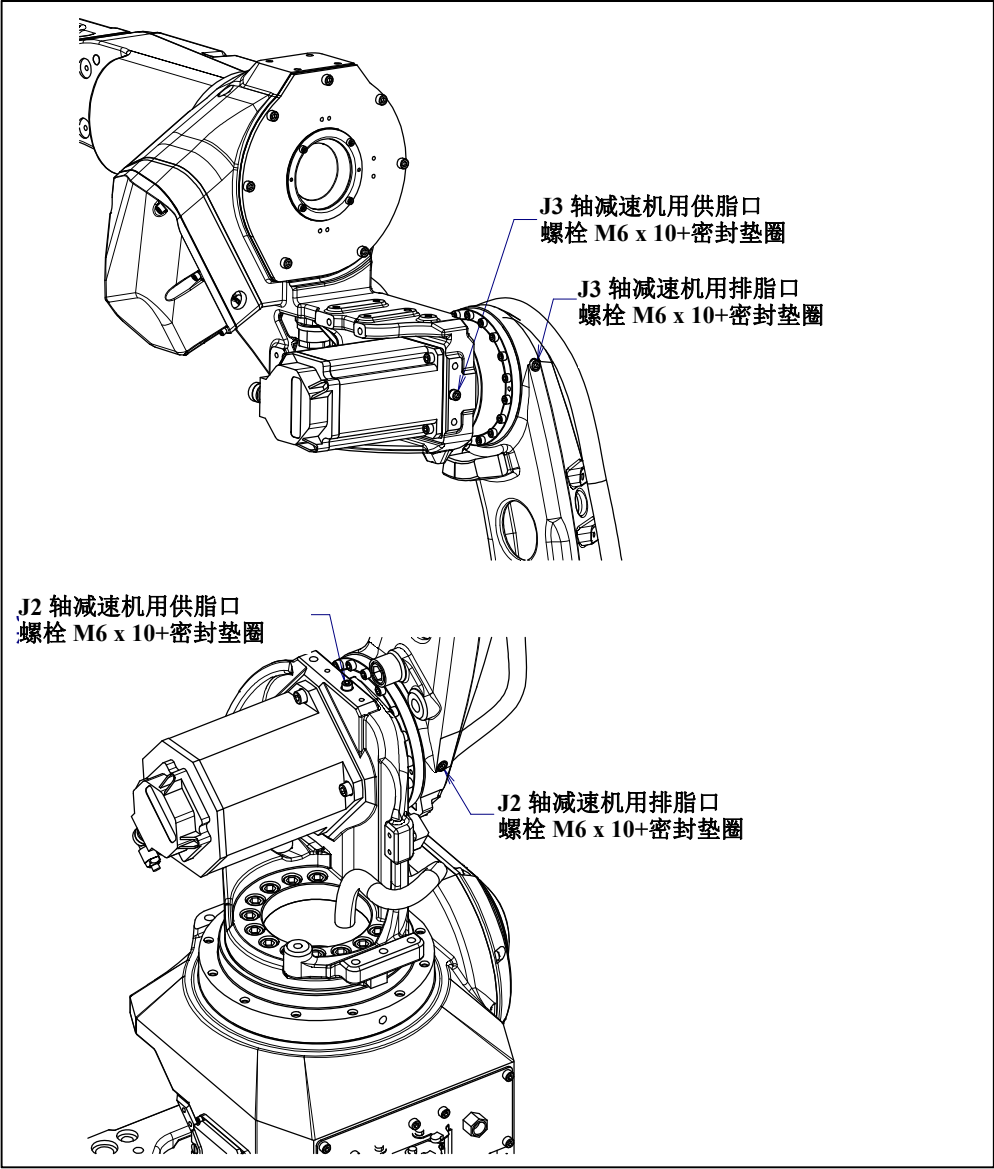


图 7.3.2.1 (a) J2, J3 轴的供脂部位

表 7.3.2.1 (c) 锥形螺塞和密封垫圈的规格

品名	规格
锥形螺塞 (R1/8)	A97L-0001-0436#1-1D
密封垫圈 (M6)	A30L-0001-0048#6M

7.3.2.2 释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤 (J2/J3 轴) (M-10iD/12 食品润滑油规格以外)

供脂后，为释放润滑脂槽内的残留压力，在拆下供脂口和排脂口的锥形螺塞和密封螺栓的状态下，按照下表所示使机器人动作 10 分钟以上。

此时，在供脂口、排脂口下安装回收袋，以避免流出来的润滑脂飞散。

动作轴 润滑脂 更换部	J1 轴	J2 轴	J3 轴	J4 轴	J5 轴	J6 轴
J2 轴减速机	任意	轴角度 60°以上 OVR100%	任意			
J3 轴减速机	任意		轴角度 60°以上 OVR100%	任意		

由于周围的情况而不能执行上述动作时，根据动作角度，调整动作时间。（轴角度只能取 30°的情况下，应使机器人运转 20 分钟以上（原来的 2 倍）。）同时向多个轴供脂或供油时，可以使多个轴同时运行。

上述动作结束后，应在供脂口和排脂口上分别安装锥形螺塞和密封螺栓。重新利用密封螺栓和滑脂注入口时，务须用密封胶带予以密封。

更换润滑脂和润滑油后，在频繁的反转动作和高温环境下再运转的情况下，润滑脂和油槽内压在某些情况下会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，一度开启排脂口、排油口，就可以恢复内压。（打开排脂口、排油口时，注意避免润滑脂、润滑油的飞散。）

7.3.2.3 J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤 (M-10iD/12 食品润滑油规格)

⚠ 注意

- 1 在润滑油不足的状态下运转机器人时，恐会导致齿轮烧伤等驱动机构故障的发生。应充分注意油量。
- 2 如果供油作业操作错误，有可能导致润滑油泄漏或机器人动作不良。进行供油作业时，务必遵守下列注意事项。
 - (1) 务必使用指定的润滑油。如使用指定外的润滑油，恐会导致减速机的损坏等故障。
 - (2) 供脂后，先按照 7.3.2.4 节的步骤释放润滑油室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
 - (3) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

表 7.3.2.3 (a) 3 年 (11520 小时) 定期更换用指定润滑油以及供油量

供油部位	供油量 (注释)	注油枪前端压力	指定润滑油
J2 轴减速机	330 g (390ml)	0.1MPa 以下(注释)	规格: A98L-0040-0255
J3 轴减速机	210 g (250ml)		

注释

供油量不是注入规定量。

润滑油的更换、补充，应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地板面设置时的姿势考虑相对角度。

表 7.3.2.3 (b) 供油时的姿势 (J2/J3 轴减速机)

給油箇所		姿勢					
		J1	J2	J3	J4	J5	J6
J2 轴减速机排油姿势	地面安装	任意	-90°	任意	任意	任意	任意
	顶吊安装		-30°				
	-90°壁挂安装	0°	0°				
	+90°壁挂安装	170°	0°				
J2 轴减速机供油姿势	地面安装	任意	30°				
	顶吊安装		-30°				
	-90°壁挂安装	-170°	60°				
	+90°壁挂安装	0°	60°				
J3 轴减速机排油姿势	地面安装	任意	40°	90°			
	顶吊安装		0°	-90°			
	-90°壁挂安装	0°	0°	0°			
	+90°壁挂安装	170°	0°	0°			
J3 轴减速机供油姿势	地面安装	任意	0°	-45°			
	顶吊安装		0°	45°			
	-90°壁挂安装	0°	0°	135°			
	+90°壁挂安装	-170°	0°	135°			

排油方法

- 1 将机器人移动到表 7.3.2.3 (b)的排油姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 在排油口下设置油盘。然后取下供油口 / 排油口和排气口的螺栓和密封垫圈，排出残余的润滑油。

供油方法

- 按照以下的记述，供油。
- (1) 将机器人移动到表 7.3.2.3 (b)的供油姿势。
 - (2) 按照图 7.3.2.3 (b),(c)，把随附件的适配器 (A290-7228-X327) 装到供油口和排气口上。然后，把油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006) 装到排气口上。
 - (3) 按照图 7.3.2.3 (b),(c)，确认油注入口带有阀门和油盘子带有阀门的阀门已开启，用注油枪(A05B-1221-K005)供油。润滑油从上侧排气口到油盘子出来时，停止注油，关闭油注入口带有阀门，然后取下注油枪。
 - (4) 把螺栓和垫圈装到上侧排气口上。
 - (5) 取下油注入口带有阀门。把螺栓和垫圈装到供油口上。此时，润滑油有可能落下。在下面设置油盘。马上安装螺栓和垫圈。
 - (6) 按照 7.3.2.4 节释放油槽内的残留压力。

⚠ 注意
在阀门关闭的状态下不合适地供油时，油槽的内压会异常上升，恐会导致密封部漏油或油封脱落，要予以充分注意。

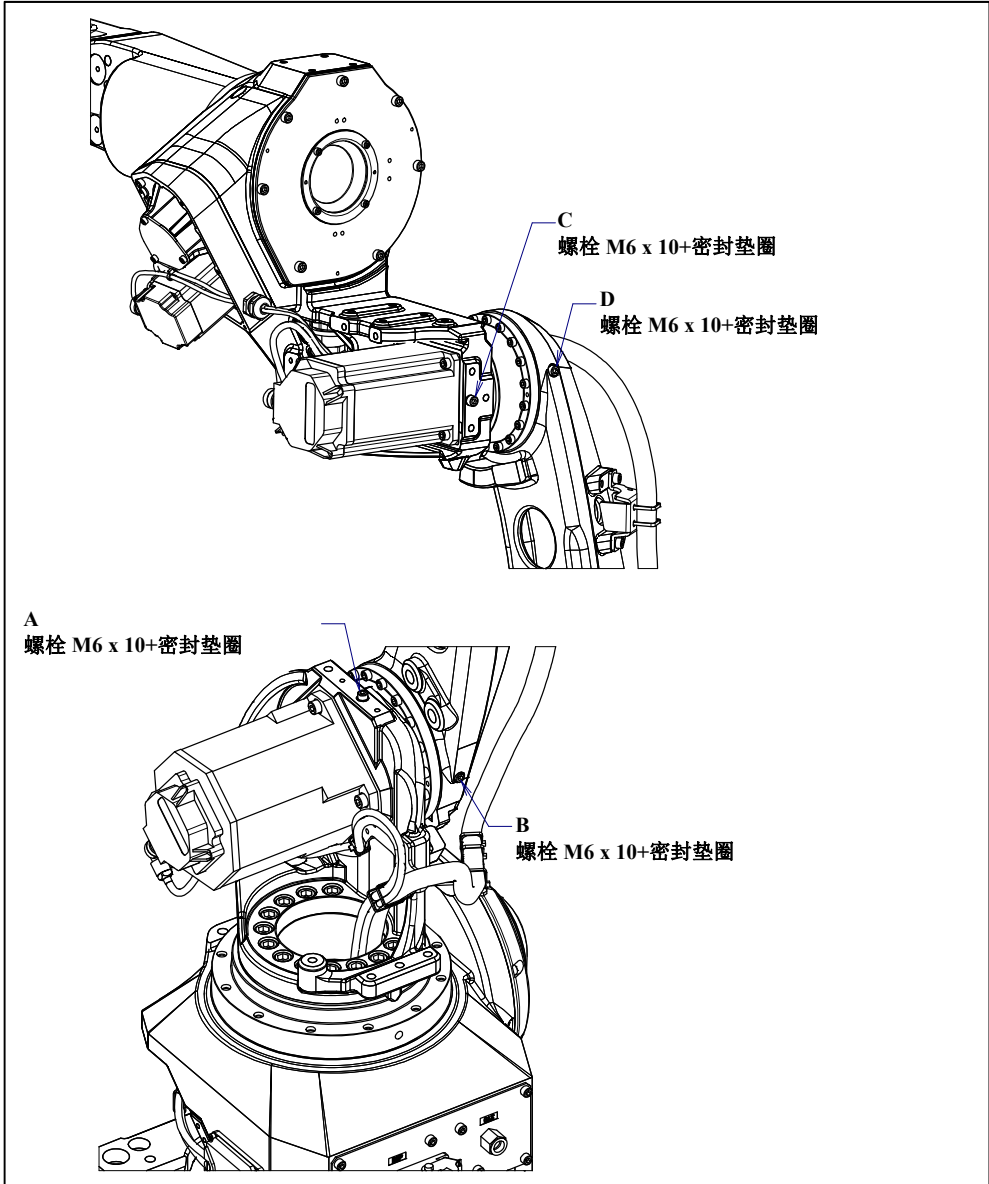


图 7.3.2.3 (a) J2/J3 轴减速机供油部位

表 7.3.2.3 (c) 供油部位 (J2 轴减速机)

安装形式	A	B
地面安装	供油口	排油口/排气口
顶吊安装	供油口/排油口	排气口
-90° 壁挂安装	供油口	排油口/排气口
+90° 壁挂安装	供油口	排油口/排气口

表 7.3.2.3 (d) 给油箇所 (J3 轴减速机)

安装形式	A	B
地面安装	排油口/排气口	供油口
顶吊安装	排油口/排气口	供油口
-90° 壁挂安装	排气口	供油口/排油口
+90° 壁挂安装	排气口	供油口/排油口

表 7.3.2.3 (d) 密封垫圈的规格

品名	规格
密封垫圈 (M6)	A30L-0001-0048#6M

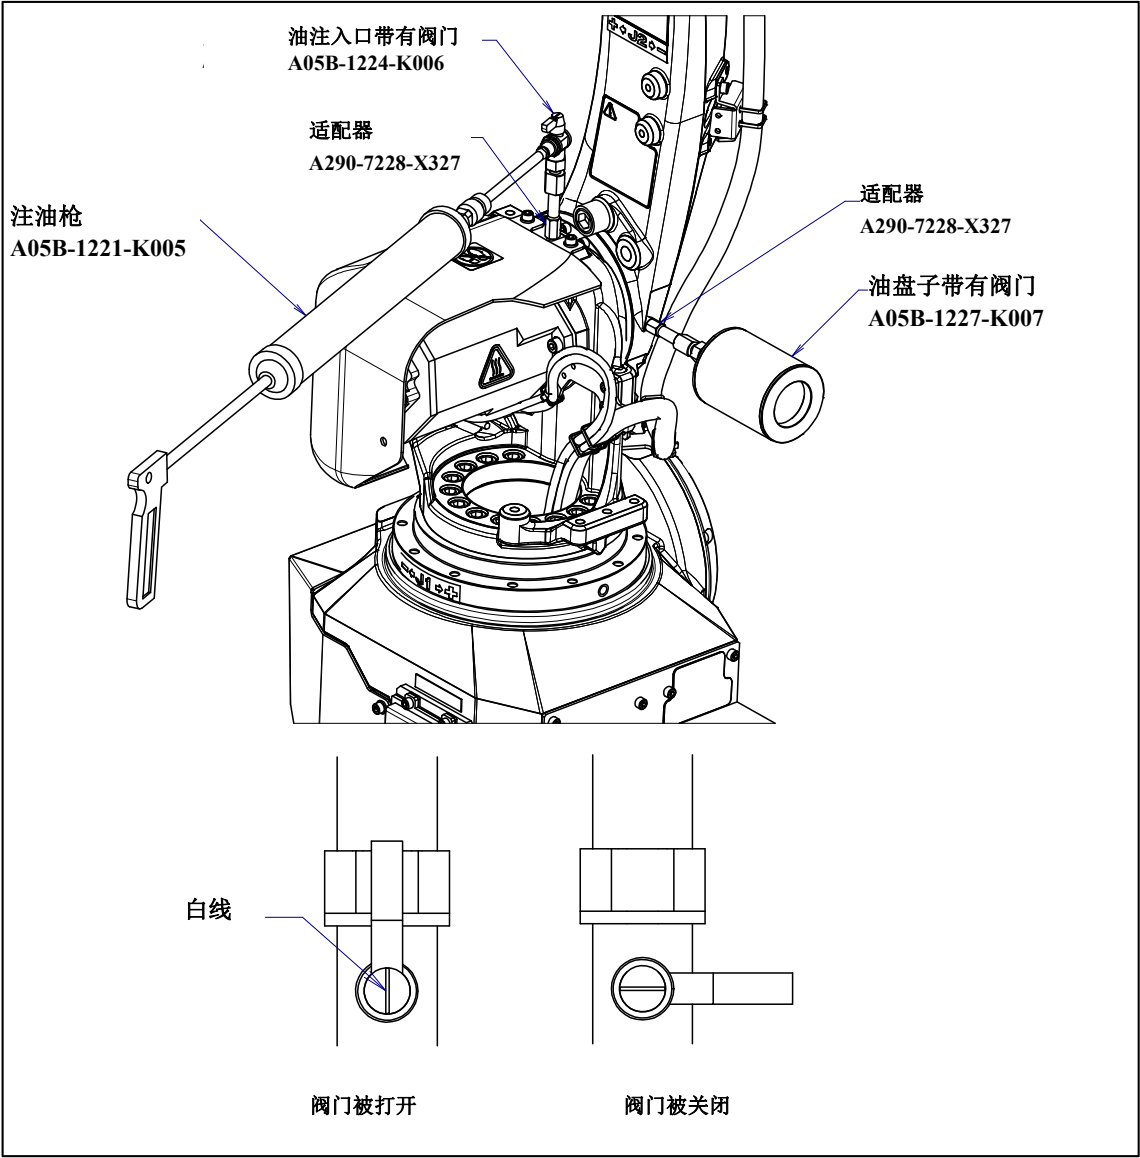


图 7.3.2.3 (b) 用注油枪供油（J2 轴减速机的供油）（地面安装的例）

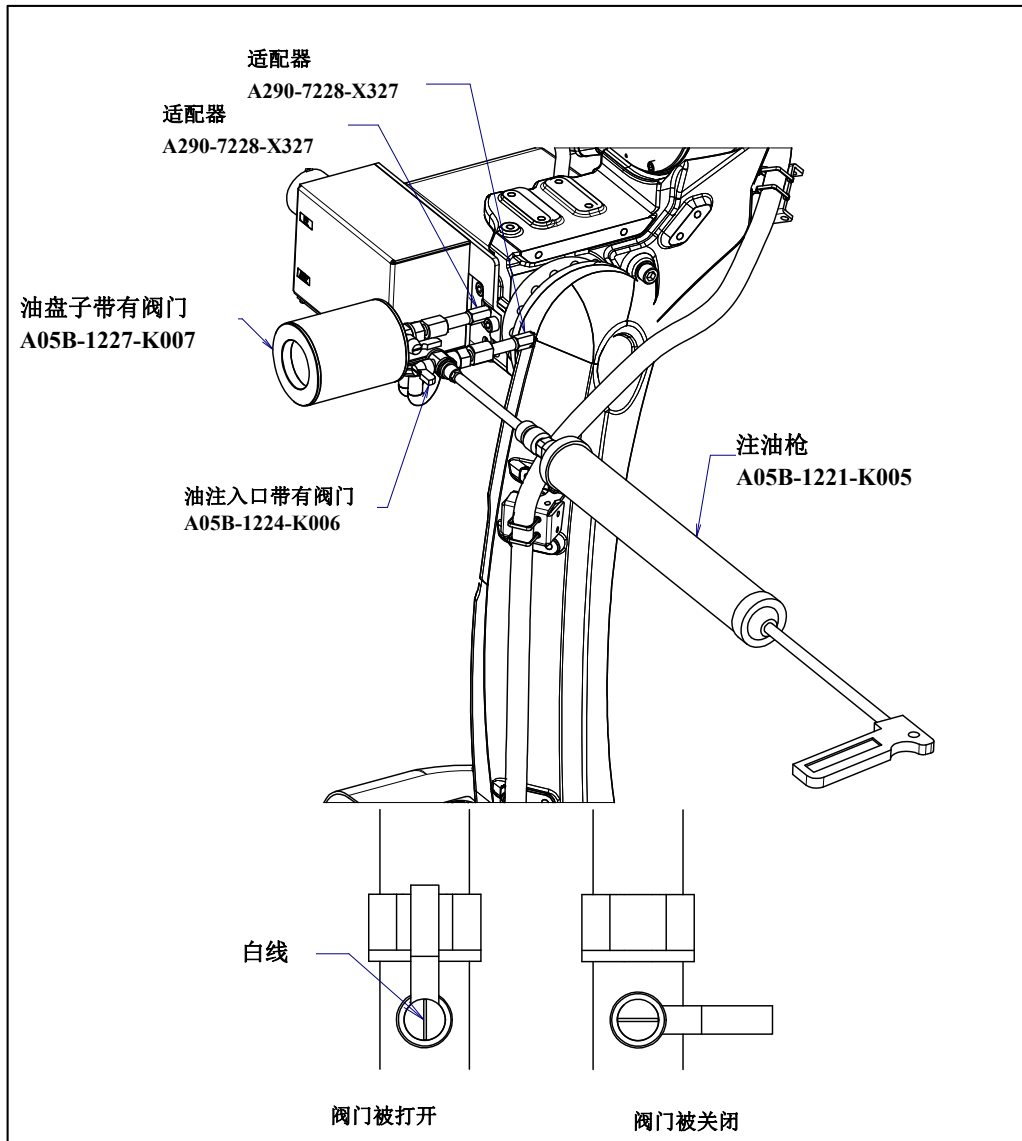


图 7.3.2.3 (c) 用注油枪供油 (J3 轴减速机的供油) (地面安装的例)

7.3.2.4 释放油槽残留压力的作业步骤（J2/J3 轴）(M-10iD/12 食品润滑油规格)

供油后，为释放润滑油槽内的残留压力，在安装螺栓和垫圈的状态下，按照下表所示使机器人动作 10 分钟以上。

动作轴 润滑油 更换部	J1 轴	J2 轴	J3 轴	J4 轴	J5 轴	J6 轴
J2 轴减速机	任意	轴角度 60°以上 OVR100%	任意			
J3 轴减速机	任意		轴角度 60°以上 OVR100%	任意		

由于周围的情况而不能执行上述动作时，应使机器人运转同等次数。（轴角度只能取 30°的情况下，应使机器人运转 20 分钟以上（原来的 2 倍）。）同时向多个轴供脂或供油时，可以使多个轴同时运行。上述动作结束后，以使供油口/排油口朝正上方的姿势，拆除供油口/排油口的螺栓后马上释放残留压力。擦掉粘附在机器人表面的油，在供油口/排油口安装螺栓。

更换润滑油后，在频繁的反转动作和高温环境下再运转的情况下，润滑油槽内压在某些情况下会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，一度开启排气口，就可以恢复内压。（打开排气口时，注意避免润滑油的飞散。）

注意

重新利用供油适配器时，务须用密封胶带予以密封。

密封垫圈的一个面上整面都蒸镀有橡胶，另外一个面只在孔侧附近有橡胶密封部位，表面处于橡胶蒸镀不充分的状态。请将后者的一面朝向螺栓接合面侧。

目视确认密封垫圈，有明显的伤痕时要予以更换。

参照表 7.3.2.3 (c)有关密封螺栓的密封垫圈的规格。

7.3.2.5 J1 轴齿轮箱的润滑油更换步骤

注意

- 1 在润滑油不足的状态下运转机器人时，恐会导致齿轮烧伤等驱动机构故障的发生。应充分注意油量。
- 2 如果供油作业操作错误，有可能导致润滑油泄漏或机器人动作不良。进行供油作业时，务必遵守下列注意事项。
 - (1) 务必使用指定的润滑油。如使用指定外的润滑油，恐会导致减速机的损坏等故障。
 - (2) 供脂后，先按照 7.3.2.9 节的步骤释放润滑油室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
 - (3) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

表 7.3.2.5 (a) 3 年（11520 小时）定期更换用指定润滑油以及供油量

供油部位	供油量（油槽的容量）	注油枪前端压力	指定油
J1 轴齿轮箱	2040 g (2400ml) (+90° 壁挂安装以外) 1360 g (1600ml) (+90° 壁挂安装)	0.1MPa 以下	M-10iD/12 食品润滑油规格以外 规格：A98L-0040-0233 M-10iD/12 食品润滑油规格 规格：A98L-0040-0255

注释

- 1 +90° 壁挂安装的情况下，800ml 的润滑油残存在 J1 轴齿轮箱内。供油量是 1600ml。全部的供油量是 2400ml。
- 2 油量不是注入规定量。

润滑油的更换、补充，应任意的姿势进行。

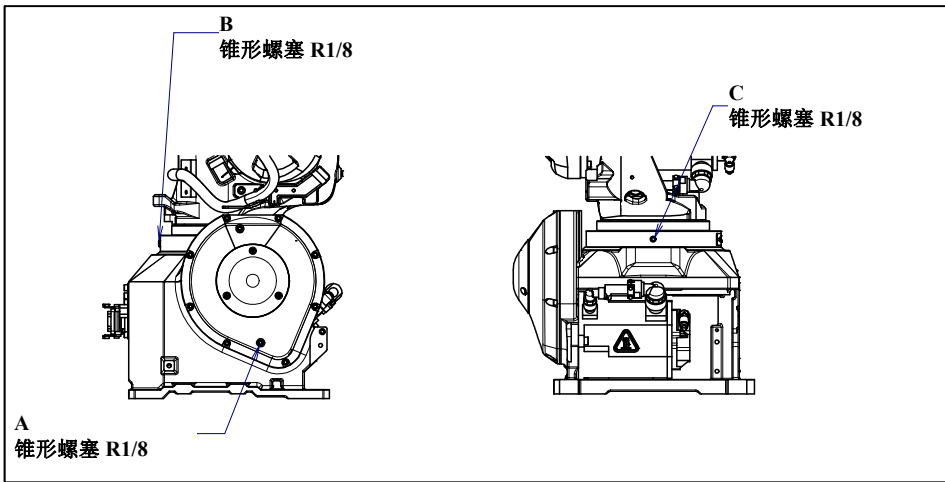


图 7.3.2.5 (a) J1 轴齿轮箱的供脂部位

表 7.3.2.5 (b) 供油部位

安装形式	A	B	C
地面安装	供油口/排油口	排气口	-
顶吊安装	排气口	供油口/排油口	-
-90° 壁挂安装	供油口	排油口	排气口
+90° 壁挂安装	供油口	排气口	排油口

表 7.3.2.5 (b) 锥形螺塞的规格

品名	规格
锥形螺塞 (R1/8)	A97L-0001-0436#2-1D (M-10iD/12 食品润滑油规格以外) A97L-0001-0436 # 2-1SUS-D (M-10iD/12 食品润滑油规格)

排油方法

- 1 切断控制装置的电源。
- 2 在排油口下设置油盘。取下供油口/排油口和排气口的锥形螺塞，把出残余的润滑油。

供油方法

按照以下的记述，供油。

- (1) 把油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006) 装到供油口上。
- (2) 把油盘子带有阀门 (A05B-1227-K007) 装到 J1 轴齿轮箱用排气口上。
- (3) 按照图 7.3.2.3 (b)，确认油注入口带有阀门和油盘子带有阀门的阀门已开启，用注油枪 (A05B-1221-K005) 供油。此时，请安装上在注油中为了保持注油枪安定姿势的姿势保持用适配器 (添付在 A05B-1224-K006)。

+90° 壁挂安装以外

润滑油从排气口到油盘子出来时，停止注油，关闭油注入口带有阀门，然后取下注油枪。

+90° 壁挂安装

追加 1600ml 的润滑油，停止油注入口带有阀门的阀门，取下注油枪。

- (4) 把密封螺栓装到排气口上。把密封螺栓换成新的。重新利用其时，必须用密封胶带予以密封。
- (5) 取下油注入口，将锥形螺塞装到供油口/排油口上。此时，润滑油会滴下。在供油口/排油口下设置油盘，马上安装锥形螺塞。把锥形螺塞换成新的。重新利用其时，必须用密封胶带予以密封。
- (6) 按照 7.3.2.9 节释放油槽内的残留压力。



注意

在阀门关闭的状态下不合适地供油时，油槽的内压会异常上升，恐会导致密封部漏油或油封脱落，要予以充分注意。

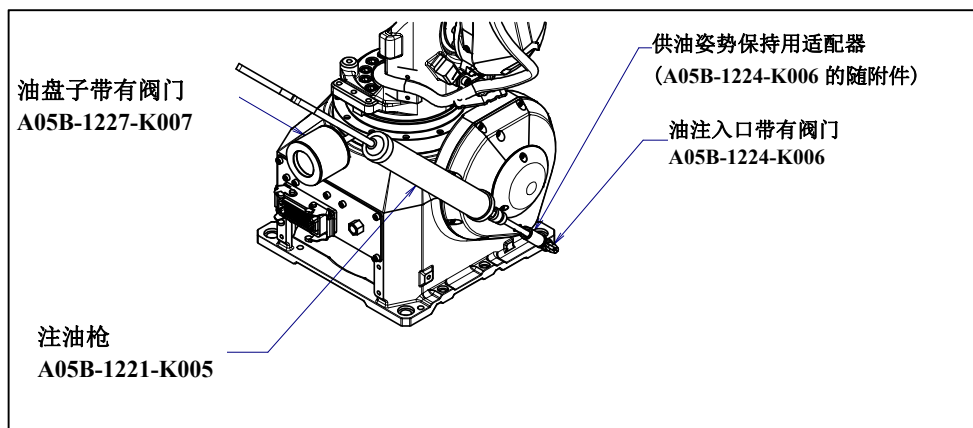


图 7.3.2.3 (b) 用注油枪供油 (J1 轴齿轮箱的供油)

7.3.2.6 J4 轴齿轮箱的润滑油更换步骤

⚠ 注意

- 1 在润滑油不足的状态下运转机器人时，恐会导致齿轮烧伤等驱动机构故障的发生。应充分注意油量。
- 2 如果供油作业操作错误，有可能导致润滑油泄漏或机器人动作不良。进行供油作业时，务必遵守下列注意事项。
 - (1) 务必使用指定的润滑油。如使用指定外的润滑油，恐会导致减速机的损坏等故障。
 - (2) 供脂后，先按照 7.3.2.9 节的步骤释放润滑油室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
 - (3) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

表 7.3.2.6 (a) 3 年（11520 小时）定期更换用指定润滑油以及供油量

供油部位	供油量（油槽的容量）	注油枪前端压力	指定油
J4 轴齿轮箱	670g (790ml)	0.1MPa 以下	M-10iD/12 食品润滑油规格以外 规格：A98L-0040-0233 M-10iD/12 食品润滑油规格 规格：A98L-0040-0255

注释：油量不是注入规定量。

润滑油的更换、补充，应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地板面设置时的姿势考虑相对角度。

表 7.3.2.6 (b) 供油时的姿势（J4 轴齿轮箱）

供油部位		姿勢					
		J1	J2	J3	J4	J5	J6
J4 轴齿轮箱	地面安装	任意	任意	0°	任意	任意	任意
	顶吊安装			180°			
	-90°壁挂安装	0°		-90°			
	+90°壁挂安装			90°			

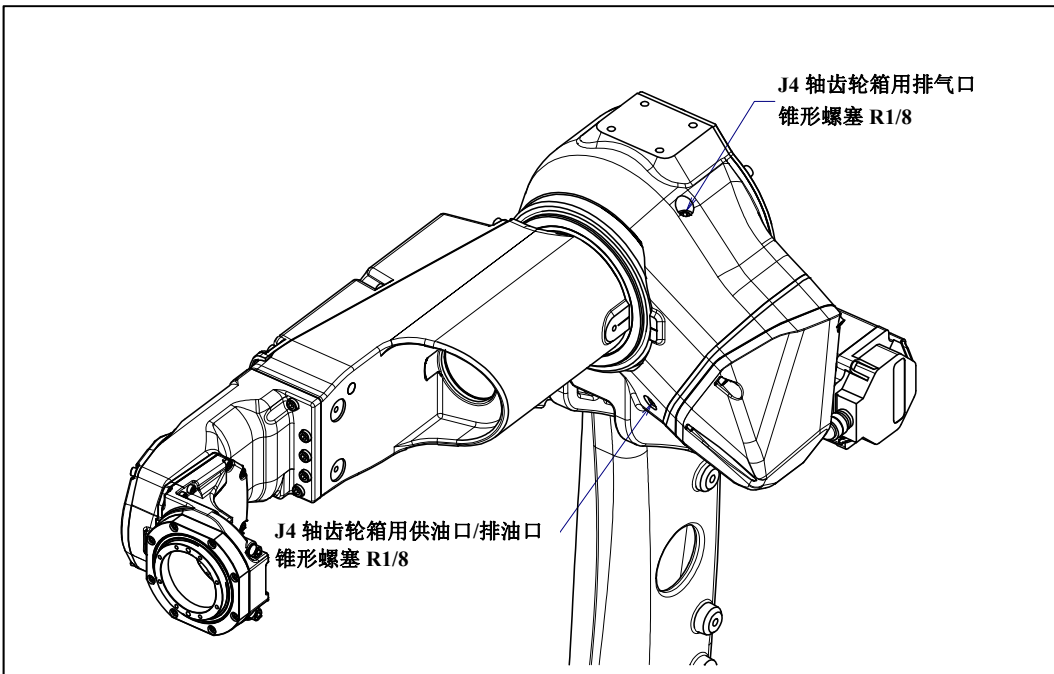


图 7.3.2.6 (a) J4 轴齿轮箱的供脂部位

表 7.3.2.6 (c) 锥形螺塞的规格

品名	规格
锥形螺塞 (R1/8)	A97L-0001-0436#2-1D (M-10iD/12 食品润滑油规格以外) A97L-0001-0436 # 2-1SUS-D (M-10iD/12 食品润滑油规格)

排油方法

- 1 将机器人移动到表 7.3.2.6 (b) 的 J4 轴齿轮箱排油姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 在排油口下设置油盘。然后取下供油口 / 排油口和排气口的锥形螺塞，排出把残余的润滑油。（见图 7.3.2.4 (b)）

供油方法

按照以下的记述，供油。

- (1) 把油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006) 装到供油口上。
- (2) 把油盘子带有阀门 (A05B-1227-K007) 装到 J4 轴齿轮箱用排气口上。
- (3) 按照图 7.3.2.6 (b)，确认油注入口带有阀门和油盘子带有阀门的阀门已开启，用注油枪(A05B-1221-K005)供油。此时，请安装上在注油中为了保持注油枪安定姿势的姿势保持用适配器（添付在 A05B-1224-K006）。润滑油从排气口到油盘子出来时，停止注油，关闭油注入口带有阀门，然后取下注油枪。
- (4) 关油盘子的阀门，取下油盘子，把锥形螺塞装到排气口上。把锥形螺塞换成新的。重新利用其时，必须用密封胶带予以密封。
- (5) 取下油注入口，然后把锥形螺塞装到供油口/排油口上。此时，润滑油有可能落下。在供油口/排油口下设置油盘。马上安装锥形螺塞。把锥形螺塞换成新的。重新利用其时，必须用密封胶带予以密封。
- (6) 按照 7.3.2.9 节释放油槽内的残留压力。



注意

在阀门关闭的状态下不合适地供油时，油槽的内压会异常上升，恐会导致密封部漏油或油封脱落，要予以充分注意。

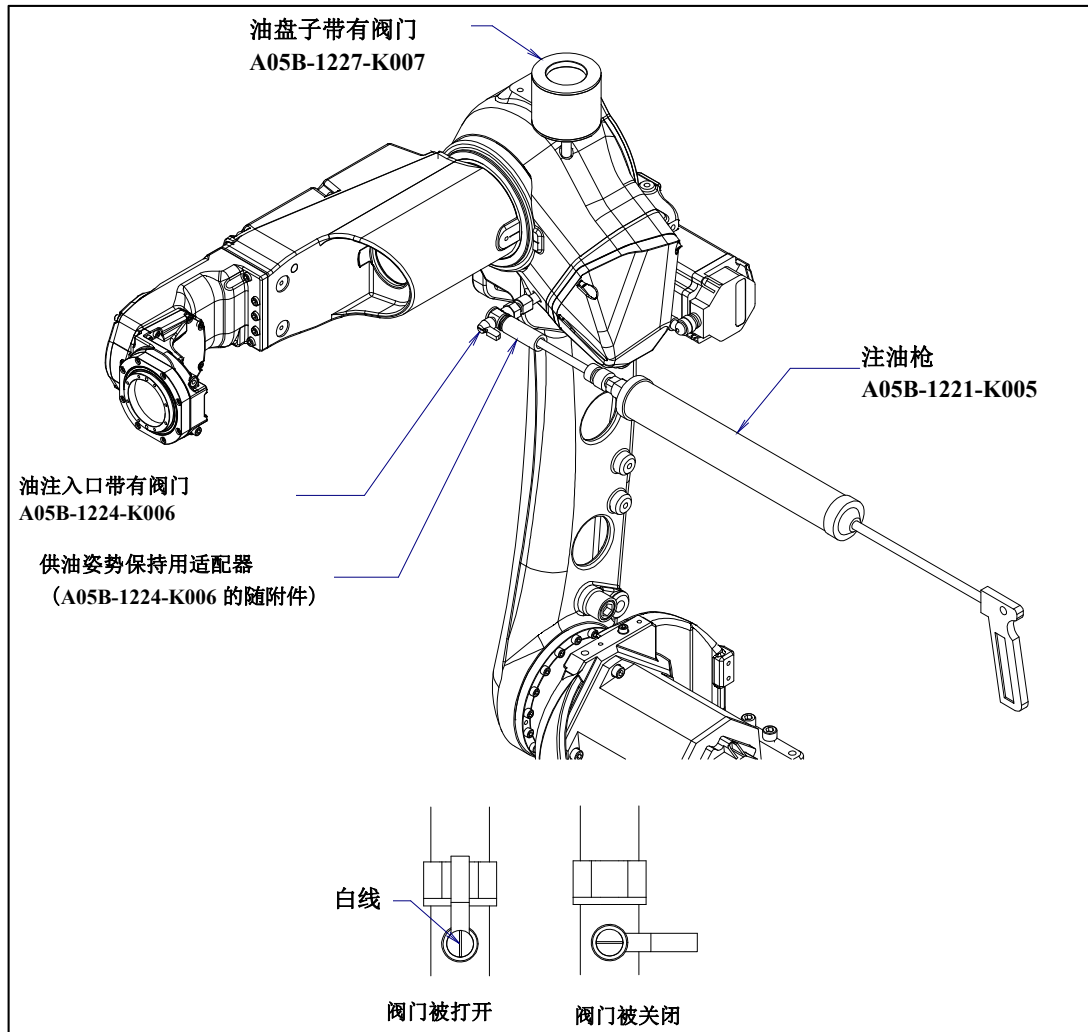


图 7.3.2.6 (b) 用注油枪供油 (J4 轴齿轮箱的供油)

7.3.2.7 J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤 (ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L, M-10iD/12/10L/8L)

⚠ 注意

- 1 在润滑油不足的状态下运转机器人时，恐会导致齿轮烧伤等驱动机构故障的发生。应充分注意油量。
- 2 如果供油作业操作错误，有可能导致润滑油泄漏或机器人动作不良。进行供油作业时，务必遵守下列注意事项。
 - (1) 务必使用指定的润滑油。如使用指定外的润滑油，恐会导致减速机的损坏等故障。
 - (2) 供脂后，先按照 7.3.2.9 节的步骤释放润滑油室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
 - (3) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

表 7.3.2.7 (a) 3 年 (11520 小时) 定期更换用指定润滑油以及供油量

供油部位	供油量 (油槽的容量) (注释)	注油枪前端压力	指定油
J5/J6 轴齿轮箱	280 g (330ml)	0.1MPa 以下	M-10iD/12 食品润滑油规格以外 规格: A98L-0040-0233 M-10iD/12 食品润滑油规格 规格: A98L-0040-0255

注释: 油量不是注入规定量。

润滑油的更换、补充，应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地板面设置时的姿势考虑相对角度。
M-10iD/12 防尘手腕外罩的情况下，按照 7.3.3 节取下手腕外罩之后进行作业。

表 7.3.2.7 (b) 供油的姿势 (J5/J6 轴齿轮箱)

供油部位		姿势					
		J1	J2	J3	J4	J5	J6
J5/J6 轴齿轮箱	地面安装	任意	任意	0°	0°	0°	任意
	顶吊安装			0°	180°		
	-90°壁挂安装	0°		90°	0°		
	+90°壁挂安装			90°	180°		
J5/J6 轴齿轮箱 释放残留压力 时	地面安装	任意		20°~90°	-90°	任意	任意
	顶吊安装			-20°~-90°	-90°		
	-90°壁挂安装	0°		0°~70°	90°		
	+90°壁挂安装			110°~180°	-90°		

(注释) 有复数姿势的时候，请选择容易的姿势。

排油方法

- 1 将机器人移动到表 7.3.2.7 (b)的润滑油更换用姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 在排油口下设置油盘。
- 4 取下 2 个排油口的螺栓和密封垫圈。另外，取下供油口的锥形螺塞。（按照图 7.3.2.7 (a)）此时，为了防油的溢出到周围，最后取下供油口的螺栓。）
- 5 等到油全都排出以后，把螺栓和密封垫圈装到排油口上。

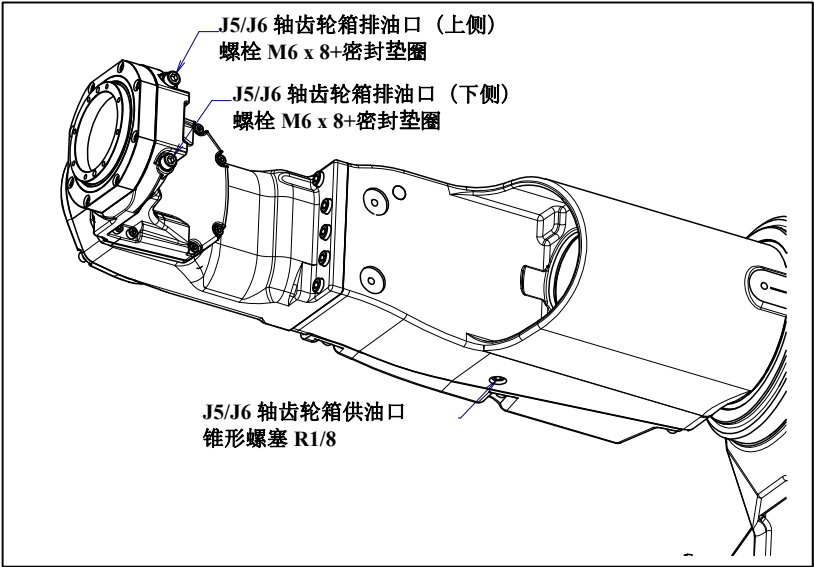


图 7.3.2.7 (a) 供油口和排油口

表 7.3.2.7 (c) 密封垫圈和锥形螺塞的规格

品名	规格
密封垫圈 (M6)	A30L-0001-0048#6M
锥形螺塞 (R1/8)	A97L-0001-0436#1-1D(M-10iD/12 食品润滑油规格以外) A97L-0001-0436#2-1SUS-D (M-10iD/12 食品润滑油规格)

供油方法

- (1) 按照图 7.3.2.7 (b), 把油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006) (图 7.3.2.7 (c)) 装到供油口上。
- (2) 按照图 7.3.2.7 (b), 确认油注入口带有阀门的阀门已开启, 用注油枪 (A05B-1221-K005) 供油。润滑油从上侧的排油口出来时, 停止注油, 关闭油注入口带有阀门, 然后取下注油枪。
- (3) 把螺栓和密封垫圈装到上侧的排油口上。
- (4) 取下油注入口带有阀门, 将锥形螺塞装到供油口上。此时, 润滑油会滴下。在下设置油盘, 马上安装锥形螺塞。把锥形螺塞换成新的。重新利用其时, 必须用密封胶带予以密封。
- (5) 按照 7.3.2.9 节释放油槽内的残留压力。



注意

在阀门关闭的状态下不合适地供油时, 油槽的内压会异常上升, 恐会导致密封部漏油或油封脱落, 要予以充分注意。

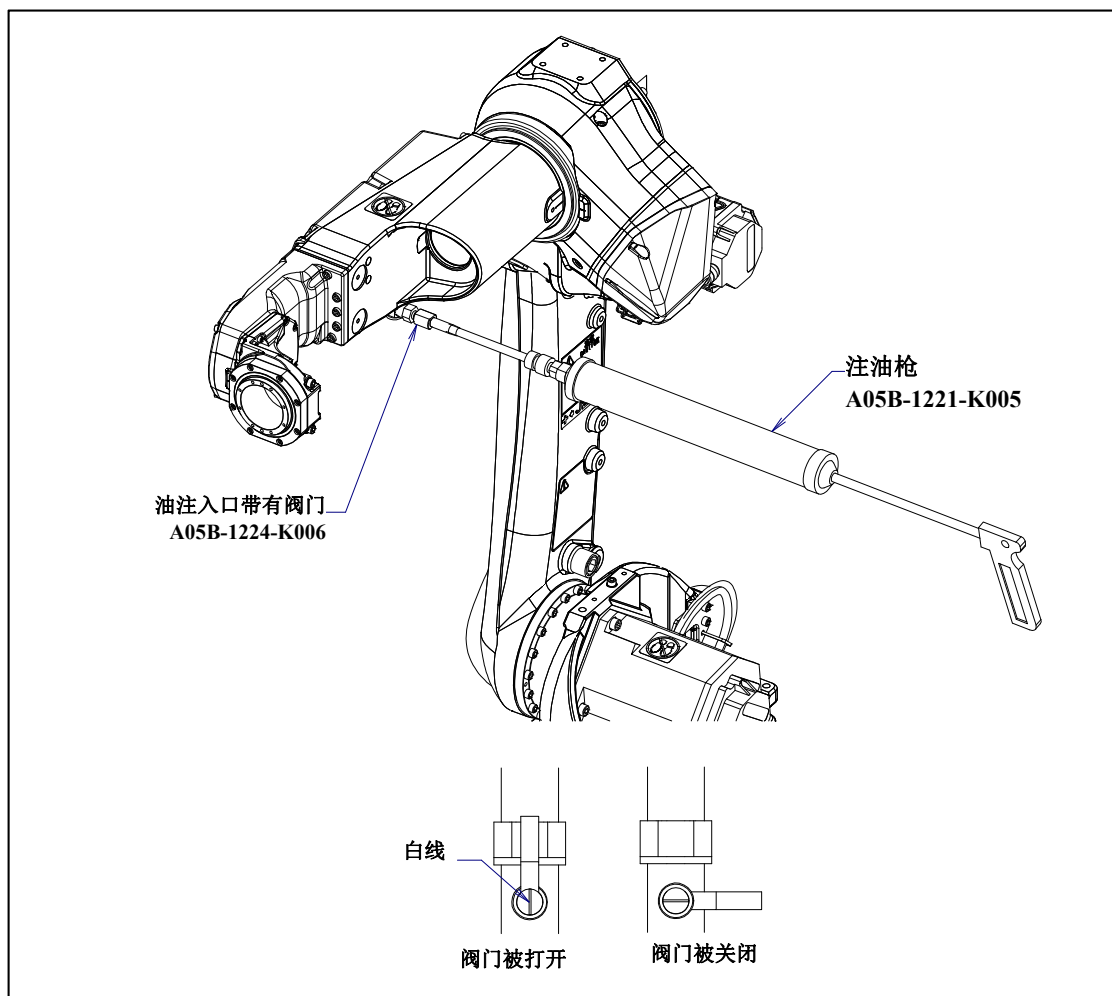


图 7.3.2.7 (b) 用注油枪供油

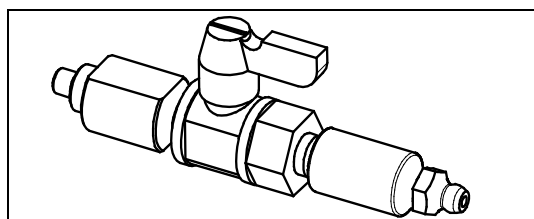


图 7.3.2.7 (c) 油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006)

7.3.2.8 J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤 (ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S)

⚠ 注意

- 1 在润滑油不足的状态下运转机器人时，恐会导致齿轮烧伤等驱动机构故障的发生。应充分注意油量。
- 2 如果供油作业操作错误，有可能导致润滑油泄漏或机器人动作不良。进行供油作业时，务必遵守下列注意事项。
 - (1) 务必使用指定的润滑油。如使用指定外的润滑油，恐会导致减速机的损坏等故障。
 - (2) 供脂后，先按照 7.3.2.9 节的步骤释放润滑油室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
 - (3) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

表 7.3.2.8 (a) 3 年（11520 小时）定期更换用指定润滑油以及供油量

供油部位	供油量（油槽的容量） (注释)	注油枪前端压力	指定油
J5/J6 轴齿轮箱	680 g (800ml)	0.1MPa 以下	规格：A98L-0040-0233

注释：油量不是注入规定量。

润滑油的更换、补充，应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地板面设置时的姿势考虑相对角度。

表 7.3.2.8 (b) 供油的姿势（J5/J6 轴齿轮箱）

供油部位		姿势					
		J1	J2	J3	J4	J5	J6
J5/J6 轴齿轮箱	地面安装	任意	任意	0°	0°	0°	任意
	顶吊安装			0°	180°		
	-90°壁挂安装	0°		-90°	0°		
	+90°壁挂安装			90°	0°		
J5/J6 轴齿轮箱 释放残留压力 时	地面安装	任意		0°	-90°	任意	任意
	顶吊安装			0°	90°		
	-90°壁挂安装	0°		-90°	-90°		
	+90°壁挂安装			90°	-90°		

(注释) 有复数姿势的时候，请选择容易的姿势。

排油方法

- 1 将机器人移动到表 7.3.2.8 (b) 的润滑油更换用姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 在供油口和排油口下设置油盘。
- 4 取下 2 个排油口的螺栓和密封垫圈。另外，取下供油口的螺栓和密封垫圈或者锥形螺塞。（按照图 7.3.2.8 (a)）此时，为了防油的溢出到周围，最后取下供油口的螺栓。
- 5 等到油全都排出以后，把螺栓和密封垫圈装到下侧排油口上。

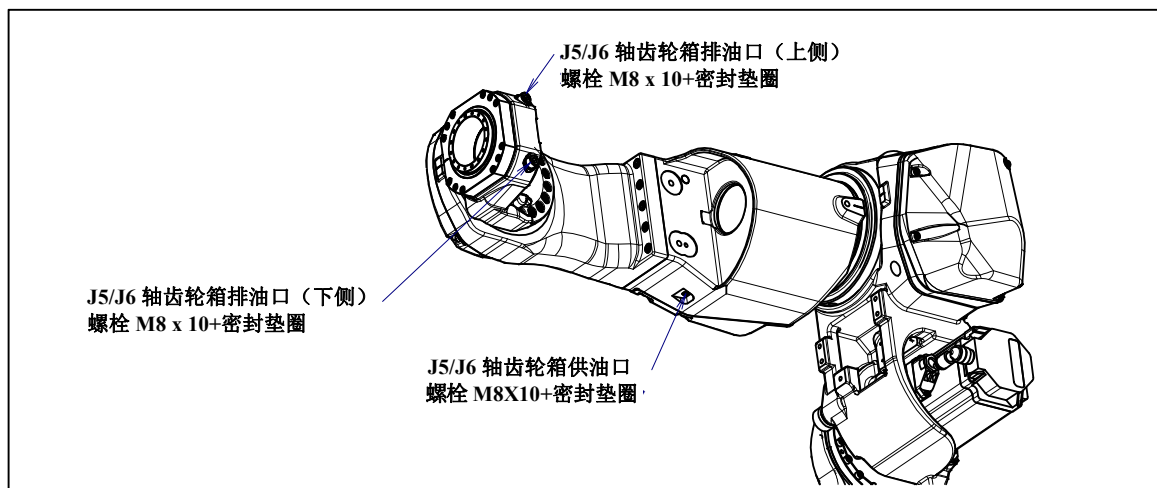


图 7.3.2.8 (a) 供油口和排油口

表 7.3.2.8 (c) 密封垫圈和锥形螺塞的规格

品名	规格
密封垫圈 (M8)	A30L-0001-0048#8M

供油方法

- (1) 按照图 7.3.2.8 (b), 把供油适配器和油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006) (图 7.3.2.8 (c)) 装到供油口上。
- (2) 按照图 7.3.2.8 (b), 确认油注入口带有阀门的阀门已开启, 用注油枪 (A05B-1221-K005) 供油。润滑油从上侧的排油口出来时, 停止注油, 关闭油注入口带有阀门, 然后取下注油枪。
- (3) 把螺栓和密封垫圈装到上侧的排油口上。
- (4) 取下油注入口带有阀门和供油适配器, 将螺栓和垫圈装到供油口上。此时, 润滑油会滴下。在下设置油盘, 马上安装螺栓和垫圈。
- (5) 按照 7.3.2.9 节释放油槽内的残留压力。



注意

在阀门关闭的状态下不合适地供油时, 油槽的内压会异常上升, 恐会导致密封部漏油或油封脱落, 要予以充分注意。

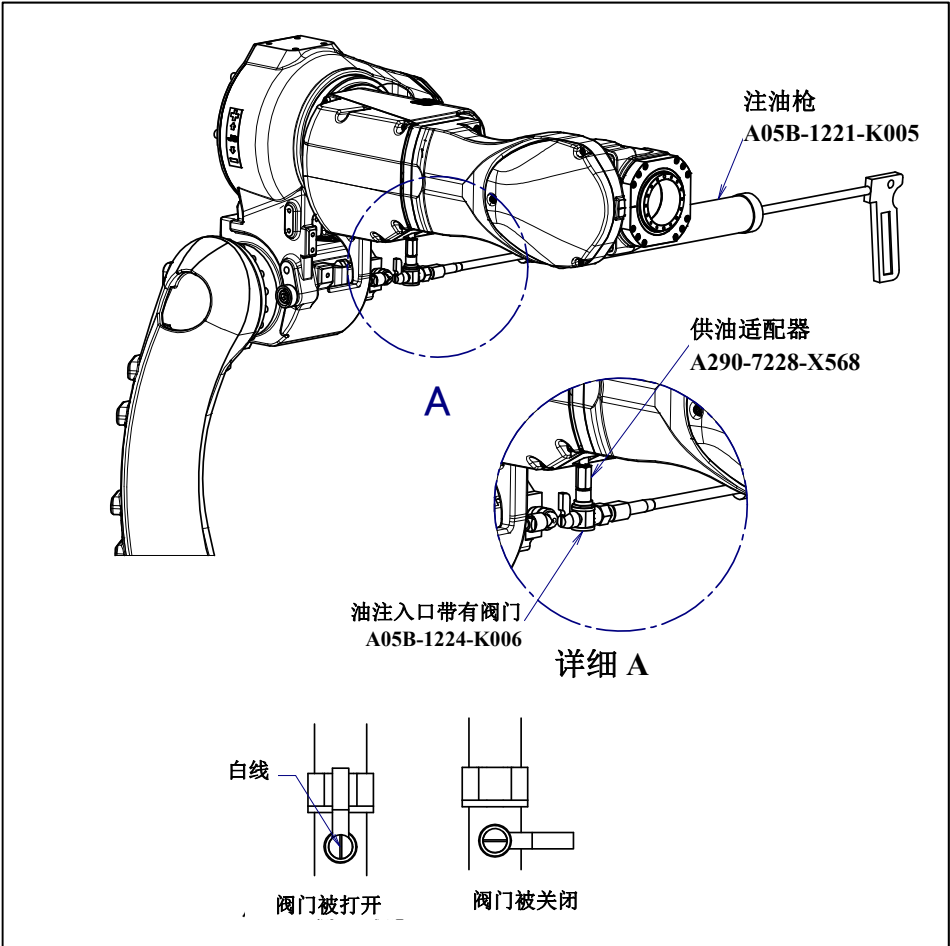


图 7.3.2.8 (b) 用注油枪供油

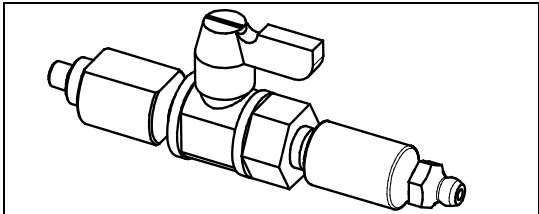


图 7.3.2.8 (c) 油注入口带有阀门 (A05B-1224-K006)

7.3.2.9 释放油槽残留压力的作业步骤（J1/J4/J5/J6 轴）

供油后，为适当调节油量而执行如下动作。

J1 轴齿轮箱的情形

以 $\pm 90^\circ$ OVR100%使 J1 轴动作 10 分钟。此时，务必在安装着锥形螺塞的状态下使轴动作。动作结束后，拆除 J1 轴齿轮箱排气口后马上释放残留压力。擦掉粘附在机器人表面的油，在供油口安装螺塞。

J4 轴齿轮箱的情形

以 $\pm 90^\circ$ OVR100%使 J4 轴动作 10 分钟。此时，务必在安装着锥形螺塞的状态下动作。动作结束后，以使 J4 轴齿轮箱排油口朝正上方的姿势（地面安装的情形下是 $J3=0^\circ$ ），拆除 J4 轴齿轮箱供油口/排油口后马上释放残留压力。擦掉粘附在机器人表面的油，在供油口安装螺塞。

J5/J6 轴齿轮箱的情形

移动到残留压力释放时的姿势，在关闭供油口和排油口的状态下，并在 $\pm 90^\circ$ OVR100%下使 J5、J6 轴动作 10 分钟。此时，请创建一个能够使 J5 轴、J6 轴都移动的程序。

动作结束后，以使排油口朝正上方的姿势（地面安装的情形下是 $J3=0^\circ$ ， $4=-90^\circ$ ），取下一方的排油口的螺栓，后马上释放残留压力。（打开排油口时，注意避免润滑脂的飞散。）擦掉机器人表面粘附的油，彻底拧紧排油口的螺栓。

由于周围的情况而不能执行上述动作时，根据动作角度，调整动作时间。（轴角度只能取 45° 的情况下，应使机器人运转 2 倍的时间即 20 分钟以上。）

同时向多个轴供脂或供油时，可以使多个轴同时运行。

更换润滑脂和润滑油后，在频繁的反转动作和高温环境下再运转的情况下，润滑脂和油槽内压在某些情况下会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，一度开启排脂口、排油口，就可以恢复内压。（打开排脂口、排油口时，注意避免润滑脂、润滑油的飞散。）



注意

重新利用密封螺栓和锥形螺塞时，务须用密封胶带予以密封。

密封垫圈的一个面上整面都蒸镀有橡胶，另外一个面只在孔侧附近有橡胶密封部位，表面处于橡胶蒸镀不充分的状态。请将后者的一面朝向螺栓接合面侧。

目视确认密封垫圈，有明显的伤痕时要予以更换。

参照表 7.3.2.7 (c)，表 7.3.2.8 (c)有关密封螺栓的密封垫圈的规格。

7.3.3 手腕外罩的更换（M-10iD/12 防尘手腕外罩规格）

手腕外罩的更换、应以下列姿势进行。倾斜角设置时的姿势，请根据地面安装时的姿势考虑相对角度。

表 7.3.3 (a) 手腕外罩更换时的姿势

安装形式	姿势					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
地面安装	任意	任意	0°	0°	0°	任意
顶吊安装						
-90°壁挂安装	0°		90°			
+90°壁挂安装						

- 1 用十字形螺丝起子或者一字形螺丝起子拧松用于固定手腕外罩的收紧带，然后取下收紧带。（图 7.3.3 (a)）
- 2 取下手腕外罩板的螺栓。（图 7.3.3 (b)）
- 3 打开在手腕外罩 J4 轴侧下部的粘扣带。然后将其拉出到手腕顶端方向。（图 7.3.3 (c)）
- 4 按照与上述相反的步骤安装新的手腕外罩。安装时使收紧带的螺栓部分尽量靠近到手腕顶端侧。
- 5 以低速将机器人移动到 J4=180° 的姿势。确认收紧带的螺栓是否与 J3 外壳干涉。如果干涉，请重新安装收紧带。（图 7.3.3 (d)）

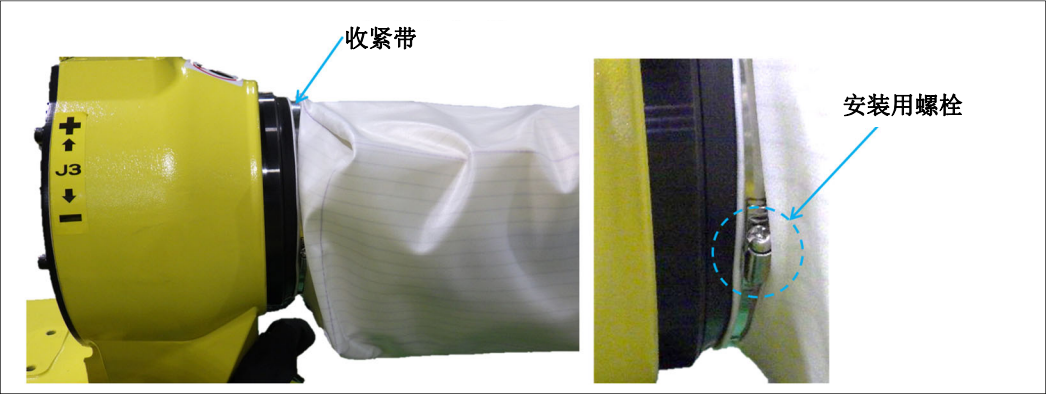


图 7.3.3 (a) 手腕外罩收紧带的拆除

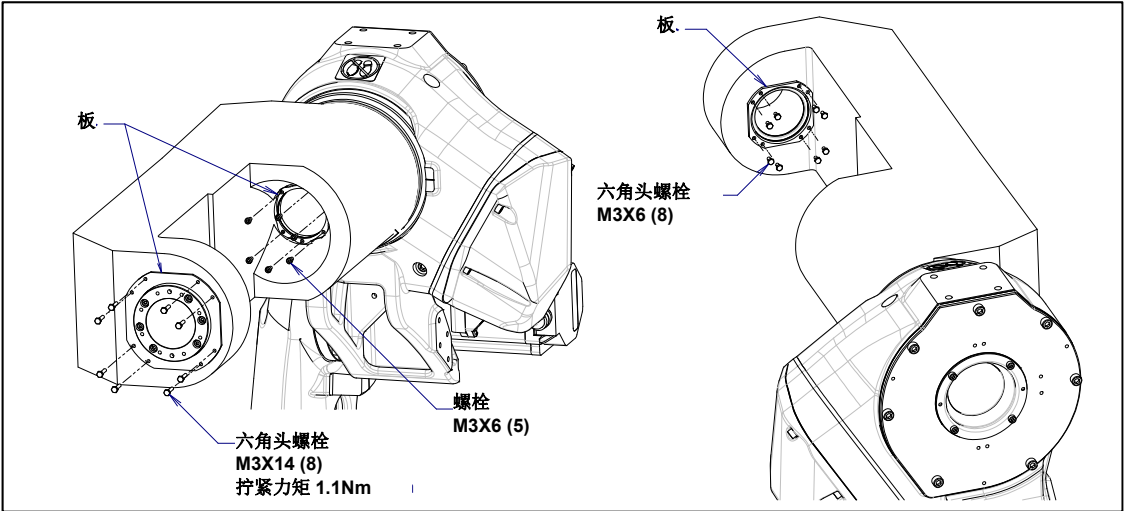


图 7.3.3 (b) 手腕外罩安装螺栓的拆除

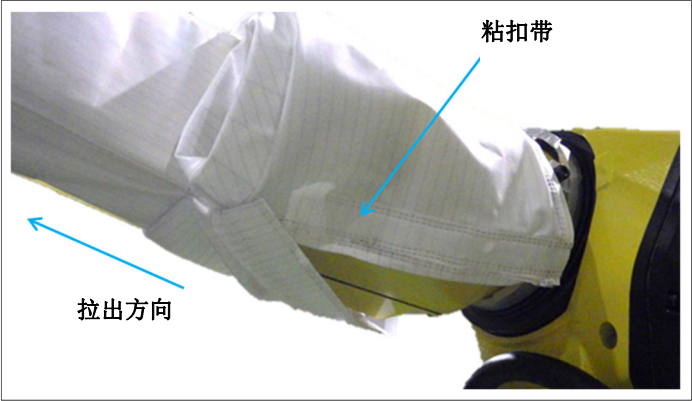


图 7.3.3 (c) 手腕外罩的拆除

表 7.3.3 (b) 手腕外罩的规格

品名	规格
手腕外罩	A98L-0040-0387



图 7.3.3 (d) 收紧带的确认

7.4 保管

保管机器人时，以运送姿势将机器人保管在水平面上。（见 1.1 节）

8 零点标定的方法

零点标定是使机器人各轴的轴角度与连接在各轴电机上的绝对值脉冲编码器的脉冲计数值对应起来的操作。具体来说，零点标定是求取零位中的脉冲计数值的操作。

 **注意**
1 ARC Mate 100iD, M-10iD 系列的情况下，从工厂发货时在重力补偿功能有效的状态下被进行零点标定。有关重力补偿功能的详细，按照控制装置的选项功能操作说明书 (B-83284CM-2) 的 11 章。
2 如果重力补偿（可选项）为有效的情况下执行零点标定，负载设置（参照 4.3 节）不正确的时候影响零点标定的精度。

8.1 概述

机器人的当前位置通过各轴的脉冲编码器的脉冲计数值来确定。工厂出货时，已经对机器人进行零点标定，所以在日常操作中并不需要进行零点标定。但是，下列情况下，则需要进行零点标定。

- 更换电机
- 更换脉冲编码器
- 更换减速机
- 更换电缆
- 机构部的脉冲计数后备用电池用尽

 **注意**
包含零点标定数据在内的机器人的数据和脉冲编码器的数据，通过各自的后备用电池进行保存。电池用尽时将会导致数据丢失。应定期更换控制装置和机构部的电池。电池电压下降时，系统会发出报警通知用户。

零点标定的种类

零点标定的方法如下。

表 8.1 (a) 零点标定的种类

专用夹具零点位置标定	这是使用零点标定夹具进行的零点标定。这是在工厂出货之前进行的零点标定。
全轴零点位置标定 (对合标记 零点标定)	这是在所有轴都处在零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）。在使该标记对合于所有轴的位置进行零点标定。
简易零点标定	这是为用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。（全轴同时）
简易零点标定(单轴)	这是为用户设定的任意位置对每一轴进行的简易零点标定。脉冲计数值根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。
单轴零点标定	这是对每一轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置，可以在用户设定的任意位置进行。此方法在仅对某一特定轴进行零点标定时有效。
输入零点标定数据	这是直接输入零点标定数据的方法。

在进行零点标定之后，务须进行位置调整（校准）。位置调整，是控制装置读入当前的脉冲计数值并识别当前位置的操作。

这里，就全轴零点位置标定、简易零点标定、单轴零点标定以及零点标定数据的输入进行说明。需要更加详细的零点标定（专用夹具零点位置标定）时，请向我公司洽询。

⚠ 注意

- 1 如果零点标定出现错误，有可能导致机器人执行意想不到的动作，十分危险。因此，只有在系统变量 \$MASTER_ENB=1\$ 或 2 时，才会显示出“位置对合”界面。执行完“位置对合”后，请按下“位置对合”界面上显示出的 F5“完成”。这样，自动设定 \$MASTER_ENB=0\$，“位置对合”界面不再显示。
- 2 建议用户在进行零点标定之前备份当前的零点标定数据。
- 3 可动范围在机构上有 360° 以上，且在电缆所连接的轴（J1 轴、J4 轴）上，从正确的零点标定位置使轴旋转一周进行对合时，机构部内电缆会发生损伤。零点标定时大幅度移动轴而弄不清正确的旋转位置时，请拆下配线板或者盖板，确认内部电缆的状态，之后再行正确的位置进行零点标定。有关确认步骤，请参照图 8.1 (a), (b)。

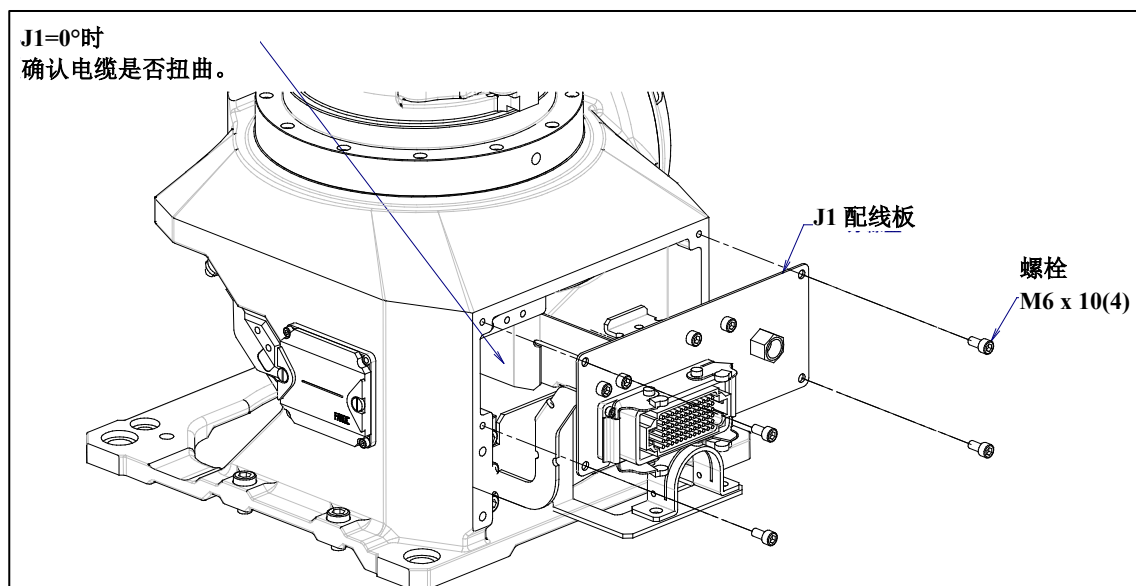


图 8.1 (a) 确认电缆的状态 (J1 轴)

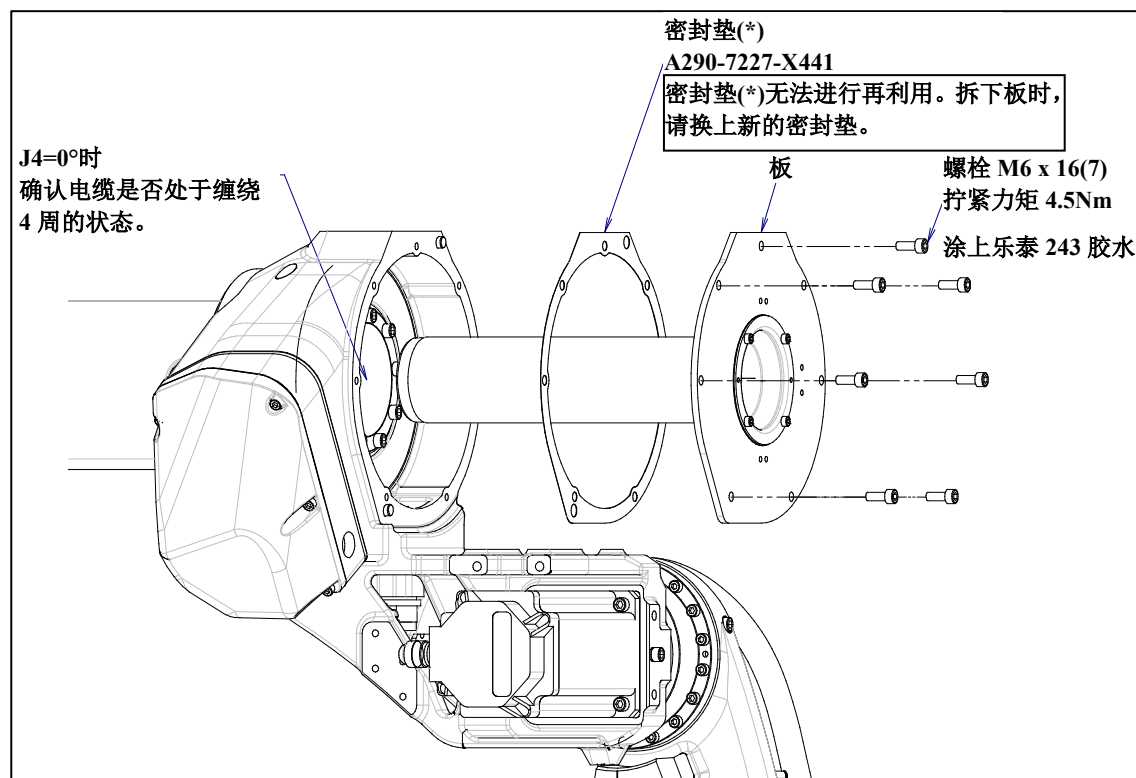


图 8.1 (b) 确认电缆的状态 (J4 轴)

8.2 解除报警和准备零点标定

为进行电机交换，在执行零点标定时，需要事先显示位置调整菜单并解除报警。

显示报警

“SRVO-062 BZAL 报警”或“SRVO- 075 脉冲编码器位置未确定”

步骤

- 1 按照下面(1)~(6)的步骤显示位置调整菜单。
 - (1) 按下 MENU (菜单) 键。
 - (2) 按下 “0 下页”，选择 “6 系统”。
 - (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择 “系统变量”。
 - (4) 将光标对准于 \$MASTER_ENB 位置，输入 “1”，按下 “ENTER” (执行)。
 - (5) 再次按下 F1 “类型”，从菜单选择 “零点标定/校准 1”。
 - (6) 从 “零点标定/校准” 菜单中，选择将要执行的零点标定的种类。
- 2 “SRVO-062 BZAL 报警”的解除，按照(1)~(5)的步骤执行。
 - (1) 按下 MENU(菜单)键。
 - (2) 按下 “0 下页”，选择 “6 系统”。
 - (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择 “零点标定/校准”。
 - (4) 按下 F3 “RES_PCA” (脉冲 复位) 后，再按下 F4 “是”。
 - (5) 切断控制装置的电源，然后再接通电源。
- 3 “SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”的解除，按照(1)~(2)的步骤执行。
 - (1) 再次通电时，再次显示 “SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”。
 - (2) 在关节进给的模式下，使出现 “脉冲编码器位置未确定” 提示的轴朝任一方向旋转，直到按下 RESET 键时不再出现报警。

如果发生 “SRVO-062 BZAL 报警” 或者 “SRVO-068 DETERR 报警”，并且无法解除报警时，请确认是否有接线错误或者未连接的地方。

8.3 全轴零点位置标定

全轴零点位置标定（对合标记零点标定）是在所有轴零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）（图 8.3 (a)）。通过这一标记，将机器人移动到所有轴零度位置后进行零点标定。

全轴零点位置标定通过目测进行调节，所以不能期待零点标定的精度。应将零位零点标定作为一时应急的操作来对待。

全轴零点位置标定

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4 如果\$DMR_GRP[组编号].\$GRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。

\$PARAM_GROUP[组编号].\$SV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）

按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。

\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ALL : FALSE

\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）

改变系统变量后，必须重新启动控制装置。

（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 6 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 7 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 8 选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1 专用夹具零点位置标定

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

5 单轴零点标定

6 设置参考点

7 更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 9 以点动方式移动机器人，使其成为零点标定姿势。
- 10 选择“2 全轴零点位置标定”，按下 F4 “是”。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1 专用夹具零点位置标定

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

5 单轴零点标定

6 设置参考点

7 更新零点标定结果


机器人已完成零点标定！ 零点标定数据：
<0> <11808249> <38767856>
<9873638> <122000309> <2000319>

[类型]


RES_PCA

完成

- 11 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。

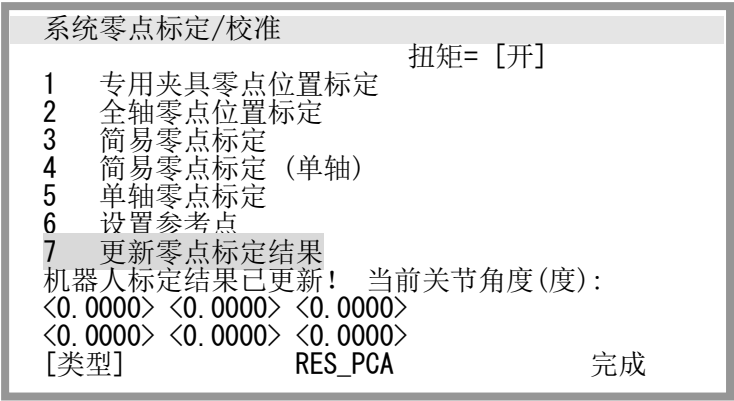

- 12 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。

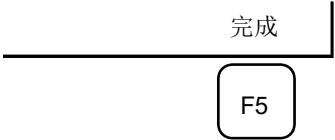

- 13 使重力补充的设置复原。
- 14 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

表 8.3 (a) 对合标记位置

轴	位置
J1 轴	0 deg
J2 轴	0 deg
J3 轴	0 deg (* J2=0 deg 时)
J4 轴	0 deg
J5 轴	0 deg
J6 轴	0 deg

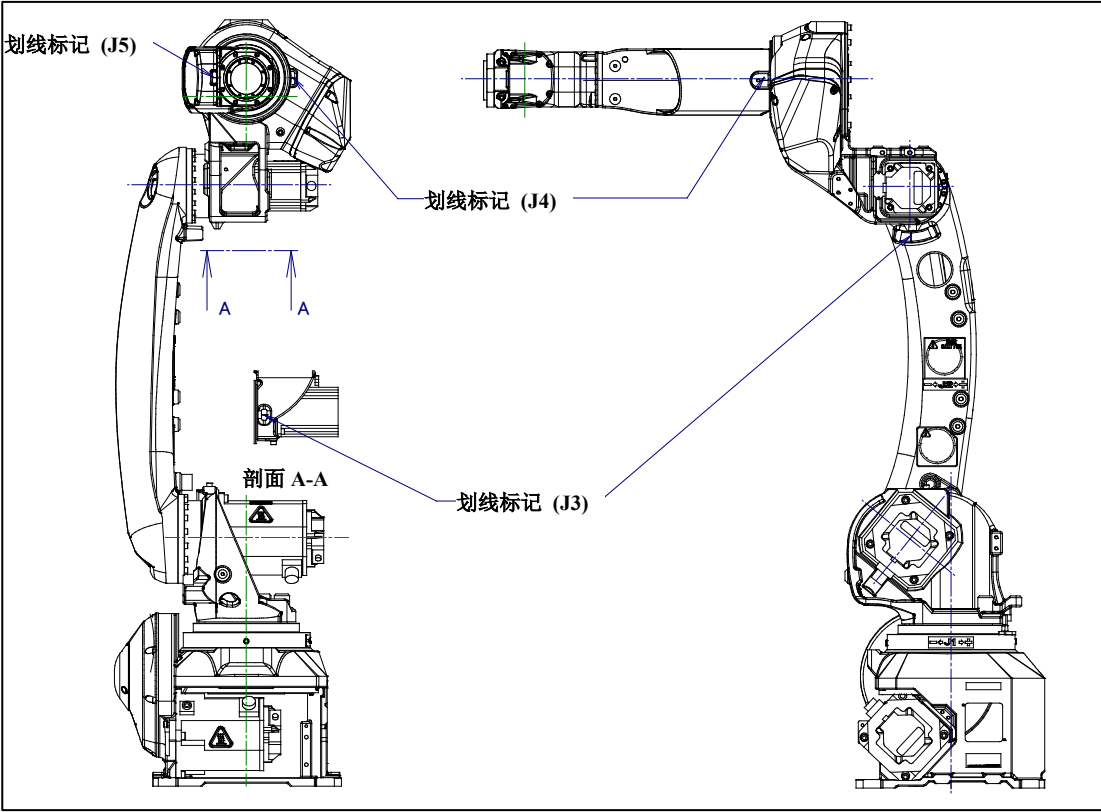


图 8.3 (a) 各轴的对合标记位置

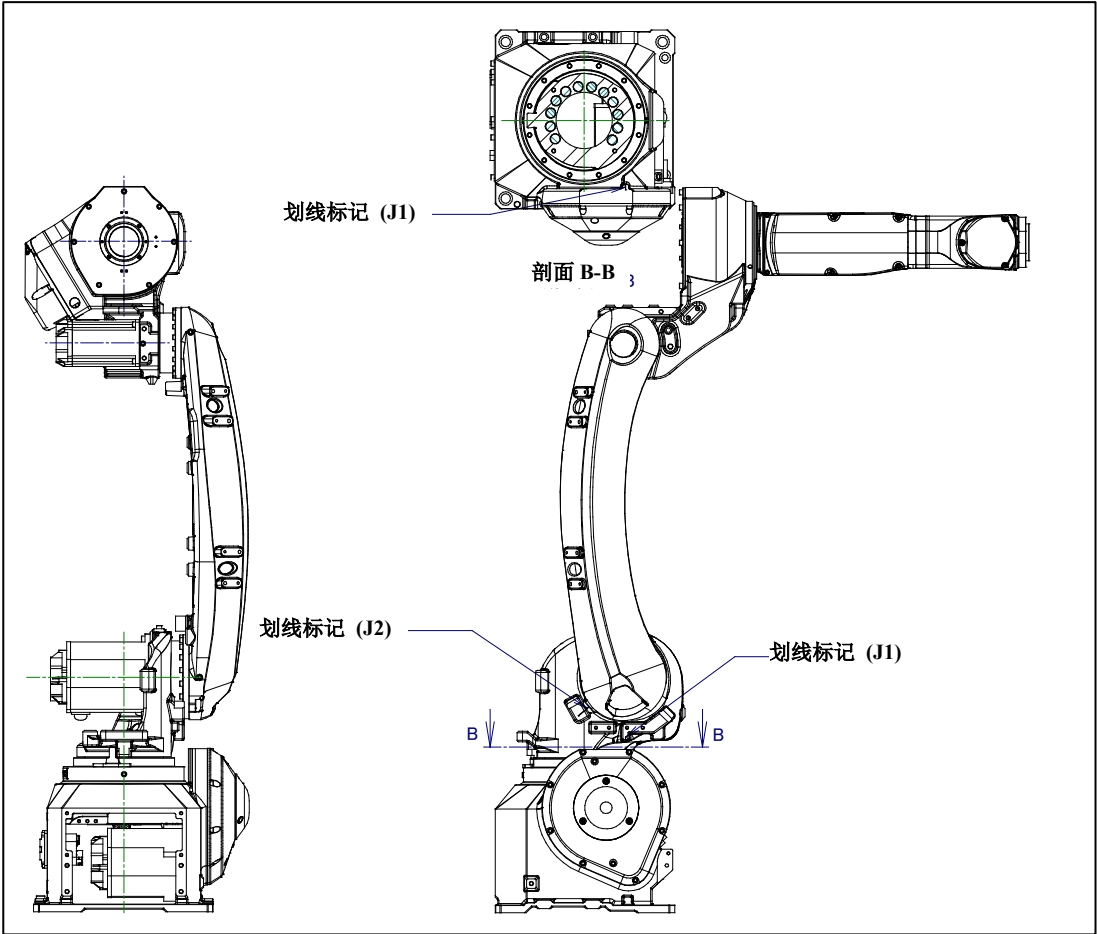


图 8.3 (b) 各轴的对合标记位置

提供下述的划线标记定位夹具。作为建议的定位可以使用。

表 8.3 (a) 划线标记定位夹具的规格

规格	名称
A05B-1227-K903	划线标记定位夹具

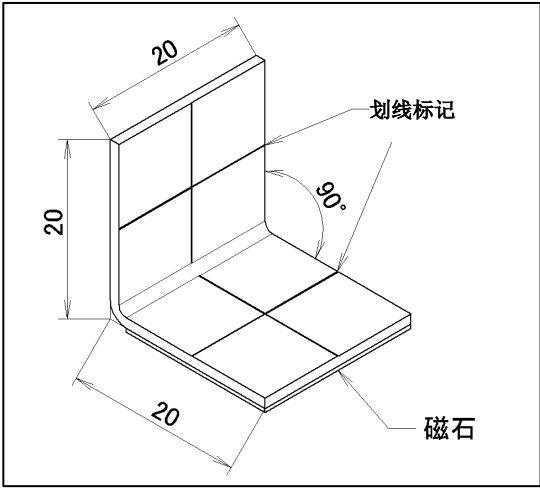


图 8.3 (c) 划线标记定位夹具的外观

按照下图，沿着各轴的划线标记安装夹具，进行定位。

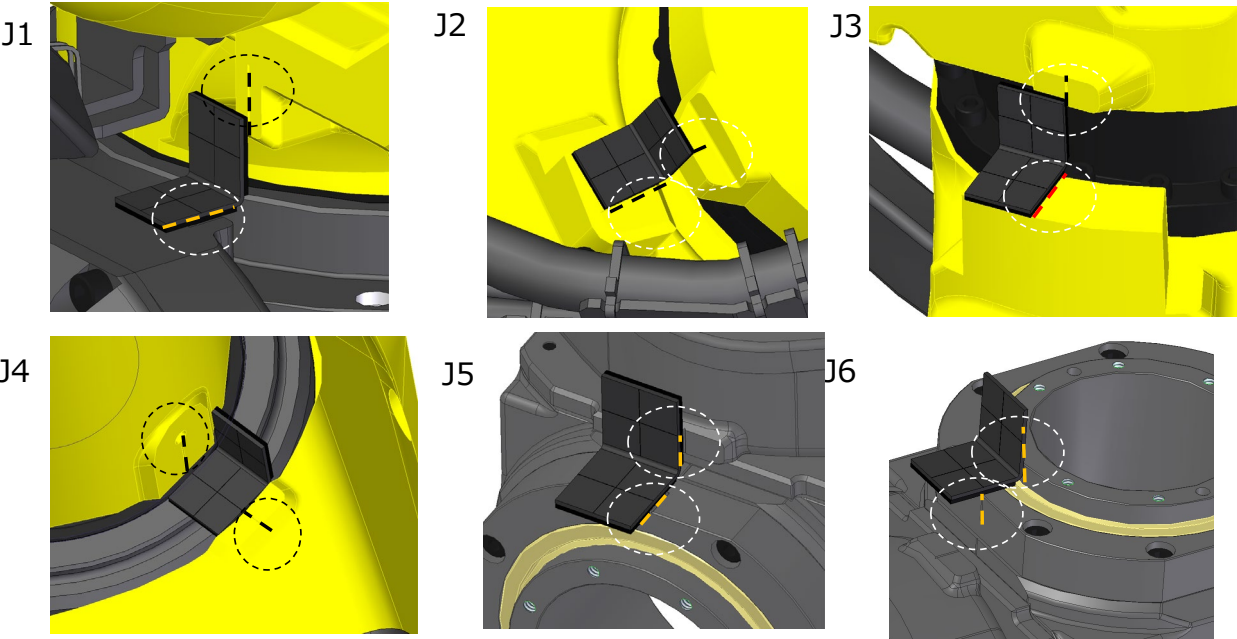


图 8.3 (d) 划线标记定位夹具的使用方法

8.4 简易零点标定

简易零点标定是在用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和回转一周以内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。
工厂出货时，已被设定在表 8.3 (a)所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。
不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）

⚠ 注意

1

由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。

2

在更换脉冲编码器时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

设置简易零点标定参考点

- 1

按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2

按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3

按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4

如果\$DMR_GRP[组编号].\$GRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。
\$PARAM_GROUP[组编号].SSV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）
按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。
\$PARAM_GROUP.SSV_OFF_ALL : FALSE
\$PARAM_GROUP.SSV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）
改变系统变量后，必须重新启动控制装置。
（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5

通过 MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 6

通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1

专用夹具零点位置标定

2

全轴零点位置标定

3

简易零点标定

4

简易零点标定（单轴）

5

单轴零点标定

6

设置参考点

7

更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 7

以点动方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。
- 8

选择“6 设置参考点”，按下 F4 “是”。简易零点标定参考点即被存储起来。

5

单轴零点标定

6

设置参考点

7

更新零点标定结果

是

不是

F4

- 9 使重力补充的设置复原。
- 10 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

⚠ 注意

由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零位零点标定或夹具位置零点标定。

简易零点标定步骤

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4 如果\$DMR_GRP[组编号].SGRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。
\$PARAM_GROUP[组编号].SSV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）
按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。
\$PARAM_GROUP.SSV_OFF_ALL : FALSE
\$PARAM_GROUP.SSV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）
改变系统变量后，必须重新启动控制装置。
（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5 显示出位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1 专用夹具零点位置标定

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

5 单轴零点标定

6 设置参考点

7 更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 6 以点动方式下移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。。
- 7 选择“3 简易零点标定”，按下 F4 “是”。简易零点标定数据即被存储起来。

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

F4

- 8 选择“7 更新零点标定结果，按下 F4 “是”。进行位置调整。或者重新接通电源，同样也进行位置调整。
- 9 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。

完成

F5

- 10 使重力补充的设置复原。
- 11 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

8.5 简易零点标定（单轴）

简易零点标定（单轴）是在用户设定的任意位置对每一轴进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和回转一周以内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。
工厂出货时，已被设定在表 8.3 (a)所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。
不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）

⚠ 注意

1

由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。

2

在更换脉冲编码器时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

设置简易零点标定参考点

- 1

按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2

按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3

按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4

如果\$DMR_GRP[组编号].\$GRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。
\$PARAM_GROUP[组编号].\$SV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）
按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。
\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ALL : FALSE
\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）
改变系统变量后，必须重新启动控制装置。
（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5

通过 MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 6

通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1

专用夹具零点位置标定

2

全轴零点位置标定

3

简易零点标定

4

简易零点标定（单轴）

5

单轴零点标定

6

设置参考点

7

更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 7

以点动方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。
- 8

选择“6 设置参考点”，按下 F4 “是”。简易零点标定参考点即被存储起来。

5

单轴零点标定

6

设置参考点

7

更新零点标定结果

是

不是

F4

- 9 使重力补充的设置复原。
- 10 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

⚠ 注意

由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零位零点标定或夹具位置零点标定。

简易零点标定（单轴）步骤

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4 如果\$DMR_GRP[组编号].\$GRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。

\$PARAM_GROUP[组编号].\$SV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）

按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。

\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ALL : FALSE

\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）

改变系统变量后，必须重新启动控制装置。

（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5 显示出位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1 专用夹具零点位置标定

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

5 单轴零点标定

6 设置参考点

7 更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 6 选择“4 简易零点标定（单轴）”。出现简易零点标定（单轴）画面。

简易零点标定(单轴)


	实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	1/9 [ST]
J1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J4	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J5	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J6	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E3	0.000	(0.000)	(0)	[2]

执行

- 7 对于希望进行简易零点标定(单轴)的轴, 将(SEL)设定为“1”。可以为每个轴单独指定(SEL), 也可以为多个轴同时指定(SEL)。

简易零点标定(单轴)				
	实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	1/9 [ST]
J5	0.000	(0.000)	(1)	[2]
J6	0.000	(0.000)	(1)	[2]
				执行

- 8 以点动方式下移动机器人, 使其移动到简易零点标定参考点。解除制动器控制。
 9 按下 F5 “执行”。执行简易零点标定。由此, (SEL)返回“0”, “ST”变为“2”。
 10 选择“7 更新零点标定结果”, 按下 F4 “是”。进行位置调整。
 或者重新接通电源, 同样也进行位置调整。
 11 在位置调整结束后, 按下 F5 “完成”。

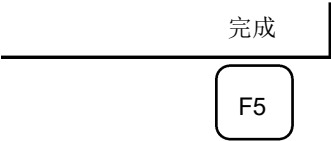

- 12 使重力补充的设置复原。
 13 恢复制动器控制原先的设定, 重新通电。

8.6 单轴零点标定

单轴零点标定, 是对每个轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置, 可以在用户设定的任意位置进行。由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降, 或更换脉冲编码器而导致某一特定轴的零点标定数据丢失时, 进行单轴零点标定。

单轴零点标定				
	实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	1/9 [ST]
J1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J4	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J5	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J6	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
				执行

表 8.6 (a) 单轴零点标定的设定项目

项目	描 述
ACTUAL POS (当前位置)	各轴以(deg)为单位显示机器人的当前位置。
MSTR POS (零点标定位置)	对于进行单轴零点标定的轴, 指定零点标定位置。通常指定 0°位置将带来方便。
SEL	对于进行零点标定的轴, 将此项目设定为 1。通常设定为 0。
ST	表示各轴的零点标定结束状态。用户不能直接改写此项目。 该值反映SEACHMST_DON[1~9]。 0: 零点标定数据已经丢失。需要进行单轴零点标定。 1: 零点标定数据已经丢失。(只对其它联动转轴进行零点标定)。需要进行单轴零点标定。 2: 零点标定已经结束。

单轴零点标定步骤

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，从菜单选择“变量”。
- 4 如果\$DMR_GRP[组编号].\$GRAV_MAST 的值为 1，将重力补充为有效，为 0 时将重力补充为无效。另外，解除制动器。

注释

按照如下所示方式改变系统变量，可以在重力补偿有效 / 无效之间切换。
\$PARAM_GROUP[组编号].\$SV_DMY_LNK[8] : FALSE（无效）或者 TRUE（有效）
按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。
\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ALL : FALSE
\$PARAM_GROUP.\$SV_OFF_ENB[*] : FALSE（所有轴）
改变系统变量后，必须重新启动控制装置。
（不设定重力补偿的时候也可以执行零点标定，但是会影响精度）

- 5 通过 MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 6 通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

系统零点标定/校准

扭矩= [开]

1 专用夹具零点位置标定

2 全轴零点位置标定

3 简易零点标定

4 简易零点标定（单轴）

5 单轴零点标定

6 设置参考点

7 更新零点标定结果

按下ENTER键或数字键选择

[类型]

RES_PCA

完成

- 7 选择“5 单轴零点标定”。出现单轴零点标定画面。

单轴零点标定

1/9

	实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	[ST]
J1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J4	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J5	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J6	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E3	0.000	(0.000)	(0)	[2]

执行

- 8 对于希望进行单轴零点标定的轴，将(SEL)设定为“1”。可以为每个轴单独指定(SEL)，也可以为多个轴同时指定(SEL)。
- 9 以点动方式下移动机器人，使其移动到零点标定位置。
- 10 输入零点标定位置的轴数据。

11 按下 F5 “执行”。执行零点标定。由此，(SEL)返回 “0”，“ST” 变为 “2”（或者 1）。


单轴零点标定				1/9
	实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	[ST]
J1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J4	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J5	0.000	(0.000)	(0)	[2]
J6	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E1	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E2	0.000	(0.000)	(0)	[2]
E3	0.000	(0.000)	(0)	[2]
				执行

12 等单轴零点标定结束后，按下 PREV（返回）键返回到原来的画面。

系统零点标定/校准		扭矩= [开]
1	专用夹具零点位置标定	
2	全轴零点位置标定	
3	简易零点标定	
4	简易零点标定（单轴）	
5	单轴零点标定	
6	设置参考点	
7	更新零点标定结果	
按下ENTER键或数字键选择		
[类型]	RES_PCA	完成

13 选择 “7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。

14 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。

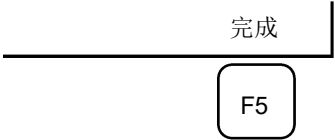

15 使重力补充的设置复原。
16 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

8.7 输入零点标定数据

通过数据输入进行零点标定是指将零点标定数据值直接输入到系统变量中完成零点标定的方法。这一操作作用于零点标定数据丢失而脉冲数据仍然保持的情形。

零点标定数据的输入方法

- 1 通过 MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“变量”。出现系统变量画面。

系统变量			1/9
1	\$AP_MAXAX	536870912	
2	\$AP_PLUGGED	4	
3	\$AP_TOTALAX	16777216	
4	\$AP_USENUM	[12] of Byte	
5	\$AUTONIT	2	
6	\$BLT	19920216	
[类型]			

- 3 下面，改变零点标定数据。
零点标定数据存储在系统变量\$DMR_GRP.\$MASTER_COUN 中。

13	\$DMR_GRP	DMR_GRP_T	
14	\$ENC_STAT	[2] of ENC_STAT_T	
[类型]			

- 4 选择\$DMR_GRP。

系统变量			1/1
\$DMR_GRP			
1	[1]	DMR_GRP_T	

系统变量			1/1
\$DMR_GRP			
1	\$MASTER_DONE	FALSE	
2	\$OT_MINUS	[9] of Boolean	
3	\$OT_PLUS	[9] of Boolean	
4	\$MASTER_COUNT	[9] of Integer	
5	\$REF_DONE	FALSE	
6	\$REF_POS	[9] of Real	
7	\$REF_COUNT	[9] of Integer	
8	\$BCKLSH_SIGN	[9] of Boolean	
[类型]			有效 无效

5 选择\$MASTER_COUN，输入事先准备好的零点标定数据。

系统变量			1/9
1	[1]	95678329	
2	[2]	10223045	
3	[3]	3020442	
4	[4]	304055030	
5	[5]	20497709	
6	[6]	2039490	
[类型]			

6 按下 PREV（返回）键。

7 将\$MASTER_DONE 设定为 TRUE 中。

系统变量			1/8
\$DMR_GRP[1]			
1	\$MASTER_DONE00)	TRUE	
2	\$OT_MINUS	[9] of Boolean	

8 显示位置调整画面，选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。

9 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



8.8 确认零点标定结果

1 确认零点标定是否正常进行

通常，在通电时自动进行位置调整。要确认零点标定是否已经正常结束，按如下所示方法检查当前位置显示和机器人的实际位置是否一致。

(1) 使程序内的特定点再现，确认与已经示教的位置一致。

(2) 使机器人动作到所有轴都成为 0° 的位置，目视确认操作说明书的 8.3 节中所示的零度位置标记是否一致。

在进行这样的确认操作时如果位置偏离，则可以认为脉冲编码器的计数值由于 2 项中说明的报警而无效，或者

是由于用来存储零点标定数据值的系统变量\$DMR_GRP.\$MASTER_COUN 的数据错误操作而被改写。请比较出货时随附的数据表中的值。此外，此系统变量，将会因执行零点标定被改写，所以，已进行了零点标定的情况下，应将此系统变量的数值记录在数据表中。

2 零点标定时发生的报警及其对策

(1) BZAL 报警

在控制装置电源断开期间，当后备脉冲编码器的电池电压成为 0V 时，会发生此报警。此外，为更换电缆等而拔下脉冲编码器的连接器的情况下，由于电池的电压会成为 0V 而发生此报警。请进行脉冲复位（见 8.2 节），切断电源后再通电，确认是否能够解除报警。无法解除报警时，有可能电池已经耗尽。在更换完电池后，进行脉冲复位，切断电源后再通电。发生了该报警时，保存在脉冲编码器内的数据将会丢失，需要再次进行零点标定。

(2) BLAL 报警

该报警表示：后备脉冲编码器的电池电压已经下降到不足以进行后备的程度。发生该报警时，应尽快在通电状态下更换后备用的电池，并按照 1 项中说明的方法确认当前位置数据是否正确。

(3) CKAL、RCAL、PHAL、CSAL、DTERR、CRCERR、STBERR、SPHAL 报警

有可能是脉冲编码器的异常，请联系我公司。

9 常见问题处理方法

机构部中发生的故障，有时是由于多个不同的原因重合在一起造成的，要彻底查清原因往往很困难。此外，如果采取错误对策，反而会导致故障进一步恶化，因此，详细分析故障的情况，弄清真正的原因十分重要。

9.1 常见问题处理方法

机构部的主要常见问题处理方法如表 9.1 (a)所示。弄不清原因，又不知道如何采取对策时，请联系我公司。关于机构部以外的常见问题处理方法，请参阅控制装置维修说明书 (B-83195CM 等)、报警一览表 (B-83284CM-1)。

表 9.1 (a) 常见问题处理方法

症状	症状分类	原因	对策
产生振动 出现异常声音	☆ 机器人动作时 J1 机座从固定用铁板向上浮起。 ☆ J1 机座和固定用铁板之间有空隙。 ☆ J1 机座固定螺栓松动。	[J1 机座的固定] ☆ 可能是因为机器人的 J1 机座没有牢固地固定在地装底板上。 ☆ 可能是因为螺栓松动、地装底板平面度不充分、夹杂异物所致。 ☆ 机器人的 J1 机座没有牢固地固定在地装底板上时，机器人动作时 J1 机座将会从地装底板上浮起，此时的冲击导致振动。	☆ 螺栓松动时，使用防松胶，以适当的力矩切实拧紧。 ☆ 改变地装底板的平面度，使其落在公差范围内。 ☆ 确认是否夹杂异物，如有异物，将其去除掉。
	☆ 机器人动作时，架台或地板面振动。	[架台或地板面] ☆ 可能是因为架台或地板面的刚性不充分所致。 ☆ 架台或地板的刚性不充分时，由于机器人动作时的反作用力，架台或地板面变形，导致振动。	☆ 加固架台、地板面，提高其刚性。 ☆ 难于加固架台、地板面时，通过改变动作程序，可以缓和振动。
	☆ 在动作时的某一特定姿势下产生振动。 ☆ 放慢动作速度时不振动。 ☆ 加减速时振动尤其明显。 ☆ 多个轴同时产生振动。	[超过负载] ☆ 由于安装了在机器人允许值以上的负载而导致振动。 ☆ 可能是因为动作程序对机器人规定太严格而导致振动。	☆ 确认机器人的负载允许值。超过允许值时，减少负载，或者改变动作程序。 ☆ 可通过降低速度、降低加速度等做法，将给总体循环时间带来的影响控制在最小限度，通过改变动作程序，来缓和特定部分的振动。

症状	症状分类	原因	对策
产生振动 出现异常声音	☆ 机器人发生碰撞后, 或者在过载状态下长期使用后, 产生振动或者出现异常声音。 ☆ 长期没有更换润滑脂的轴产生振动或者出现异常声音。 ☆ 润滑脂, 润滑油或者部件更换后立刻开动的的话、会出现振动或者异常声音。 ☆ 产生周期性的振动或异常声音。	[齿轮、轴承、减速机] ☆ 由于碰撞或过载, 造成过大的外力作用于驱动系统, 致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面损伤。 ☆ 由于长期在过载状态下使用, 致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。 ☆ 由于齿轮、轴承、减速机内部咬入异物, 致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面损伤。 ☆ 齿轮、轴承、减速机内部咬入异物导致振动。 ☆ 由于长期在没有更换润滑油的状态下使用, 致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。 ☆ 可能是没有正确更换、补给润滑脂和润滑油, 或者供脂量、供油量不足。	☆ 使机器人每个轴单独动作, 确认哪个轴产生振动。 ☆ 需要拆下电机, 更换齿轮、轴承、减速机等部件。有关更换部件的规格、更换方法, 请向我公司洽询。 ☆ 不在过载状态下使用, 可以避免驱动系统的故障。 ☆ 按照规定的间隔更换指定的润滑脂, 可以预防故障的发生。 ☆ 更换润滑脂和润滑油之后也无法消除振动或者异常声音的时候, 首先运转机器人, 然后更换润滑脂和润滑油可能会有所改善。
	☆ 不能通过地板面、架台等或机构部来确定原因。	[控制装置、电缆、电机] ☆ 控制装置内的回路发生故障, 动作指令没有被正确传递到电机的情况下, 或者电机信息没有正确传递到控制装置, 会导致机器人振动。 ☆ 脉冲编码器发生故障, 电机的位置没有正确传递到控制装置, 会导致机器人振动。 ☆ 电机主体部分发生故障, 不能发挥其原有的性能, 会导致机器人振动。 ☆ 机构部内的可动部电缆的动力线断续断线, 电机不能跟从指令值, 会导致机器人振动。 ☆ 机构部内的可动部的脉冲编码器断续断线, 指令值不能正确传递到电机, 会导致机器人振动。 ☆ 机器人连接电缆快要断线, 会导致机器人振动。 ☆ 电源电缆快要断线, 会导致机器人振动。 ☆ 因电压下降而没有提供规定电压, 会导致机器人振动。 ☆ 因某种原因而输入了与规定制不同的动作控制用变量, 会导致机器人振动。	☆ 有关控制装置、放大器的常见问题处理方法, 请参阅控制装置维修说明书。 ☆ 更换振动轴的电机, 确认是否还振动。有关更换办法, 请向我公司洽询。 ☆ 机器人仅在特定姿势下振动时, 可能是因为机构部内电缆断线。 ☆ 在机器人停止的状态下摇晃可动部的电缆试试, 确认是否会发生报警等。如果发生报警等异常, 则需要更换机构部内电缆。 ☆ 确认机器人连接电缆上是否有外伤, 有外伤时, 更换连接电缆, 确认是否还振动。 ☆ 确认电源电缆上是否有外伤, 有外伤时, 更换电源电缆, 确认是否还振动。 ☆ 确认已经提供规定电压。 ☆ 作为动作控制用变量, 确认已经输入正确的变量, 如果有错误, 重新输入变量。或向我公司洽询。

症状	症状分类	原因	对策
产生振动 出现异常声音	☆ 机器人附近的机械动作状况与机器人的振动有某种相关关系。	[来自机器人附近的机械的电气噪声] ☆ 没有切实连接地线时, 电气噪声会混入地线, 会导致机器人因指令值不能正确传递而振动。 ☆ 地线连接场所不合适的情况下, 会导致接地不稳定, 致使机器人因电气噪声的轻易混入而振动。	☆ 切实连接地线, 以避免接地碰撞, 防止电气噪声从别处混入。
	☆ 更换润滑脂后发生异常声音。 ☆ 长期停机后运转机器人时, 发出异常声音。 ☆ 低速运转时发生异常声音	☆ 使用指定外的润滑脂时, 会导致机器人发生异常声音。 ☆ 即使使用指定润滑脂, 在刚刚更换完后或长期停机后重新启动时, 机器人在低速运转下会发出异常声音。	☆ 请使用指定润滑脂。 ☆ 使用指定润滑脂还发生异常声音时, 观察 1~2 天机器人的运转情况。通常情况下异常声音会随之消失。
	☆ 在刚更换润滑脂、润滑油或部件后运转而发出异常声音	☆ 尚未正确更换或补充润滑脂、润滑油。或者有可能供脂量、供油量不足。	☆ 应马上停止机器人, 确认损伤情况。润滑脂、润滑油不足的情况下, 予以补充。
	☆ 机器人的动作速度不连续, 有跳跃现象发生。	☆ 由于油质劣化所产生的沉积油泥被咬入轴承。	☆ 请先运转机器人, 搅起沉积的油泥后再更换润滑油。
出现晃动	☆ 在切断机器人的电源时, 用手按, 部分机构部会晃动。 ☆ 机构部的连接面有空隙。	[机构部的连接螺栓] ☆ 可能是因为过载和碰撞等, 机器人机构部的连接螺栓松动所致。	☆ 针对各轴, 确认下列部位的螺栓是否松动, 如果松动, 则用防松胶, 以适度力矩切实将其拧紧。 · 电机固定螺栓 · 减速机外壳固定螺栓 · 减速机轴固定螺栓 · 机座固定螺栓 · 手臂固定螺栓 · 外壳固定螺栓 · 末端执行器固定螺栓
电机过热	☆ 机器人安装场所气温上升后, 发生电机过热。 ☆ 在电机上安装盖板后, 会导致电机过热。 ☆ 在改变动作程序和负载条件后, 发生电机过热。	[环境温度] ☆ 环境温度上升或因安装的电机盖板, 电机的散热情况恶化, 导致电机过热。 [动作条件] ☆ 可能是因为超过允许平均电流值的条件下使电机动作。	☆ 降低环境温度, 是预防电机过热的最有效手段。 ☆ 改善电机周边的通风条件, 即可改善电机的散热情况, 预防电机过热。采用风扇鼓风, 也可有效预防电机过热。 ☆ 电机周围有热源时, 设置一块预防辐射热的屏蔽板, 也可有效预防电机过热。 ☆ 通过放宽动作程序、负载条件, 使平均电流值下降, 从而防止电机过热。 ☆ 可通过示教器监控平均电流值。确认运行动作程序时的平均电流值。
	☆ 在变更动作控制用变量(负载设定等)后发生电机过热。	[变量] ☆ 所输入的工件数据不合适时, 机器人的加减速将变得不合适, 致使平均电流值增加, 导致电机过热。	☆ 关于负载设定, 请按照 4.3 节, 输入适当的变量。

症状	症状分类	原因	对策
电机过热	☆ 不符合上述任何一项。	[机构部的故障] ☆ 可能是因为机构部驱动系统发生故障，致使电机承受过大负载。 [电机的故障] ☆ 可能是因为电机制动器的故障，致使电机始终在受制动的状态下动作，由此导致电机承受过大的负载。 ☆ 可能是因为电机主体的故障而致使电机自身不能发挥其性能，从而使过大的电流流过电机。	☆ 请参照振动、异常声音、松动项，排除机构部的故障。 ☆ 确认在伺服系统的励磁上升时，制动器是否开放。制动器没有开放时，应更换电机。 ☆ 更换电机后平均电流值下降时，可以确认这种情况为异常。
润滑脂泄漏 润滑油泄漏	☆ 润滑脂、润滑油从机构部漏出。	[密封不良] ☆ 可能是因为铸件出现龟裂、O形密封圈破损、油封破损、密封螺栓松动等。 ☆ 铸件出现龟裂可能是因为碰撞或其他等原因使机构承受了过大的外力所致。 ☆ O形密封圈的破损，可能是因为拆解、重新组装时O形密封圈被咬入或切断所致。 ☆ 油封破损可能是因为粉尘等异物的侵入造成油封唇部划伤所致。 ☆ 密封螺栓、圆锥形螺塞松动时，润滑油将沿着螺丝部漏出。	☆ 铸件上发生龟裂等情况下，作为应急措施，可用密封剂封住裂缝防止润滑脂或者油泄漏。但是，因为裂缝有可能进一步扩展，所以必须尽快更换部件。 ☆ O形密封圈使用于如下场所。 · 电机连接部 · 减速机（箱体侧、轴出轴侧）连结部 · 手腕连结部 · J3手臂连结部 · 手腕内部 ☆ 油封使用于如下场所。 · 减速机内部 · 手腕内部 ☆ 密封螺栓、圆锥形插塞使用于如下场所。 · 供脂口、排脂口 · 供油口、排油口 · 盖板固定用
轴落下	☆ 制动器完全不管用，轴落下。 ☆ 使其停止时，轴慢慢落下。	[制动器驱动继电器、电机] ☆ 可能是因为，制动器驱动继电器熔断，制动器成为通电状态，在电机的励磁脱开后，制动器起不到制动作用。 ☆ 可能是因为制动蹄摩擦、制动器主体破损而致使制动器的制动情况恶化。 ☆ 可能是因为油、润滑脂等混入电机内部，致使制动器滑动。	☆ 确认制动器驱动继电器是否熔断。如果熔断，更换继电器。 ☆ 如果有如下的症状的情况下，请更换电机。 · 制动蹄的磨损 · 制动器主体的破损 · 润滑油和润滑脂侵入电机内部 ☆ 有关J4轴，还由于有电缆可动部，在超过行程极限的情况下，恐会使可动部电缆承受负荷，或损坏点电缆，万一在超过行程极限的情况下，请拆除J4背面板，注意电缆的状态，使其返回到动作范围内。 电缆扎带断开的情况下，要安装上新的。 若在断开的状态下运转，恐会损坏电缆。(见 8.1 节)

症状	症状分类	原因	对策
位置偏移	☆ 机器人在偏离示教位置的位置动作。 ☆ 重复定位精度大于允许值。	[机构部的故障] ☆ 重复定位精度不稳定的情况下，可能是因为机构部上的驱动系统异常、螺栓松动等故障所致。 ☆ 一度偏移后，重复定位精度稳定的情况下，可能是因为碰撞等而有过大的负载作用而致使机座设置面、各轴手臂和减速机等的连接面滑动。 ☆ 可能是脉冲编码器的异常。	☆ 重复定位精度不稳定时，请参照振动、异常声音、松动项，排除机构部的故障。 ☆ 重复定位精度稳定时，请修改示教程序。只要不再发生碰撞，就不会发生位置偏移。 ☆ 脉冲编码器异常的情况下，更换电机。
	☆ 位置仅对特定的外围设备偏移。	[外围设备的位置偏移] ☆ 可能是因为外力从外部作用于外围设备而致使相对位置相对机器人偏移。	☆ 请改变外围设备的设置位置。 ☆ 请修改示教程序。
	☆ 改变参数后，发生了位置偏移。	[参数] ☆ 可能是因为改写零点标定数据而致使机器人的原点丢失。	☆ 重新输入以前正确的零点标定数据。 ☆ 不明确正确的零点标定数据时，重新进行能够零点标定。
CLALM 报警显示。 移动时误差过大显示。	☆ 机器人安装地方的气温很低，在示教器画面上显示 CLALM 报警。 ☆ 机器人安装地方的气温很低，在示教器画面上显示移动时误差过大报警。	[周围温度] ☆ 在接近 0℃ 的低温环境下使用机器人的情形，还是在休息日或者夜间低于 0℃ 的环境下长时间让机器人停止运转的情形，在刚刚开始运转后时，因为可动部的抵抗很大，报警等会发生。	☆ 请进行几分钟的暖机运转或者低速运转。
	☆ 变更动作程序或者负载条件之后，在示教器画面上显示 CLALM 报警。 ☆ 变更动作程序或者负载条件之后，在示教器画面上显示移动时误差过大报警。	☆ 可能是因为发生机器人碰撞。	☆ 发生机器人碰撞的情况下，按下 SHIFT 键的同时按下 RESET 键，然后在按下 SHIFT 键的状态下用 JOG 键，移动到与碰撞相反的方向。 ☆ 请确认动作程序。
		[超过负载] ☆ 由于安装了在机器人允许值以上的负载而导致振动。 ☆ 可能是因为动作程序对机器人规定太严格而导致振动。 - 使用 CNT 的诸如反转动作的过度动作 - 特异点附近的直线动作中，轴高速回转的动作	☆ 确认机器人的负载允许值。超过允许值时，减少负载，或者改变动作程序。 ☆ 可通过降低速度、降低加速度等做法，将给总体循环时间带来的影响控制在最小限度，改变动作程序。 ☆ 确认是否正确进行了负载设定。
	☆ 不符合上述任何一项。	☆ 可能是因为振动发生。	☆ 请参照常见问题处理方法的「产生振动。出现异常声音」的项目。
		☆ 因电压下降而没有提供规定电压，会导致报警。	☆ 确认已经提供规定电压。
		☆ 尚未正确设定安装角度。	☆ 按照安装角度的设定的节，正确地设定安装角度。
OVC 报警显示。	☆ 示教器画面上显示 OVC 报警。	☆ 机器人在极低速运动中也有可能发生。	☆ 为了防止机器人只在极低速状态运动，请适当插入中～高速动作。

症状	症状分类	原因	对策
发出 BZAL 报警	☆ 示教器画面上显示 BZAL 报警。	☆ 存储器后备电池的电压下降。 ☆ 脉冲编码器电缆断线。	☆ 请更换电池。 ☆ 请更换电缆。

表 9.1 (b) 允许落下量

断开电源时	5mm
紧急停止时	5mm

注释

拧紧末端执行器安装的下落量。

10 有关物料搬运导线管（可选项）

10.1 向物料搬运导线管装配电缆时的注意事项

- (1) 物料搬运导线管是为了保护机械手电缆类的可选项。通过安装该物料搬运导线管，就可以避免电缆类直接接触到手臂，并可以延长电缆类的寿命。但是，导线管属于耗材，需要定期进行更换。
- (2) 夹紧电缆的部位，建议在离开手腕侧 70mm、离开 J3 背面侧 30mm 的位置予以夹紧。电缆夹之间的电缆长度为 M-10iD/12 的情况下为 785±5mm，M-10iD/10L 的情况下为 985±5mm，M-10iD/16S 的情况下为 640±5mm，M-10iD/8L 的情况下为 1185±5mm 应将多余长度收放在导线管内。若不夹紧电缆，就会导致电缆和导线管的破损，所以务必将其夹紧。
- (3) 导线管内的电缆、气管表面涂布 Shell Alvania grease S2，防止电缆损坏。电缆、气管应使用具有耐油特性的电缆。尚未涂敷润滑脂时，有可能会 导致电缆类和导线管的早期损坏。

表 10.1 (a) 建议使用的电缆、气管

末端执行器电缆	A66L-0001-0459	外径Φ8.3mm 0.2mm ² 24 芯 可动部用电线
动力线	A66L-0001-0401#10	外径Φ9.5mm 1.25mm ² 10 芯 可动部用电线
力觉传感器 传感器电缆	A66L-0001-0178#03P	外径Φ7.0mm 0.3mm ² 2 芯 3 对 6 芯) 可动部用电线
立体传感器 相机电缆	A66L-0001-0796	外径Φ6.5mm 可动部用电线
气管	A97L-0218-0010	TU0604 (外径=φ6mm、内径=φ4mm)

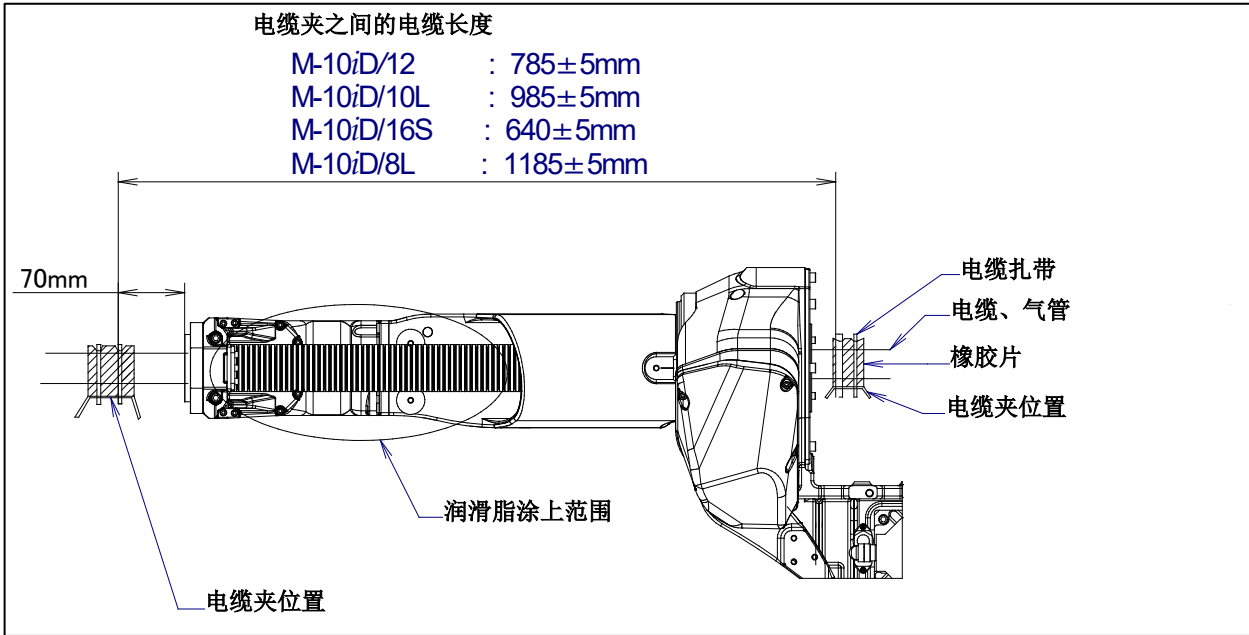


图 10.1 (a) 电缆夹之间的距离

- (4) 使电缆束的外切圆收敛在图中所示的 30mm 以下，以使得电缆类不会在 J6 中空法兰盘的端部相互摩擦。填充度超过建议值时，有可能会导致电缆类和导线管的早期损坏。

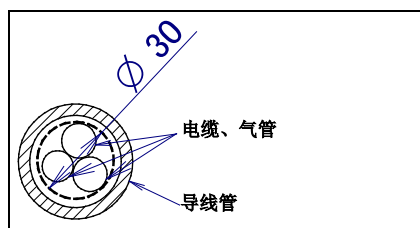


图 10.1 (b) 导线管内的电缆及空气管的外径

- (5) 为了避免安装在 J6 中空法兰盘上的螺栓与电缆发生干涉，建议用户根据需要安装保护环。
 (6) 为避免电缆类的表面在电缆夹部因尼龙绑带边缘而损伤，应以橡胶片等缠绕电缆类，从其上用尼龙绑带束紧。

10.2 其他注意事项

- (1) 安装有物料搬运导线管时，建议用户在 J6 轴动作范围 $\pm 190^\circ$ 的范围限制下使用。虽然也可以在此范围以上的动作范围内使用（最大 $\pm 270^\circ$ ），但是超过 $\pm 190^\circ$ 使用时，将会导致电缆类的寿命缩短。

表 10.2 (a) 定期更换周期

	更换周期
J5 轴: $\pm 140^\circ$	120 万循环 (30 秒/循环) 或者 2 年中的较早一方
J6 轴: $\pm 190^\circ$	

注释

使用发那科公司建议使用的电缆线材、空气管时的更换周期是一个大致标准，应予以注意。

电缆没有被夹住的时候，尚未涂敷润滑脂的情况下，通过导线管内的电缆类的填充度超过建议值的情形，有可能会导致电缆类和导线管的早期破损。

- (2) 同时指定物料搬运导线管和防尘防液强化可选项项时，请研究采用不会导致切屑等进入导线管的结构。

附录

A

定期检修表

FANUC Robot ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L/16S, M-10iD/12/10L/8L/16S													定期检修表			
运转累计时间(H)			检修 时间	供油量 供脂量	首次 检修 320	3个月 960	6个月 1920	9个月 2880	1年 3840	4800	5760	6720	2年 7680	8640	9600	10560
机构部	1	外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3	机构部内电缆、焊接电缆有 无损伤、扭曲等	0.1H	—		○			○				○			
	4	末端执行器(机械手)电缆的检 修	0.1H	—		○			○				○			
	5	电机连接器、其他外露的连接 器是否松动	0.1H	—		○			○				○			
	6	末端执行器安装螺栓的紧固	0.1H	—		○			○				○			
	7	焊接动力电缆安装螺栓的紧 固	0.1H	—		○			○				○			
	8	外部主要螺栓的紧固	1.0H	—		○			○				○			
	9	机械式制动器、机械式可变 制动器的检修	0.1H	—		○			○				○			
	10	飞溅、垃圾、灰尘等的清除	1.0H	—		○			○				○			
	11	电池的更换*3	0.1H	—					●				●			
	12	J1 轴齿轮箱润滑油的更换	0.5H	2400ml (*4) 1600ml (*5)												
	13	J2 轴减速机润滑脂的更换	0.5H	280ml												
	14	J3 轴减速机润滑脂的更换	0.5H	220ml												
	15	J4 轴齿轮箱的油更换	0.5H	790ml												
	16	J5/J6 轴齿轮箱的油更换	0.5H	330ml (*6) 800ml (*7)												
	17	机构部内电缆的更换	4.0H	—												
	18	机构部内焊接电源电缆的更 换	4.0H	—										●		
	19	物料搬运导线管的更换	1.0H	—										●		
	20	手腕外罩的更换 *8	0.5H	—												
	21	碎片防护罩的更换 *8	0.2H	—												
	22	追加密封部件的更换 *8	0.6H	—												
控制装置	23	示教器、操作箱连接电缆、 机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—		○			○				○			
	24	通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25	电池的更换*1 *3	0.1H	—												

*1 请参阅控制装置的说明书。请参阅以下的说明书的单元的更换的章。

R-30iB/R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)、

R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus 控制装置维修说明书 (B-83525CM)

*2 ●: 需要准备部件的项目。○: 不需要准备部件的项目。

*3 不管运转时间, 每1年更换机构部的电池, 每4年更换控制装置的电池。

*4 +90° 壁挂安装以外 *5 +90° 壁挂安装

*6 ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L, M-10iD/12/10L/8L *7 ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S

*8 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格

3 年 11520	12480	13440	14400	4 年 15360	16320	17280	18240	5 年 19200	20160	21120	22080	6 年 23040	24000	24960	25920	7 年 26880	27840	28800	29760	8 年 30720	项目
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全面检修	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		2
○				○				○				○				○					3
○				○				○				○				○					4
○				○				○				○				○					5
○				○				○				○				○					6
○				○				○				○				○					7
○				○				○				○				○					8
○				○				○				○				○					9
○				○				○				○				○					10
●				●				●				●				●					11
●												●									12
●												●									13
●												●									14
●												●									15
●												●									16
				●																	17
				●								●									18
				●								●									19
●												●									20
●												●									21
●												●									22
○				○				○				○				○					23
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		24
				●																	25

FANUC Robot M-10iD/12 食品润滑油规格

定期检修表

项目		运转累计时间(H)	检修时间	供油量	首次检修 320	3个月 960	6个月 1920	9个月 2880	1年 3840	4800	5760	6720	2年 7680	8640	9600	10560
机构部	1	外伤，油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3	机构部内电缆、焊接电缆有无损伤、扭曲等	0.1H	—		○			○				○			
	4	末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○			
	5	电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.1H	—		○			○				○			
	6	末端执行器安装螺栓的紧固	0.1H	—		○			○				○			
	7	焊接动力电缆安装螺栓的紧固	0.1H	—		○			○				○			
	8	外部主要螺栓的紧固	1.0H	—		○			○				○			
	9	机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○			
	10	灰尘等的清除	1.0H	—		○			○				○			
	11	电池的更换*3	0.1H	—					●				●			
	12	J1 轴齿轮箱润滑油的更换	0.5H	2400ml (*4) 1600ml (*5)												
	13	J2 轴减速机润滑脂的更换	0.5H	390ml												
	14	J3 轴减速机润滑脂的更换	0.5H	250ml												
	15	J4 轴齿轮箱的油更换	0.5H	790ml												
	16	J5/J6 轴齿轮箱的油更换	0.5H	330ml												
	17	机构部内电缆的更换	4.0H	—												
	18	机构部内焊接电源电缆的更换	4.0H	—									●			
	19	物料搬运导线管的更换	1.0H	—									●			
控制装置	23	示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—		○			○				○			
	24	通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25	电池的更换*1 *3	0.1H	—												

*1 请参阅控制装置的说明书。请参阅以下的说明书的单元的更换的章。

R-30iB/R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)、

R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus 控制装置维修说明书 (B-83525CM)

*2 ●：需要准备部件的项目。

○：不需要准备部件的项目。

*3 不管运转时间，每1年更换机构部的电池，每4年更换控制装置的电池。

*4 +90° 壁挂安装以外

*5 +90° 壁挂安装

3 年				4 年				5 年				6 年				7 年				8 年	项目
11520	12480	13440	14400	15360	16320	17280	18240	19200	20160	21120	22080	23040	24000	24960	25920	26880	27840	28800	29760	30720	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		2
○				○				○				○				○					3
○				○				○				○				○					4
○				○				○				○				○					5
○				○				○				○				○					6
○				○				○				○				○					7
○				○				○				○				○					8
○				○				○				○				○					9
○				○				○				○				○					10
●				●				●				●				●					11
●												●									12
●												●									13
●												●									14
●												●									15
●												●									16
				●																	17
				●								●									18
				●								●									19
●												●									20
●												●									21
●												●									22
●												●				○					23
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		24
				●																	25

全面检修

B 螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览

注释

有乐泰胶水涂敷指定标示的重要的螺栓紧固部位，应对内螺纹侧长度方向上的整个啮合部区域进行涂敷。如果涂敷在外螺纹侧，会出现因为得不到预期效果而导致螺栓松动的情况。请除去附着在螺栓上和螺纹内的杂质，擦掉啮合部的油，并确认螺纹内是否有溶剂残留。紧固螺栓后如有乐泰胶水被挤压出来，务必将其擦掉。

螺栓请使用如下强度的。
但是，正文中个别指定的，按照该指定。

钢制内六角螺栓




M20 以下的尺寸： 拉伸强度 1200N/mm² 以上
M22 以上的尺寸： 拉伸强度 1000N/mm² 以上
全尺寸的电镀螺栓： 拉伸强度 1000N/mm² 以上

六角头螺栓、不锈钢制螺栓、特殊形状螺栓（按钮螺栓、扁平头螺栓、埋头螺栓等）
拉伸强度 400N/mm² 以上

没有指明安装力矩时，请按照下表拧紧螺栓。

建议使用的螺栓拧紧力矩一览

单位：Nm

公称值	内六角螺栓 (钢)		内六角螺栓 (不锈钢)		内六角孔按钮螺栓 内六角埋头螺栓 扁平头螺栓 (钢)		六角头螺栓 (钢)	
	拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩	
	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值
M3	1.8	1.3	0.76	0.53	-----	-----	-----	-----
M4	4.0	2.8	1.8	1.3	1.8	1.3	1.7	1.2
M5	7.9	5.6	3.4	2.5	4.0	2.8	3.2	2.3
M6	14	9.6	5.8	4.1	7.9	5.6	5.5	3.8
M8	32	23	14	9.8	14	9.6	13	9.3
M10	66	46	27	19	32	23	26	19
M12	110	78	48	33	-----	-----	45	31
(M14)	180	130	76	53	-----	-----	73	51
M16	270	190	120	82	-----	-----	98	69
(M18)	380	260	160	110	-----	-----	140	96
M20	530	370	230	160	-----	-----	190	130
(M22)	730	510	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M24	930	650	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(M27)	1400	960	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M30	1800	1300	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M36	3200	2300	-----	-----	-----	-----	-----	-----
								

C 弧焊机器人的绝缘

弧焊机器人经由焊炬支架在末端执行器安装面上安装焊炬，进行弧焊。

焊炬中会流入焊接所需的大电流，所以末端执行器安装面和焊炬之间采用双重绝缘结构。

如果采取的绝缘对策不够充分，则会因飞溅物的堆积导致绝缘不良，致使焊接电流串入机器人机构部，从而引起电机损坏和机构部内电缆的外护层溶化等故障。

C.1 手腕的绝缘

请注意以下几点。

- 应在末端执行器安装面进行切实的绝缘设计。对于夹在末端执行器安装面和焊炬支架之间的绝缘构件，焊炬支架与绝缘构件之间的紧固螺栓和绝缘构件与机器人手腕之间的紧固螺栓不能共用，请勿一起紧固。（参照图 C.1 (a)）
- 在焊炬和焊炬支架之间也插入绝缘构件，将其设计为双重绝缘结构。此时，应错开焊炬保持器和绝缘构件的缝隙部进行安装。（防止飞溅物侵入到缝隙部）
- 考虑到飞溅物的堆积，充分确保绝缘所需的距离（5mm 以上）。

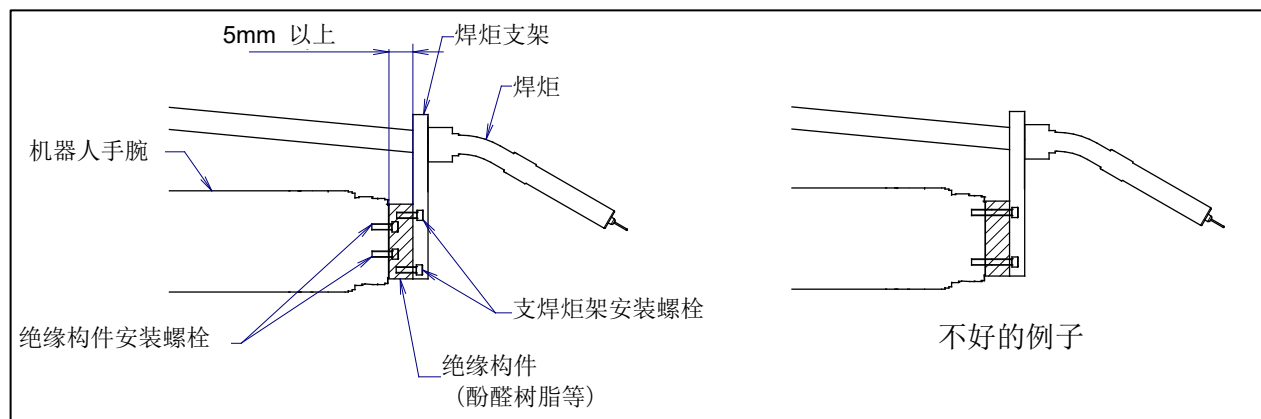


图 C.1 (a) 手腕的绝缘

即使加强绝缘措施，也可能会由于飞溅物的大量堆积而失去绝缘性能。请定期进行飞溅物的清除作业。

C.2 附加轴的绝缘

在将焊接夹具装到附加轴上时，为了防止焊接电流进入到附加轴电机内，请对焊接夹具和附加轴之间进行绝缘。
在使用从动单元时，也请对焊接夹具和从动单元之间进行绝缘，以防止焊接电流进入到机箱内。

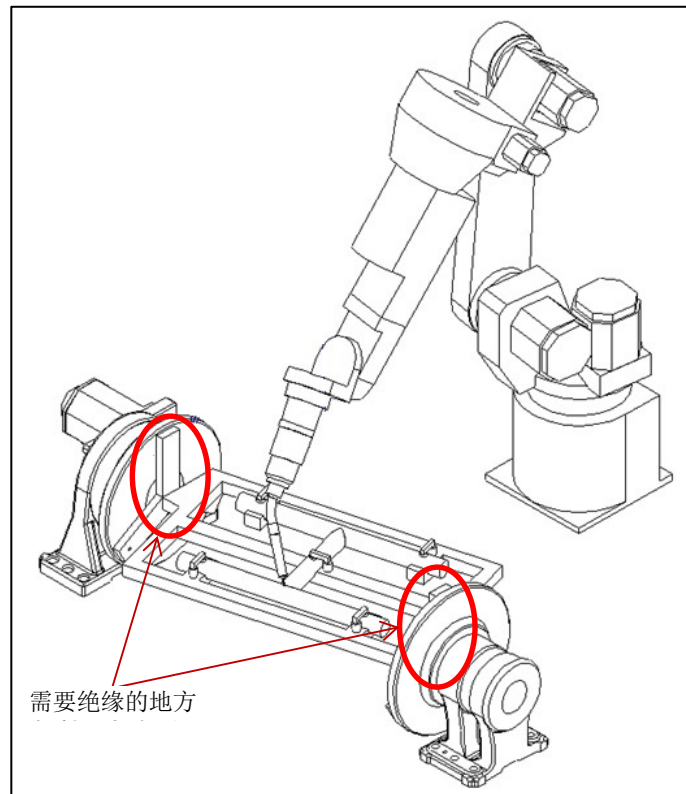


图 C.2 (a) 附加轴的绝缘

D关于多台机器人控制

1 台控制装置上，最多可以控制 4 台机器人。此外，1 台控制装置上，最多可控制 8 组、72 轴。

注释
所谓“组”，是指可独立动作的轴的集合。

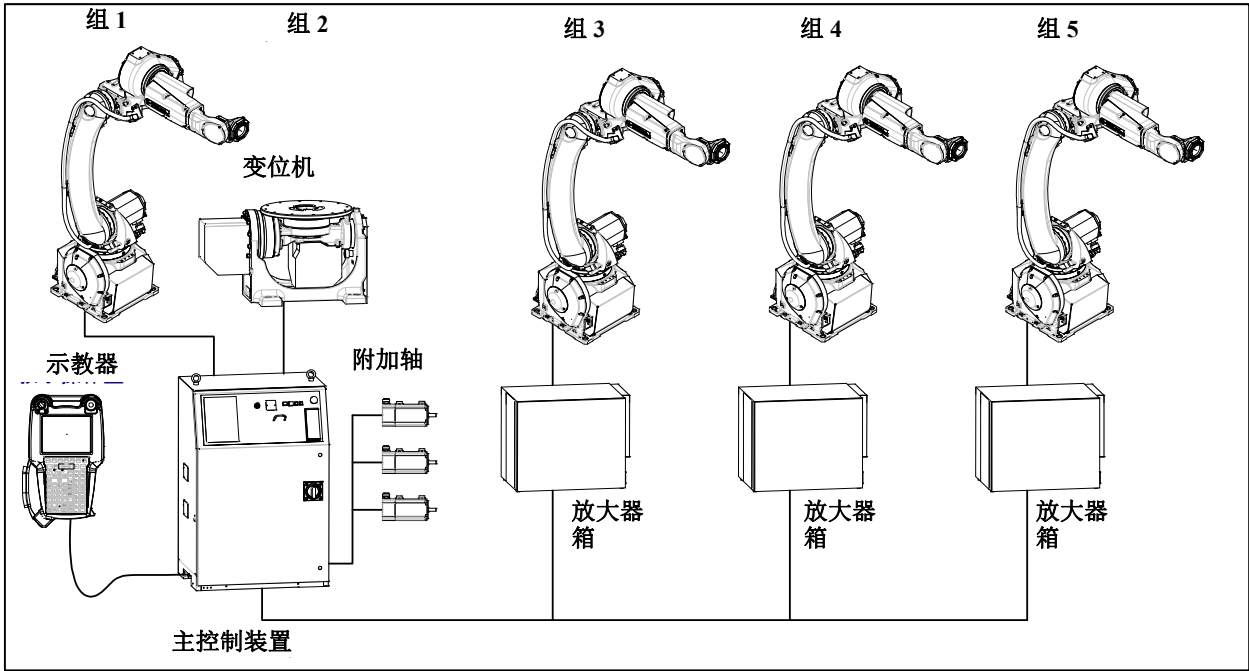


图 D (a) 多台机器人控制

进行多台机器人控制时，请从表 D (a) 中使用适当的控制装置的伺服卡。

表 D (a) 多台控制时的伺服卡(R-30iB Plus, R-30iB Mate Plus)

机器人台数	伺服卡	备注
2	A05B-2670-H041 (12 轴) (注释) A05B-2670-H042 (18 轴)	机器人 1,2 总共可以使用最多 6 个附加轴
3	A05B-2670-H042 (18 轴) (注释) A05B-2670-H043 (24 轴)	机器人 1,2,3 总共可以使用最多 6 个附加轴
4	A05B-2670-H043 (24 轴) (注释) A05B-2670-H044 (36 轴)	机器人 1,2,3,4 总共可以使用最多 12 个附加轴

(注释) 没有附加轴的时候，能选择。

索引

< A >

安全使用须知.....	s-1
安装.....	6
安装方法.....	7
安装角度的设定.....	10
安装末端执行器到手腕前端上.....	41
安装设备到机器人上.....	41
安装条件.....	11

< B >

搬运.....	1
搬运和安装.....	1
保管.....	100
变更可动范围.....	64

< C >

参数的设置变更.....	68
常见问题处理方法.....	117
呈倾斜角设置时的机器人动作范围图.....	32

< D >

单轴零点标定.....	112
电池的更换（1 年（3840 个小时）定期检修）.....	78
定期检修・定期维修.....	70
定期检修表.....	127

< F >

附加轴的绝缘.....	134
-------------	-----

< G >

概述.....	101
关于多台机器人控制.....	135
关于负载设定.....	49
关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修.....	76

< H >

弧焊机器人的绝缘.....	133
---------------	-----

< J >

J1 轴齿轮箱的润滑油更换步骤.....	88
J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤（M-10iD/12 食品 润滑油规格）.....	82
J2/J3 轴减速机的润滑脂更换步骤（M-10iD/12 食品 润滑油规格以外）.....	80
J4 轴齿轮箱的润滑油更换步骤.....	90
J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤（ARC Mate 100iD, ARC Mate 100iD/10L/8L, M- 10iD/12/10L/8L）.....	93
J5/J6 轴齿轮箱的润滑油更换步骤（ARC Mate 100iD/16S, M-10iD/16S）.....	96
机构部件内电缆以及连接器的检修.....	74
机构部外形尺寸和动作范围图.....	17
机器人的构成.....	13
机械式可变制动器的安装.....	67

机械手电缆内装时的动作范围设定.....	26
基本规格.....	13
基于 DCS 的可动范围限制（可选项）.....	64
基于机械式可变制动器的可动范围的变更（可选项）.....	67
检修和维修.....	69
检修和维修内容.....	69
检修要领.....	72
简易零点标定.....	108
简易零点标定（单轴）.....	110
解除报警和准备零点标定.....	103

< K >

可选项电缆用接口（可选项）.....	54
空气 3 点套件的确认（可选项）.....	73
空气配管（可选项）.....	53

< L >

零点标定的方法.....	101
螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览.....	132

< Q >

其他注意事项.....	124
气压供应（可选项）.....	52
前言.....	p-1
驱动机构部的润滑脂、润滑油的更换（3 年（11520 小时）定期检修）.....	79
全轴零点位置标定.....	104
确认零点标定结果.....	116

< R >

日常检修.....	69
-----------	----

< S >

设备安装面.....	45
渗油的确认.....	72
释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤（J2/J3 轴） （M-10iD/12 食品润滑油规格以外）.....	82
释放油槽残留压力的作业步骤（J1/J4/J5/J6 轴）.....	98
释放油槽残留压力的作业步骤（J2/J3 轴）（M- 10iD/12 食品润滑油规格）.....	87
手腕的绝缘.....	133
手腕负载条件.....	27
手腕外罩的更换（M-10iD/12 防尘手腕外罩规格）.....	99
手腕外罩和碎片防护罩的确认（M-10iD/12 防尘手腕 外罩规格的情况下）.....	77
输入零点标定数据.....	115

< W >

维修空间.....	11
维修作业.....	78

< X >

向末端执行器布线和安设管线.....	51
--------------------	----

向物料搬运导线管装配电缆时的注意事项123

< Y>

有关物料搬运导线管（可选项）123
与控制装置之间的连接12
原点位置和可动范围.....21

说明书改版履历

版本	年月	变 更 内 容
06	2022 年 10 月	・追加 M-10iD/12 防尘手腕外罩规格 (A05B-1227-B224)、M-10iD/12 食品润滑油规格 (A05B-1227-B226) ・订正错误的描述内容
05	2021 年 7 月	・订正错误的描述内容
04	2020 年 6 月	・追加 ARC Mate 100iD/8L/16S, M-10iD/8L/16S 和新规格 (A05B-1227-B221,B222,B271,B272,B321,B322) ・订正错误的描述内容
03		
02	2018 年 10 月	・追加 ARC Mate 100iD/10L, M-10iD/10L ・订正错误的描述内容
01	2017 年 8 月	

B-83944CM/06

